

環境技術実証事業

ヒートアイランド対策技術分野

地中熱・下水等を利用した
ヒートポンプ空調システム
実証試験要領（案）

平成23年 月 日

環境省水・大気環境局

| | | |
|----|------------------------------------|----|
| | はじめに..... | 3 |
| | 当実証試験要領の位置づけ..... | 3 |
| | 第1章 実証対象技術の概要..... | 4 |
| 5 | 第1章 実証試験の概要..... | 5 |
| | 1 実証試験の目的及び実証項目..... | 5 |
| | 2 実証単位..... | 5 |
| | 3 実証試験場所による規定の違い..... | 7 |
| | 4 (参考) シミュレーションによる参考値の算出..... | 7 |
| 10 | 5 実証試験の流れ及び各段階における留意点..... | 7 |
| | 6 既存データ活用の特例措置..... | 10 |
| | 7 用語の定義..... | 11 |
| | 第2章 実証試験実施体制..... | 12 |
| | 1 環境省..... | 12 |
| 15 | 2 環境技術実証事業検討会..... | 12 |
| | 3 実証運営機関..... | 12 |
| | 4 ヒートアイランド対策技術分野 ワーキンググループ..... | 12 |
| | 5 実証機関..... | 13 |
| | 6 技術実証委員会..... | 13 |
| 20 | 7 実証申請者..... | 13 |
| | 第3章 実証対象技術の申請及び審査..... | 15 |
| | 1 申請..... | 15 |
| | 2 対象技術審査..... | 15 |
| | 3 その他の留意点..... | 16 |
| 25 | 第4章 実証試験計画の策定..... | 17 |
| | 第5章 実証試験の準備及び運転条件..... | 19 |
| | 1 実証試験実施場所の選定..... | 19 |
| | 2 実証対象製品の据え付け..... | 19 |
| | 3 実証対象製品の準備..... | 19 |
| 30 | 4 運転方法..... | 19 |
| | 第6章 実証試験の実施..... | 20 |
| | 1 実証項目の考え方..... | 20 |
| | 2 実証項目及びその実証方法..... | 21 |
| | 3 実証単位A「システム全体」の実証項目..... | 21 |
| 35 | 4 実証単位B「地中熱・下水等専用ヒートポンプ」の実証項目..... | 31 |
| | 5 実証単位C「地中熱交換部」の実証項目..... | 34 |
| | 第7章 実証試験結果報告書の作成..... | 40 |

| | | | |
|----|-------|---------------------------------|----|
| | 第 8 章 | 実証試験実施上の留意点..... | 41 |
| | 1 | データの品質管理..... | 41 |
| | 2 | データの管理、分析、表示..... | 42 |
| | 3 | 環境・衛生・安全..... | 42 |
| 5 | 付録0: | 実証機関において構築することが必要な品質管理システム..... | 43 |
| | 1 | 適用範囲..... | 43 |
| | 2 | 参考文献..... | 43 |
| | 3 | 品質管理システム..... | 43 |
| | 4 | 技術的要求事項..... | 45 |
| 10 | 付録1: | 実証申請書フォーム..... | 48 |
| | 付録2: | 実証試験結果報告書 概要版フォーム(暫定版)..... | 55 |
| | 付録3: | ロゴマーク使用に関するガイドライン..... | 59 |
| | 1 | 使用者..... | 59 |
| | 2 | 使用の範囲及び制限..... | 59 |
| 15 | 3 | 使用例..... | 60 |

本 編

はじめに

当実証試験要領の位置づけ

- 5 当要領は、環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム）ワーキンググループ会合における検討を通じて、対象とする環境技術の環境保全効果等を客観的且つ適切に実証できるよう、下記の原則①、②に従って、実証試験における実施事項及びその実施時に従うべき規定を定めたものである。
- 10 ①ユーザーが、「製品の性能や環境保全効果等が公正・公平な方法で試験されている」と判断する内容であること。（客観性の担保）
②ワーキンググループ検討委員が、「製品の性能や環境保全効果等を、ユーザーが適切・公正に判断・認識できる」と判断する内容であること。（学術的な妥当性の担保）
- 15 実証試験は、原則的に、当要領の規定内容に従って実施されなければならない。ただし、当要領に従っては適切に実証できないおそれがあり、当要領の規定内容を一部変更して試験することが、上記原則に鑑みて適切である場合には、実証機関は、環境省と協議し、実証申請者の了承を得た上で、当要領の規定と異なる実施方法を採用することができるものとする。

20

第1章 実証対象技術の概要

本実証試験要領の対象とする地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システムとは、地中熱及び地下水熱、下水熱等を熱源とし、ヒートポンプによって効率的に暖冷房を行うシステム全般のことである。当該システムは、多層的な技術の組み合わせで構成されており、各層での製品や技術を有する企業からの実証申請を想定している。そのため、実証対象として想定される技術は、図1のように、階層的に分類される。図1に示す各技術の定義を表1に示す。

当要領では、主に地中熱、地下水熱、下水熱を熱源とする標準的なシステムを想定して具体的な測定方法を定めるが、当要領に言及のない構造の技術については、実証機関が、当要領の規定に準拠した試験方法を検討し、実証するものとする。

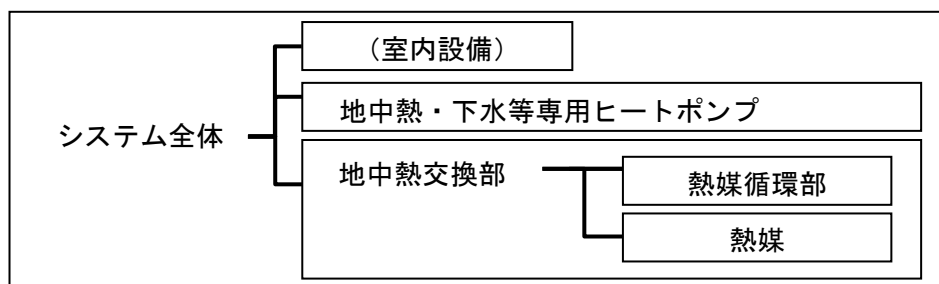


図1 実証対象技術の全体像

表1 構成技術の定義

| 用語 | 定義 |
|-----------------|--|
| システム全体 | 地中熱交換部からヒートポンプまでを含めた、当システムに関わる技術全体。 |
| 地中熱・下水等専用ヒートポンプ | 地中熱や地下水熱、下水熱等を熱源として想定し、各熱源温度を適正温度範囲とする水冷式ヒートポンプ。設備機器メーカーが販売する既製品単位である。 |
| 地中熱交換部 | 地中熱交換井からヒートポンプの地中熱源側の熱媒出入り口までを範囲とするシステム。土木系企業の技術のみで設置が可能な技術範囲である。 |
| 熱媒循環部 | Uチューブを代表とする、地中と熱交換する熱媒を循環させるための管。開口部のない閉鎖型と、孔内に熱媒を放出する開放型を対象とする。 |
| 熱媒 | 地中及びヒートポンプ内で熱交換を行なう物質で、水や不凍液がある。 |
| <u>(室内設備)</u> | <u>ヒートポンプの二次側熱媒出入口よりも室内側に設置される空調関連機器を指す。当要領では、原則的には室内設備を実証対象外としている。詳細は「実証試験の実施」参照。</u> |

第1章 実証試験の概要

1 実証試験の目的及び実証項目

5 実証試験は、実証対象技術における環境保全効果等に関する性能を実証することを目的としている。当要領では、対象技術における環境保全効果を「ヒートアイランドの抑制効果」及び「省エネルギーによる温室効果ガス排出削減効果」と捉え、これらを中心に実証できるよう、試験内容を規定している。

10 「ヒートアイランドの抑制効果」及び「省エネルギーによる温室効果ガス排出削減効果」は、地中との熱交換量等の「熱的性能」及び COP¹、APF²等の「エネルギー効率」によって定量的に実証可能である。当要領では、これを踏まえ、熱的性能及びエネルギー効率を中心とした実証項目を設定している。

2 実証単位

15 当要領では、「実証試験の目的及び実証項目」を踏まえ、図 2 に示す(A)～(C)の技術のまとまり（単位）を「実証単位」と定義し、実証単位ごとに申請、実証試験を実施することとしている。

(A) システム全体

—地中熱交換部からヒートポンプまでを含めた、当システムに関わる技術全体である。

20 —当実証単位は、当該技術の総合的な性能を実証することで、システム自体の性能及び設計、施工、運用に関する技術の高さを総合的、客観的に示すことを目的としている。

(B) 地中熱・下水等専用ヒートポンプ

25 —地中熱や地下水熱、下水熱等を熱源として想定し、各熱源温度を適正温度範囲とする水冷式ヒートポンプ。設備機器メーカーが販売する既製品単位を想定している。

—当実証単位は、地中熱・下水等専用ヒートポンプ自体の性能の実証を目的としている。


¹ COP : Coefficient Of Performance の略。投入エネルギーに対する熱交換量の比率のことで、同じ性能のヒートポンプにおいても外気温度と室内温度によって値が異なる。

² APF : Annual Performance Factor の略。COP の年間平均値を表す。当要領で示す APF は、厳密な年間平均値ではなく、実証試験期間（7～8 ヶ月程度）の平均値として定義している。

(C) 地中熱交換部

—地中熱交換井からヒートポンプの地中熱源側の熱媒出入り口までを範囲とするシステム。土木系企業の技術のみで設置が可能な技術範囲と想定している。

5 —当実証単位の実証目的は2つある。1つは、地中熱交換部自体の性能を実証することで、熱交換部の構成要素の性能及び設計、施工に関する技術の高さを総合的、客観的に示すことである。もう一方の目的は、施工場所固有の熱交換性能を実証することである。

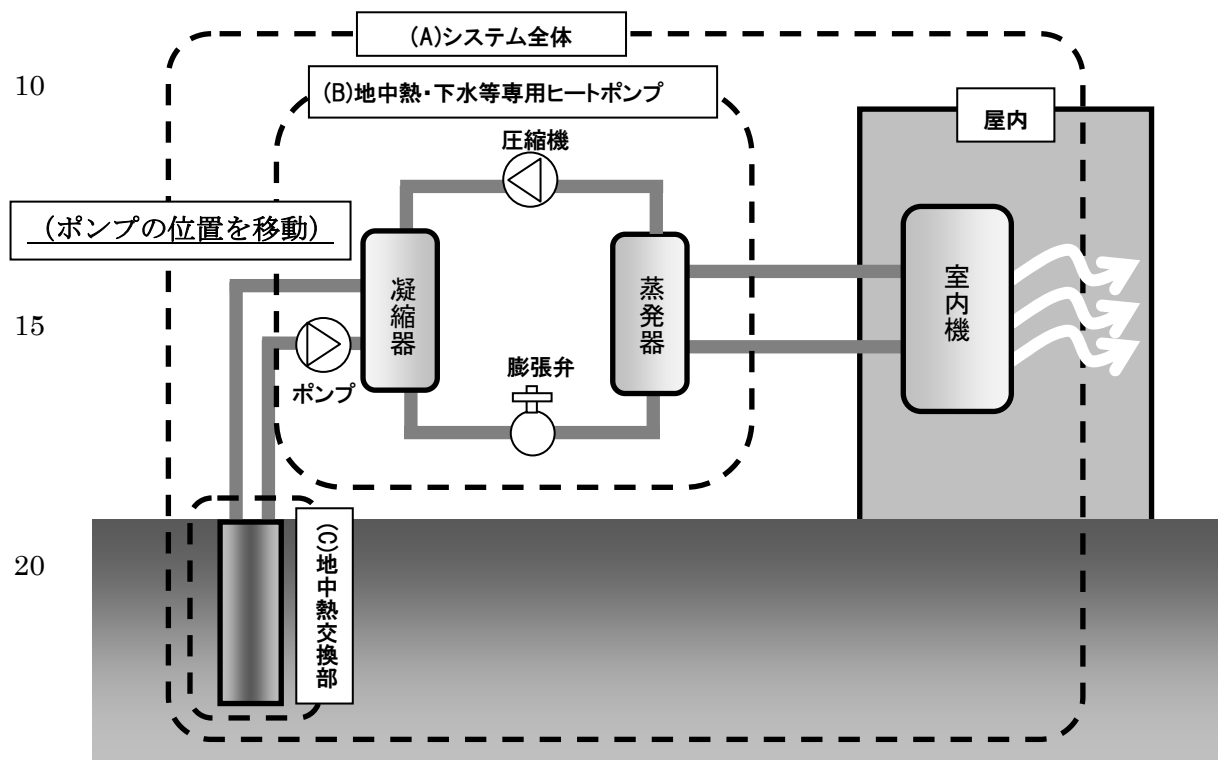

25 図 2 地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム³

³ 図は間接方式における冷房運転時のイメージである。

3 実証試験場所

本実証試験は、実証単位によって試験の実施場所が以下のように異なる。

- 地中と熱交換を行う部分を実証する場合－(A)、(C)
 - －現場実証：実際に製品として施工されたものを、その現場において試験する。
- 地中と熱交換を行わない部分のみを実証する場合－(B)
 - －実験施設での実証：実験施設内において試験する。

4 (参考) シミュレーションによる参考値の算出

現場での実証を行う実証単位(A)では、実証場所の影響を受けない機器本来の性能を評価することを目的として、現場で得られた結果と併せ、シミュレーションによる熱的性能を参考値として示すことが有効である。これは、ワーキンググループにおいて必要性が確認された段階で検討を開始し、当要領に規定を示すこととする。

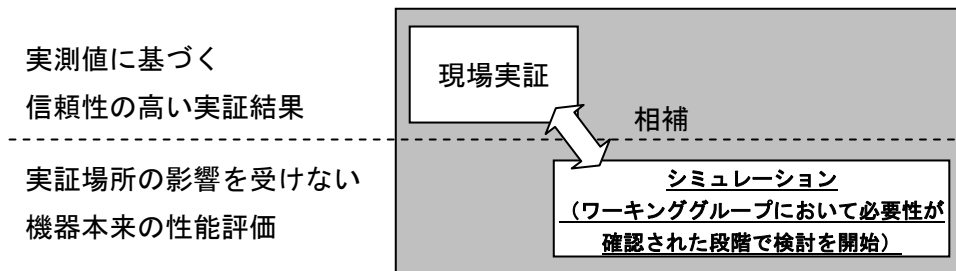


図 3 実証試験の種類とその役割

5 実証試験の流れ及び各段階における留意点

実証試験は、主に以下の各段階を経て実施される。

(1) 実証の申請

実証申請者は、実証を希望する技術の仕様等を実証申請書に明記し、実証機関に対し申請を行う。実証機関は、申請された内容に基づいて、本実証試験の趣旨に対する適正の視点から申請技術を審査する。

5

(2) 実証試験計画の策定

実証試験の実施の前に、実証試験計画を策定する。実証試験計画は実証申請者及びユーザの協力を得て、実証機関により作成される。

計画段階は主に次の活動が行われる。

10

- 実証試験の関係者・関連組織を明らかにする。
- 実証試験の一般的及び技術固有の目的を明らかにする。
- 実証項目を設定する。
- 分析手法、測定方法、計算方法、試験期間を決定する。
- 以上を反映し、具体的な作業内容、スケジュール、担当者を定めた実証試験計画を策定する。

15

(3) 実証試験の実施

実証試験は、実証試験計画に基づき、原則的に実証機関が実施する。実証機関は、必要に応じ、実証試験の一部を外部機関に委託することができる。また、実証申請者は、必要に応じ、試験作業の一部を実施することができる。

20

ただし、実証機関以外が実証試験を実施する場合、実証機関は、試験に立ち会い、試験が実証試験計画書通りに実施されていることを適宜確認する等、第三者実証の機能を担保する施策をとる必要がある。立ち会いは、恒常的に実施することが望ましいが、難しい場合は、一つの実証試験に少なくとも1度立ち会うこととする。

25

また、恒常的な試験の立ち会いが難しい場合は、実証機関が、試験に係るすべての測定データを直接入手し、分析に係るすべてのデータを入手、管理する等して、第三者実証の機能を担保することとする。当要領では、全データを管理することにより、試験及び分析が実証試験計画書通りに実施されたか、必要に応じて後から確認できる状態を確保することで、第三者実証の機能を担保できると捉えている。

30

(4) データ評価と報告

最終段階では、全てのデータ分析と数値計算、検証を行うとともに、実証試験結果報告書を作成する。データ評価及び報告は、実証機関が実施する。

35

実証試験結果報告書は、環境省に提出され、環境技術実証事業検討会ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム）ワーキンググループ（以下、ヒートアイランド対策技術分野ワーキンググループ）

において、実証が適切に実施されているか否かが検討される。その後、環境省はヒートアイランド対策技術分野ワーキンググループでの検討結果等を踏まえ、当報告書を承認し実証番号及びロゴマークを配布する。承認された実証試験結果報告書は、環境省の環境技術実証事業ウェブサイト等で一般に公開される。

6 既存データ活用の特例措置

当分野では比較的大規模で複雑なシステムを実証対象技術に含むため、既存のシステムで既に自社試験等により当事業の枠外で測定された技術に対し、再度同様の測定を実施することは、実証申請者の負担を大きく増加させることになる。

5 このような負担増を避け、より多くの技術実証を行うことを目的として、当要領では、既存データ活用の特定措置を設けている。具体的には、既存のシステムの実証を行うため、以下の条件をすべて満たす場合に限り、申請者が独自に実測して得たデータを利用可能とする。

10 【条件1】 実証対象製品が既設であるため、温度計や流量計を新規に設置することが難しいこと。

【条件2】 測定方法、及び実施内容に関する記録がある等、実施内容が明確で、測定データの妥当性・信頼性があると実証機関が認めること。

15 【条件3】 既存データの測定方法が、当要領内で規定された測定方法に基本的に準拠していること。この条件を満足していない場合であっても、実証機関が環境省と協議の上、実証項目の算定に必要なデータが適切に測定されていると認める場合に限り、既存データの利用を可能とする。また、そのデータを利用する際は、測定方法が要領内の規定と異なる旨を実証試験結果報告書に明記しなければならない。

20 【条件4】 実証項目の算定に必要な十分なデータが取得されていること。

この場合、実証申請書、実証試験計画および実証試験結果報告書において、上記の点を明記し、独自に実施した実測に基づいてこれらの資料を作成すること。

7 用語の定義

本実証試験に関する用語について、表2のように定める。その他の用語に関しては、実施要領を参照とする。

表 2 本実証試験に関する用語の定義

| 用語 | 定義 |
|---------|--|
| 実証対象技術 | 本実証事業で実証の対象とする技術（本実証試験要領では、「地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム技術」を指す。） |
| 実証対象製品 | 実証対象技術を製品として具現化したもののうち、実証試験で実際に使用するものを指す。（具体的には「〇〇社」の「〇〇ヒートポンプシステム」など） |
| 実証単位 | 実証対象技術を、実際の実証対象となる単位に分類したもの。申請される実証対象製品は実証単位と同等である必要がある。 |
| 実証項目 | 実証対象製品を評価する項目を指す。（具体的には「APF」「排熱量」など） |
| 実証申請者 | 開発者や販売店等、技術実証を受けることを希望する者を指す。 |
| システム使用者 | 現場実証において、実証対象製品を導入された建物に入居する使用者を指す。 |

第2章 実証試験実施体制

1 環境省

- 環境技術実証事業全般を総合的に運営管理する。
- 実証体制を総合的に検討する。
- 5 ● 環境技術実証事業検討会を設置し、運営管理する。
- 実証試験の対象技術分野を選定する。
- 実証運営機関を選定する。
- 実証運営機関に実証試験運営業務委託等を行い、その費用を負担する。
- 実証試験要領を承認する。
- 10 ● 実証機関を承認する。
- 実証試験結果報告書を承認する。
- 環境技術の普及に向けた環境技術データベースを構築する。
- 実証済み技術に対し、実証番号及びロゴマークを配布する。

15 2 環境技術実証事業検討会

- 環境技術実証事業全体の運営に対し、助言を行う。
- 実証運営機関の選定にあたり、助言を行う。
- 実証試験結果の総合評価を行うにあたり、助言を行う。

20 3 実証運営機関

- 実証試験要領を作成し、環境省の承認を得る。
- 実証機関を選定し、環境省の承認を得る。
- 実証対象技術を承認する。
- 実証試験にかかる手数料の項目の設定と実証申請者からの手数料の徴収を行う。
- 25 ● 実証機関へ実証試験業務の委託等を行う。
- 実証試験結果報告書を確認し、環境省の承認を得る。
- ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム）のワーキンググループを設置し、管理運営する。

30 4 ヒートアイランド対策技術分野 ワーキンググループ

- ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を用いたヒートポンプ空調システム）に関する環境技術実証事業の運営に対し、助言を行う。
- 実証試験要領の策定に対し、助言を行う。
- 実証機関の選定に対し、助言を行う。
- 35 ● 実証試験結果報告書の承認にあたり、助言を行う。

5 実証機関

- 環境省又は**実証運営機関**からの委託等により、実証試験を運営管理する。
- 付録0に示される、品質管理システムを構築する。
- 5 ● 実証対象技術を公募し、審査する。
- 技術実証委員会を設置、運営する。
- 実証申請者等との協力により、実証試験計画を策定する。
- 実証試験に係る手数料額を算定する。
- 実証試験計画に基づき、実証試験を実施し、運営する。
- 10 ● 実証試験に係る全ての人の健康と安全のために実証試験実施場所の安全を確保する。
- 必要に応じて、全ての実証試験の参加者の連絡手段の確保及び運搬上・技術的補助を含め、スケジュール作成と調整業務を行う。
- 実証試験を外部に委託する場合は、委託先において実証試験要領で求められる品質管理システムが機能していることを確実にする。
- 15 ● 実証試験の手順について監査を行う。
- 実証試験によって得られたデータ・情報を管理する。
- 実証試験のデータを分析し、実証試験結果報告書を作成、環境省に提出する。

20 6 技術実証委員会

- 実証対象技術の審査にあたり、助言を行う。
- 実証試験計画の策定にあたり、助言を行う。
- 実証試験の過程で発生した問題に対して、適宜助言を行う。
- 実証試験結果報告書の作成にあたり、助言を行う。
- 25 ● 実証試験された技術の普及のための助言を行う。

7 実証申請者

- 実証試験計画の策定にあたり、実証機関に必要な情報を提供する等、実証機関に協力する。
- 30 ● 実証対象製品を必要なだけ準備する。また、「運転及び維持管理マニュアル」を実証機関に提供する。
- 実証対象製品の運搬、施工、撤去等が必要な場合は、実証申請者の費用負担及び責任で行うものとする。
- 実証試験に要する費用を負担する。また追加的に発生する消耗品等の費用も負担する。
- 35 ● 実証機関の要請に基づき、必要に応じ、試験作業の一部を実施する。
- 試験作業の一部を実施する場合、実証試験計画書通りに試験が進められている

ことを示す、または試験に使用したデータをすべて実証機関に提出する等、実証機関の要請に対して協力する。

- 実証対象技術に関する既存の性能データを用意する。
- 実証試験結果報告書の作成において、実証機関に協力する。

5

第3章 実証対象技術の申請及び審査

1 申請

実証申請者は、実証機関に申請者が保有する技術・製品の実証を申請することができる。申請時に提出すべき内容は、実証機関が実証対象技術の選定に際し、対象技術の妥当性及び実証試験実施の可能性を判断するために最低限必要な情報であり、具体的には、主に以下に示す項目である。付録1に定める「実証申請書」に必要事項を記入するとともに、指定された書類を添付して、実証機関に対し申請を行うものとする。

- 企業名・住所・担当者所属・担当者氏名等
- 技術の概要・製品データ
- 技術の原理・特徴について
- 計測器等の設置状況
- 自社による試験結果（性能の自主公表値）
- 技術仕様
- コスト概算
- 開発状況・納入実績
- 技術の先進性について
- 地中及び周辺環境への影響について
- その他（特記すべき事項、実証機関が要求する事項等）
- 〈書類⁴〉 構成機器の仕様、設備構成図等、実証対象製品の内容がわかるもの
- 〈書類〉 施工マニュアル

2 対象技術審査

実証機関は、申請された内容に基づいて以下の各観点に照らし、技術実証委員会等の意見を踏まえつつ、本事業に対する理解等も含め総合的に判断した上で対象とする技術を審査し、選定した技術について環境省の承認を得る。

2.1 形式的要件

- 申請技術が、当要領で示す対象技術に該当するか。
- 申請内容に不備はないか。
- 商業化段階にある技術か。
- 過去に公的資金による類似の実証等が行われていないか。

2.2 実証対象製品の事前確認

- 技術の原理・仕組みが科学的に説明可能であるか。

⁴ 〈書類〉の記載のある項目では、該当する書類がある場合に添付することとする。

- 副次的な環境問題等が生じないか。
- 環境保全効果が見込めるか。
- 先進的な技術であるか。

2.3 実証方法に関する審査

- 5
- 予算、実施体制等の観点から実証が可能であるか。
 - 実証試験計画が適切に策定可能か。
 - 当要領に準拠した試験が実施可能か。
 - 技術の設置場所が適切か⁵。

10 3 その他の留意点

なお、基本的には実証申請者が一度に申請できる申請件数には制限を設けないが、実証機関の想定する実証可能件数を超えて申請があった場合には、実証申請者との協議により件数を調整することとする。(なお、目安は1申請者につき3件である。)

- 15
- また、審査の段階で、実証申請者は実証機関との間で、試験期間・時期等を含めた具体的な実証の方法について、協議を行うことができる。個々の申請技術の審査結果は原則公開しないこととする。

※異なる名称で、異なる事業者によって販売されている同一規格の製品について

- 20
- 製造委託などにより、性能は全く同じであるが、異なる名称で、異なる事業者によって販売されている製品を申請する際には、関係者間（製造事業者、販売事業者など）で調整の上、同一規格の製品であることを証明できる文書を提出することで、同一の技術と見なす。実証試験報告書においては、実証申請者、製品名を複数併記するとともに、技術毎にロゴマークを交付することとする。

⁵ 現場実証の場合のみ

第4章 実証試験計画の策定

実証機関は、実証申請者の情報提供や技術実証委員会の助言を受けながら、実証試験計画を策定する。なお、実証試験計画に対して、実証申請者の承認が得られない場合には、実証機関は必要に応じて環境省と協議を行い、対応を検討することとする。

5 実証試験計画として定めるべき項目を以下に示す。

(1) 表紙／実証試験参加者の承認／目次

実証試験計画の表紙、実証試験計画を承認した実証事業参加者（実証機関責任者、実証申請者等）の氏名、目次を記す。

10

(2) 実証試験参加組織と実証試験参加者の責任分掌

実証試験における参加組織とその責任者の、責任の所在を明確に示す。

(3) 実証対象技術の概要

15

① 技術の仕様、原理

② 特徴・長所・セールスポイント

(4) 実証試験の内容

20

① 実証単位

② 実証試験の実施環境

a. 実施地域、地質環境⁶

b. システムの適用建物の概要⁷

c. 施設の設備概要⁸

③ 実証試験全体の実施日程

25

a. 実証試験を行う期間

b. 測定スケジュール

⁶ 現場実証を行う実証単位(A)、(C)のみ

⁷ 同上

⁸ 実験施設で実証を行う実証単位(B)のみ。

④ 測定条件に関する情報

a. 実証時の使用状況

- ・ 運転モード、建物内での生活スタイル等

b. 測定方法

- 5
- ・ 試験に用いる測定機器、記録装置の情報
 - ・ 試験時の機器配置に関する情報
 - ・ 測定機器の設置位置、測定位置の情報

c. 測定内容

- 10
- ・ 測定データの特定、記録様式
 - ・ 測定スケジュール

d. 分析方法

- ・ 各実証項目の算出・分析方法の概要
- ・ 算出式

15 (5) 測定データの品質管理

a. 測定操作の記録方法

b. 精度管理に関する情報

c. 追加的な品質管理情報の提出（ただし全ての未処理データは、実証試験結果報告書の付録として記録する）

20

(6) データの管理、分析、表示

a. データ管理

実証試験を通じて生成され、管理対象となるデータやそのフォームを特定しなければならない。

25

b. 分析と表示

実証試験計画では、データの分析手法や表示形式を特定しなければならない。

(7) 監査

30 実証試験計画では、監査スケジュール、監査手続き、監査グループの情報に関する情報についても示さなければならない。

(8) 付録

必要に応じ、参考となる文書やデータを付録として実証試験計画に添付する。

第5章 実証試験の準備及び運転条件

1 実証試験実施場所の選定

実証試験実施場所の選定は、以下の選定条件をもとに申請者が行う。

- 製品が実際に使用される場所、もしくは、気候・地盤条件が、製品が実際に使用される場所と同等の場所でなければならない。これは、本実証対象技術は、実証方法上、施工場所、つまり試験場所の気候や地盤特性が実証試験結果に対して大きな影響を与えることによる。
- 実証現場が申請者以外の所有地内である場合、測定時に測定者が立ち入る許可を得ている必要がある。

2 実証対象製品の据え付け

実証対象製品は、実使用時と同様の設置状況でなければならない。

3 実証対象製品の準備

実証対象製品は、実証試験を適切に開始できるよう、準備運転等、適切な準備を実施しなければならない。現場実証の場合については、実証試験の実施についてシステム使用者の了解を得ている必要がある。

4 運転方法

実証試験は、実使用に近い条件で実施する必要がある。特に、実証単位（A）の場合については、測定期間中にシステム使用者等によって実使用状況に近い運転方法で使用されていなければならない。

第6章 実証試験の実施

1 実証項目の考え方

5 実証項目は、実証単位ごとに設定される。実証単位(A)で実証する場合は、実証単位(A)「システム全体」の実証項目に加え、実証単位(C)「地中熱交換部」の実証項目を実施しなければならない。これは、当技術の性能を適切に実証するには、ヒートポンプや地中熱交換部を含めたシステム全体における性能の実証（実証単位(A)の実証項目）と、地中熱交換部のみの性能の実証（実証単位(A)の実証項目）の両者が必要であるとの考えによる。一方で、実証単位(B)、(C)で実証する場合は、それぞれの実証項目のみを実施する。

10 なお、システム構成上すべての実証項目の実証が難しい場合は、実証機関と協議の上、実証可能な項目のみ算出することとする。

各実証単位における具体的な実証項目は、「2. 実証項目及びその実証方法」に示す。

15

表 3 実証項目の考え方

| 申請者 | 実証すべき項目 |
|-------------|------------------------------------|
| 実証単位(A)の申請者 | 実証単位(A)の実証項目 + 実証単位(C)の実証項目※ |
| 実証単位(B)の申請者 | 実証単位(B)の実証項目 |
| 実証単位(C)の申請者 | 実証単位(C)の実証項目 |

20 ※実証単位(A)の申請者が実証単位(C)の実証項目を算出する場合に限り、「既存データ活用の特例措置」を適用する場合に、「既存データ活用の特例措置」における【条件1】～【条件4】の適用外とし、施工箇所の周辺の地質データやそれに準ずるデータを提出することで代替できることとする。

2 実証項目及びその実証方法

実証機関は、下記に示す実証項目が適切に測定・算出されるよう測定方法を決定する必要があるが、実証対象システムが、要領内で想定されているものと形状や特性が著しく異なる等、結果の妥当性担保が困難である場合は、環境省と協議の上、測定方法の妥当性の判断、及び代替の実証方法の策定を行う。

3 実証単位 A「システム全体」の実証項目

3.1 実証項目

実証単位(A)「システム全体」における実証項目を表 4 に示す。システム効率は「a.冷房期間のシステムエネルギー効率」で評価される。なお、ヒートアイランドの抑制に対する性能は、a.及び「c.地中への排熱量」の両値から評価される。

暖房期間を含めた年間の性能は任意項目として位置づけており、必ずしも実証する必要はない。しかし、システムの性能を評価する上では、任意項目の内容は重要である。実証機関は、環境省と協議の上、可能な限り任意項目も含めて実証することが望ましい。

なお、「a.冷房期間のシステムエネルギー効率」及び「d. 冷房・暖房期間のシステムエネルギー効率」の算出では、原則的に、室内機を含めない。ただし、実証対象システムの熱源と室内機が他のシステムから独立している等、室内機を含めても a.、d.を適切に算出することが可能な場合は、室内機を除いた COP、APF に加えて、室内機を含めた COP、APF についても算出することが望ましい。

表 4 システム全体の実証項目

| 必須 or 任意 | 項目 | 内容 | 評価方法 |
|----------|------------------------|---------------------|--------|
| 必須項目 | a. 冷房期間のシステムエネルギー効率 | 冷房期間における平均 COP | 3.2 参照 |
| | b. 冷房期間のシステム消費電力 | 冷房期間内の稼働時間における平均値 | |
| | c. 冷房期間の地中への排熱量 | 冷房期間内の稼働時間における平均値 | |
| 任意項目 | d. 冷房・暖房期間のシステムエネルギー効率 | 冷房・暖房期間において算出した APF | |
| | e. 暖房期間のシステム消費電力 | 暖房期間内の稼働時間における平均値 | |
| | f. 暖房期間の地中からの採熱量 | 暖房期間内の稼働時間における平均値 | |

3.2 実証方法

(1) 考え方

各項目の算出の考え方を以下に示す。各実証項目では、定められた測定期間において、以下に示す値を算出することとする。

5

システムエネルギー効率

- 当該システムのエネルギー効率としては、システム COP（下式）の測定期間における平均値を算定する。

$$\text{システム COP[-]} = \frac{\text{システムにおける生成熱量[W]}}{\text{システム消費電力[W]}}$$

10

- システムにおける生成熱量とは、ヒートポンプが二次側の熱媒に与えた熱量を指す。算定方法の詳細は「(4) 実証項目の算出方法」に示す。

- システム消費電力とは、「システムにおける生成熱量」を生成するために使用したすべての消費電力のことであり、原則的には「ヒートポンプ自体の消費電力+ポンプ類による消費電力量（二次側ポンプ等、二次側の要素は含まない）」を指す。

15

- また、室内機を含める場合は、「ヒートポンプ自体の消費電力+ポンプ類による消費電力量（二次側ポンプ等、二次側の要素を含む）+室内機による消費電力」を指す。

20

- なお、実証試験結果報告書には、システムエネルギー効率と併せて、システムの部分負荷率*の経時変化及びその測定期間中における平均値等、測定期間中のシステム負荷状況を把握できるようなデータを併せて示すことが望ましい。

※ 部分負荷率の算出方法

25

- 部分負荷率算出の考え方を以下に示す（瞬時値）。定格能力は、冷房期間の場合は冷房時の定格能力を、暖房期間の場合は暖房時の定格能力を用いること。

$$\text{部分負荷率 (\%)} = 100 \times \frac{\text{システムにおける生成熱量 (W)}}{\text{システムにおける定格能力 (W)}}$$

30

システム消費電力

- 「システムエネルギー効率」におけるシステム消費電力の、測定期間内の稼働時間における平均値である。

地中への排熱量（大気への排熱抑制量）

35

- 一次側の熱媒が地中に与えた熱量の、測定期間内の稼働時間における平均値である。

(2) 測定方法

当要領では、標準的なシステムとして以下の3タイプのシステムを想定し、実証方法を示している。実証対象システムが、当要領において言及のない構造である場合は、実証機関及び技術実証委員会の判断により、当要領における規定に準じた方法を適宜検討することとする。

5

表 5 当要領で示すシステムの種類

| | 熱源 | ヒートポンプサイクル |
|----|----------|------------|
| a) | 地中熱源 | 間接式 |
| b) | 地中熱源 | 直膨式 |
| c) | 地下水・下水熱源 | 間接式 |

a) 地中熱源×間接式の場合

間接式は、ヒートポンプ・室内間の熱の輸送を、熱媒を通して行う方式である。ヒートポンプ・室内間の熱輸送量を測定することで、ヒートポンプが生成した熱量を求めることができる。

5

- 間接式における測定箇所を図 4 に示す。図中に示された各測定点の内容は、以下の通りである。

$T_{1次側-1}$: 一次側熱媒入口温度[K]

$T_{1次側-2}$: 一次側熱媒出口温度[K]

10

$V_{1次側}$: 一次側熱媒流量[cm³/s]

$T_{2次側-1}$: 二次側熱媒入口温度[K]

$T_{2次側-2}$: 二次側熱媒出口温度[K]

$V_{2次側}$: 二次側熱媒流量[cm³/s]

$W_{圧}$: 圧縮機の消費電力[W]

15

$W_{ポ}$: 熱媒ポンプ等の消費電力[W] (カタログ値も許容)

$W_{室内}$: 室内機の消費電力[W]

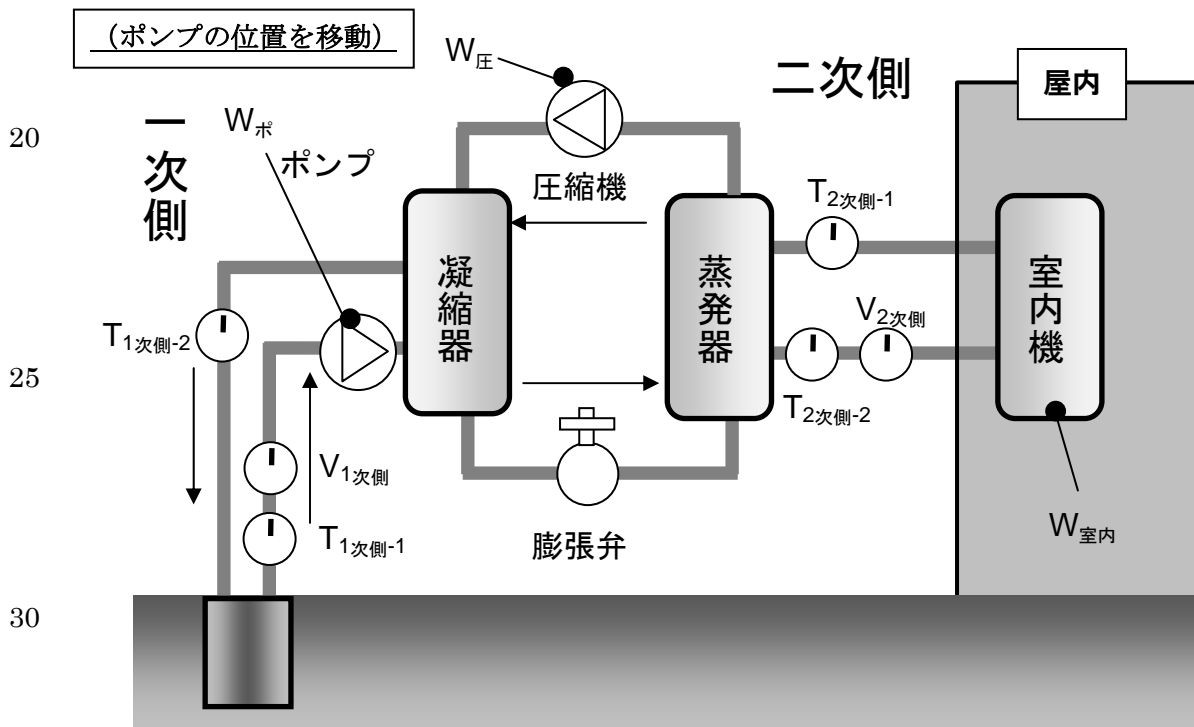


図 4 システム全体の実証における測定箇所 (間接式の場合)

b) 地中熱源×直膨式の場合

直膨式は、冷媒が直接室内空気と熱交換する方式である。ヒートポンプ・室内間の熱交換量を測定することが難しいため、ヒートポンプの生成熱量を、地中熱源（一次）側の熱輸送量とヒートポンプの消費電力量から求める。


5

- 直膨式における測定箇所を図 5 に示す。図中に示された各測定点の内容は、以下の通りである。

| | |
|-------------|----------------------------|
| $T_{1次側-1}$ | : 熱媒入口温度[K] |
| $T_{1次側-2}$ | : 熱媒出口温度[K] |
| $V_{1次側}$ | : 熱媒流量[cm ³ /s] |
| $W_{圧}$ | : 圧縮機の消費電力[W] |
| $W_{ボ}$ | : 熱媒ポンプ等の消費電力[W] |
| $W_{室内}$ | : 室内機の消費電力[W] |

10

15

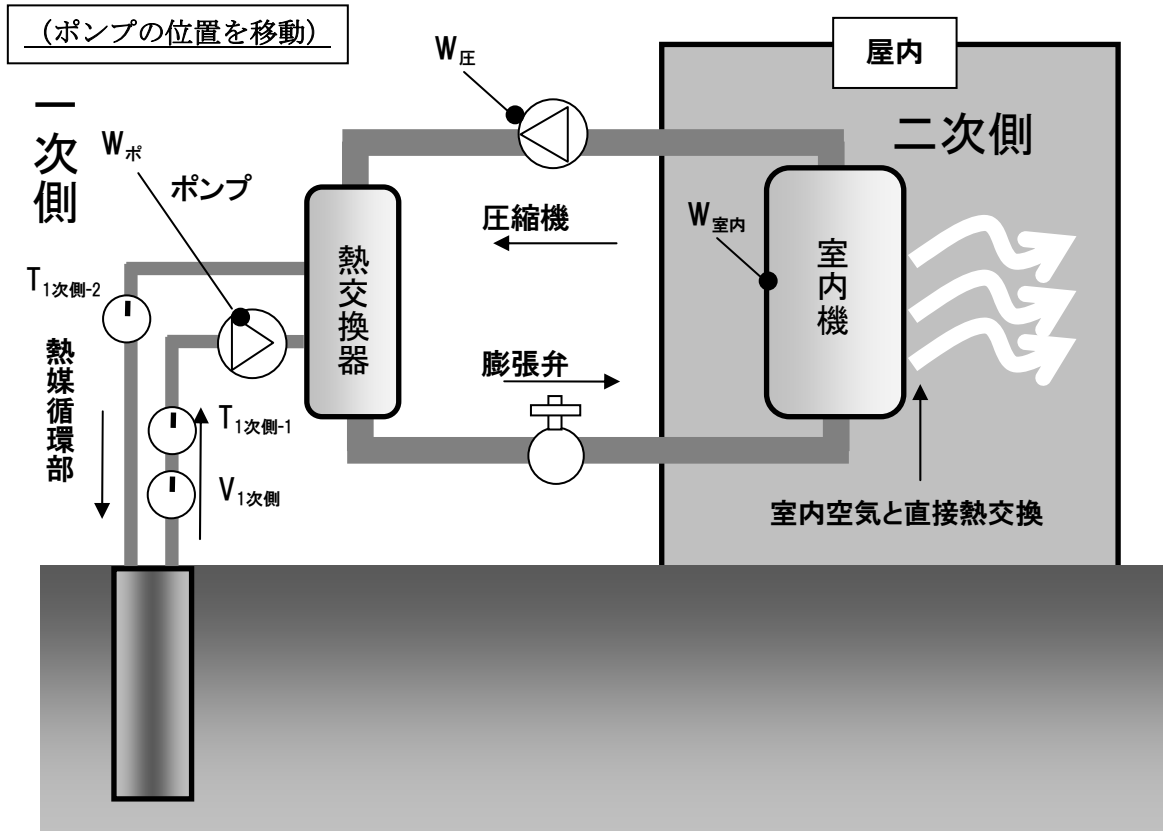

20

25

図 5 システム全体の実証における測定箇所（直膨式の場合）

30

c) 地下水・下水熱源×間接式の場合

地下水・下水熱源利用システムは、一次側の熱媒が、地中の土壌でなく地下水や下水の熱源水等と熱交換を行う。そのため、当熱交換部分よりも地下水・下水側を測定する必要がある。

5

- 水熱源利用システムにおける測定箇所を図 5 に示す。図中に示された各測定点の内容は、以下の通りである。

$T_{\text{熱源水-1}}$: 熱源水入口温度[K]

$T_{\text{熱源水-2}}$: 熱源水出口温度[K]

$V_{\text{熱源水}}$: 熱源水流量[cm³/s]

$W_{\text{ボ熱源水}}$: 熱源水ポンプ等の消費電力[W] (カタログ値でも可)

$T_{\text{1次側-1}}$: 一次側熱媒入口温度[K]⁹

$V_{\text{1次側}}$: 一次側熱媒流量[cm³/s]

$W_{\text{ボ1次側}}$: 一次側ポンプ等の消費電力[W]

$T_{\text{2次側-1}}$: 二次側熱媒入口温度[K]

$T_{\text{2次側-2}}$: 二次側熱媒出口温度[K]

$V_{\text{2次側}}$: 二次側熱媒流量[cm³/s]

$W_{\text{圧}}$: 圧縮機の消費電力[W]

$W_{\text{室内}}$: 室内機の消費電力[W]

10

15

20

25

30

35

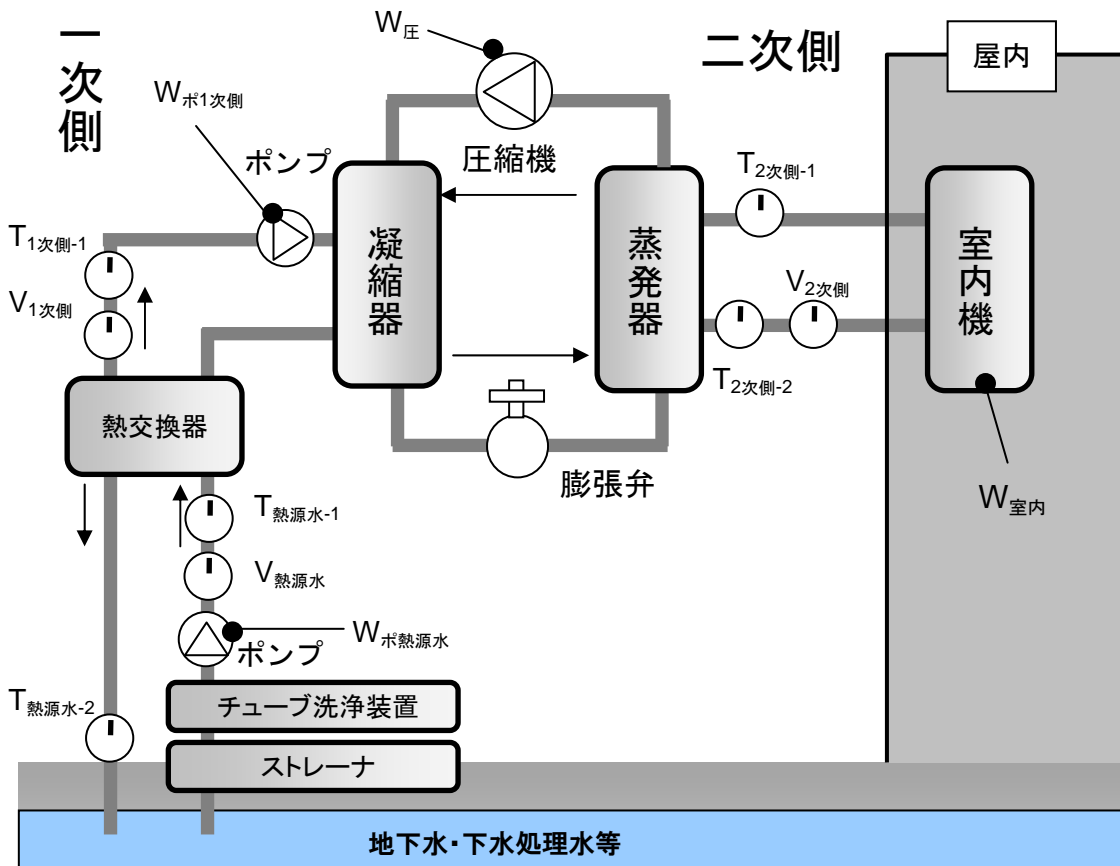


図 6 システム全体の実証における測定箇所 (下水熱源の場合)

⁹ 実証単位 (C) の「流体間最大温度差」の算出において使用する。

(3) 測定周期と測定期間

- 測定周期はすべての測定点について 30 分間隔とする。
- 測定期間^{*}は、実証年度の 7 月中を開始日、9 月末を終了日とした任意の連続した期間とし、測定期間内の冷房期間において、システム稼働時間中の 80% 以上のデータを取得しなければならない。
- 測定期間中は、システム使用者等によって、実使用に近い条件でシステムが稼働されていなければならない。
- 実証試験結果報告書には、測定期間中における稼働率^{**}を示さなければならない。

※ 任意項目における測定期間の規定

- 任意項目を実証する場合は、実証年度の 7 月中を開始日、2 月中を終了日とした任意の連続した期間とし、測定期間内の冷房期間、暖房期間それぞれにおいて、システム稼働時間中の 80%以上のデータを取得しなければならない。

※※稼働率の算出方法

- 稼働率の算出方法を以下に示す（冷房期間の例）。

$$\text{冷房期間の稼働率 (\%)} = 100 \times \frac{\text{冷房期間のシステム稼働時間 (h)}}{\text{測定期間全体の時間 (h)}}$$

(4) 実証項目の算出方法

a) 地中熱源×間接式の場合

システムエネルギー効率に関して

2 次側の熱媒流量測定が可能な場合と困難な場合が考えられるため、それぞれの場合における測定期間中の生成熱量の算出方法を示す。なお、いずれも空調運転時の値とする。

$$\text{システムCOP} = \frac{\text{測定期間中の生成熱量の総和[Wh]}}{\text{測定期間中のシステム消費電力量の総和[Wh]}} \quad (1)$$

- 測定期間中のシステム消費電力量の総和（室内機を除く）[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}}) \quad (2)$$

- 測定期間中のシステム消費電力量の総和（室内機を含む）[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}} + W_{\text{室内}}) \quad (3)$$

- 測定期間中の生成熱量の総和[Wh]

➤ 2次側の熱媒から算出する場合

5 測定期間中の生成熱量の総和[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} |T_{2\text{次側-1}} - T_{2\text{次側-2}}| \cdot V_{2\text{次側}} \cdot c \cdot \rho \quad (4)$$

➤ 2次側の測定をせず、1次側の熱媒のみから算出する場合※

測定期間中の生成熱量の総和[Wh]

$$10 \quad = \sum_{\text{試験期間中の暖房期間}} (|T_{1\text{次側-1}} - T_{1\text{次側-2}}| \cdot V_{1\text{次側}} \cdot c \cdot \rho + W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}}) \\ + \sum_{\text{試験期間中の冷房期間}} (|T_{1\text{次側-1}} - T_{1\text{次側-2}}| \cdot V_{1\text{次側}} \cdot c \cdot \rho - W_{\text{圧}} - W_{\text{ボ}}) \quad (5)$$

c : 熱媒の比熱[J/g·K]

ρ : 熱媒の比重[g/cm³]

※ヒートポンプまわりの熱媒管等における熱損失がほぼ無視できると実証機関が認める場合のみ、この方法による算出を認める。

15

システム消費電力に関して

$$\text{測定期間中のシステム消費電力平均値[W]} = E_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}}) \quad (6)$$

20

地中への排熱量に関して

- 2次側の熱媒流量を測定する場合

冷房期間中の地中への平均排熱量[W]¹⁰

$$= E_{\text{冷房期間}} (|T_{2\text{次側-1}} - T_{2\text{次側-2}}| \cdot V_{1\text{次側}} \cdot c \cdot \rho + W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}}) \quad (7)$$

25

- 1次側の熱媒流量を測定する場合

冷房期間中の地中への平均排熱量[W]

$$= E_{\text{冷房期間}} (|T_{1\text{次側-1}} - T_{1\text{次側-2}}| \cdot V_{1\text{次側}} \cdot c \cdot \rho) \quad (8)$$

¹⁰ E : 平均を表す。

b) 地中熱源×直膨式の場合

システムエネルギー効率に関して

$$\text{システムCOP} = \frac{\text{測定期間中の生成熱量の総和[Wh]}}{\text{測定期間中のシステム消費電力量の総和[Wh]}} \quad (9)$$

5 測定期間中のシステム消費電力量の総和（室内機を除く） [Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}}) \quad (10)$$

測定期間中のシステム消費電力量の総和（室内機を含む） [Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}} + W_{\text{室内}}) \quad (11)$$

10 測定期間中の生成熱量の総和[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} \left(|T_{\text{1次側-1}} - T_{\text{1次側-2}}| \cdot V_{\text{1次側}} \cdot c \cdot \rho + W_{\text{圧}} \right) \quad (12)$$

c : 熱媒の比熱[J/g・K]

ρ : 熱媒の比重[g/cm³]

15

システム消費電力に関して

$$\text{測定期間中のシステム消費電力量平均値[W]} = E_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ}}) \quad (13)$$

地中への排熱量に関して

20 冷房期間中の地中への平均排熱量[W]

$$= E_{\text{冷房期間}} \left(|T_{\text{1次側-1}} - T_{\text{1次側-2}}| \cdot V_{\text{1次側}} \cdot c \cdot \rho \right) \quad (14)$$

c) 地下水・下水熱源×間接式の場合

システムエネルギー効率に関して

$$\text{システムCOP} = \frac{\text{測定期間中の生成熱量の総和[Wh]}}{\text{測定期間中のシステム消費電力量の総和[Wh]}} \quad (15)$$

5

- 測定期間中のシステム消費電力量の総和（室内機を除く）[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ1次側}} + W_{\text{熱原水}}) \quad (16)$$

- 測定期間中のシステム消費電力量の総和（室内機を含む）[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ1次側}} + W_{\text{熱原水}} + W_{\text{室内}}) \quad (17)$$

10

- 測定期間中の生成熱量の総和[Wh]

$$= \sum_{\text{試験期間}} |T_{2\text{次側-1}} - T_{2\text{次側-2}}| \cdot V_{2\text{次側}} \cdot c \cdot \rho \quad (18)$$

システム消費電力に関して

15

測定期間中のシステム消費電力平均値[W]

$$= E_{\text{試験期間}} (W_{\text{圧}} + W_{\text{ボ1次側}} + W_{\text{熱原水}}) \quad (19)$$

地中への排熱量に関して

冷房期間中の地中への平均排熱量[W]

20

$$= E_{\text{冷房期間}} (|T_{\text{熱原水-1}} - T_{\text{熱原水-2}}| \cdot V_{\text{熱原水}} \cdot c \cdot \rho) \quad (20)$$

c : 熱原水の比熱[J/g·K]

ρ : 熱原水の比重[g/cm³]

25

4 実証単位 B「地中熱・下水等専用ヒートポンプ」の実証項目

4.1 実証項目

実証単位(B)「地中熱・下水等専用ヒートポンプ」における実証項目を以下の表 6 に示す。

- 5 暖房期間を想定した温度条件での性能は任意項目として位置づけており、必ずしも実証する必要はない。しかし、技術の性能を評価する上では、任意項目の内容は重要である。実証機関は、環境省と協議の上、可能な限り任意項目も含めて実証することが望ましい。

10 表 6 地中熱・下水等専用ヒートポンプの実証項目

| 必須 or 任意 | 項目 | 内容 | 評価方法 |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 必須項目 | a. 冷房期間を想定した温度条件におけるエネルギー効率 | COP (原則的に水を熱媒とする) | —(2) 参照 |
| 任意項目 | b. 暖房期間を想定した温度条件におけるエネルギー効率 | COP (熱媒の規定なし) | |

4.2 実証方法

(1) 考え方

- 15 冷房期間を想定した温度条件に関して、間接式のを表 7 に、直膨式のを表 8 に示す。

利用側の各温度条件は、間接式ヒートポンプの場合は JIS B 8613 (ウォータチリングユニット) における「冷却能力試験」、直膨式の場合は JIS B 8615-1 (エアコンディショナー第 1 部：直吹き形エアコンディショナーとヒートポンプ—定格性能及び運転性能試験方法) の「冷房能力試験」における条件を採用している。

- 20 熱源側の各温度条件は、地中熱を想定した値を採用しており、間接式、直膨式、いずれもすべての温度条件において試験を行わなければならない。

- 25 なお、試験方法に関しては、以下の「測定方法」、「実証項目の算出」に基本的な規定を示すが、それ以外の特記がない試験条件に関しては、JIS B 8613 及び JIS B 8615-1 に準拠するものとする。また、当要領に示す規定での試験が難しい場合は、適宜実証機関と協議の上、JIS B 8613 及び JIS B 8615-1 における規定を参考として、試験方法を検討するものとする。

表 7 冷房期間を想定した温度条件（間接式の場合）

| | 利用側熱媒温度（℃） | | 熱源側熱媒温度（℃） | |
|--------|------------|-------|------------|--------|
| | 入口水温 | 出口水温 | 入口水温 | 出口水温 |
| 温度条件 1 | 12±0.3※ | 7±0.3 | 20±0.3 | 25±0.3 |
| 温度条件 2 | | | 25±0.3 | 30±0.3 |
| 温度条件 3 | | | 30±0.3 | 35±0.3 |

※ 表中の公差は、試験中の温度変動許容差である。

表 8 冷房期間を想定した温度条件（直膨式の場合）

| | 利用側吸込空気温度（℃） | | 熱源側熱媒温度（℃） | | その他の条件 |
|--------|--------------|------|------------|--------|--|
| | 乾球温度 | 湿球温度 | 入口水温 | 出口水温 | |
| 温度条件 1 | 27 | 19 | 20±0.3 | 25±0.3 | 試験周波数（Hz）： 定格周波数※ 試験電圧（V）： 定格電圧※※ |
| 温度条件 2 | | | 25±0.3 | 30±0.3 | |
| 温度条件 3 | | | 30±0.3 | 35±0.3 | |

5 ※ ~~二重定格周波数をもつ機器は、各々の周波数で試験する。~~

※※ ~~二重定格電圧をもつ機器は、両方の電圧で試験するか、もし1つの定格値だけを表示するのであれば、二つの電圧のうち低い方の電圧で試験を行う。~~

10 なお、暖房期間を想定した場合の温度条件は、原則的に JIS B 8613 における「加熱能力試験」、直膨式の場合は JIS B 8615-1 の「暖房能力試験」に準拠するものとする。ただし、熱源側熱媒温度は、地中熱を想定した値として、①入口温度 15℃／出口温度 10℃、②入口温度 10℃／出口温度 5℃の 2 条件を必須とする。

(2) 測定方法

- ヒートポンプのみの実証試験における測定点を図 7 に示す。図中に示された各測定点の内容は、以下の通りである。

$T_{2\text{次側-1}}$: 二次側熱媒入口温度[K]
 $T_{2\text{次側-2}}$: 二次側熱媒出口温度[K]
 $T_{1\text{次側}}$: 一次側熱媒入口温度[K]
 $V_{2\text{次側}}$: 二次側熱媒流量[cm³/s]
 $W_{\text{圧}}$: 圧縮機の消費電力[W]

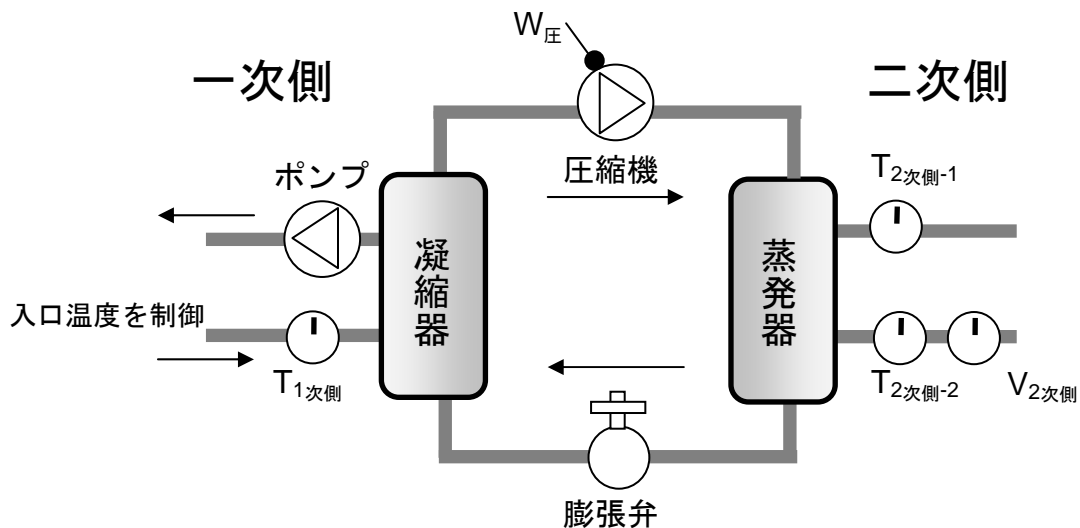


図 7 ヒートポンプのみの実証における測定点

(3) 実証項目の算出

$$\text{COP} = \frac{\text{ヒートポンプ生成熱量[W]}}{\text{ヒートポンプ消費電力[W]}} \quad (21)$$

$$\text{ヒートポンプ生成熱量[W]} = |T_{2\text{次側-1}} - T_{2\text{次側-2}}| \cdot V_{2\text{次側}} \cdot c \cdot \rho \quad (22)$$

$$\text{ヒートポンプ消費電力[W]} = W_{\text{圧}} \quad (23)$$

c : 熱媒の比熱[J/g·K]
 ρ : 熱媒の比重[g/cm³]

- 一次側熱媒入口温度(T_3)、二次側熱媒出口温度(T_2)をそれぞれパラメータとして 5°C 間隔で設定、上記式に従って設定温度ごとに COP を測定する。
- ヒートポンプ消費電力とは、ヒートポンプ自体の消費電力であり、1 次、2 次側冷媒の輸送ポンプの消費電力は含まない。

5 実証単位 C「地中熱交換部」の実証項目

5.1 実証項目の考え方

地中熱交換部の設備構成は、熱源種類や熱交換方式等の組み合わせによって多様であるが、本試験要領では以下の3タイプに分類する。

- 5 • 熱媒循環式×熱交換器なし（地中熱源等）
- 熱源水汲み上げ式×熱交換器あり（地下水熱源、下水熱源、河川水熱源等）
- 熱源水汲み上げ式×熱交換器なし（一部の地下水熱源、河川水熱源等）

それぞれのタイプに応じて、実証単位（C）の実証項目は異なる。以下にそれぞれの実証項目の考え方を示す。

10

5.2 熱媒循環式×熱交換器なし

(1) 実証項目

地中熱交換部は、当実証単位を構成する複数の技術に分割できる。そのため実証項目は、図 8 に示すように、実証単位全体でのみ実証が可能な項目と、各技術個別の実証項目から構成される。原則として全ての実証項目を実証するものとする。

15

20

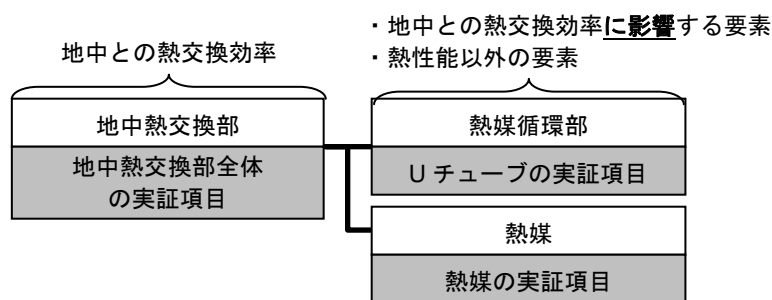


図 8 地中熱交換部における実証項目の構成（熱媒循環式×熱交換器なし）

25

実証単位(C)「地中熱交換部」における実証項目を以下の表 9～表 11 に示す。「熱媒循環部の実証項目」、「熱媒の実証項目」については、カタログ等、各項目の性能を示す資料を実証試験結果報告書に添付することで実証したとみなすこととする。

表 9 地中熱交換部全体の実証項目

| 項目 | 内容 | 実証方法 |
|--------------|----------------|-----------------|
| a. 熱交換井の熱抵抗 | 熱抵抗値 [K/(W/m)] | サーマルレスポンス試験から算出 |
| b. 土壌部分の熱伝導率 | 熱伝導率 [W/(m・K)] | サーマルレスポンス試験から算出 |

30

表 10 熱媒循環部の実証項目

| 項目 | 内容 | 実証方法 |
|------|------------------|----------------|
| 熱伝導性 | 素材の熱伝導率[W/(m・K)] | ・カタログ等、各項目の性能を |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 耐腐食性 | — | 示す資料を提出する。 ・材質からその性能が明らかな場合は、材質を示すことで代替できることとする。 |
| 耐圧性 | 耐圧力[MPa] (温度条件も併せて示す) | |

表 11 熱媒の実証項目

| 項目 | 内容 | 実証方法 |
|----------|------------|---|
| 腐食性 | — | ・カタログ等、各項目の性能を示す資料を提出する。 ・熱媒の成分比からその性能が明らかな場合は、熱媒の成分比を示すことで代替できることとする。 |
| 粘性 | 粘性率[Pa・s] | |
| 比熱 | [J/(kg・K)] | |
| 引火性 | — | |
| 毒性 | — | |
| 生分解性/残留性 | — | |

(2) 実証の考え方

- 5 ● 土壌部分の熱伝導率は、システムが施工された土壌部分のみの熱伝導率であるため、システムによらない。本実証試験ではサーマルレスポンス試験によって算出する。サーマルレスポンス試験とは、熱交換部に対する熱媒の循環試験を行うことで、熱交換部の熱抵抗、地盤の熱伝導率を推定する試験のことである。
- 10 ● 熱交換井の熱抵抗は、一次側熱媒から土壌までに達する熱流路における抵抗の合計を表す。本実証試験ではサーマルレスポンス試験にて算出する。
- サーマルレスポンス試験は、原則的に、以下に示す既存論文に準拠すると実証機関が認める方法で行い、実証項目を算出する。当要領では、当該論文の内容を抜粋して示す。
- 15 【論文】 講座「地中熱利用ヒートポンプシステム」温度応答試験の実施と解析；九州大学大学院工学研究院 藤井光、日本地熱学会誌 第 28 巻 第 2 号 (2006)
- 【注意】
- 20 ● 水平の熱交換井を用いたシステム等、サーマルレスポンス試験結果の妥当性が不明確であると実証機関が判断した場合は、妥当な測定結果を得られると実証機関が認める方法によって、熱交換井の熱抵抗及び土壌部分の熱伝導率を測定しなければならない。
- 複数の熱交換井を有する実証対象システムでは、各熱交換井の熱抵抗及び土壌部分の熱伝導率が同等であると実証機関が認める場合は、任意の 1 つの熱交換井のみにおいて測定することとする。
- 25

(3) 測定方法

- 図 9 に示すように、アルファベットに記した測定点をそれぞれ測定する。
- $T_1 \sim T_n$ は、試験開始前における熱交換井まわりの温度平均値を算出することを目的とし、2m 以内の間隔で測定するものとする。測定方法は、システムの設置環境を勘案し、妥当な測定結果を得られると実証機関が認める方法でなければならない。

$T_1 \sim T_n$: 熱交換井内の熱媒温度[K] (最大 2m 間隔)
 V : 熱媒流量[cm³/s]
 W : 電気ヒーターの消費電力[W]

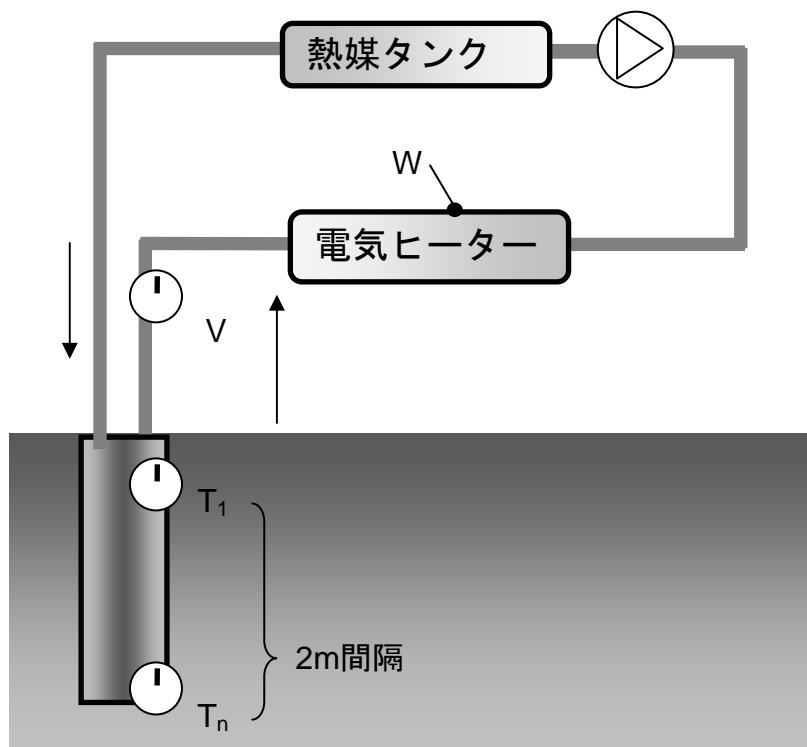


図 9 地中熱交換部の実証における測定点

(4) 測定間隔と測定期間

- 上記論文に準拠するものとする。

(5) 実証項目の算出方法

① 土壌部分の熱伝導率

- 土壌部分の熱伝導率の値は、以下の通りに算定する。

5 ☆ $T - T_i$ (熱交換器入口温度と出口温度の熱媒の平均温度) を被説明変数、 t (加熱時間) の自然対数 $\ln(t)$ を説明変数とした、単回帰分析を行い、単回帰式 (24) の傾き m を導出する。 b は単回帰式の切片である。

 ☆ 熱交換井における単位長さ当たりの熱交換量の測定値と、導出した m の値を、式 (25) に代入して熱伝導率 λ を算定する。

$$10 \quad T - T_i = m \cdot \log(t) + b \quad (24)$$

$$\lambda = 0.183 \times \frac{q}{m} \quad (25)$$

T : 熱交換器入口温度と出口温度の熱媒の平均温度 [K]

T_i : 熱交換器入口温度と出口温度の熱媒の平均温度 (初期値) [K]

m : 上記単回帰分析における回帰式の傾き

15 t : 時間 [s]

q : 単位長さ当たりの熱交換量 [W/m]

② 地中熱交換井の熱抵抗

- 地中熱交換井の熱抵抗の値は、以下の通りに算定する。

20 ☆ a. で得られた熱伝導率 λ を式 (26) に代入し、熱抵抗 R を算出する。

$$T - T_i = \frac{q}{2\pi\lambda} \left(-\ln \frac{r}{2\sqrt{\alpha \cdot t}} - 0.2519 \right) + q \cdot R \quad (26)$$

r : 地中熱交換井中心からの半径 [m]

25 α : 地層温度伝導率 (熱拡散率) [m²/s]

5.3 熱源水汲み上げ式 × 熱交換器あり

(1) 実証項目

30 ここでの実証項目は、

・熱交換器の熱交換性能に関する実証項目

・一次側熱媒に関する実証項目

の2つに分類されるが、原則的に全ての実証項目を実証するものとする。熱交換器の熱交換性能に関する実証項目を下表に示す。一次側熱媒に関する実証項目は、【熱媒循環/熱交換器なし】に関する実証項目と同等である。

35

表 12 熱交換器の実証項目（熱交換性能）

| 必須 or 任意 | 項目 | 内容 |
|----------|-----------------------|---|
| 必須項目 | o. 冷房期間における熱交換器の熱交換性能 | 冷房期間内の稼働時間における、熱交換器の熱源水側・一次側出口温度差の平均値[°C] |
| 任意項目 | p. 暖房期間における熱交換器の熱交換性能 | 暖房期間内の稼働時間における、熱交換器の熱源水側・一次側出口温度差の平均値[°C] |

(2) 実証の考え方¹¹

- 熱交換器の性能は、熱交換性能が高く、ヒートポンプへ送られる熱媒の温度が熱源水温度に近い方が、ヒートポンプの効率を向上するため好ましい。
- そのため当要領では、熱交換性能を、熱源水温度と熱交換後の一次側熱媒との温度差がどれだけ小さいかによって表し、これを「熱交換器の熱源水側・一次側出口温度差」と呼ぶこととする。当値の試験期間中における平均値を実証項目とする。
- 実証試験結果報告書には、実証結果の妥当性を判断するデータとして、一次側熱媒流量及び熱源水流量に関する測定結果、熱源水熱交換器の容量等を示すこととする。

$$\begin{aligned} & \text{熱交換器の熱源水側・一次側出口温度差[°C]} \\ & = \text{熱交換後の1次側熱媒温度} - \text{熱源水温度} \end{aligned} \quad (27)$$

(3) 測定方法

- 熱交換器の熱交換性能の測定における測定点を図 7 に示す。図中に示された各測定点の内容は、以下の通りである。

- $T_{1\text{次側-1}}$: 一次側熱媒入口温度（熱交換後の一次側熱媒温度）[K]
- $T_{\text{熱源水}}$: 熱源水温度[K]
- $V_{1\text{次側}}$: 一次側熱媒流量[cm³/s]
- $V_{\text{熱源水}}$: 熱源水流量[cm³/s]

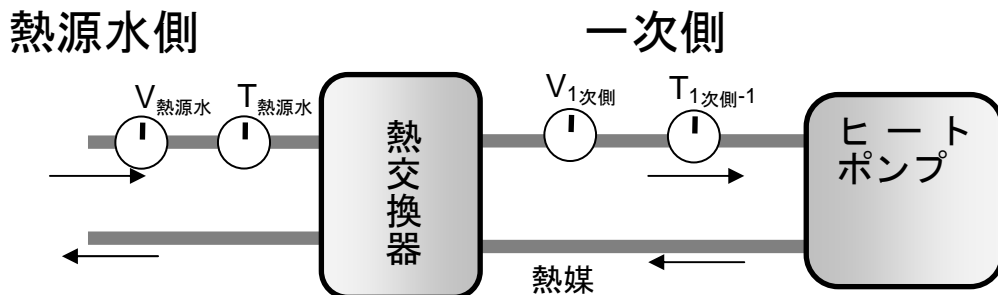


図 10 交換器の熱交換効率の測定における測定点

¹¹ 当記載は、熱源水と熱媒が熱交換をするシステムを前提としている。熱源水と冷媒が直接熱交換をするシステム等、異なる構造のシステムを実証する場合は、実証機関が、ここで示す「実証の考え方」に準拠した試験方法を検討し、実証するものとする。

(4) 実証項目の算出方法

- 熱交換器の熱源水側・一次側出口温度差は、以下の通りに算定する。

$$\underline{\text{熱交換器の熱源水側・一次側出口温度差}[\text{°C}]} = \underline{E_{\text{試験期間}}(T_{\text{1次側-2}} - T_{\text{熱源水}})} \quad (28)$$

(5) 測定周期と測定期間

- 5 ● 測定周期及び測定期間は、原則的に実証単位 (A) と同等とする。

5.4 熱源水汲み上げ式×熱交換器なし

熱源水汲み上げ式で、熱交換器を持たないシステムの場合は、実証単位 (C) における実証項目は設定していない。

10

第7章 実証試験結果報告書の作成

実証試験の結果は、実証試験結果報告書として報告されなければならない。実証試験結果報告書には、実証試験の結果全てが報告されなければならない。

5 実証試験結果報告書は、以下の内容を含む必要がある。「実証全体の概要」に関しては、付録3に記入フォームの例を示す。

- 実証全体の概要（付録3）
- 実証試験の概要と目的
- 10 ● 実証対象技術の概要
 - ・ システム（実証対象全体）の原理・技術の概要
- 実証試験時のシステム全体構成
 - ・ システム構成
 - ・ 測定機器の位置等
- 15 ● 実証試験の内容
 - ・ 実証試験の実施場所
 - ・ 実証試験全体の実施日程
 - ・ 実証対象製品の準備運転に関する情報
 - ・ 測定条件に関する情報
- 20 ● 実証試験の結果
 - ・ 各実証単位における必須実証項目の結果を明記
 - ・ 測定・分析結果を表やグラフを用いて明記
 - ・ 既存の測定結果を転用する場合は、その旨を明記
- 参考項目
- 25 ● 設置条件、施工性・メンテナンス性、コスト概算
- 付録
 - ・ データの品質管理
 - ・ 品質管理システムの監査

30 実証機関が実証試験結果報告書の原案を策定し、記載ミス等について、実証申請者の確認を経た後、技術実証委員会での検討を経た上で、実証試験結果報告書を取りまとめる。環境省に提出された実証試験結果報告書は、ヒートアイランド対策技術分野ワーキンググループにおいて検討され、環境省の承認を得ることとする。

第8章 実証試験実施上の留意点

1 データの品質管理

1.1 データ品質管理の方法

5 実証機関は、測定データに関して適切な精度管理を行う必要があり、その情報を実証試験結果報告書に明記しなければならない。

具体的には、実証試験に使用するすべての温度センサー、流量計、電力量計が、それぞれ表 13 に示す機器精度を満たしている必要があり、また使用するすべてのセンサー及びロガーの仕様を明記しなければならない。

10 また、その他の測定に関わる機器に関しても、その仕様および計量法に基づく検定をクリアしていることを明示すること等、データの品質に関わる情報を明記しなければならない。

表 13 温度計、流量計、電力計の精度規定

| 測定機器 | 精度 | 参照規格 |
|---------------|---|---|
| <u>温度センサー</u> | <u>熱媒温度 : $\pm (0.3 + 0.005 \times t)$ °C</u> <u>その他 : ± 1.0 °C</u> | <u>熱媒温度 : JIS C 1604-1997</u> <u>(測温抵抗体)</u> <u>その他 : JIS C 1602-1995</u> |
| <u>流量計</u> | <u>$\pm 2.0\%$</u> | <u>JIS B 8613 (ウォータチリ</u> <u>ングユニット)</u> |
| <u>電力量計</u> | <u>実証単位(A)、(C) : $\pm 2.0\%$</u> <u>実証単位(B) :</u> <u>指示式 : $\pm 0.5\%$</u> <u>積算式 : $\pm 1.0\%$</u> | <u>JIS B 8613 (ウォータチリ</u> <u>ングユニット)</u> |

1.2 測定とデータの取得

15 データの品質管理のための、測定とデータの取得における要求事項は以下の通りである。

- 実証試験計画の背景となる全ての仮定や条件は、全て実証試験計画に記載されることにより、技術実証委員会に報告され、承認されなければならない。
- 使用される分析手法、分析機器の内容や仕様は文書化されなければならない。
- 全ての分析機器の校正の要求事項、校正基準を含む手法は、実証試験計画に規定されなければならない。
- インタビュー等、測定以外の方法で得られる全てのデータについて、データの使用限度が検討されなければならない。

2 データの管理、分析、表示

実証試験から得られるデータは、定量データに加え、施工上の留意点などの定性データがある。これらの管理、分析、表示方法は以下の通りである。

2.1 データ管理

5 データは、「付録0」に示されるように、確実に管理されなければならない。

2.2 データ分析と表示

実証試験で得られたデータは統計的に分析され、表示されなければならない。統計分析に使用された数式は、全て実証試験結果報告書に掲載する。統計処理に含まれなかったデータは実証試験結果報告書で報告する。

10

3 環境・衛生・安全

実証機関は、実証試験に関連する環境・衛生・安全対策を厳重に実施しなければならない。実証試験計画において検討されるべき事項としては、主に以下の点が挙げられる。

- 15
- 生物的・化学的・電氣的危険性
 - 火災防止
 - 緊急連絡先（救急、消防他）の確保
 - 労働安全の確保
 - その他

20

付録0：実証機関において構築することが必要な品質管理システム

序文

5 環境技術実証事業における実証機関は、JIS Q 9001 (ISO9001)「品質マネジメントシステム要求事項」、JIS Q 17025 (ISO/IEC17025)「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に準拠した品質管理システムを構築することが望ましい。本付録では、上記規格に準拠した品質管理システムがない場合、実証機関において構築することが必要な品質管理システムの要素を述べる。

10 1 適用範囲

実証組織内において実証試験に係るすべての部門及び業務に適用する。また、実証試験の一部が外部の機関に委託される場合には、受託する試験機関も本システムの適用範囲となる。

実証試験に関連する全部署を対象範囲とし、

- 15
- ・ JIS Q 17025 (試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)
 - ・ JIS Q 9001 (品質マネジメントシステム要求事項)

の認証を既に受けている組織であれば、それをもって本付録の要求事項を満たしているものとする。

20 2 参考文献

JIS Q 17025:2005 (ISO/IEC17025:2005) 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

JIS Q 9001:2008 (ISO9001:2008) 品質マネジメントシステム要求事項

25 3 品質管理システム

3.1 組織体制、責任

当該組織は、法律上の責任を維持できる存在であること。

実証試験に関与する組織内の主要な要員の責任を明確に規定すること。

30 他の職務及び責任のいかににかかわらず、品質システムが常に実施され遵守されていることを確実にするため、明確な責任及び権限を付与される職員 1 名を品質管理者 (いかなる名称でもよい) に指名する。

3.2 品質システム

当該組織は、実証試験について適切な品質管理システムを構築し、実施し、維持すること。

品質管理システムは、実証試験にかかわる品質方針、品質管理システムの手順を文書化すること。これらは関係する要員すべてに周知され、理解されること。

方針は、以下の事項を含まなければならない。

- ・ 実証試験の品質を確保することに対する組織としての公約
- ・ 実証試験の品質水準に関する組織としての考え方の表明
- ・ 品質システムの目的
- ・ 品質マネジメントシステムを構築し実施することの記載

また、実証試験に係る実施体制、各要員の役割と責任及び権限を文書化すること。

3.3 文書及び記録の管理

当該組織は、実証試験に関する基準（実証試験要領及び関連する規格）、実証試験計画、並びに図面、ソフトウェア、仕様書、指示書及びマニュアルのような文書の管理を行うこと。

文書管理に関して、以下の事項を確実にすること。

- ・ 文書は、発行に先立って権限をもった要員が確認し、使用の承認を与える。
- ・ 関連文書の構成を示し、すべての実証試験場所で、適切な文書がいつでも利用できる。
- ・ 無効文書または廃止文書は、速やかに撤去するか、若しくは他の方法によって誤使用を確実に防止する。
- ・ 文書のデータとしての管理方法。
- ・ 記録の様式と文書の配置及び閲覧方法。

また、実証試験に関連する記録は、識別し、適切に収集し、見出し付け、利用方法を定め、ファイリングし、保管期間を定め、維持及び適切に廃棄すること。

特に、試験データ原本の記録、監査の追跡ができるようなデータ及び情報、校正の記録、職員の記録、発行された個々の報告書及び校正証明書のコピーを、定めた期間保管すること。

3.4 試験の外部請負契約

当該組織が外部請負契約者に実証試験を委託する場合は、適格な能力をもつ外部請負契約者に行わせ、当該組織において実証機関と同等の品質管理を要求すること。

3.5 物品・サービスの購入

当該組織は、外部から購入する物品・サービスのうち、実証試験の品質に影響を及ぼす可能性のあるものは、検査等の適切な方法により実証試験要領の要求に合うことを検証し、この検証が済むまでは実証試験には用いないこと。

5 また、物品・サービスの供給者を評価し、承認された供給者のリストを作成すること。

3.6 苦情及び不適合の試験の管理

10 実証試験の業務またはその結果が、何らかの原因で実証試験要領やその他の規定に逸脱した場合に対応する体制と対応方法を用意すること。また、実証申請者からの苦情や中立性の阻害、または情報の漏洩等の不測の事態が生じた場合に対応する体制と対応方法を用意すること。これらの体制には、責任者及び対応に必要な要員を含むこと。

15 3.7 是正及び予防処置

当該組織は、実証試験の業務及びその結果が、試験実施要領やその他の規定に逸脱した場合または逸脱する恐れがある場合、その原因を追求し、是正または予防処置を行うこと。

20 3.8 監査

当該組織は、実証試験が適切に実施されているかどうか、監査を実施しなければならない。実証試験を外部請負業者に委託している場合は、外部請負契約者における当該業務を監査の対象とすること。

25 監査は試験期間中に1回以上行うこととする。2ヵ年以上の実証試験を行う場合は、定期的な監査を実施し、その頻度は1年以内であることが望ましい。

また、この監査は、できる限り実証試験の業務から独立した要員が行うものとする。

監査の結果は当該組織の最高責任者に報告すること。

30 4 技術的要求事項

4.1 要員

35 当該組織は、実証試験に用いる設備の操作、試験の実施、結果の評価及び報告書への署名を行う全ての要員が適格であることを確実にすること。特定の業務を行う要員は、必要に応じて適切な教育、訓練、及び／または技量の実証に基づいて資格を付与すること。

4.2 施設及び環境条件

実証試験を行うための施設は、試験の適切な実施を容易にするようなものでなければならない。全ての測定の実験品質に対して環境条件が結果を無効にしたり悪影響を及ぼしたりしないことを確実にする。実証試験が恒久的な施設以外の場所で行われる場合には、特別の注意を払う。

実証試験要領、実証試験計画及びその他の基準に基づき、試験の環境条件を監視し、制御し、記録する。環境条件が試験の結果を危うくする場合には、試験を中止する。

4.3 試験方法及び方法の妥当性確認

当該組織は、業務範囲内の全ての試験について適切な方法及び手順を用いるため、実証試験要領に基づき試験方法を定めること。

実証試験要領に使用すべき方法が指定されていない場合、当該組織は、国際規格、地域規格若しくは国家規格、科学文献等に公表されている適切な方法、または設備の製造者が指定する方法のいずれかを選定する。規格に規定された方法に含まれない方法を使用する必要がある場合、これらの方法は、実証申請者の同意に基づいて採用し、使用前に適切な妥当性確認を行うこと。妥当性確認とは、意図する特定の用途に対して要求事項が満たされていることを調査によって確認することである。この妥当性確認は、技術実証委員会による検討及び承認によって行うことができる。

当該組織は、データの管理においてコンピュータまたは自動設備を使用する場合には、コンピュータ及び自動設備を適切に保全管理し、誤操作によるデータの消失や誤変換がないよう、必要な環境条件及び運転条件を与えること。

4.4 設備

当該組織は、実証試験の実施に必要なすべての設備の各品目を保有（貸与を含む）すること。権限を付与された要員以外は操作できない設備がある場合は、当該組織はそれを明確にすること。過負荷または誤った取り扱いを受けた設備、疑わしい結果を生じる設備、若しくは欠陥を持つまたは規定の限界外と認められる設備は、それが修理されて正常に機能することが確認されるまで、業務使用から取り外すこと。

4.5 測定トレーサビリティ

当該組織は、実証試験の結果の正確さ若しくは有効性に重大な影響をもつ設備は、使用する前に適切な校正がされていることを確認する。

4.6 試料採取

当該組織は、試料、材料または製品の採取を行う場合、実証試験要領に基づいて実施すること。

5 4.7 試験・校正品目の取扱い

当該組織は、必要に応じ、試験品目の輸送、受領、取扱い、保護、保管、保留及び／または処分について実証試験要領に基づいて実施すること。

4.8 データの検証及び試験結果の品質の保証

10 実証試験の結果のデータは、傾向が検出できるような方法で記録し、結果の検討に統計的手法を適用することが望ましい。この検証は、実証試験を実施した者以外の者が行うこと。

4.9 結果の報告

15 当該組織は、実施された試験の結果を、実証試験要領に基づき、正確に、明瞭に、客観的に報告すること。

付録 1 : 実証申請書フォーム

申請者は以下の申請書を提出する。製品にシリーズがある場合でも、実証する製品についてのみ記載すること。なお、同一申請書に複数の技術は記載せず、技術種類ごとに申請書を分けて提出すること。

【申請者】

| | |
|------------------------------|------------------|
| 申請企業名 | 印 |
| | Web アドレス http:// |
| 住 所 | 〒 |
| 担当者所属・氏名 | |
| 連絡先 | TEL : FAX : |
| | e-mail : |
| 実証単位 | |
| 実証対象製品名・型番 | |
| 技術開発企業名 (実証申請企業と異なる場合に記載) | |

1. 実証対象技術の概要

| |
|----------------|
| 技術の原理・製品データ |
| 特徴・長所・セールスポイント |

2. 計測器等の設置状況

| |
|--|
| |
|--|

3. 自社による試験結果¹²

| 項目 | 測定値等 | 備考 |
|----------------|------|--|
| システムエネルギー効率[-] | | <ul style="list-style-type: none"> ・測定責任者名、測定者・企業名 ・測定期間 ・測定条件の概要 等 |
| システム消費電力[W] | | 同上 |
| ... | | 同上 |

4. 技術仕様

| 項目 | | 記入欄 |
|------------------------------|---------------|-----|
| 設置条件 | 対応する建築物 | |
| | 施工上の留意点 | |
| | その他設置場所等の制約条件 | |
| (実証単位 A もしくは C の場合) 井戸の長さ・口径 | | |
| メンテナンスの必要性 耐候性・製品寿命など | | |

¹² 表中には、実証単位を「(A)システム全体」とした例を示す。

5. コスト概算 製品価格、施工費等¹³

| 項目 | 記入欄 | | | |
|--------|----------|----|----|---|
| | 費目 | 単価 | 数量 | 計 |
| ヒートポンプ | イニシャルコスト | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | | |
| 熱交換部 | イニシャルコスト | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | | |
| その他 | イニシャルコスト | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | | |
| 備考 | | | | |

6. 開発状況・納入実績

もっとも近い番号に○をつけてください。

- 既に製品化しており、製品として出荷できる。
- 納入実績がある。

（納入システムの概要（システム構成、規模、主な適用対象建物、地域等）。

¹³ 表中には、実証単位を「(A)システム全体」とした例を示す。

7. 技術の先進性について

特許・実用新案等の申請・取得状況、論文発表、受賞歴等。特に特許については、特許番号、現在の特許権者とその持分を明記。

8. 地中及び周辺環境への影響について

地中環境及び地上の周辺環境に対する熱的影響、騒音、振動等の影響。施工時及び運用時に関する影響を明記。

9. その他（特記すべき事項、実証機関が要求する事項等）

10. 本申請書に添付する書類

- 5
- 構成機器の仕様、設備構成図等、実証対象製品の内容がわかるもの
 - 施工マニュアル

付録 2 : 実証試験結果報告書 概要版フォーム (暫定版)



実証番号 000-0000

本技術及びその性能に関して、環境省等による
保証・認証・認可等を謳うものではありません。

www.env.go.jp/policy/etv

本実証試験結果報告書の著作権は、環境省に属します。

5

| | |
|------------------|--|
| 実証対象技術／ 実証申請者 | |
| 実証単位 | |
| 実証機関 | |
| 実証試験期間 | |

1. 実証対象技術の概要

| | |
|-----|---------|
| (図) | (技術の原理) |
|-----|---------|

2. 実証試験の概要

2-1. 実証試験時のシステム全体構成

| | |
|------------------------------|------|
| (システム構成・測定機器の位置等) (図) | (説明) |
|------------------------------|------|

10

2-2. 実証試験の条件

| | |
|--------------------------|--|
| 実証試験の 実施環境 | <ul style="list-style-type: none"> ・実施地域、地質環境（地下水位・地下水流のデータ、地表面の被覆状況） ・システムの適用建物の概要（用途、規模等）等 |
| 実証試験時の 使用状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・実使用者がいるのか、実証試験のためだけの運転であるかについて、最低限記載 |
| (実証単位 A・C の場合) 井戸の深さ、口径等 | |

3. 実証試験結果

(本事業で実証していない既存の測定結果である場合は、「条件・備考」欄にその旨を明記。)

(実証単位(A)の例)

| システム全体の実証項目 | | |
|--------------------------------------|----|-------|
| 項目 | 結果 | 条件・備考 |
| 冷房期間の平均システム COP[-] | | |
| 冷房期間の平均システム COP [-] (室内機を含む場合) | | 任意項目 |
| 冷房期間・暖房期間のシステム APF[-] | | 任意項目 |
| 冷房期間・暖房期間のシステム APF [-] (室内機を含む場合) | | 任意項目 |
| 冷房期間のシステム消費電力平均値[W] | | |
| 暖房期間のシステム消費電力平均値[W] | | 任意項目 |
| 冷房期間の地中への排熱量平均値[W]* | | |
| 冷房期間の地中からの採熱量平均値[W] | | 任意項目 |
| 測定期間（冷房期間）の稼働率[%] | | |
| 測定期間（暖房期間）の稼働率[%] | | 任意項目 |
| 冷房期間のシステムの部分負荷率平均値[%] | | 任意項目 |
| 暖房期間のシステムの部分負荷率平均値[%] | | 任意項目 |

5 ※ 技術の性能の高さはシステム APF、COP で評価され、地中への排熱量が当該技術の性能の高さを必ずしも示すものでない。ヒートアイランド抑制に関する性能は、「冷房期間の平均システム COP」と「冷房期間の地中への排熱量平均値」の両値の総合で評価される。

10 (実証単位(B)の例)

| 地中熱・下水等専用ヒートポンプの実証項目（冷房期間を想定した温度条件） | | |
|-------------------------------------|----|-------|
| 項目 | 結果 | 条件・備考 |
| 温度条件 1 | | |
| 温度条件 2 | | |
| 温度条件 3 | | |

| 地中熱・下水等専用ヒートポンプの実証項目（暖房期間を想定した温度条件） | | |
|-------------------------------------|----|-------|
| 項目 | 結果 | 条件・備考 |
| 温度条件 1 | | |
| 温度条件 2 | | |


（実証単位(A)及び(C)の例）

| 地中熱交換部全体の実証項目（熱的性能） | | |
|-------------------------|----|-------|
| 項目 | 結果 | 条件・備考 |
| 地中熱交換井の熱抵抗 [K/(W/m)] | | |
| 土壌部分の熱伝導率 [W/(m・K)] | | |

| 熱媒循環部の実証項目 | | |
|-------------|----|-------|
| 項目 | 結果 | 条件・備考 |
| 適正流量（上限と下限） | | |
| 素材の熱伝導率 | | |
| 耐熱性 | | |
| 脆化温度 | | |
| 耐腐食性 | | |
| 寿命 | | |

| 熱媒の実証項目 | | |
|----------|----|-------|
| 項目 | 結果 | 条件・備考 |
| 腐食性 | | |
| 粘性率 | | |
| 比熱 | | |
| 引火性 | | |
| 毒性 | | |
| 生分解性／残留性 | | |

4. 実証対象技術、もしくはその設置状況の写真

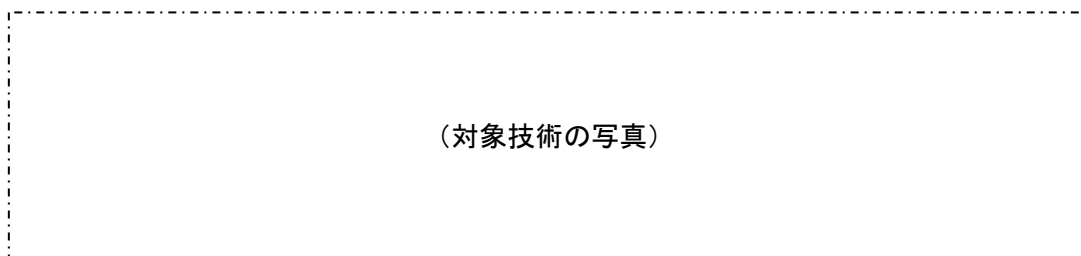

(参考情報)

このページに示された情報は、技術広報のために実証申請者または開発者が自らの責任において申請した内容であり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません。

○ 製品データ

| 項目 | | 実証申請者または開発者 記入欄 | |
|-----------------------------|----------|-----------------|-------|
| 製品名・型番 | | | |
| 製造(販売)企業名 | | | |
| 連絡先 | TEL/FAX | TEL : | FAX : |
| | Web アドレス | http:// | |
| | E-mail | @ | |
| 設置条件 | | | |
| メンテナンスの必要性・コスト 耐候性・製品寿命等 | | | |
| 施工性 | | | |
| コスト概算 | イニシャルコスト | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 合 計 | | |

5 ○ その他実証申請者または開発者からの情報

| |
|--|
| |
|--|

付録3：ロゴマーク使用に関するガイドライン

当該ガイドラインは、平成22年度環境技術実証事業実施要領に示された「ロゴマークの使用」に関する規定の範囲内で、ロゴマークの使用者に対し、積極的な使用を促すための使用指針である。

原則的に、ロゴマークの適用対象及びロゴマークの示す内容を、消費者等が誤解の無いよう明確に示すことができれば、実証によりロゴマークを取得した者及び実証済み技術の使用者が環境省及び実証機関への届出や承認等無くとも使用できる仕組みとしている。

以下にガイドラインの内容を示す。なお、その他の規定に関しては、平成22年度環境技術実証事業実施要領参照のこと。

1 使用者

- 個別ロゴマークは、実証により個別ロゴマークを取得した者（開発者、販売店等）及び実証済み技術の使用者（販売店・製品購入者等）が使用できる。

2 使用の範囲及び制限

- 実証により個別ロゴマークを取得した者は、原則的に、実証対象技術の紹介や公告等に関する場面においては、個別ロゴマークの使用に関する制限を設けない。
- 実証済み技術の使用者は、原則的に、個別ロゴマーク適用対象製品そのものについてのみ、紹介や公告等において個別ロゴマークを使用することができる。
- 上記のいずれの場合においても、個別ロゴマークの近傍に、以下の情報を明記する必要がある（ただし、個別ロゴマークの意味するものに関して消費者に誤解を与える恐れがない場合は、下記の記載は不要とする）。

①個別ロゴマーク適用対象の範囲、つまり、個別ロゴマークが何の実証に対して与えられているのか（シリーズ全体か、シリーズ内の特定の製品か、特定の部品か等）。

②実証試験時と、消費者の使用時とで、製品の性能に相違が生じる場合、またはその可能性がある場合、その性能の差異を生じさせる主な要素（現場依存性、実証時の運転条件・状況等）。

3 使用例

(1) 製品（シリーズ）の紹介

実証対象製品を含む製品、サービスや、そのシリーズ全体を紹介する Web 画面やカタログでは、以下のような表記等を示すことで、幅広く活用することができる。

また、環境技術実証事業 Web¹⁴へのホットリンクを設けることが好ましい。

(表記例)

10


15


20


25

ヒートポンプ 製品紹介

[HOME](#)
[お問い合わせ](#)
[リンク](#)

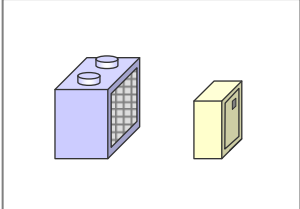

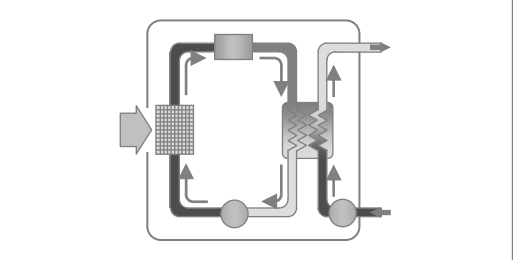



当社は、環境省 平成 22 年度 環境技術実証事業において、当社製品〇〇(製品名)のヒートアイランド抑制効果に対する性能の実証試験を実施しました。

<http://www.env.go.jp/policy/etv/> [環境技術実証事業Webへ](#)

当ロゴマークは、当該シリーズのうち、特定の仕様の製品に対して与えられたものであり、当該シリーズ全体に対して与えられるものではありません。

当ロゴマークによって示される性能値は、任意の使用条件において試験した結果であり、恒久的に適用されるものではありません。

(その他の表記例)

(ロゴマーク適用範囲)

- 当ロゴマークは、当該製品のうち、〇〇〇に関する技術に対して与えられるものであり、当該製品全体に対して与えられるものではありません。

(性能に影響する要素)

- 当ロゴマークによって示される性能値は、特定の施工事例において試験した結果であり、施工現場や使用条件が異なると、性能値は変化します。

¹⁴ <http://www.env.go.jp/policy/etv/index.html>

(2) 実証によりロゴマークを取得した者の紹介

実証によりロゴマークを取得した者を紹介する Web 画面やカタログでは、以下の表記等を示す必要がある。また、環境技術実証事業 Web へのホットリンクを設けることが好ましい。

5

(表記例)

10

15

20

25

The screenshot shows a website interface with the following elements:

- Header: "HOME (企業トップ画面)" on the left, and a search bar with "サイト内検索" and "検索" buttons, a "検索オプション" link, and a "使い方・ヘルプ" link with a question mark icon on the right.
- Main Content Area: Three large, light gray buttons stacked vertically: "サイトマップ", "お問い合わせ", and "リンク".
- Footer/Notice Area: A box containing the ETV logo (with "環境技術実証事業" above it and "http://www.env.go.jp/policy/etv/" below it), the text "環境省", and a link "環境技術実証事業Webへ". To the right of the logo is a paragraph: "当社は、環境省 平成 22 年度 環境技術実証事業において、当社製品〇〇(製品名)のヒートアイランド抑制効果に対する性能の実証試験を実施しました。"
- Disclaimer: Below the notice box, a line of text reads: "※当ロゴマークによって示される性能値は、当企業の有する一部技術を任意の施工現場、使用条件において試験した結果を示すものであり、当企業の技術に対して恒久的に与えられるものではありません。"

(3) 実証対象の事例の紹介

実証対象となった事例そのものを紹介する Web 画面やカタログでは、以下の表記等を示す必要がある。また、環境技術実証事業 Web へのホットリンクを設けることが好ましい。

5

(表記例)

10

15

20

25

30

The screenshot shows a website layout. At the top right, there is a search bar labeled 'サイト内検索' (Site Search) with a '検索' (Search) button, and links for '検索オプション' (Search Options) and '使い方・ヘルプ' (Usage/Help). Below the header is a main content area with a sub-header '関連施設紹介' (Related Facility Introduction). The main content area contains a placeholder for an image of a facility, represented by a 3D rendering of a building with a chimney emitting smoke. To the right of the main content area is a sidebar with navigation links: 'HOME', 'サイトマップ' (Site Map), 'お問い合わせ' (Contact Us), and 'リンク' (Links). Below the main content area is a footer section containing the 'ETV 環境省' logo and the text: '当社施設において導入した〇〇(製品名)は、環境省 平成 22 年度 環境技術実証事業において、ヒートアイランド抑制効果に関する実証試験が実施されました。' (The 〇〇 (product name) introduced at our facility was implemented in the Environmental Technology Demonstration Project of the Ministry of the Environment in Heisei 22, where a demonstration test was conducted regarding the effect of heat island suppression.) Below this text is a link: '環境技術実証事業Webへ' (to Environmental Technology Demonstration Project Web). At the bottom of the footer, there are two lines of disclaimer text: '※当ロゴマークは、当施設に適用された〇〇技術に対して与えられるものであり、当施設におけるすべての製品、技術に対して与えられるものではありません。' (This logo mark is given for the 〇〇 technology applied to this facility, and is not given for all products and technologies at this facility.) and '※当ロゴマークによって示される性能値は、当施工事例における任意の使用条件において試験した結果を示すものであり、当該〇〇技術に対して恒久的に与えられるものではありません。' (The performance value indicated by this logo mark is the result of a test conducted under arbitrary usage conditions in this construction example, and is not given permanently for the 〇〇 technology.)

資料編(省略)