


下水処理場における界面活性剤 L A S の被処理性

調査対象施設 : 東京都内の下水処理場
調査年月日 : 2001年1月31日、および4月16日
分析試料 : 2時間毎に採水した試料を混合(24時間分)
分析方法 : HPLC法

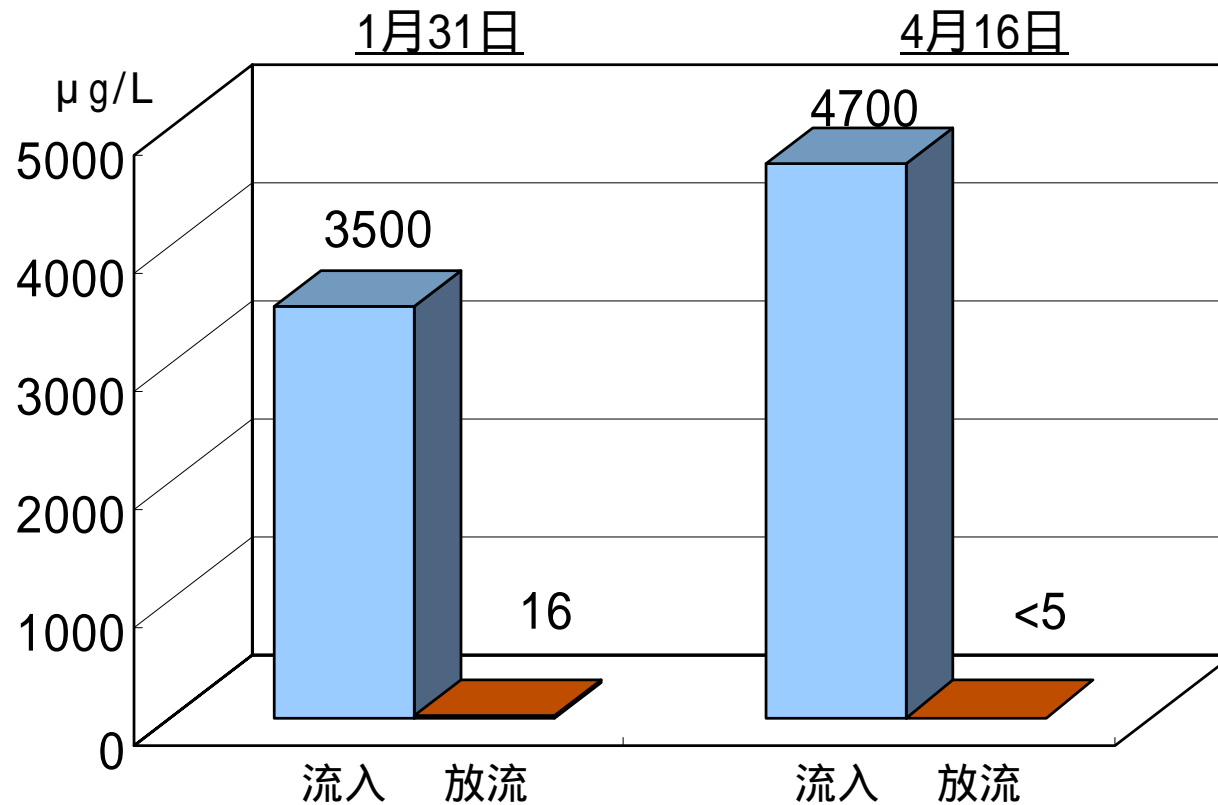

下水処理施設で99.5%以上を取除くことができる。