

習志野演習場周辺における地下水調査について

1. 地下水調査結果（速報）

環境省では、八千代市の協力を得ながら、まずは、本年4月27日（水）から市営水道水源井戸（7箇所）及び周辺小学校の井戸（3箇所）について地下水調査を行いました。

採水日 : 平成17年4月27日（水）

場所 : 市営水道水源井戸
 高津第5号井
 高津第6号井
 高津第7号井
 高津第8号井
 八千代台第1号井
 八千代台第5号井
 八千代台第9号井

周辺小学校の井戸

八千代市立高津小学校
 八千代市立西高津小学校
 八千代市立南高津小学校


結果：全ての検体について、毒ガス関連物質である、硫黄マスタード、ルイサイト、2-クロロビニル亜アルソン酸、あか剤関連物質（ジフェニルクロロアルシン、ジフェニルシアノアルシン、ビス（ジフェニルアルシン）オキシド、ジフェニルアルシン酸、フェニルアルソン酸）は検出されませんでした。

2. 民有地の飲用井戸における今後の調査について

引き続き、民有地の飲用井戸（20箇所程度）を中心に地下水調査を行う予定です（次頁参考）。

場所 : 演習場周辺東側（6箇所程度）
 演習場周辺西側（2箇所程度）
 演習場周辺北側（6箇所程度）
 演習場周辺南側（6箇所程度）

民有地の飲用井戸における今後の調査について

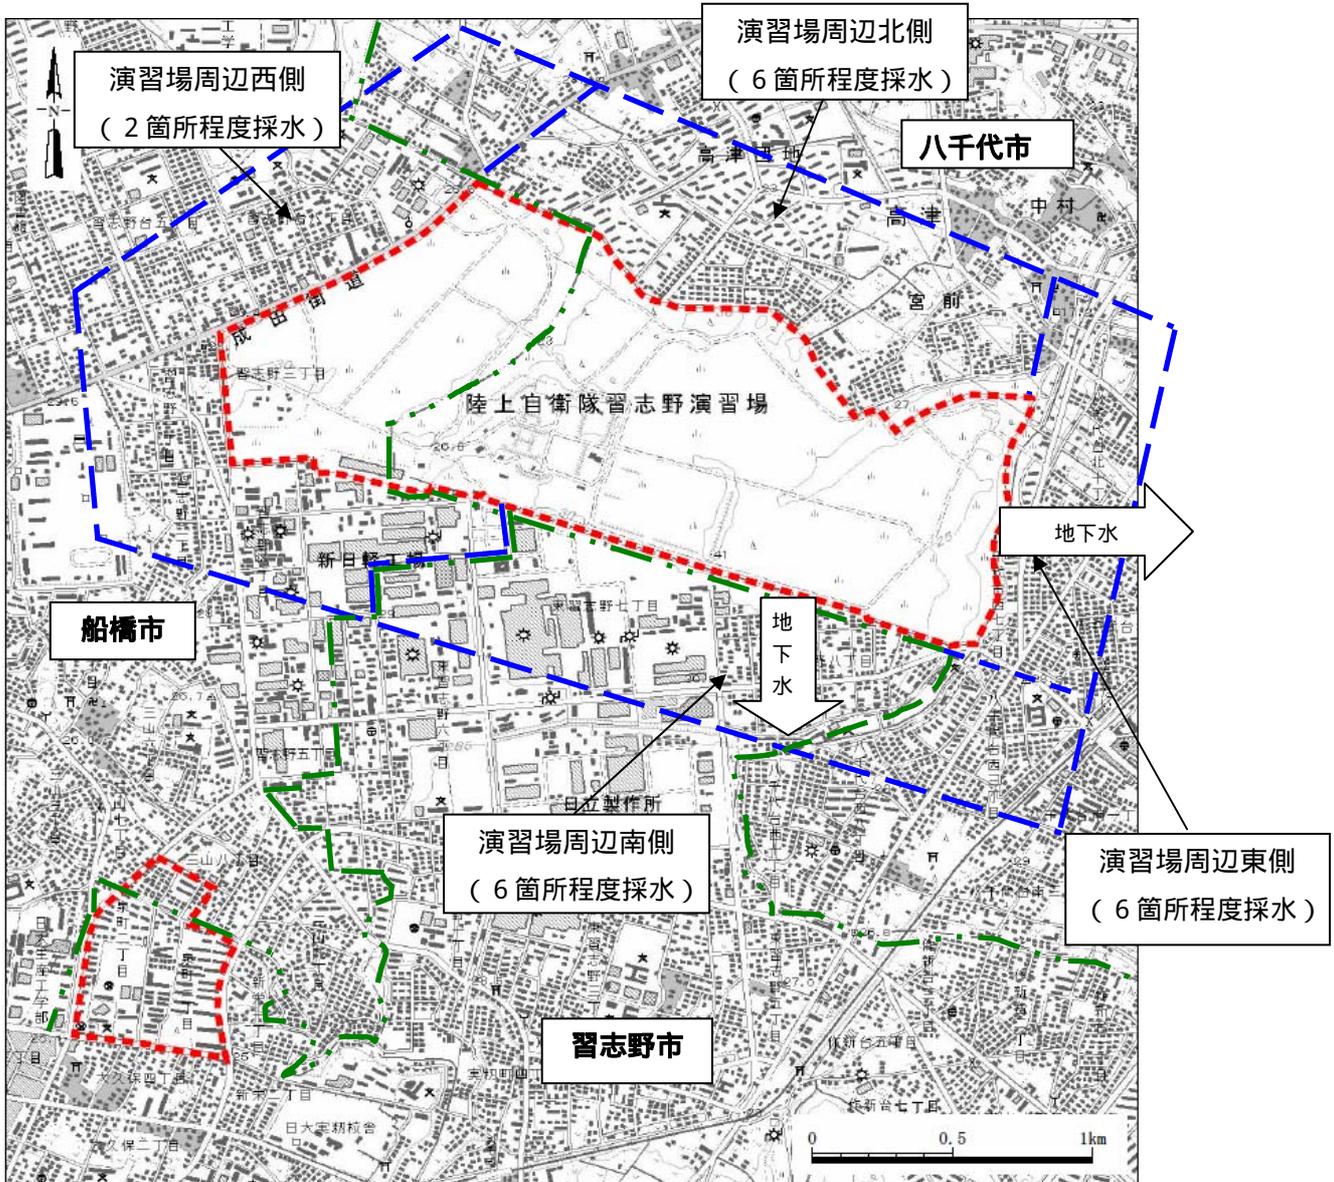

- : 小学校の井戸 (3箇所 / 採水済み)
- : 市営水道水源井戸 (7箇所 / 採水済み)
- : 演習場内の使用されていない井戸 (3箇所)
- : 陸上自衛隊習志野演習場周辺約500mの境界線
- : 市境界線