

図5.1.6 Case3 初期濃度3,200ppm (ヒ素換算値) 汚染推移 (10ppm)

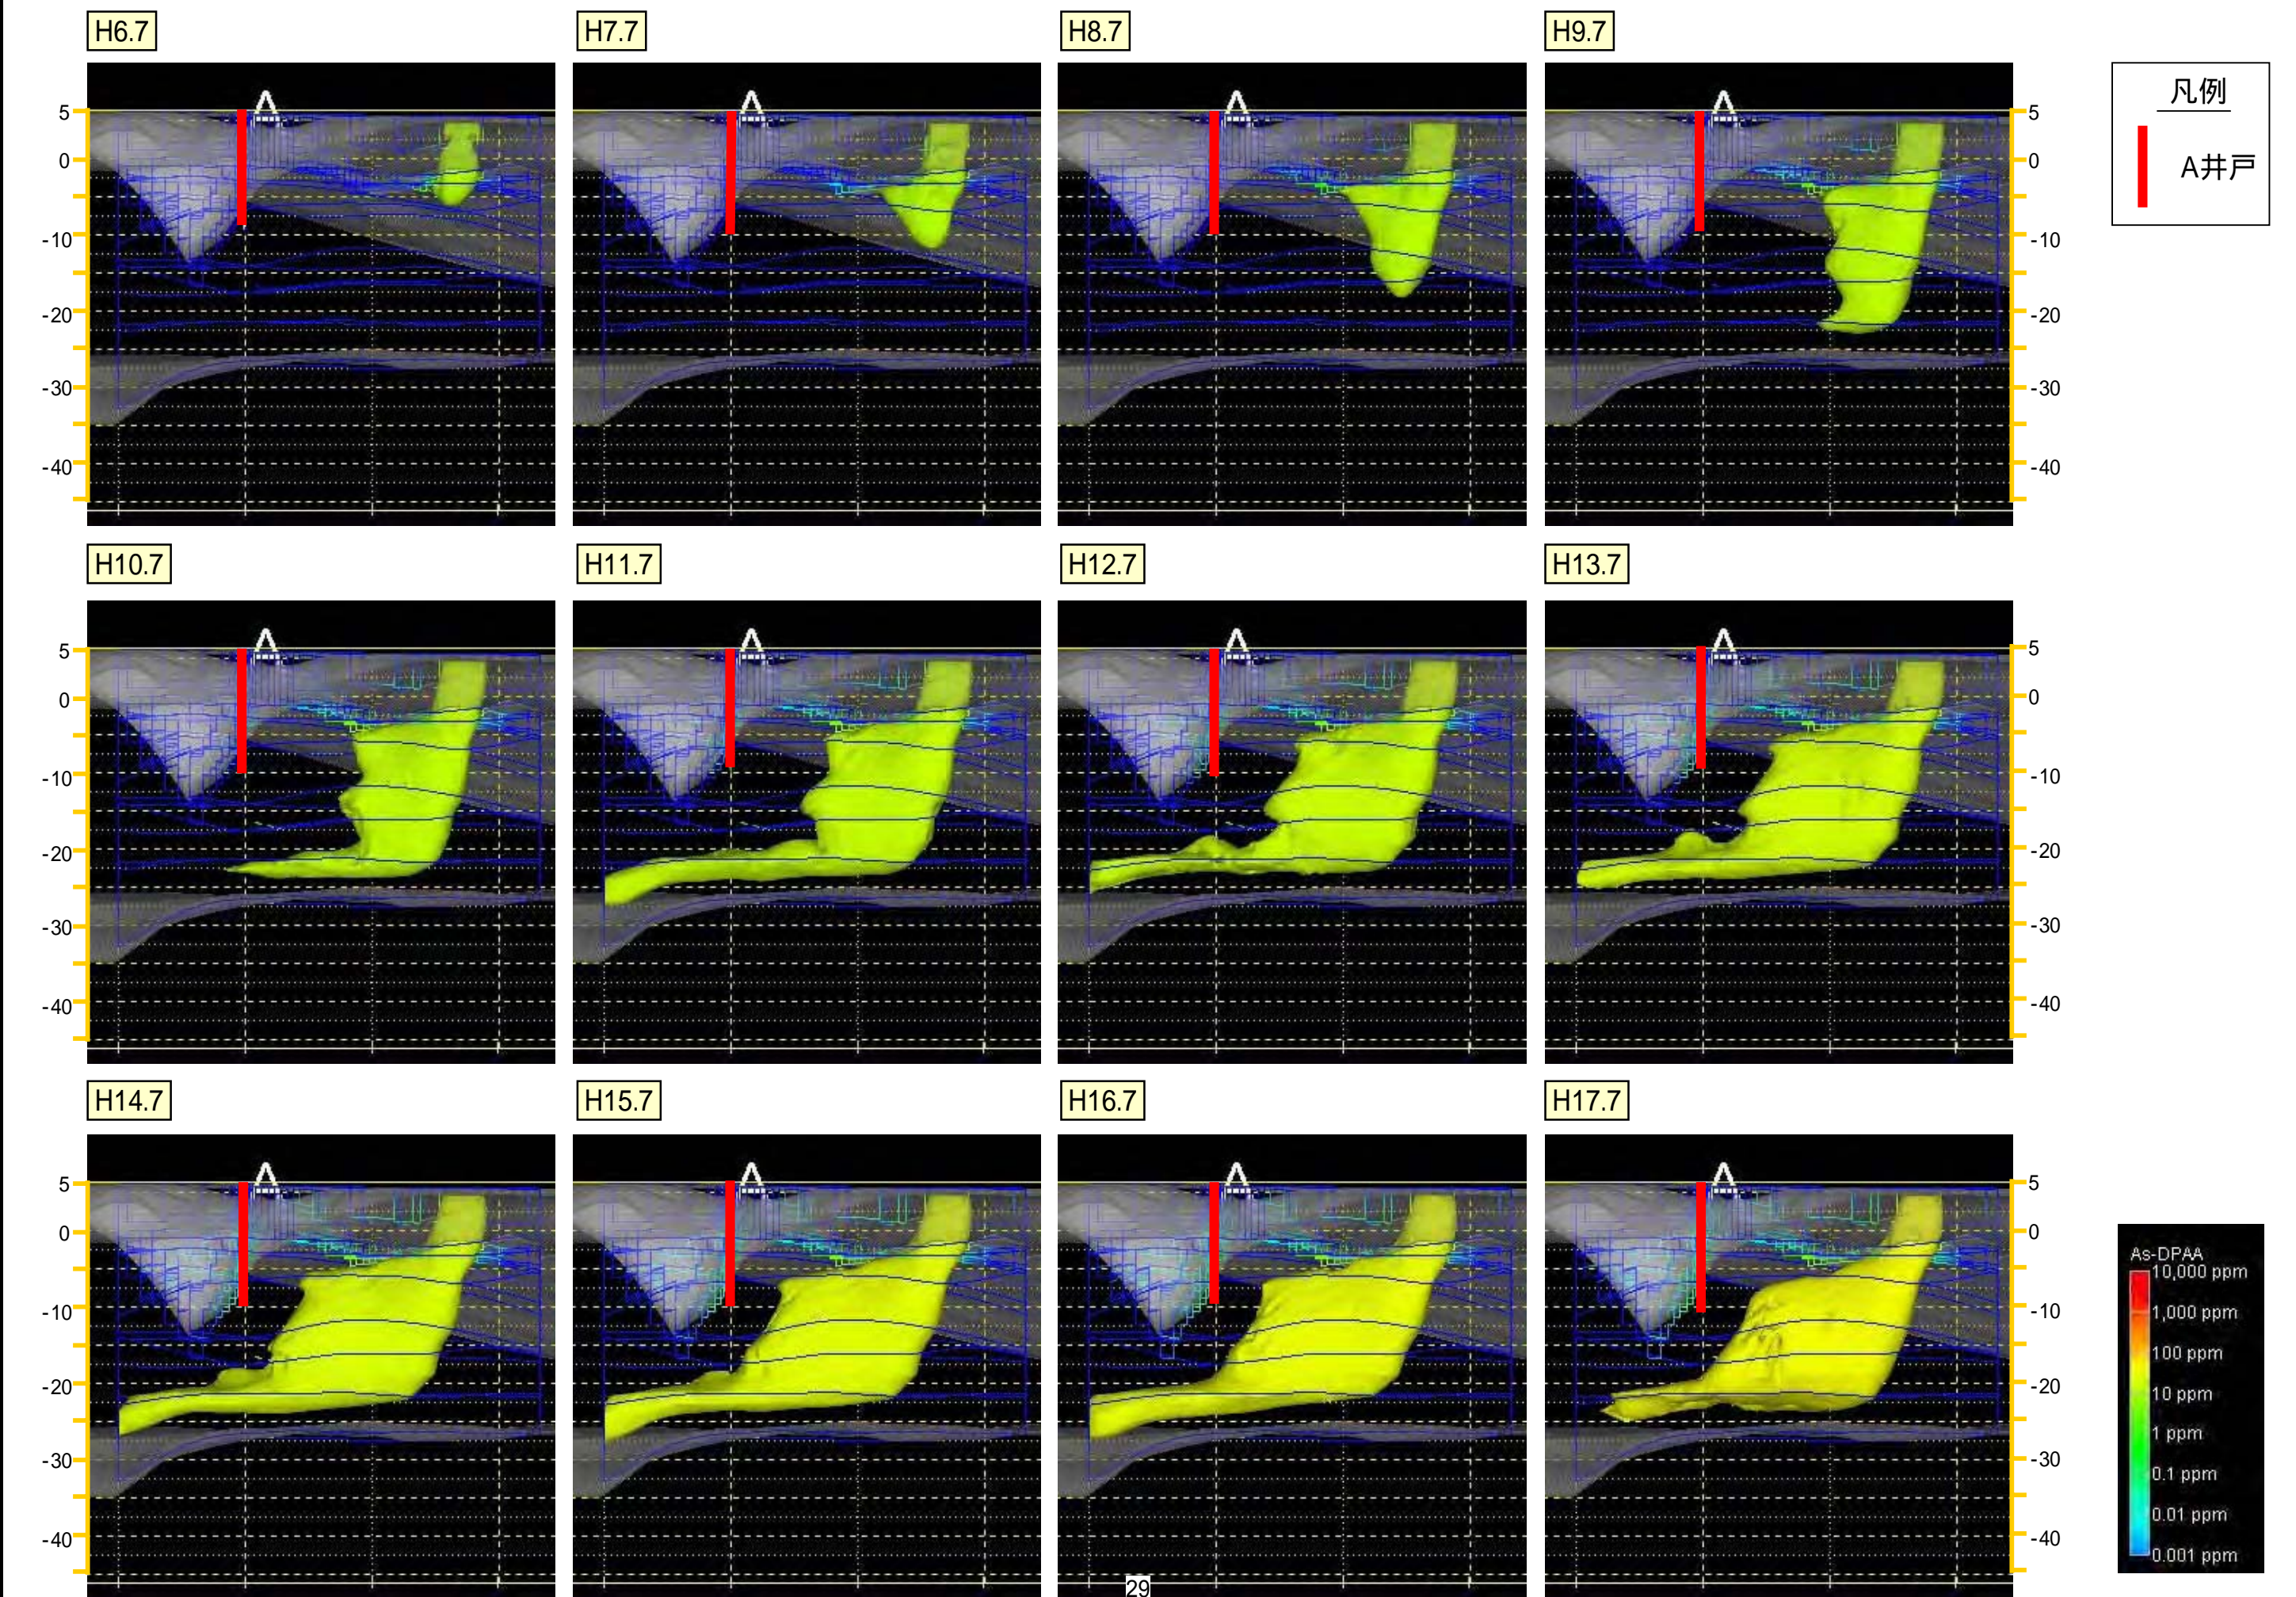




図5.1.6 Case3 初期濃度3,200ppm (ヒ素換算値) 汚染推移 (5ppm)

