


果実の検査結果の推移（～平成27年1月26日）

- 平成23年度、事故直後に樹体に降下・付着した放射性セシウムの影響から、100ベクレル/kg超が1割弱みられた。
- 平成24年度は、100ベクレル/kg超の割合はごくわずかであり、平成25年度以降は基準値超過無し。

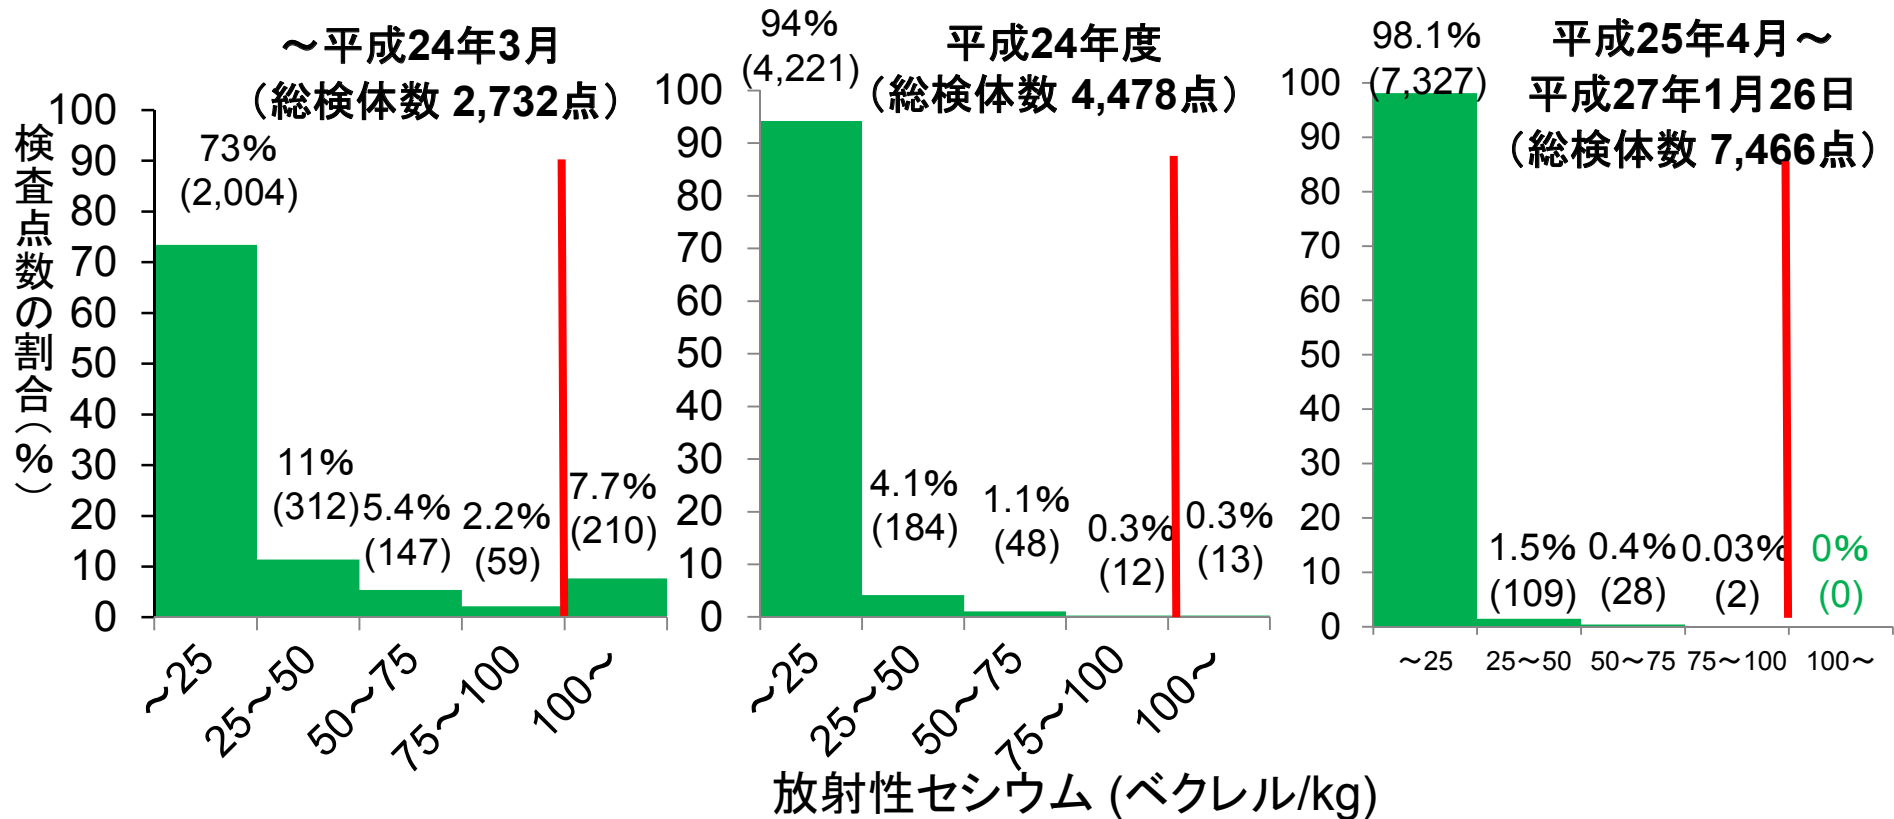

(注)・平成27年1月26日までに厚生労働省が公表したデータに基づく。()内は検査点数。
・検出下限値未满是25ベクレル/kg以下として集計。

農林水産省「農林水産現場における対応」より作成