


【飯館村】

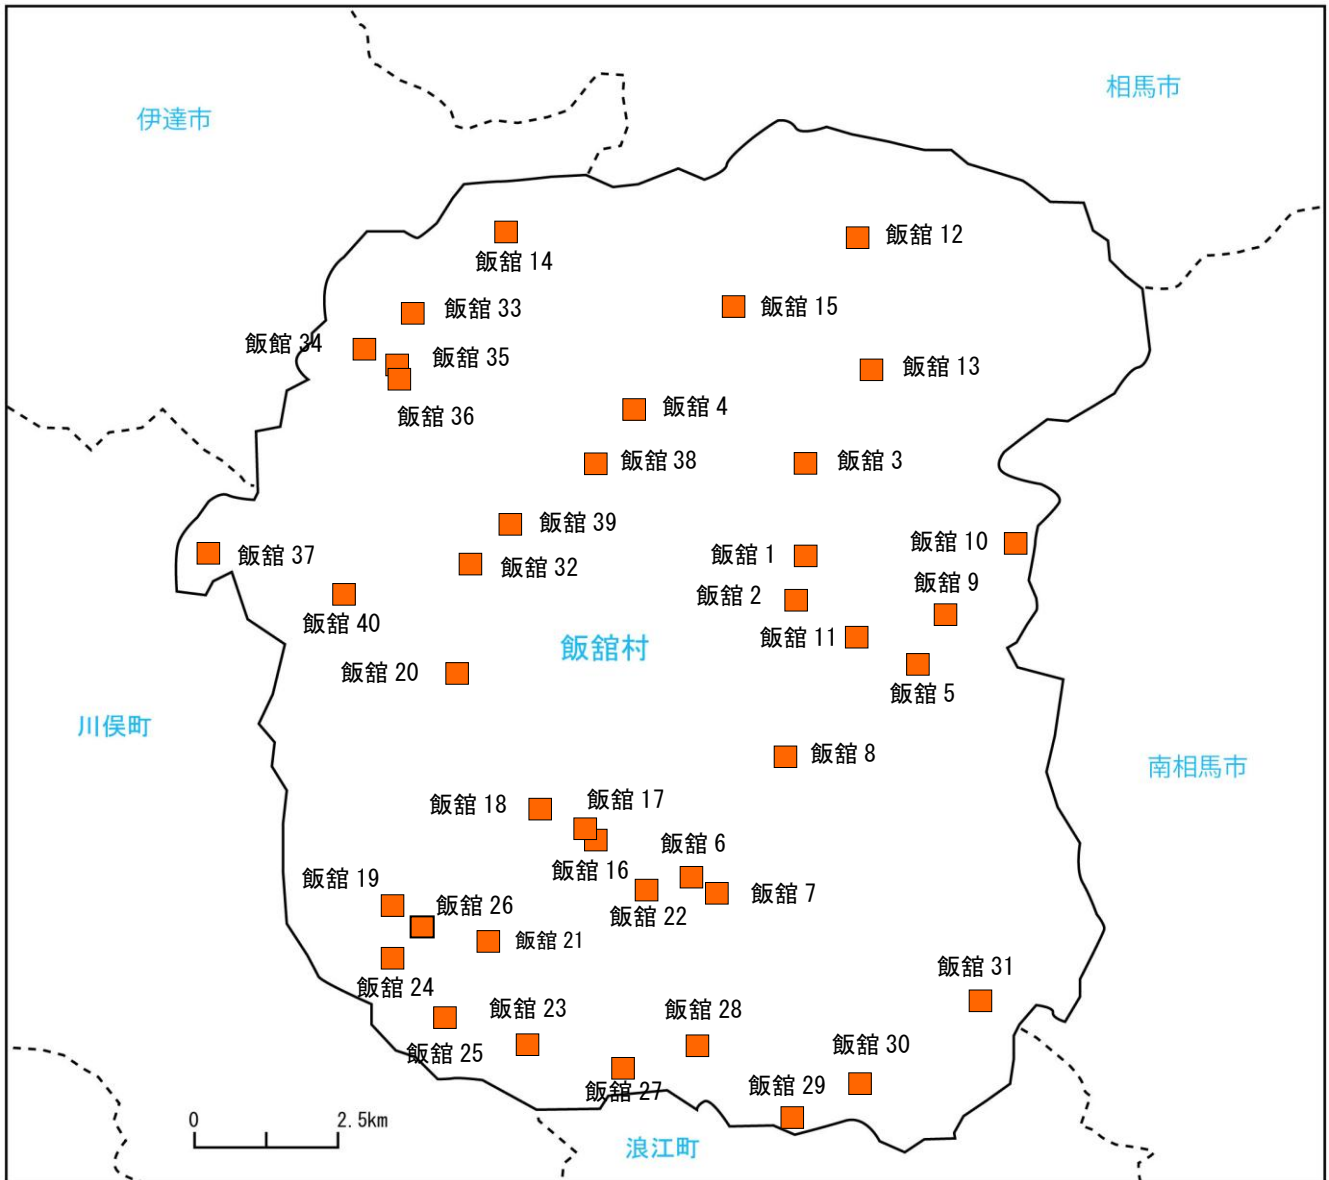


地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1, 3, 4	草野	3	H27. 5.7 又は 5.8	不検出	不検出	
2		3	H27.4.22、5.7、6.10	不検出	不検出	
5	関沢	1	H27.5.7	不検出	不検出	
6~8	小宮	3	H27. 5.7 又は 5.11	不検出	不検出	
9、10	八木沢	2	H27. 5.7	不検出	不検出	
11	芦原	1	H27. 5.7	不検出	不検出	
12	大倉	1	H27. 5.8	不検出	不検出	

13	大倉	1	H27.5.8	不検出	不検出	
14, 15	佐須	2	H27.5.8	不検出	不検出	
16~18, 20, 21	飯樋	5	H27.5.8	不検出	不検出	
19		3	H27.4.22、5.8、6.12	不検出	不検出	
22		3	H27.4.22、5.11、6.10	不検出	不検出	
23, 24	比曾	2	H27.5.11	不検出	不検出	
25, 26		6	H27.4.22、5.11、6.12	不検出	不検出	
27, 28	長泥	2	H27.5.14	不検出	不検出	
29		2	H27.4.22、5.14	不検出	不検出	
		1	H27.6.10	不検出	1.1	1 μ m ガラス繊維ろ紙 でろ過後は不検出
30	蕨平	3	H27.4.22、5.7、6.10	不検出	不検出	
31		1	H27.5.7	不検出	不検出	
32	白石	1	H27.5.7	不検出	不検出	
33, 34, 36	前田	3	H27.5.8	不検出	不検出	
35		3	H27.4.22、5.8、6.10	不検出	不検出	
37	須萱	1	H27.5.7	不検出	不検出	
38, 39	深谷	2	H27.5.7	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H27.5.7	不検出	不検出	

注) 地点 2、19、22、25、26、29、30、35 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。


【大熊町】

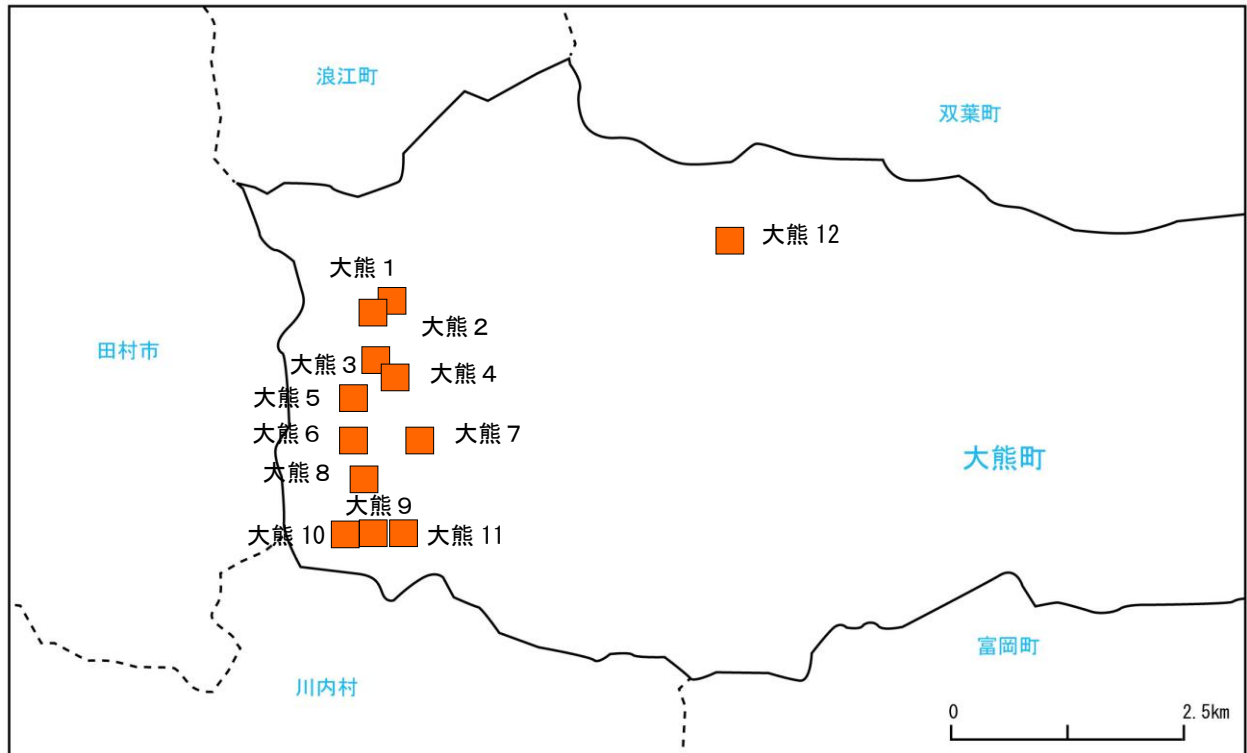

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1~3、5~12	大字野上	1 1	H27.6.12	不検出	不検出	
4		1	H27.5.11			

注) 地点 4 は 3 月 1 回の採水、他の地点は年 1 回の採水。


【葛尾村】

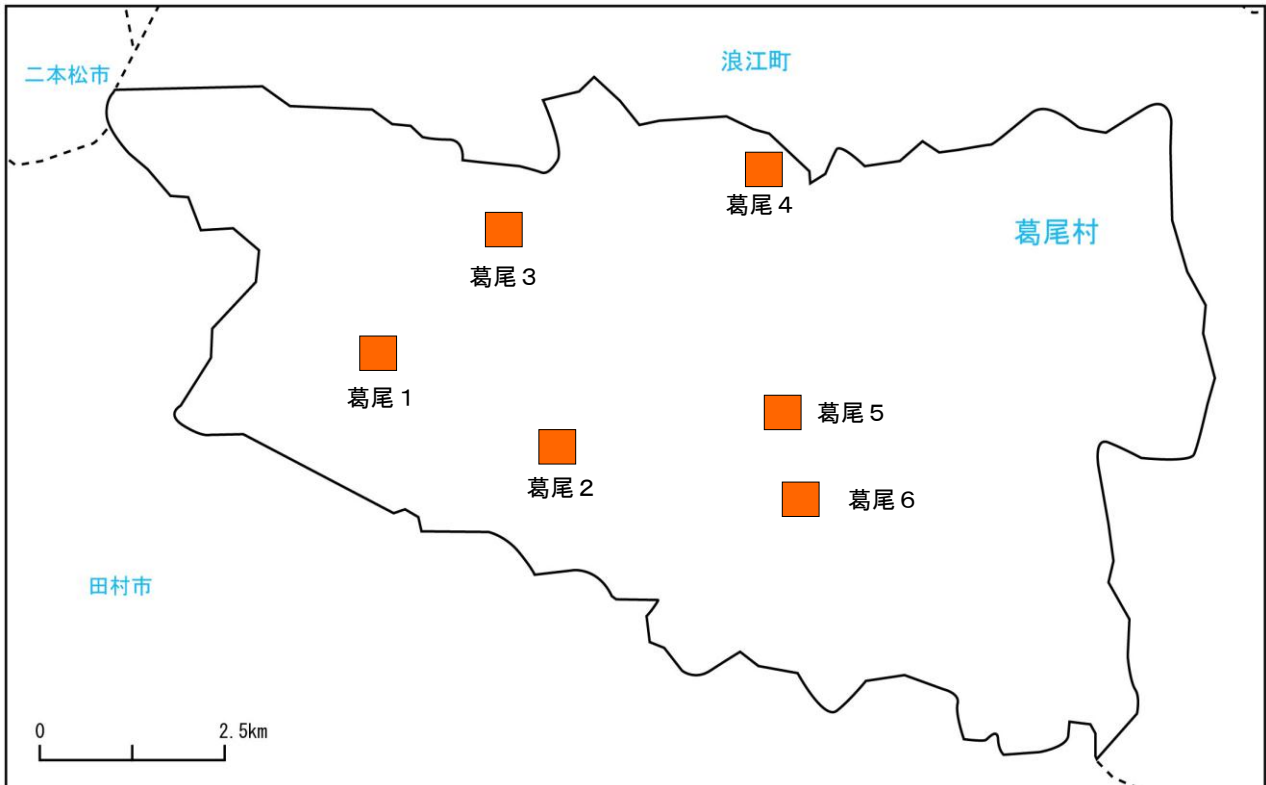

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	上野川	3	H27.4.22、5.8、6.12	不検出	不検出	
2	野川	1	H27.5.8	不検出	不検出	
3	葛尾	1	H27.5.8	不検出	不検出	
4		3	H27.4.22、5.8、6.12	不検出	不検出	
5,6	落合	2	H27.5.8	不検出	不検出	

注) 地点 1、4 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。

【川内村】

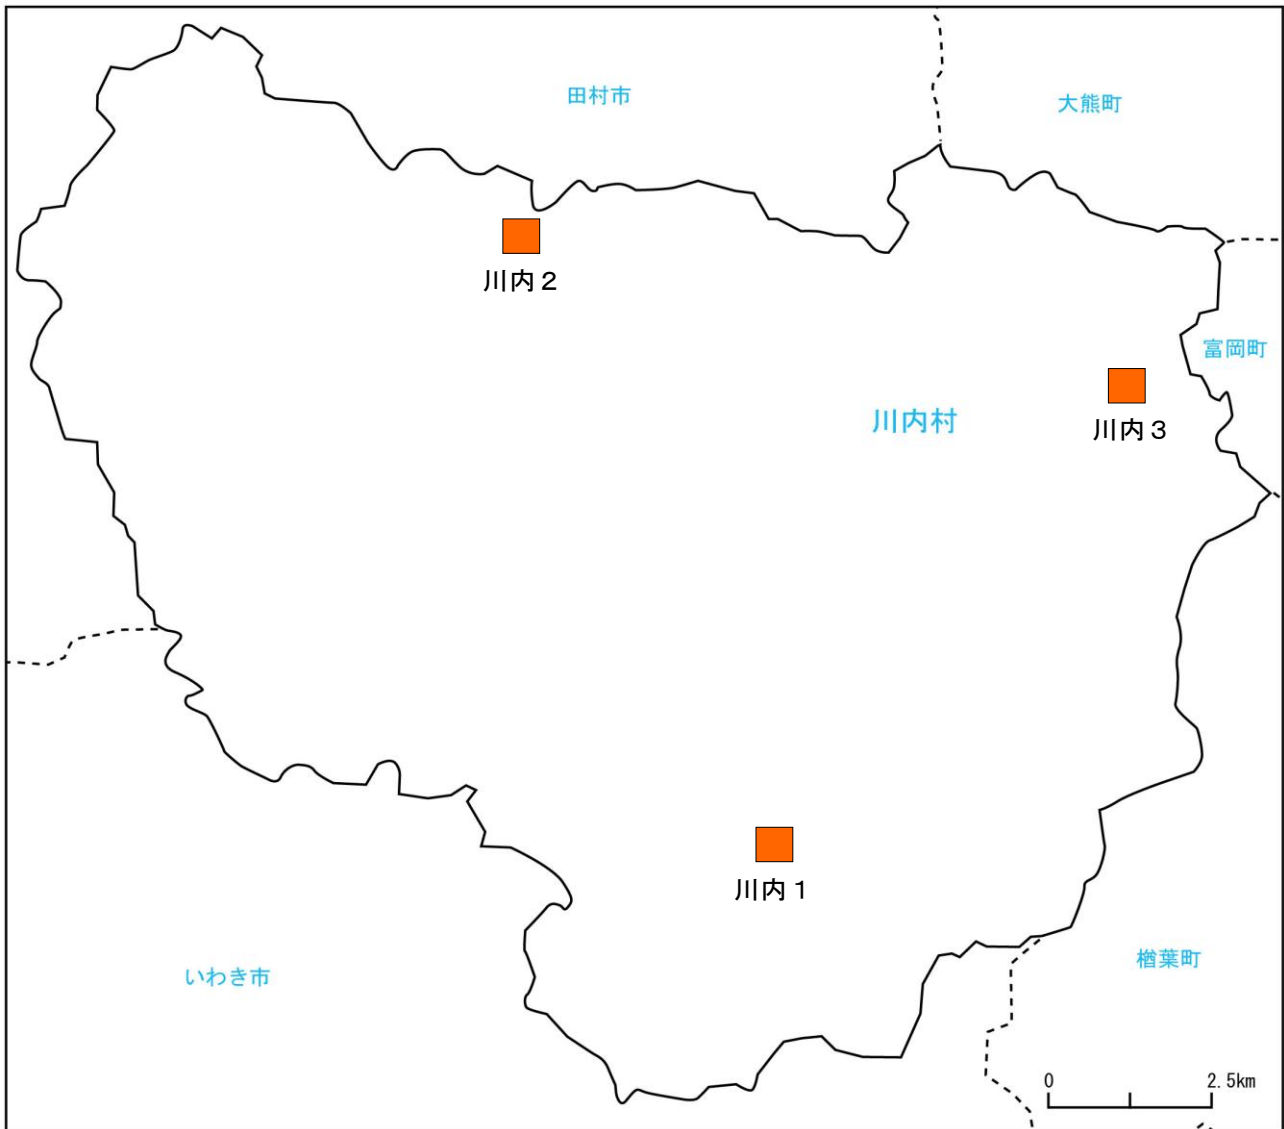

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	下川内	3	H27.4.23、5.11、6.12	不検出	不検出	
3		1	H27.5.11	不検出	不検出	
2	上川内	1	H27.5.11	不検出	不検出	

注) 地点 1 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。


【川俣町】



地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1～11	山木屋	11	H27.5.12	不検出	不検出	

注) 全地点 3月 1回の採水。


【田村市】

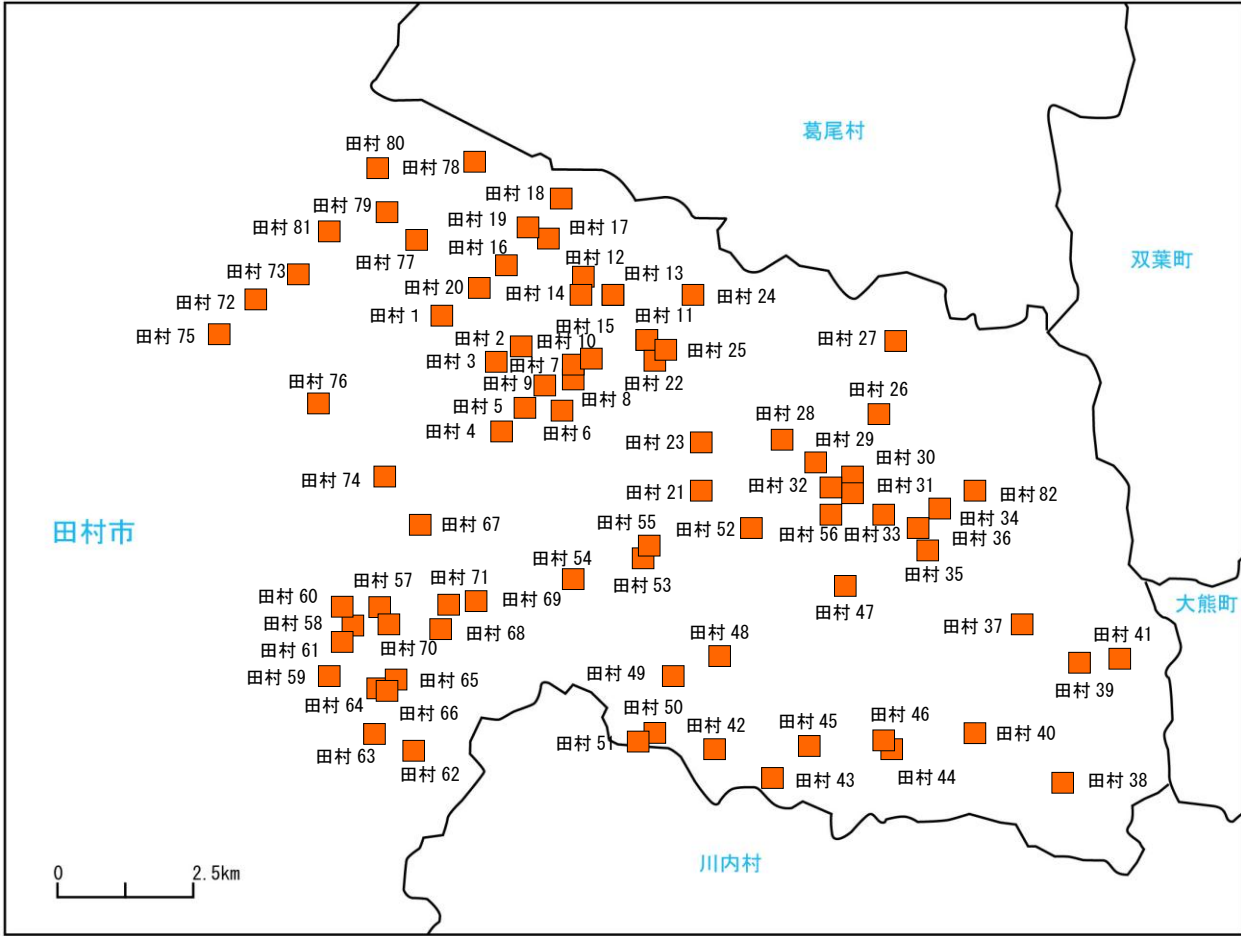

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1～25	都路町岩井沢	2 5	H27年5月	不検出	不検出	
26～56, 82	都路町古道	3 2	H27年5月	不検出	不検出	
57～71	常葉町堀田	1 5	H27年5月	不検出	不検出	
72～76	常葉町山根	5	H27年5月	不検出	不検出	
77～80	船引町横道	4	H27年5月	不検出	不検出	
81	船引町中山	1	H27年5月	不検出	不検出	

注：全地点3月1回の採水。採水は、H27年5月13～18日に実施。


【浪江町】

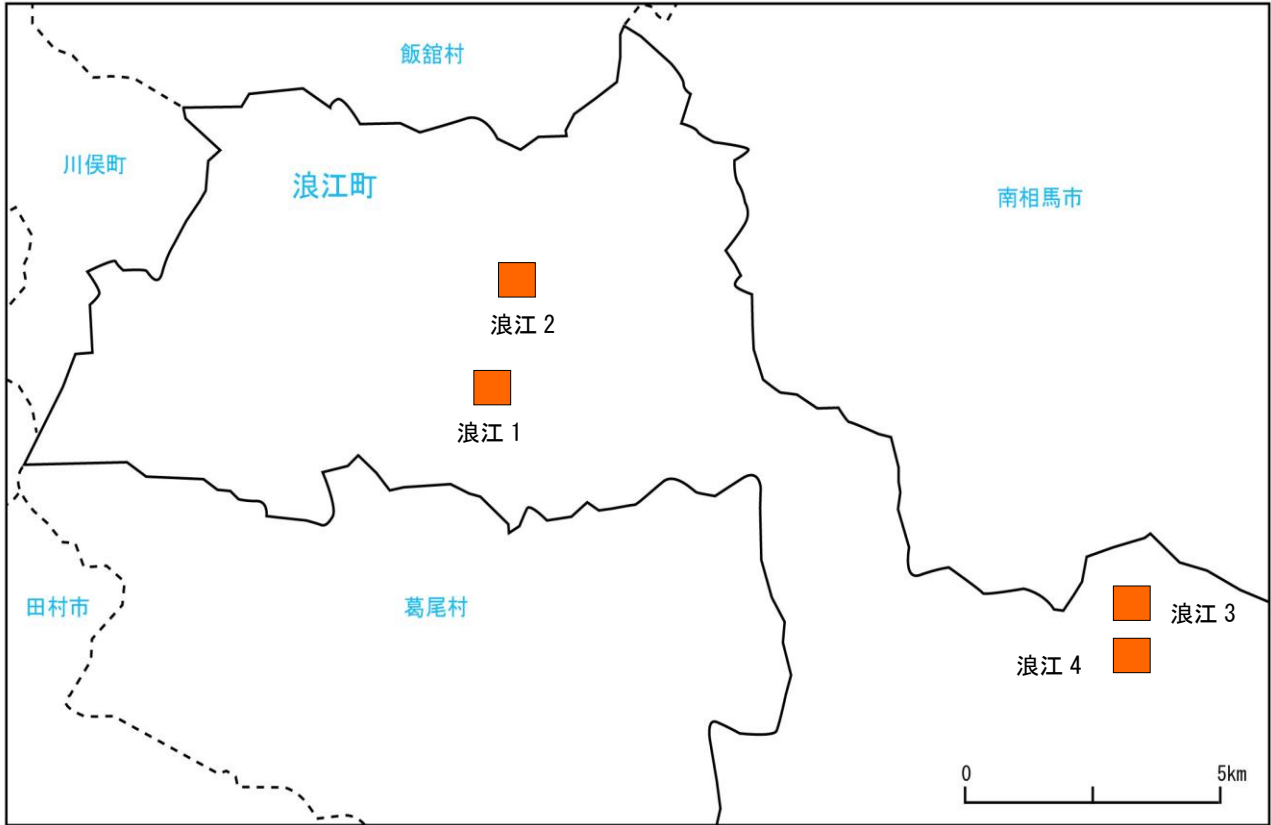

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	南津島	3	H27.4.23、5.14、6.10	不検出	不検出	
2	赤宇木	3	H27.4.23、5.14、6.10	不検出	不検出	
3,4	立野	6	H27.4.23、5.11、6.10	不検出	不検出	

注) 全地点、毎月の採水。


【檜葉町】

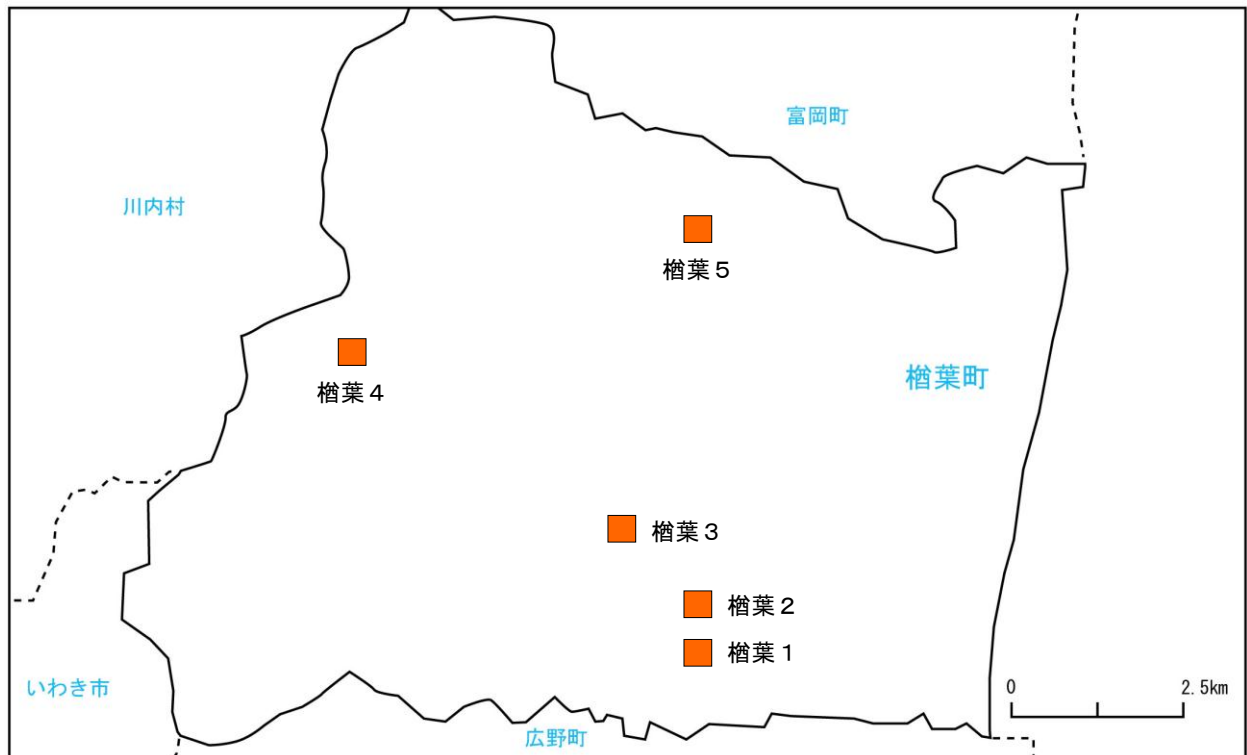

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	山田岡	1	H27.5.11	不検出	不検出	
2	下小塙	1	H27.5.11	不検出	不検出	
3	上小塙	1	H27.5.11	不検出	不検出	
4	大谷	1	H27.5.11	不検出	不検出	
5	上繁岡	1	H27.5.11	不検出	不検出	

注) 全地点 3 月 1 回の採水。

【広野町】

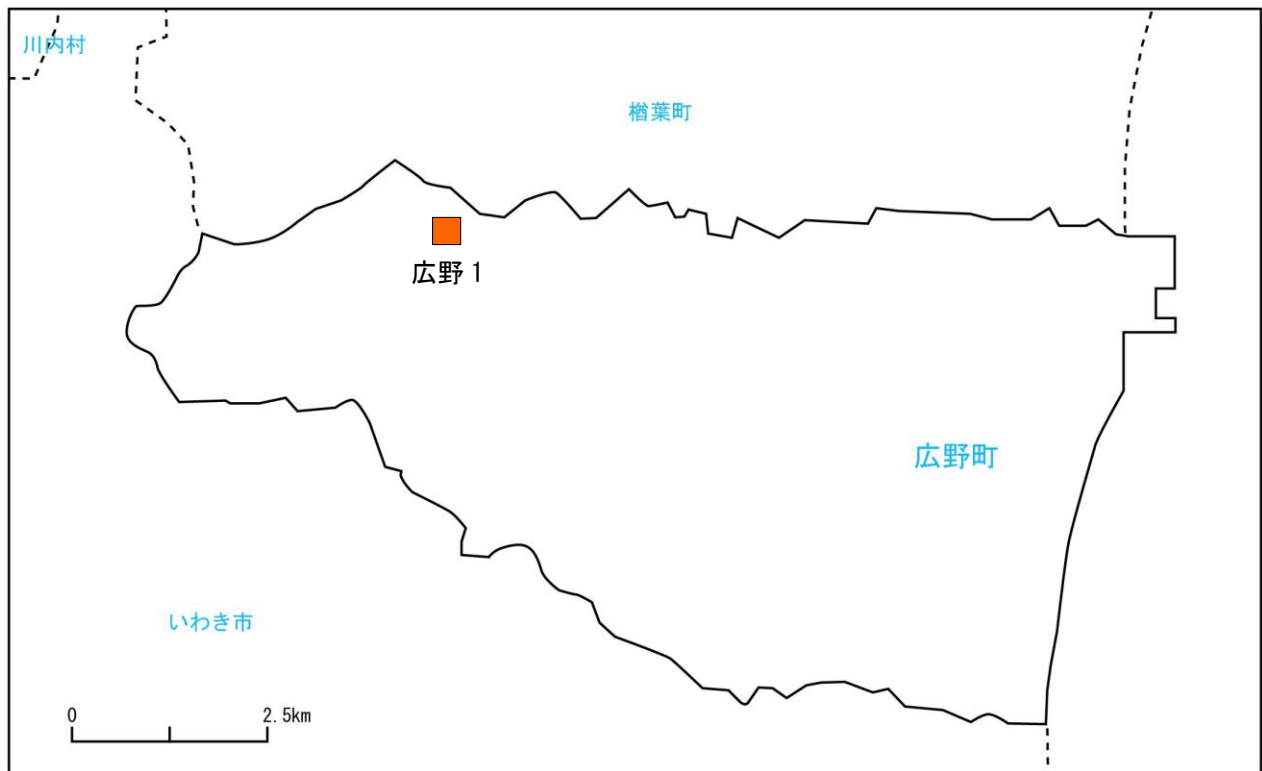

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	上浅見川	1	H27.5.11	不検出	不検出	

注) 3月1回の採水。