

関係資料

- ・清掃実施日を起算とした法第11条検査BODの平均値と75%値 …… 図-1
嫌気ろ床接触ばっ気方式（人員比0.8-1.0）
- ・清掃実施日を起算とした法第11条検査BODの平均値と75%値 …… 図-2
嫌気ろ床接触ばっ気方式（人員比1.0超）
- ・清掃実施日を起算とした法第11条検査BODの平均値と75%値 …… 図-3
大臣認定型BOD除去タイプ（人員比0.8-1.0）
- ・清掃実施日を起算とした法第11条検査BODの平均値と75%値 …… 図-4
大臣認定型BOD除去タイプ（人員比1.0超）
- ・第7条検査 県別不適正率（合併浄化槽）
第11条検査 県別不適正率（合併浄化槽） } …… 図-6
- ・第11条検査の保守点検業者との連携の有無と点検回数 …… 図-5
- ・清掃を年1回以上実施している割合と保守点検回数 …… 図-7
- ・第7条検査 不適正基数に対する不適正指摘項目数
（3項目の合計）と保守点検回数 …… 図-8
- ・第11条検査 不適正基数に対する不適正指摘項目数
（3項目の合計）と保守点検回数 …… 図-9
- ・保守点検料金と保守点検回数（合併浄化槽） …… 図-10
- ・清掃料金と保守点検回数（合併浄化槽） …… 図-11

清掃実施日を起算とした法第11条検査BODの平均値と75%値

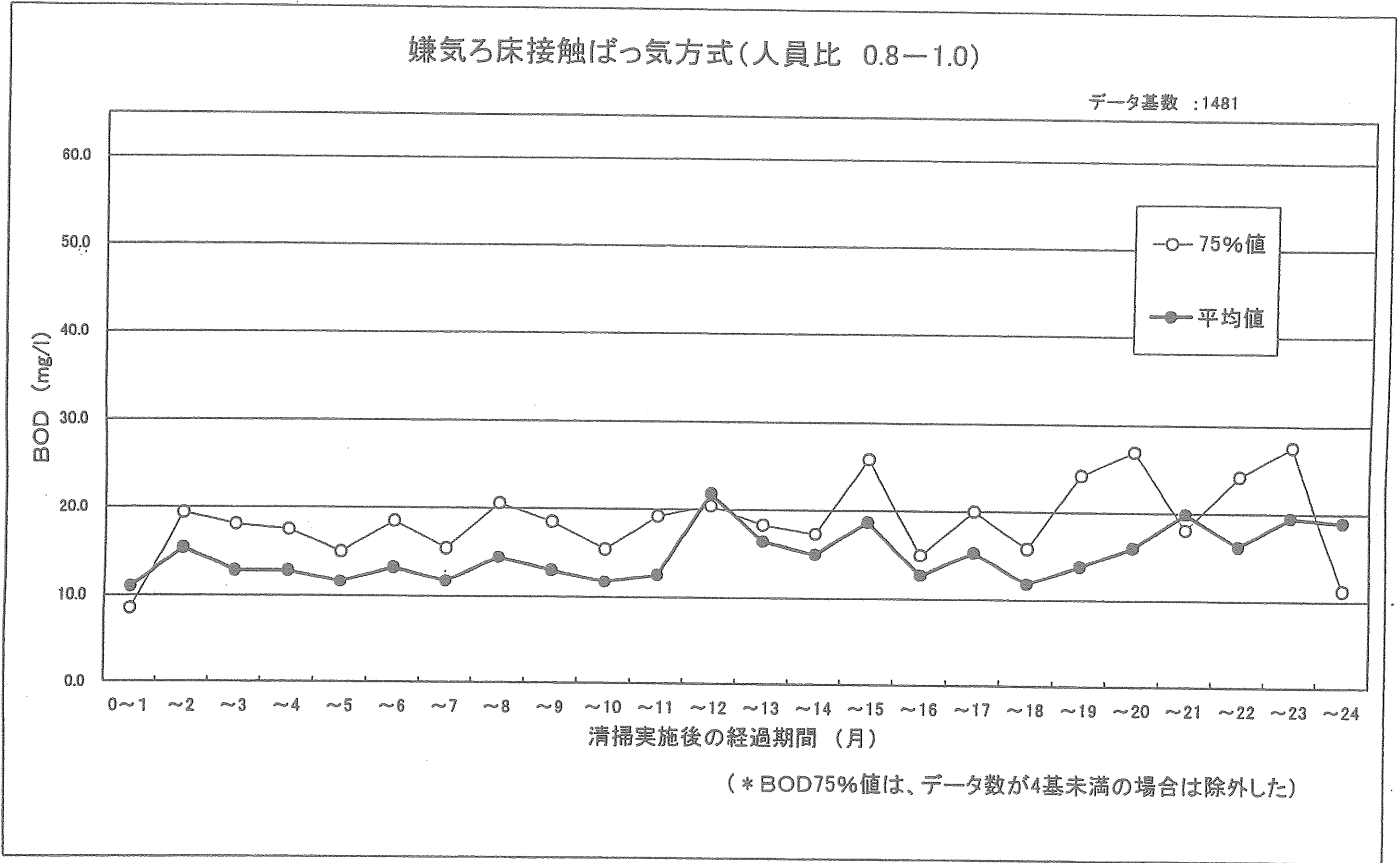


図-1

A指定検査機関 (平成16年度法第11条検査データより)

清掃実施日を起算とした法第11条検査BODの平均値と75%値

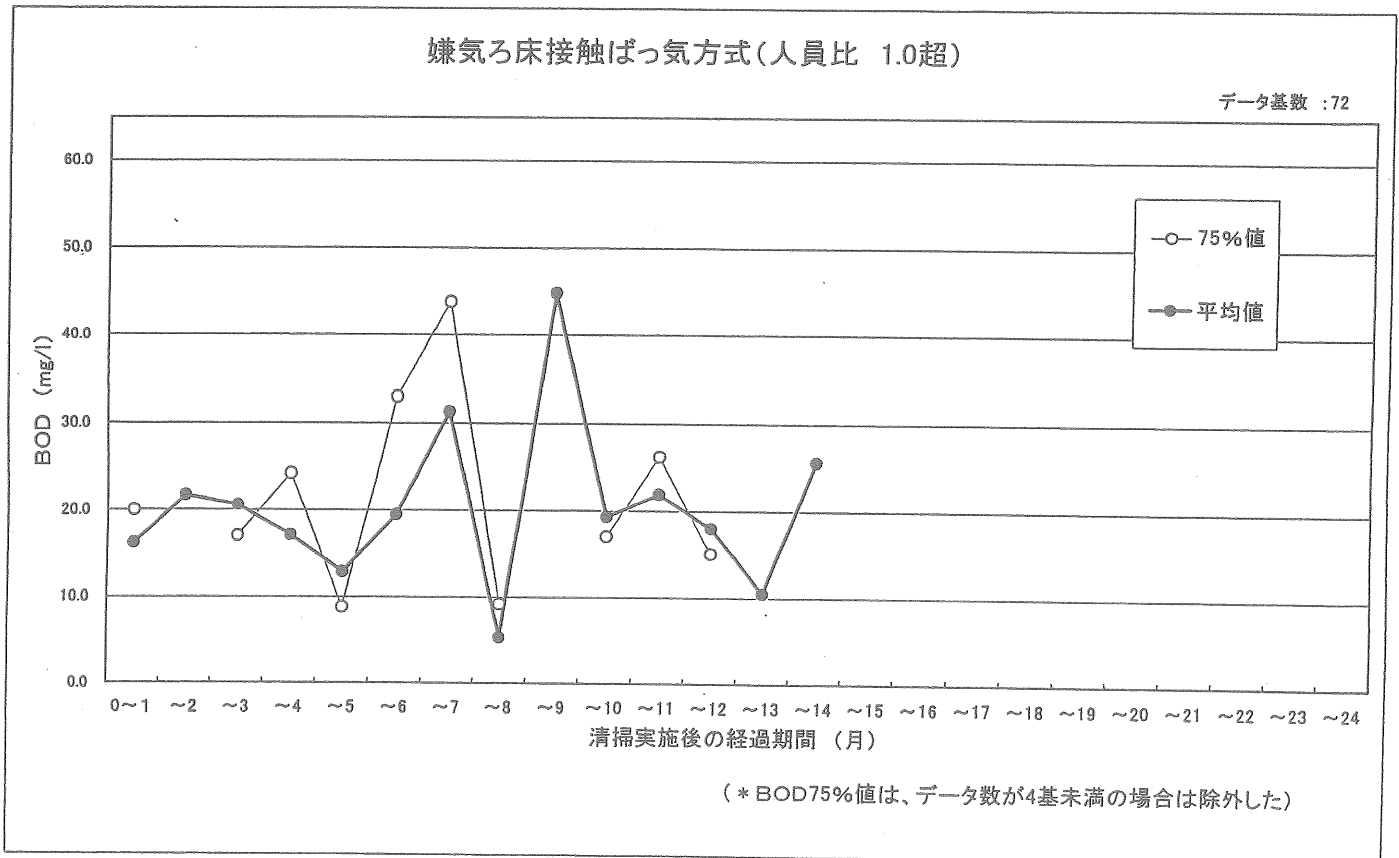


図-2

A指定検査機関 (平成16年度法第11条検査データより)