


【川内村】

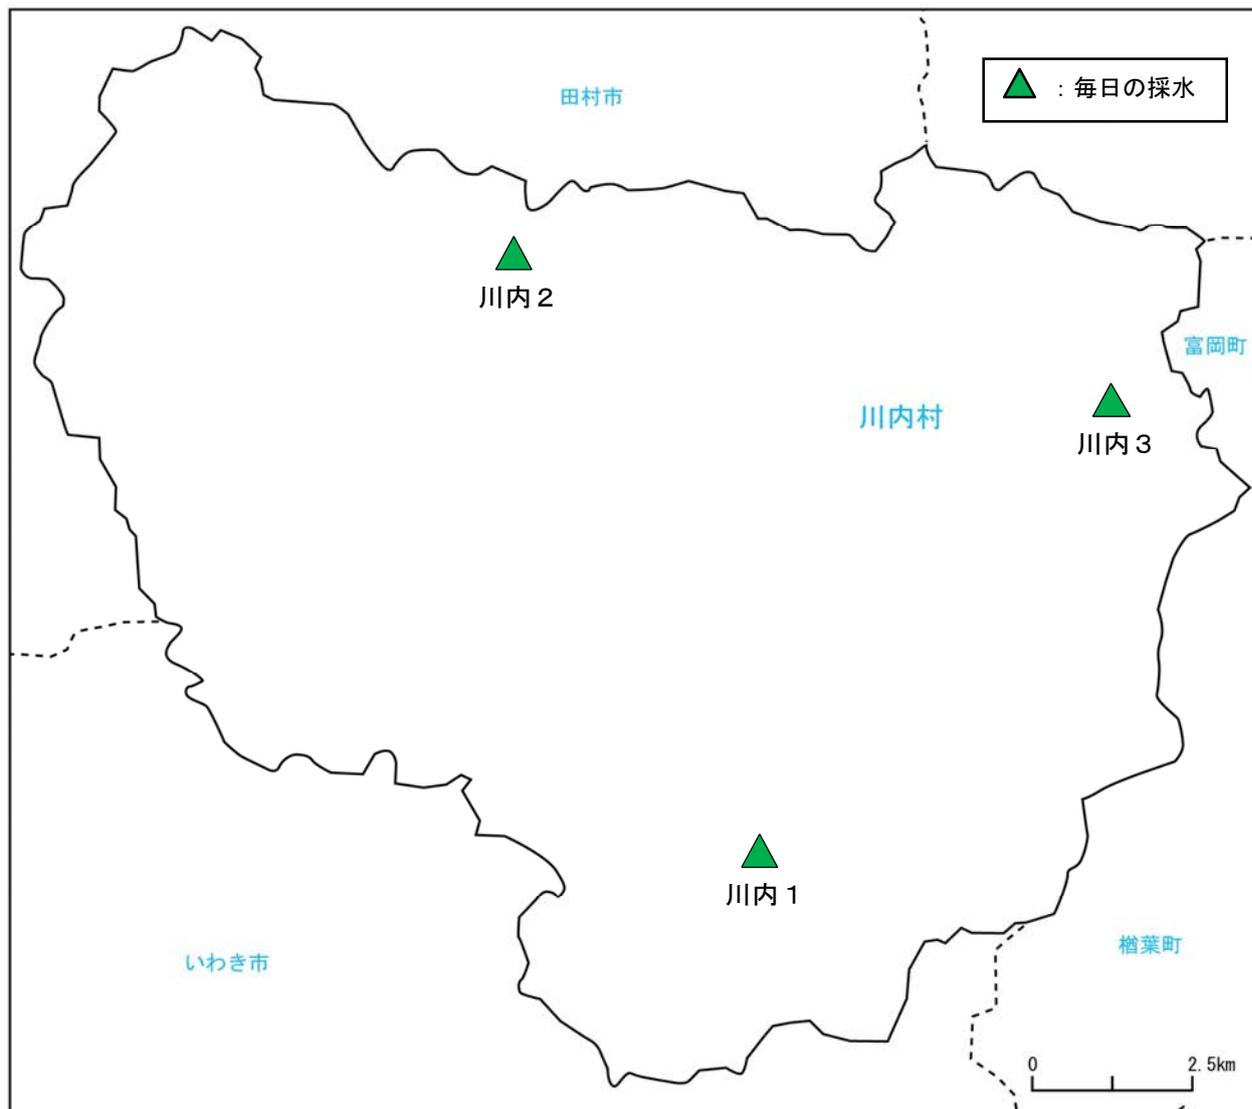

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	下川内	8 4	H25.3.1 ~H25.5.31	不検出	不検出	下記 3/28、4/3 分を除く 3/4、5/22~26 欠測
		1	H25.3.28	不検出	1.8	1 μm ガラス繊維ろ紙でろ過 後は不検出
		1	H25.4.3	2.3	4.4	1 μm ガラス繊維ろ紙でろ過 後は不検出
2	上川内	9 2	H25.3.1 ~H25.5.31	不検出	不検出	
3	下川内	3 1	H25.5.1 ~H25.5.31	不検出	不検出	