


【川内村】

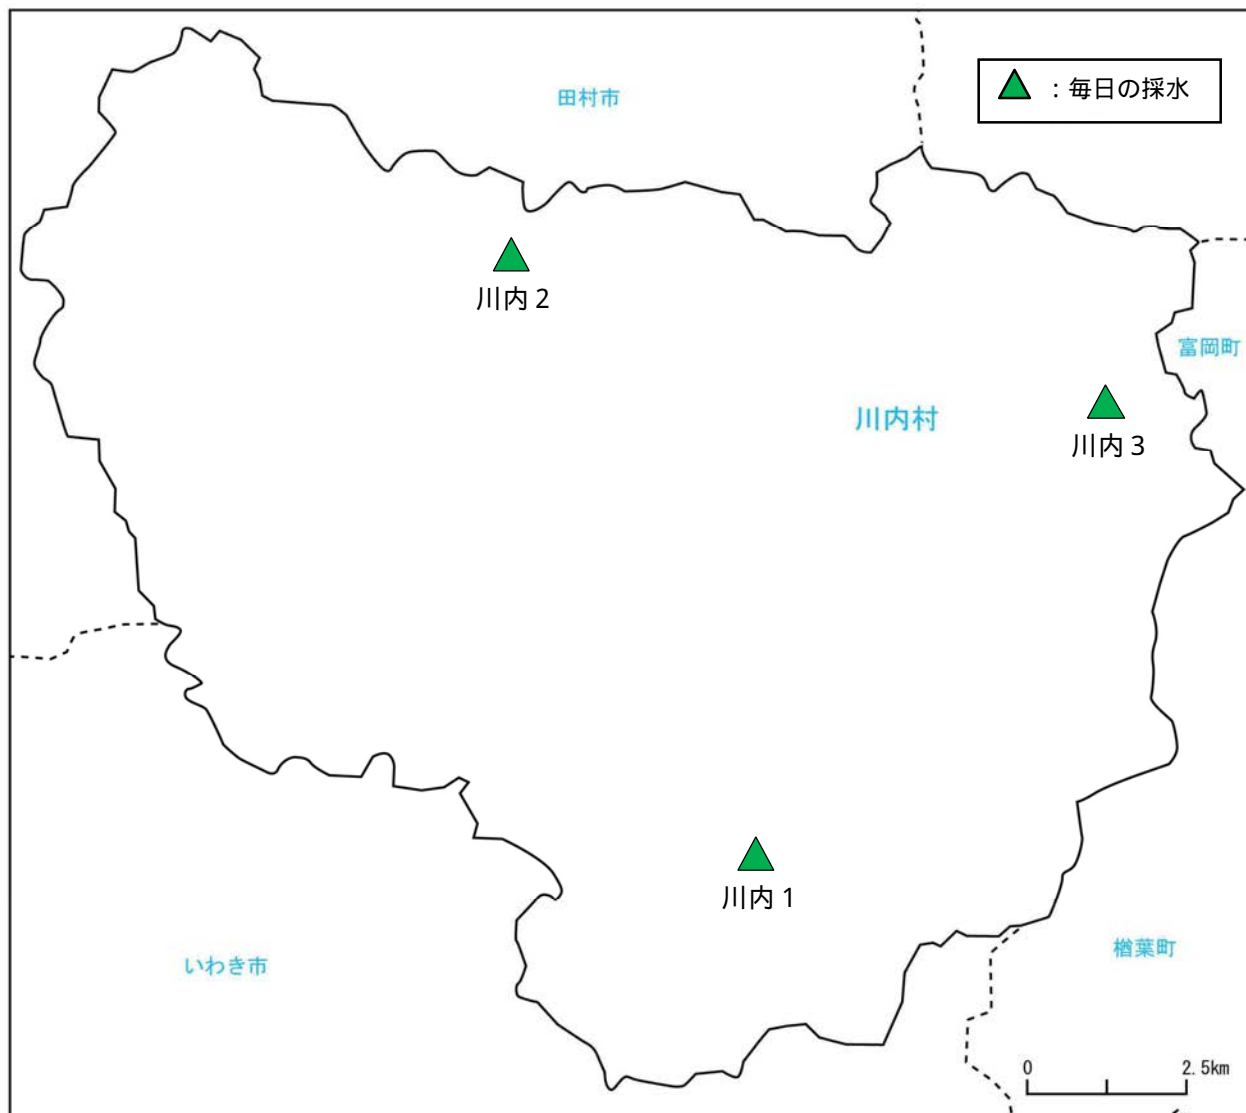

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	下川内	90	H25.6.1 ~ 8.31	不検出	不検出	下記 8/6 分を除く、6/8 欠測
		1	H25.8.6	7.9	16	1 μm ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
2	上川内	92	H25.6.1 ~ 8.31	不検出	不検出	
3	下川内	92	H25.6.1 ~ 8.31	不検出	不検出	