


【広野町】

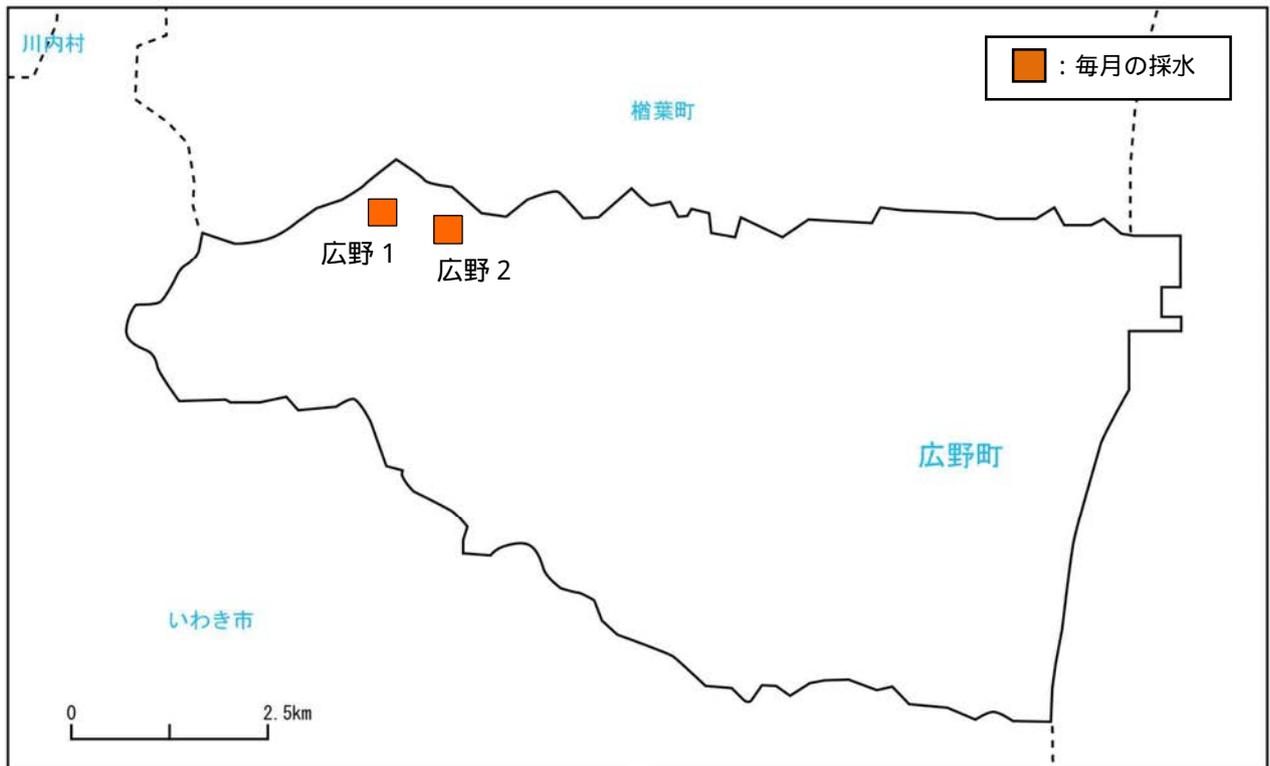

| 地点 | 地区名  | 検体数 | 採取日                 | 放射性セシウム濃度 (Bq/L) |        | 備考 |
|----|------|-----|---------------------|------------------|--------|----|
|    |      |     |                     | Cs-134           | Cs-137 |    |
| 1  | 上箒平  | 3   | H25.6.8、7.6、<br>8.6 | 不検出              | 不検出    |    |
| 2  | 上浅見川 | 3   | H25.6.8、7.6、<br>8.6 | 不検出              | 不検出    |    |