


【飯館村】

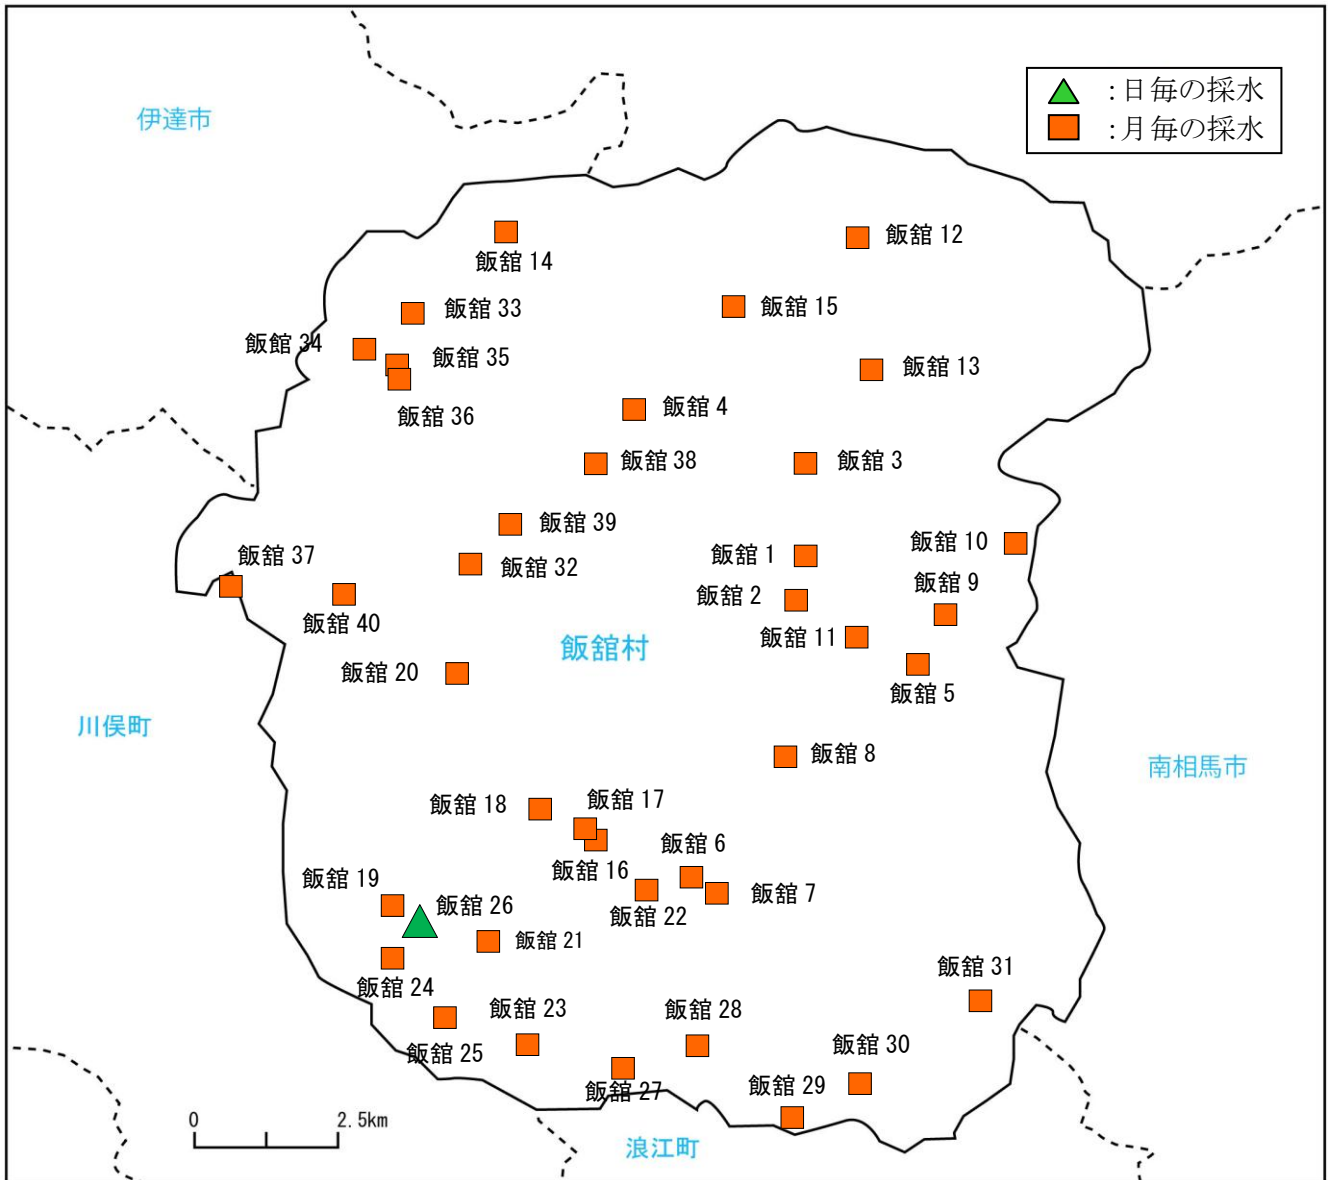

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1～4	草野	9	H25年9、10、11月各1回	不検出	不検出	1、3、4地点は11月測定なし
5	関沢	2	H25.9.13、10.13	不検出	不検出	
6～8	小宮	6	H25年9、10月各1回	不検出	不検出	
9、10	八木沢	4	H25年9、10月各1回	不検出	不検出	
11	芦原	2	H25.9.13、10.13	不検出	不検出	
12、13	大倉	4	H25年9、10月各1回	不検出	不検出	

14、15	佐須	4	H25年9、10月 各1回	不検出	不検出	
16～20	飯樋	11	H25年9、10、 11月各1回	不検出	不検出	16、17、18、20地点 は11月測定なし
21～25	比曾	13	H25年9、10、 11月各1回	不検出	不検出	23、24地点は11月測 定なし
26	上比曾	90	H25.9.1～ 11.30	不検出	不検出	下記9/15分を除き不 検出
		1	H25.9.15	1.8	4.0	1 μ mガラス繊維ろ紙 でろ過後は不検出 当日は台風による豪雨 発生
27、28	長泥	4	H25年9、10月 各1回	不検出	不検出	
29	長泥	1	H25.9.12	不検出	1.4	1 μ mガラス繊維ろ紙 でろ過後は不検出
		1	H25.10.12	不検出	1.1	同上
		1	H25.11.12	不検出	不検出	
30	蕨平	1	H25.9.13	不検出	1.4	1 μ mガラス繊維ろ紙 でろ過後は不検出
		1	H25.10.12	不検出	不検出	
31	蕨平	3	H25年9、10、 11月各1回	不検出	不検出	
32	白石	2	H25.9.15、 10.15	不検出	不検出	
33～36	前田	8	H25年9、10月 各1回	不検出	不検出	
37	須萱	2	H25.9.14、 10.14	不検出	不検出	
38、39	深谷	4	H25.9.14、 10.14	不検出	不検出	
40	二枚橋	2	H25.9.14、 10.14	不検出	不検出	

注：月毎の採水は、9月は12～15日、10月は12～15日、11月は12日に実施。日毎の採水箇所は、自動採水装置により採水。