


【飯館村】

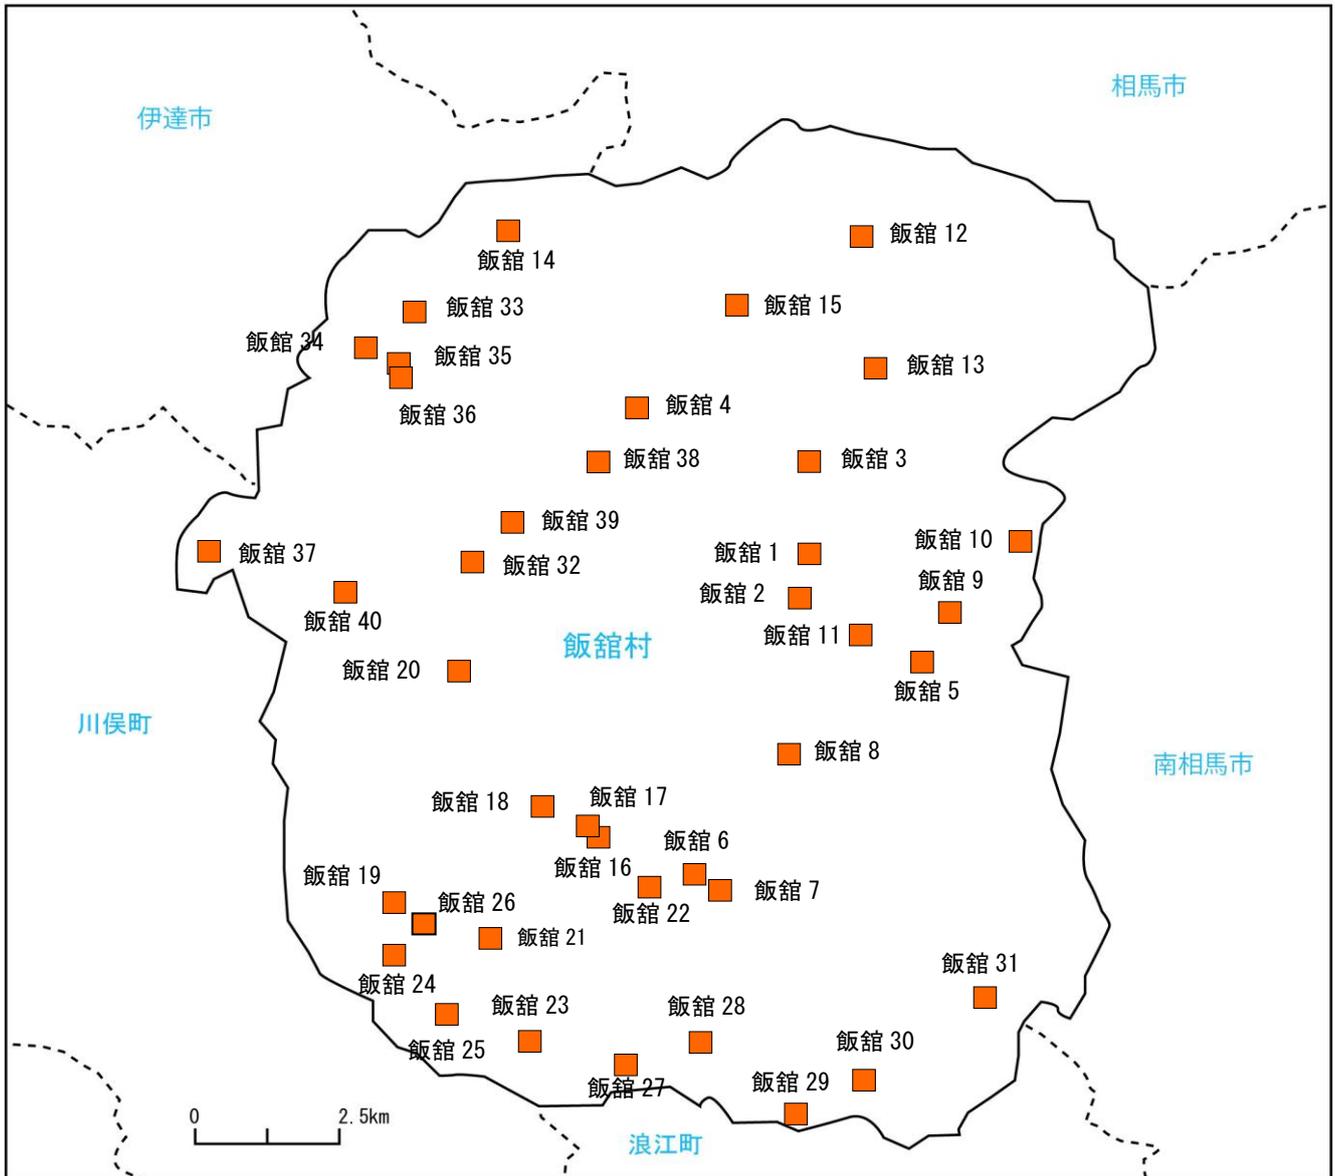

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1, 3, 4	草野	3	H26. 5.19	不検出	不検出	
2		3	H26.4.16、5.19、6.19	不検出	不検出	
5	関沢	1	H26.5.20	不検出	不検出	
6~8	小宮	3	H26.5.20	不検出	不検出	
9、10	八木沢	2	H26.5.20	不検出	不検出	
11	芦原	1	H26.5.20	不検出	不検出	
12, 13	大倉	1	H26.5.19	不検出	不検出	地点 12 は欠測

14, 15	佐須	2	H26.5.19	不検出	不検出	
16~18, 20	飯樋	4	H26.5.20 又は 5.28	不検出	不検出	
19		2	H26.4.16、5.28	不検出	不検出	
		1	H26.6.19	不検出	1.7	1 μ m ガラス繊維ろ紙で ろ過後は不検出
21, 23, 24	比曾	3	H26.5.21	不検出	不検出	
22, 25, 26		9	H26.4.16、5.21、6.19	不検出	不検出	
27, 28	長泥	2	H26.5.21	不検出	不検出	
29		3	H26.4.16、5.28、6.20	不検出	不検出	
30	蕨平	3	H26.4.16、5.20、6.19	不検出	不検出	
31		1	H26.5.20	不検出	不検出	
32	白石	1	H26.5.20	不検出	不検出	
33, 34, 36	前田	3	H26. 5.19	不検出	不検出	
35		3	H26.4.16、5.19、6.19	不検出	不検出	
37	須萱	1	H26.5.20	不検出	不検出	
38, 39	深谷	2	H26.5.19 又は 5.20	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H26.5.20	不検出	不検出	

注) 地点 2、19、22、25、26、29、30、35 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。