


【飯館村】

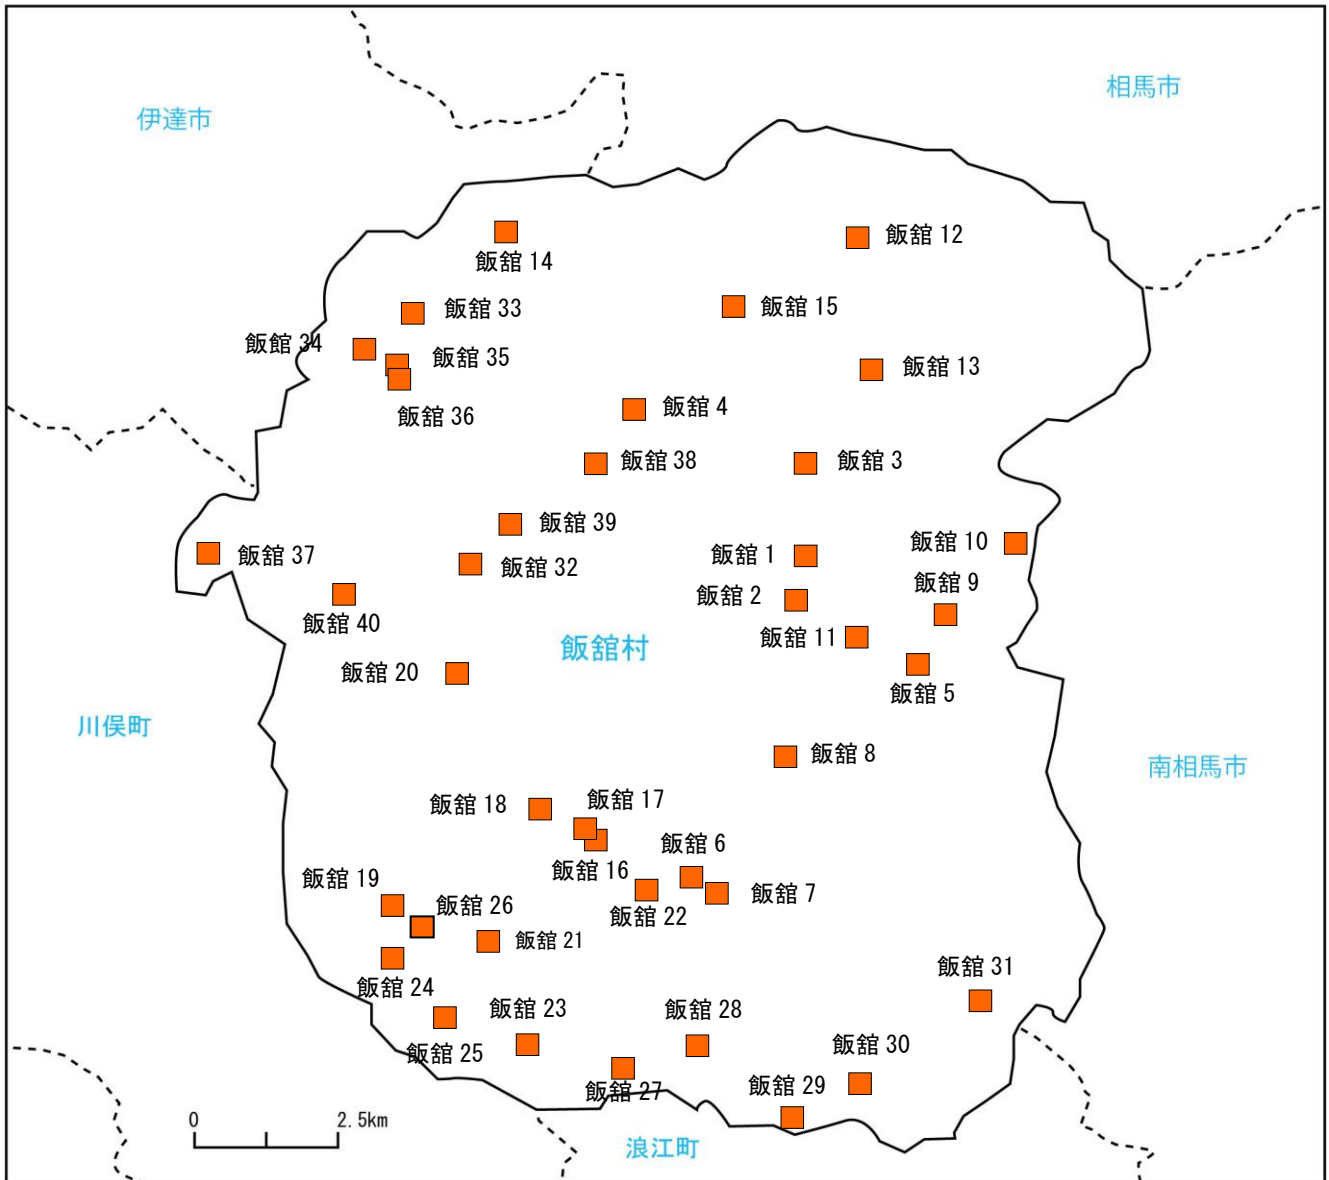

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1, 3, 4	草野	3	H26. 8.18 又は 8.20	不検出	不検出	
2		3	H26.7.24、8.18、9.19	不検出	不検出	
5	関沢	1	H26.8.18	不検出	不検出	
6~8	小宮	3	H26.8.19 又は 8.25	不検出	不検出	
9、10	八木沢	2	H26.8.18	不検出	不検出	
11	芦原	1	H26.8.18	不検出	不検出	
12	大倉	2	H26.7.24、8.20	不検出	不検出	5月欠測分を7月に実施

13	大倉	1	H26.8.20	不検出	不検出	
14, 15	佐須	2	H26.8.18	不検出	不検出	
16~18, 20, 21	飯樋	5	H26.8.19 又は 8.20	不検出	不検出	
19, 22		6	H26.7.24、8.20、9.19	不検出	不検出	
23, 24	比曾	2	H26.8.20	不検出	不検出	
25, 26		6	H26.7.24、8.20、9.19	不検出	不検出	
27, 28	長泥	2	H26.8.19 又は 8.20	不検出	不検出	
29		2	H26.8.19、9.19	不検出	不検出	
		1	H26.7.24	不検出	1.4	1 μ m ガラス繊維ろ紙で ろ過後は不検出
30	蕨平	2	H26.8.18、9.19	不検出	不検出	
		1	H26.7.24	不検出	1.3	1 μ m ガラス繊維ろ紙で ろ過後は不検出
31		1	H26.8.19	不検出	不検出	
32	白石	1	H26.8.18	不検出	不検出	
33, 34, 36	前田	3	H26.8.18	不検出	不検出	
35		3	H26.7.24、8.18、9.19	不検出	不検出	
37	須萱	1	H26.8.25	不検出	不検出	
38, 39	深谷	2	H26.8.18 又は 8.19	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H26.8.19	不検出	不検出	

注) 地点 2、19、22、25、26、29、30、35 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。