


【広野町】

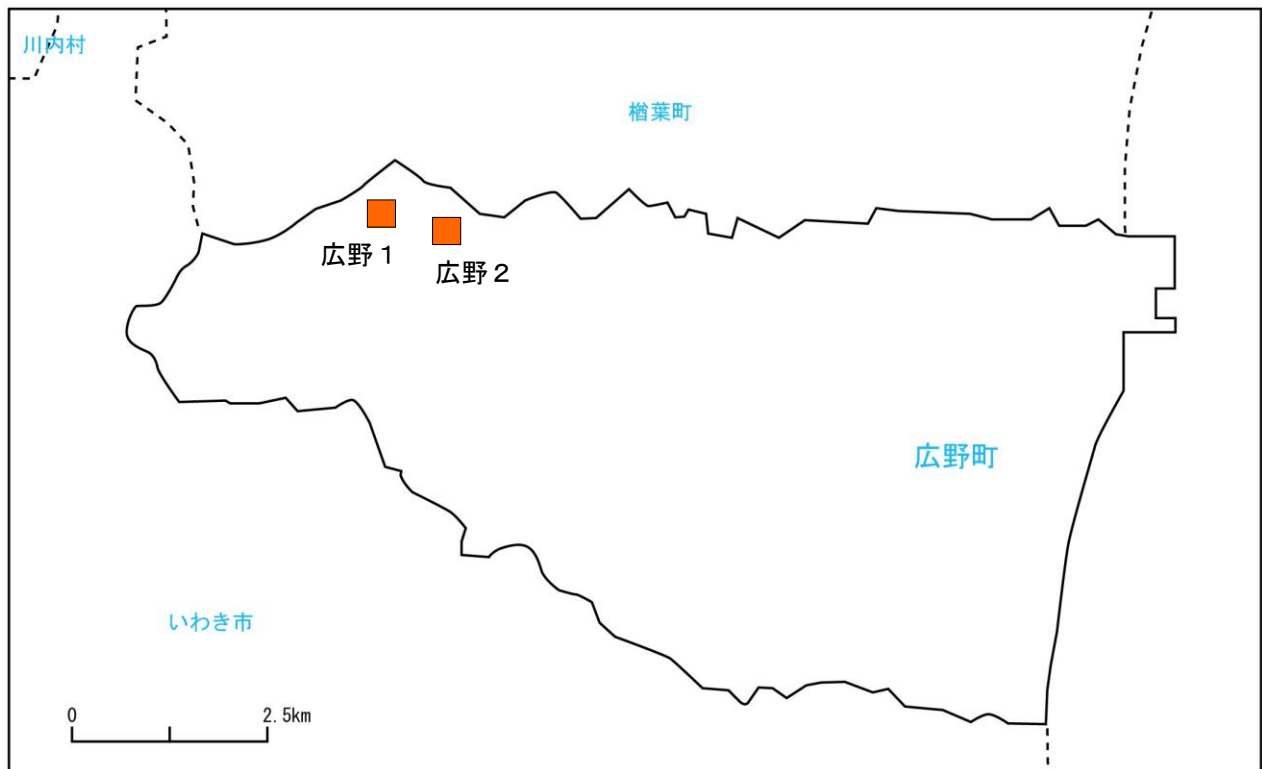

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	上箒平	1	H26.8.21	不検出	不検出	
2	上浅見川	1	H26.8.21	不検出	不検出	

注) 全地点 3 月 1 回の採水。