


【田村市】

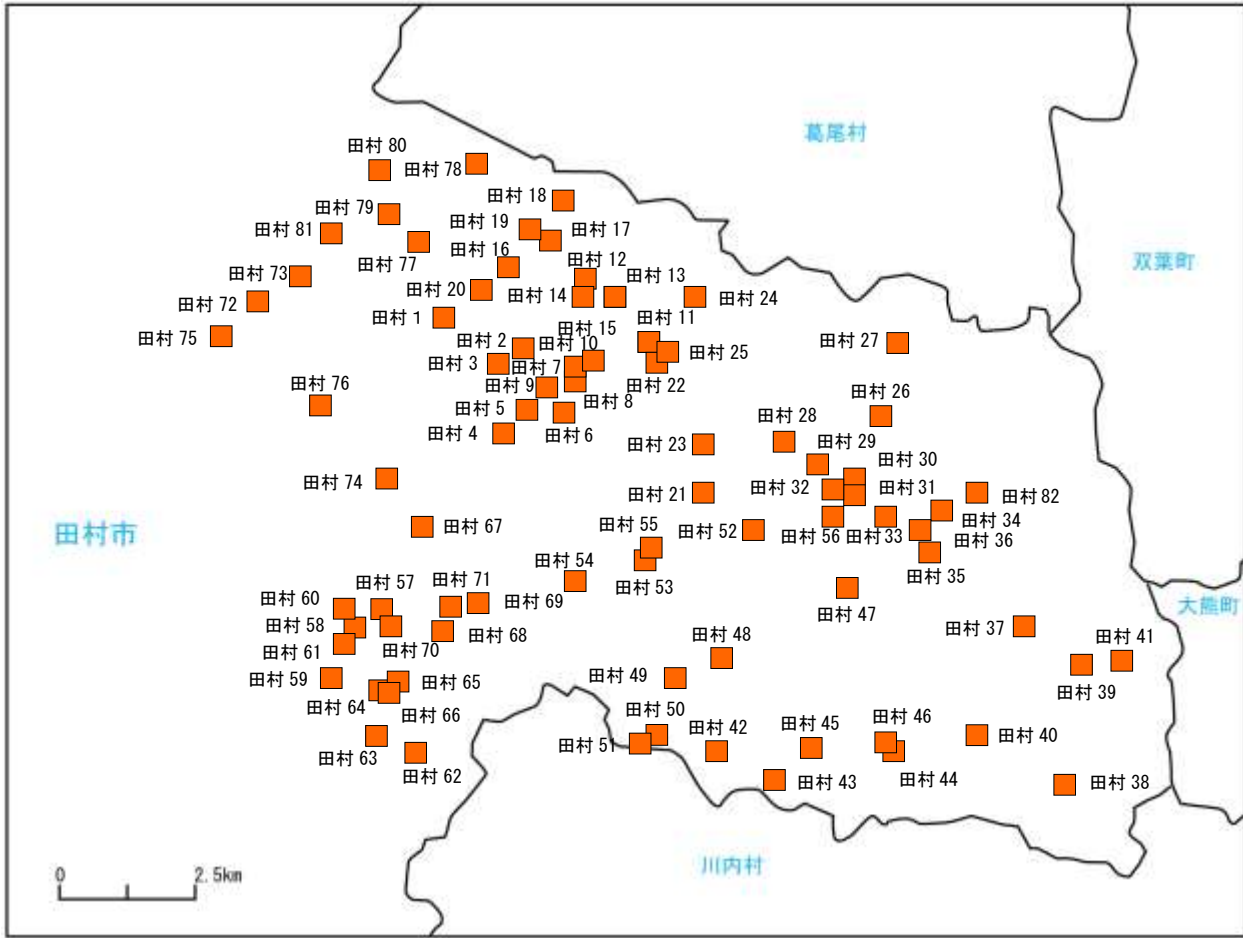

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1～25	都路町岩井沢	2 5	H27年 11月	不検出	不検出	
26～56 82	都路町古道	3 2	H27年 11月	不検出	不検出	
57～71	常葉町堀田	1 5	H27年 11月	不検出	不検出	
72～76	常葉町山根	5	H27年 11月	不検出	不検出	
77～80	船引町横道	4	H27年 11月	不検出	不検出	
81	船引町中山	1	H27年 11月	不検出	不検出	

注：全地点 3 月 1 回の採水。採水は、H27 年 11 月 6～17 日に実施。