


【飯館村】

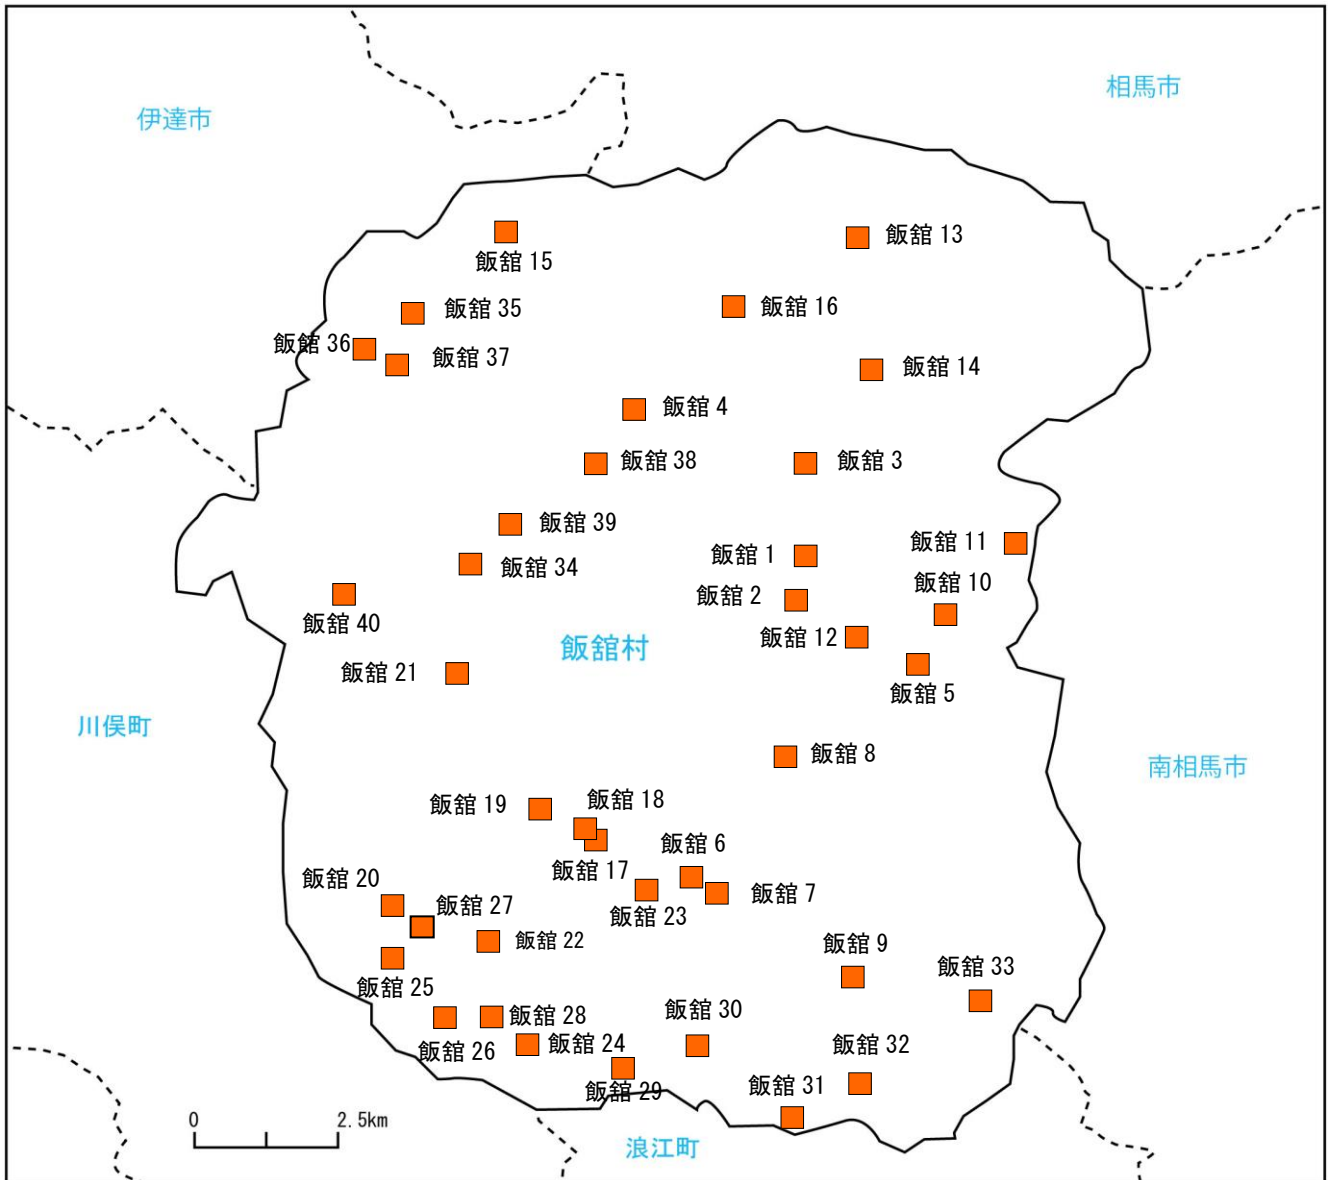

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1、3、4	草野	3	H28.8.3	不検出	不検出	
2		3	H28.7.12、8.2、9.6	不検出	不検出	
5	関沢	1	H28.8.2	不検出	不検出	
6～9	小宮	4	H28.8.2	不検出	不検出	
10、11	八木沢	2	H28.8.3	不検出	不検出	
12	芦原	1	H28.8.3	不検出	不検出	
13	大倉	1	H28.8.3	不検出	不検出	

14	大倉	1	H28.8.3	不検出	不検出	
15、16	佐須	2	H28.8.3	不検出	不検出	
17、19	飯樋	2	H28.8.2	不検出	不検出	
18		—	—	—	—	地点 18 は湯水のため欠測
21		1	H28.8.3	不検出	不検出	
22		1	H28.8.2	不検出	1.4	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
20		3	H28.7.12、8.2、9.6	不検出	不検出	
23		3	H28.7.12、8.2、9.6	不検出	不検出	
24、25 28		比曾	3	H28.8.2	不検出	不検出
26、27	5		H28.7.12、8.2、9.6	不検出	不検出	地点 27 は湯水のため欠測(7月)
29	長泥	—	—	—	—	地点 29 湯水のため欠測
30		1	H28.8.2	不検出	不検出	
31		3	H28.7.12、8.2、9.6	不検出	不検出	
32	蕨平	3	H28.7.12、8.2、9.6	不検出	不検出	
33		1	H28.8.2	不検出	不検出	
34	臼石	1	H28.8.3	不検出	不検出	
35、36	前田	2	H28.8.3	不検出	不検出	
37		3	H28.7.12、8.3、9.6	不検出	不検出	
38、39	深谷	2	H28.8.3	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H28.8.3	不検出	不検出	

注) 地点 2、20、23、26、27、31、32、37 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。