


【川内村】

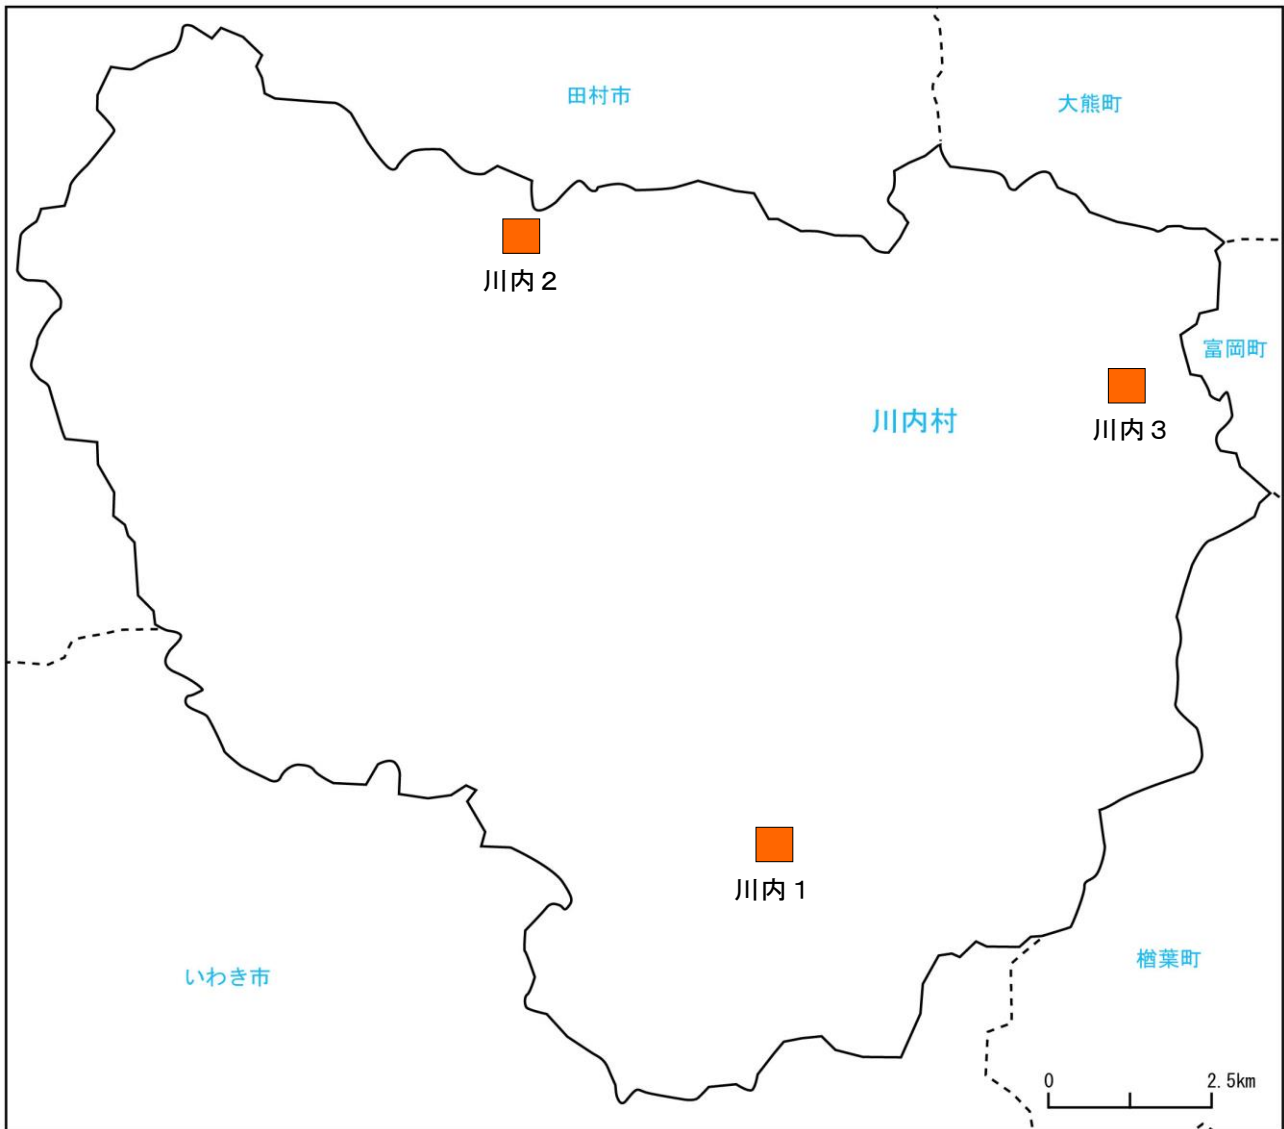

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	下川内	3	H28.7.12、8.5、9.6	不検出	不検出	
3		—	—	—	—	地点 3 は湯水のため欠測
2	上川内	1	H28.8.5	不検出	不検出	

注) 地点 1 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。