


【浪江町】

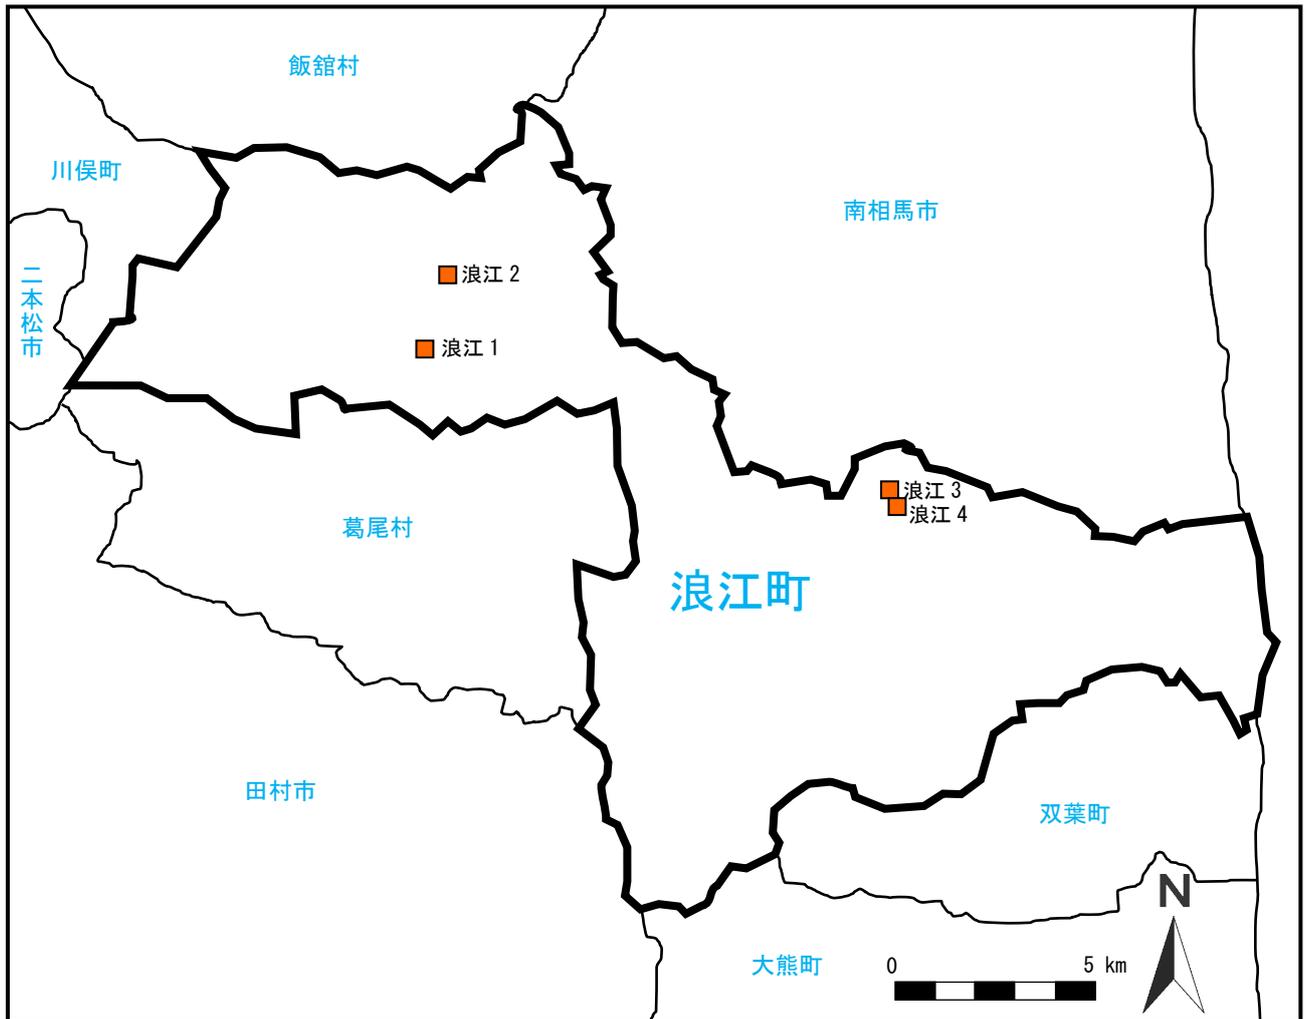

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	南津島	—	—	—	—	地点 1 は湯水のため欠測
2	赤字木	1	H29.5.11	不検出	不検出	
3、4	立野	2	H29.5.11	不検出	不検出	

注) 3月1回の採水。