


【飯館村】

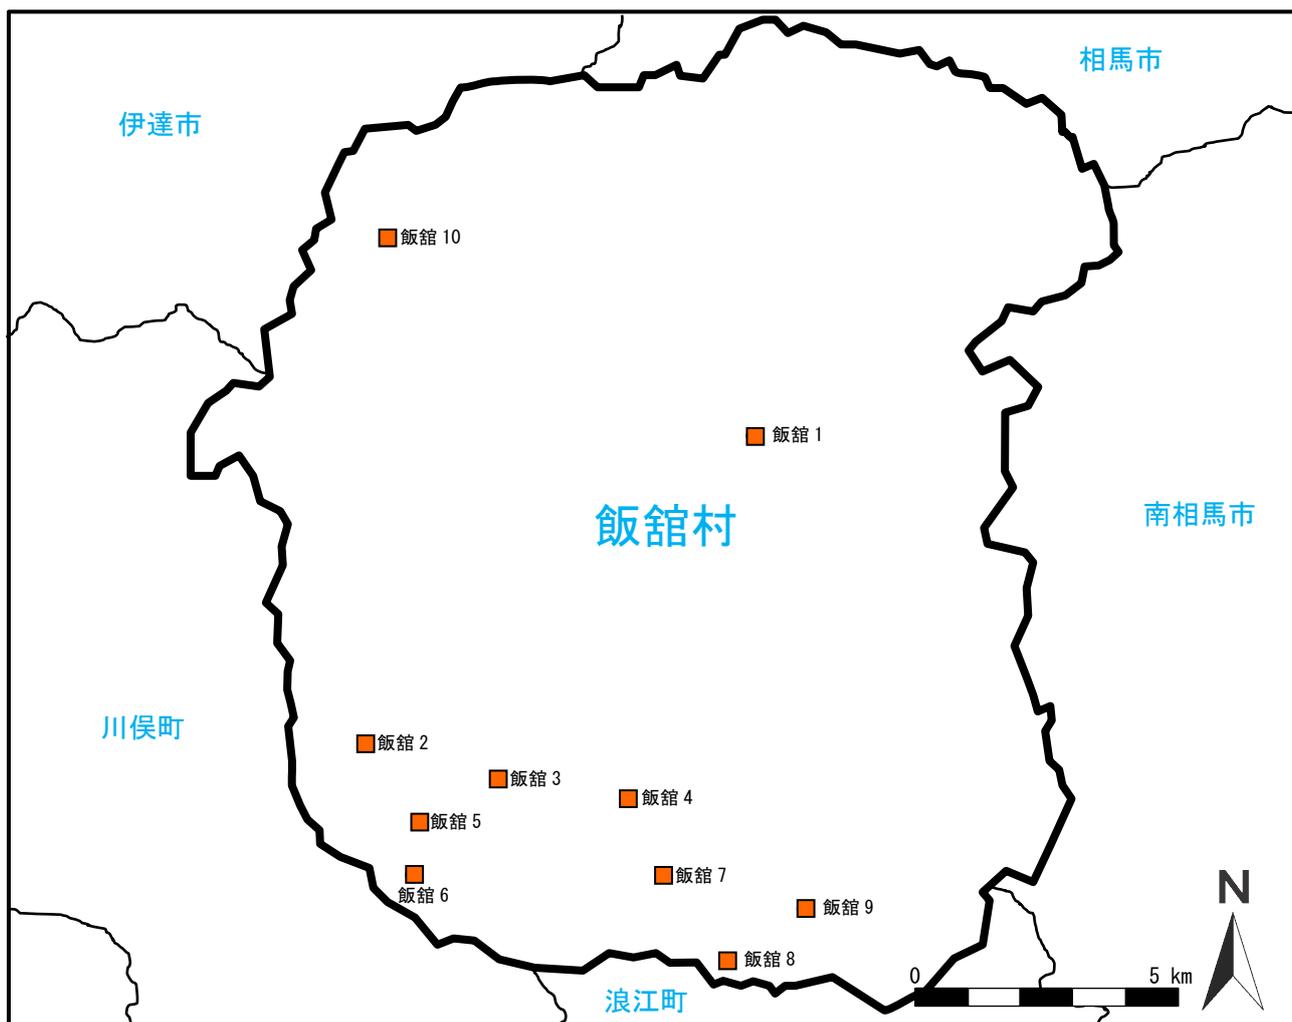

| 地点  | 地区名 | 検体数 | 採取日     | 放射性セシウム濃度<br>(Bq/L) |        | 備考          |
|-----|-----|-----|---------|---------------------|--------|-------------|
|     |     |     |         | Cs-134              | Cs-137 |             |
| 1   | 草野  | 1   | H30.2.7 | 不検出                 | 不検出    |             |
| 2、4 | 飯樋  | 2   | H30.2.7 | 不検出                 | 不検出    |             |
| 3   | 飯樋  | —   | —       | —                   | —      | 地点3は喝水のため欠測 |
| 5   | 比曾  | —   | —       | —                   | —      | 地点5は喝水のため欠測 |
| 6   | 比曾  | 1   | H30.2.7 | 不検出                 | 不検出    |             |
| 7、8 | 長泥  | 2   | H30.2.7 | 不検出                 | 不検出    |             |

|    |    |   |         |     |     |  |
|----|----|---|---------|-----|-----|--|
| 9  | 蕨平 | 1 | H30.2.7 | 不検出 | 不検出 |  |
| 10 | 前田 | 1 | H30.2.7 | 不検出 | 不検出 |  |

注) 全地点で3月1回の採水。