

調査地点② 開聞山麓自然公園



発電所

- 開聞山麓自然公園の休憩施設から平野方向を眺望した景観であり、地熱発電所の施設全体が眺望されるが、直線距離6250mと遠方である。
- 水蒸気の高さが80m程度を超えると、発電所後方の山地のスカイラインを超える。

調査地点① 竹山神社付近




開聞岳

発電所

- 国立公園内の神社の鳥居から眺望した景観であり、開聞岳方向のすぐ右手に地熱発電所の施設全体が眺望される。(直線距離で700m)
- 冷却塔の水蒸気の高さが15m程度を超えると、発電所後方のスカイラインを超える。

山川発電所・景観調査結果

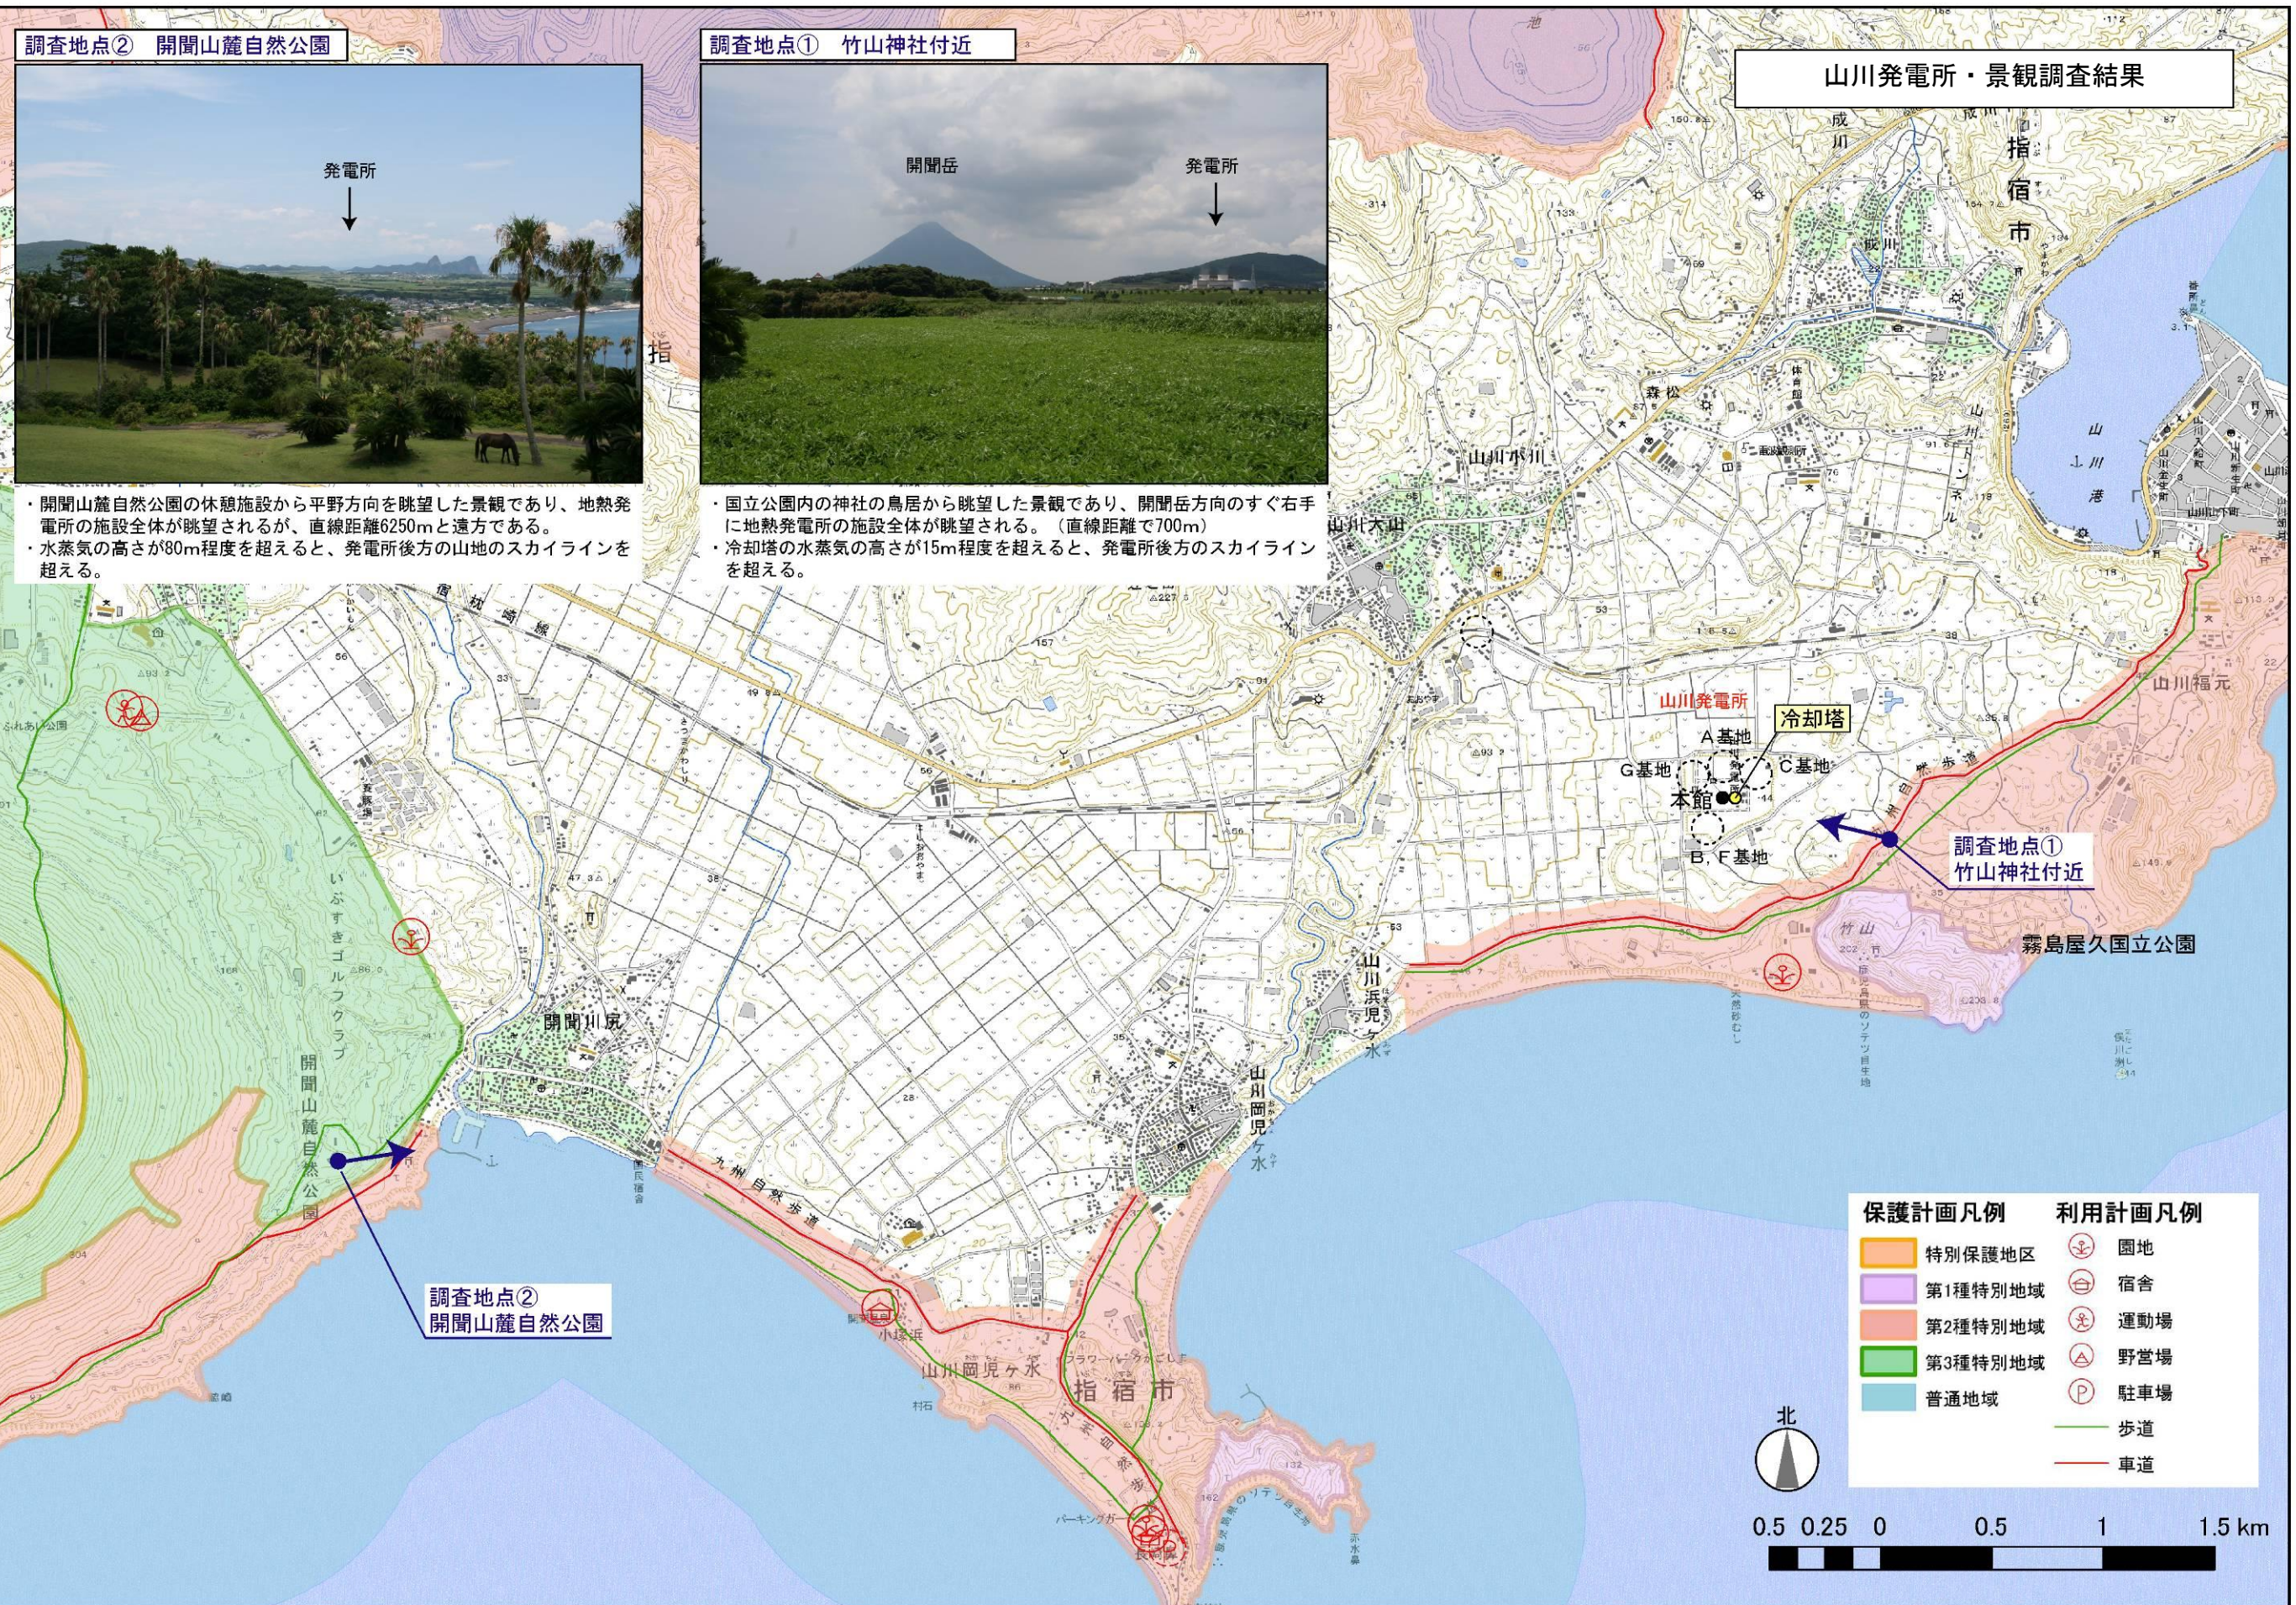

山川発電所
A基地
B、F基地
C基地
G基地
本館
冷却塔

調査地点②
開聞山麓自然公園

保護計画凡例	利用計画凡例
特別保護地区	園地
第1種特別地域	宿舎
第2種特別地域	運動場
第3種特別地域	野営場
普通地域	駐車場
	歩道
	車道

