


新規施設における温泉採取・貯蔵設備の屋外設置規制について


ポイント

屋内では、貯湯槽内といえども、メタンガス濃度を25%LEL以上にしない。

屋内に5%LEL(ヘッドスペース法による測定値)以上のメタンガスを含む温泉水を入れない。

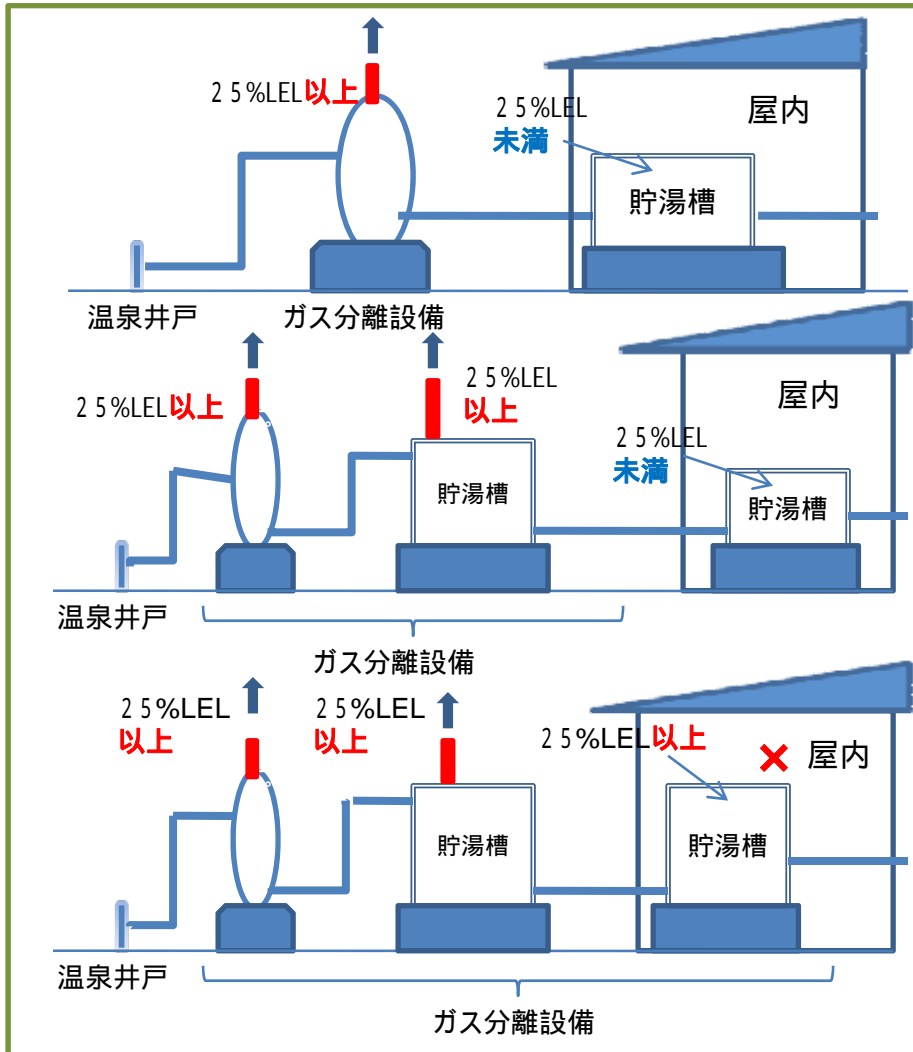

表示されている濃度は、槽内空気濃度測定法で測定した値である。

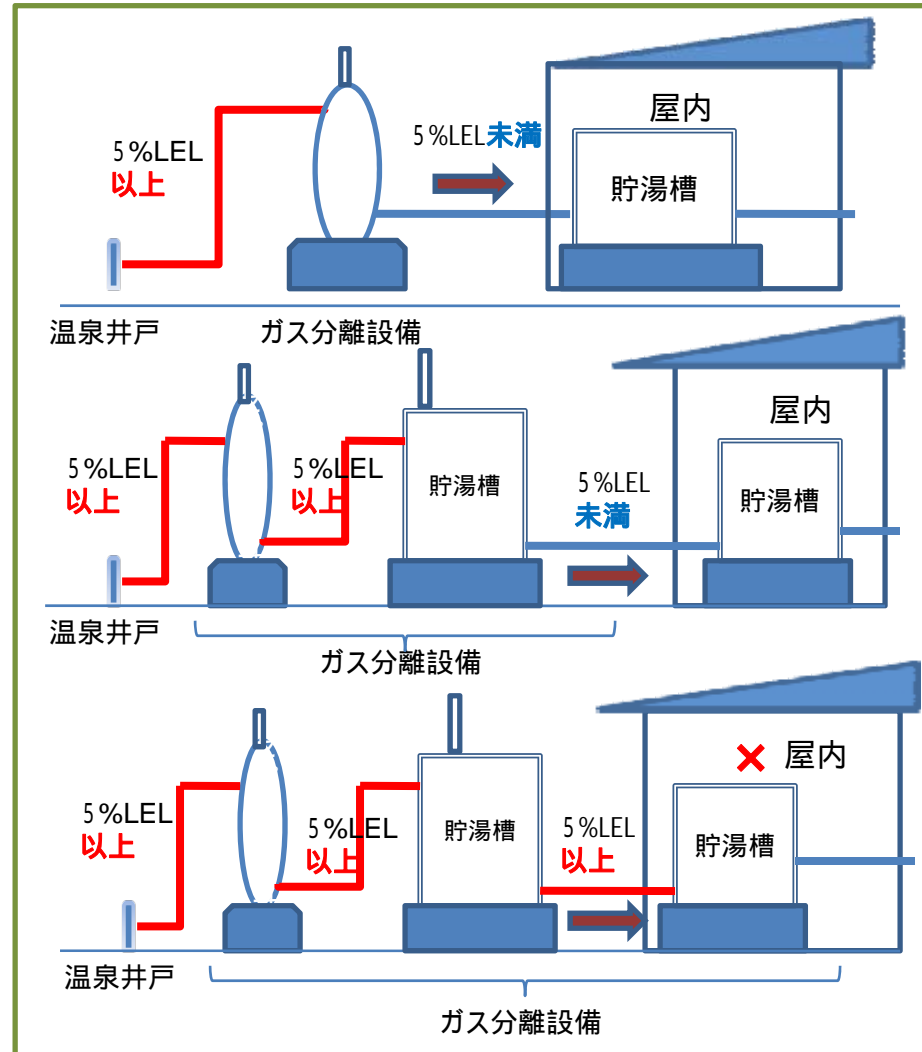

表示されている濃度は、温泉水中に含まれるメタン濃度をヘッドスペース法で測定した値である。