



本実証試験結果報告書の著作権は、環境省に属します。

○ 全体概要

実証対象技術／ 実証申請者	RM フッ素サーモ／ AGC ポリマー建材株式会社
実証機関	一般財団法人建材試験センター
実証試験期間	平成24年8月31日～平成25年3月11日

1. 実証対象技術の概要

建築物の屋根（屋上）に施工された防水層に日射反射率の高い仕上塗料を塗布する技術
※技術の特徴などの情報は、4.参考情報（概要版7ページ）を参照。

2. 実証試験の概要

2.1 空調負荷低減等性能

屋根・屋上用高反射率防水仕上塗料の熱・光学特性を測定し、その結果から、下記条件における対象建築物の屋根（屋上）に屋根・屋上用高反射率防水仕上塗料を塗布した場合の効果（冷房負荷低減効果等）を数値計算により算出した。数値計算は、実証対象技術の灰色の測定結果を用いて行った。なお、数値計算の基準は、灰色（N6）の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内にはないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式（詳細版本編18ページ参照）により算出した。

2.1.1. 数値計算における設定条件

(1) 対象建築物

工場〔床面積：1000m²、最高高さ：10.8m、構造：S造（鉄骨造）〕
注）周囲の建築物等の影響による日射の遮蔽は考慮しない。

対象建築物の詳細は、詳細版本編4.2.2(1)①対象建築物（詳細版本編13ページ）参照。

(2) 使用気象データ

拡張アメダス気象データ標準年（1981年～1995年）（東京都及び大阪府）

(3) 空調機器設定

建築物	設定温度(°C)		稼働時間	冷房 COP	暖房 COP
	冷房	暖房			
工場	28.0	18.0	平日 8～17 時	3.55	3.90

(4) 電力量料金単価の設定

地域	建築物	標準契約種別	電力量料金単価(円/kWh)	
			夏季	その他季
東京	工場	高圧電力 A	16.20 [13.59]	15.12 [12.51]
大阪		高圧電力 BS	12.59	11.53

2.2 環境負荷・維持管理等性能

一般財団法人建材試験センター中央試験所の敷地内（埼玉県草加市）で屋外暴露試験を4ヶ月間（10月～2月）実施した。屋外暴露試験終了後、熱・光学性能の測定を行い、屋外暴露試験前後の測定値の変化を確認した。

3. 実証試験結果

3.1 空調負荷低減等性能及び環境負荷・維持管理等性能

(1) 熱・光学性能及び環境負荷・維持管理等性能試験結果*¹ (平均値)【実証項目】

		遮熱グレー(N6)		遮熱ベージュ		遮熱グリーン	
		屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後	屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後	屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後
日射反射率	近紫外及び 可視光域* ² (%)	41.2	35.1	44.4	38.3	27.4	24.2
	近赤外域* ³ (%)	57.9	50.6	76.6	67.2	68.9	59.3
	全波長域* ⁴ (%)	48.1	41.6	58.2	50.7	45.2	39.3
修正放射率(長波放射率) (—)		0.88	0.90	0.88	0.89	0.88	0.90
明度 (—)		6.1	5.8	7.3	6.8	6.2	5.9


*1：結果は、試験結果(試験体数量 n=3)の平均値である。

*2：近紫外及び可視光域の波長範囲は、300 nm～780nm である。

*3：近赤外域の波長範囲は、780 nm～2500nm である。

*4：全波長域の波長範囲は、300 nm～2500nm である。

(2) 明度と日射反射率(全波長域)の関係【実証項目】

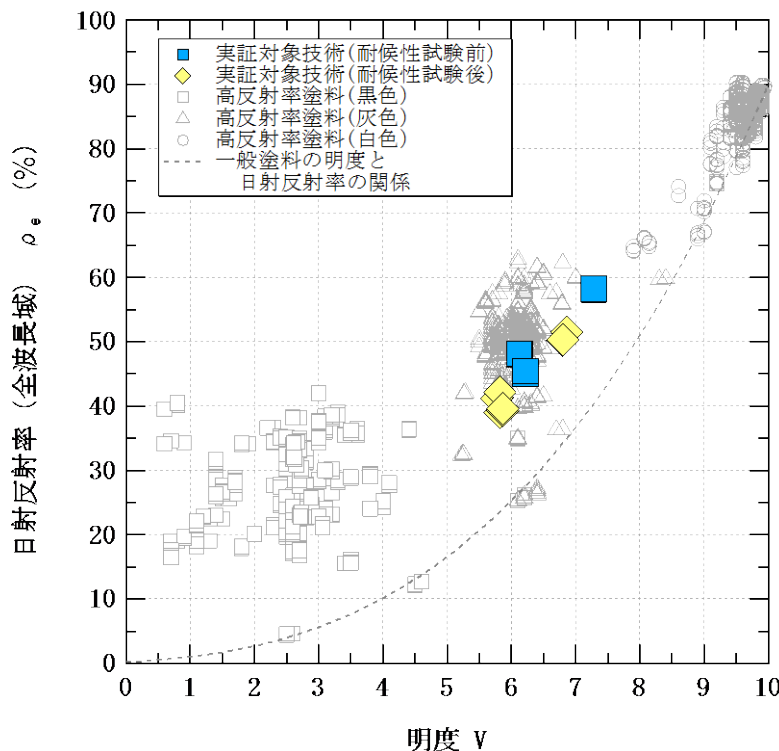

※左図は、平成 20 年度～平成 24 年度環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)において実証を行った高反射率塗料(高反射率防水仕上塗料を含む)と一般塗料の明度と日射反射率(全波長域)の関係を示したものである。

※明度 V が 10 に近い白色では、一般塗料と高反射率防水仕上塗料とで日射反射率に差はほぼ無い。高反射率防水仕上塗料は、近赤外域での反射率を高くする技術を使用しており、白色でない、灰色あるいは黒色でも日射反射率を高くする機能を持っている。左図に示したように、白色では一般塗料と高反射率建材との間で差はないが、灰色、黒色では明らかに日射反射率に差が現れている。

(詳細は、詳細版本編 27 ページ【注意事項】)

図-1 明度と日射反射率(全波長域)の関係

(3) 分光反射率(波長範囲: 300nm~2500nm)の特性

① 遮熱グレー(N6)

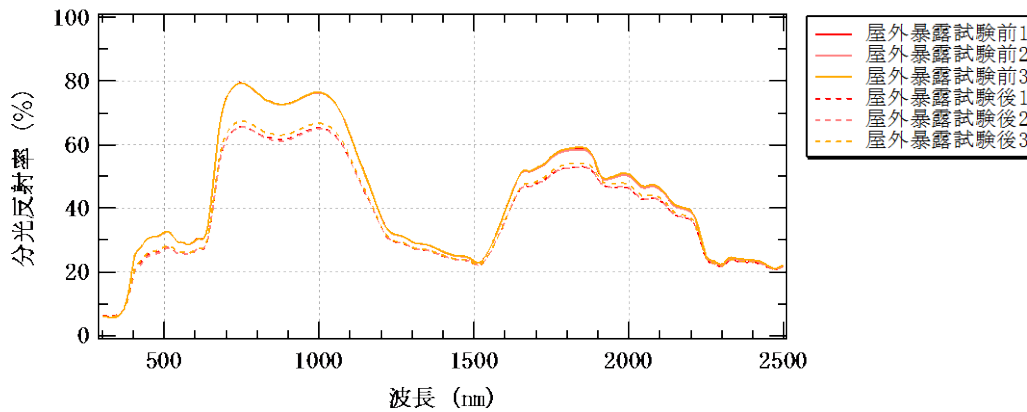


図-2 分光反射率測定結果(遮熱グレー(N6))

② 遮熱ベージュ

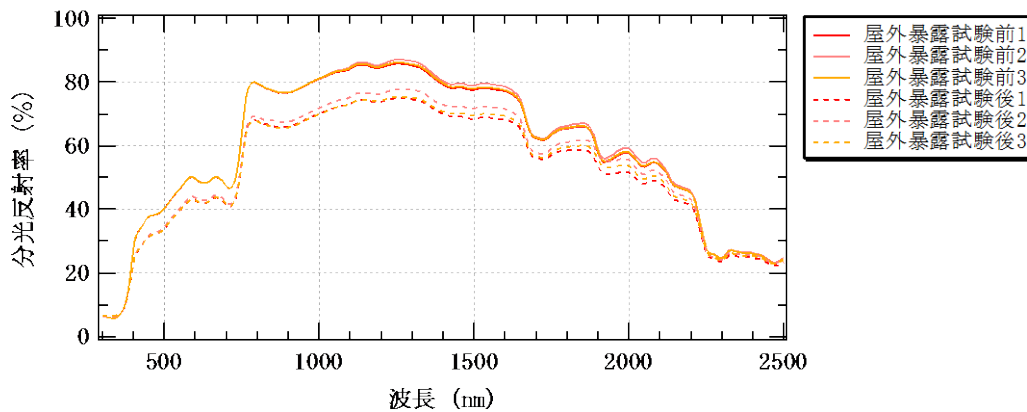


図-3 分光反射率測定結果(遮熱ベージュ)

③ 遮熱グリーン

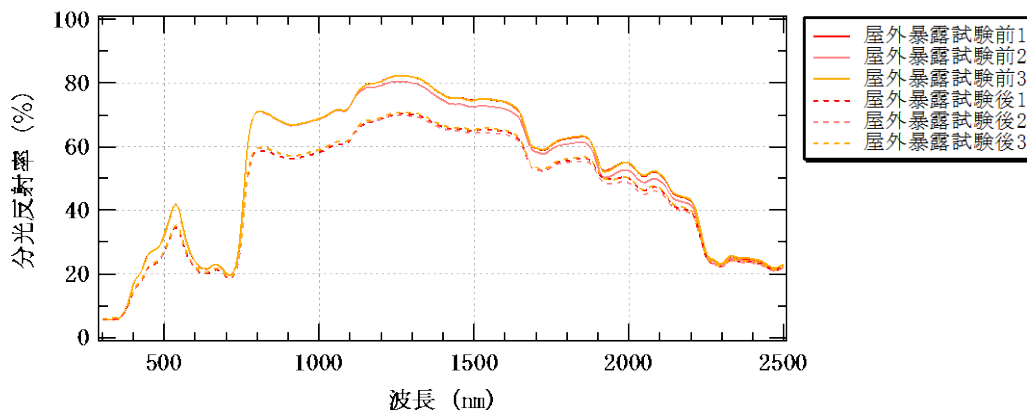


図-4 分光反射率測定結果(遮熱グリーン)

※ 屋外暴露試験の番号は試験体に任意に付したものである。屋外暴露試験前の測定は、施工時のばらつきを考慮し、n=3 (n: 試験体数量)として測定した。屋外暴露試験による性能劣化を把握するため、試験終了後に測定を行った。

※ 屋外暴露試験は、一般財団法人建材試験センター中央試験所内(埼玉県草加市)にて行った。

3.1.2. 数値計算により算出する実証項目

(1) 実証項目の計算結果

【算出対象区域：工場全体〔屋上表面温度低下量及び顕熱量低減効果は、屋根（屋上）〕】

比較対象：一般塗料

		東京都	大阪府
		工場	
屋根(屋上)表面温度低下量 (夏季 14 時)* ¹		6.9 °C (51.6°C→ 44.7 °C)	7.1 °C (54.1°C→ 47.0 °C)
室温上昇 抑制効果* ¹ (夏季 14 時)	自然室温* ²	1.2 °C (36.6°C→ 35.4 °C)	1.1 °C (36.7°C→ 35.6 °C)
	体感温度* ³	1.5 °C (38.5°C→ 37.0 °C)	1.4 °C (38.5°C→ 37.1 °C)
冷房負荷 低減効果* ⁴ (夏季 1 ヶ月)	熱量	581 kWh/月 (13,156kWh/月 → 12,575kWh/月)	675 kWh/月 (16,735kWh/月 → 16,060kWh/月)
	電気料金	4.4 % 低減	4.0 % 低減
冷房負荷 低減効果* ⁴ (夏季 6～9 月)	熱量	2,650 円低減 [2,224 円低減]	2,394 円低減
	電気料金	1,601 kWh/4 ヶ月 (31,038kWh/4 ヶ月 → 29,437kWh/4 ヶ月)	1,900 kWh/4 ヶ月 (35,886kWh/4 ヶ月 → 33,986kWh/4 ヶ月)
屋間の対流顕熱量低減効果 (夏季 1 ヶ月)	熱量	5.2 % 低減	5.3 % 低減
	電気料金	7,209 円低減 [6,033 円低減]	6,649 円低減
屋間の対流顕熱量低減効果 (夏季 6～9 月)	大気への放熱を 33.7 % 低減 (220,939MJ/月 → 146,381MJ/月)	大気への放熱を 34.3 % 低減 (237,245MJ/月 → 155,982MJ/月)	
夜間の対流顕熱量低減効果 (夏季 1 ヶ月)	大気への放熱を 34.5 % 低減 (758,390MJ/4 ヶ月 → 496,484MJ/4 ヶ月)	大気への放熱を 34.9 % 低減 (867,517MJ/4 ヶ月 → 564,634MJ/4 ヶ月)	
夜間の対流顕熱量低減効果 (夏季 6～9 月)	大気への放熱を 3.6 % 低減 (-16,392MJ/月→ -16,983 MJ/月)	大気への放熱を 5.3 % 低減 (-18,128MJ/月→ -19,081 MJ/月)	
夜間の対流顕熱量低減効果 (夏季 6～9 月)	大気への放熱を 3.8 % 低減 (-69,582MJ/4 ヶ月 → -72,234MJ/4 ヶ月)	大気への放熱を 5.3 % 低減 (-79,891MJ/4 ヶ月 → -84,093MJ/4 ヶ月)	

*1：8月1日～10日の期間中最も日射量の多い日時における対象部での屋根表面温度・室温の抑制効果

*2：冷房を行わないときの室温

*3：平均放射温度（MRT）を考慮した温度（空気温度とMRTの重み付き平均）

*4：夏季1ヶ月（8月）及び夏季（6～9月）において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

注1) 数値計算は、モデル的な工場を想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色（N6）の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内がないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式（詳細版本編18ページ参照）により算出した。数値計算において防水層の性能は考慮していない。

注2) 電気料金のうち、括弧内に示す値は、平成23年度に当分野で設定した電力量料金単価に基づき算出したものである。

(2) 参考項目の計算結果

【算出対象区域：工場全体】

比較対象：一般塗料

		東京都	大阪府
		工場	
冷房負荷 低減効果*1 (年間空調)	熱量	1,840 kWh/年 (32,364kWh/年 → 30,524kWh/年)	2,164 kWh/年 (37,371kWh/年 → 35,207kWh/年)
		5.7 % 低減	5.8 % 低減
	電気料金	8,224 円低減 [6,873 円低減]	7,509 円低減
暖房負荷 低減効果*2 (冬季1ヶ月)	熱量	-437 kWh/月 (15,628kWh/月 → 16,065kWh/月)	-362 kWh/月 (19,160kWh/月 → 19,522kWh/月)
		-2.8 % 低減	-1.9 % 低減
	電気料金	-1,693 円低減 [-1,401 円低減]	-1,071 円低減
暖房負荷 低減効果*2 (冬季11~4月)	熱量	-1,549 kWh/6ヶ月 (70,527kWh/6ヶ月 → 72,076kWh/6ヶ月)	-1,342 kWh/6ヶ月 (73,759kWh/6ヶ月 → 75,101kWh/6ヶ月)
		-2.2 % 低減	-1.8 % 低減
	電気料金	-6,006 円低減 [-4,969 円低減]	-3,967 円低減
冷暖房負荷 低減効果*3 (期間空調)	熱量	52 kWh/年 (101,565kWh/年 → 101,513kWh/年)	558 kWh/年 (109,645kWh/年 → 109,087kWh/年)
		0.1 % 低減	0.5 % 低減
	電気料金	1,203 円低減 [1,064 円低減]	2,682 円低減

*1：年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2：冬季1ヶ月(2月)及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*3：夏季(6~9月)において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回ったときに暖房が稼働した場合の冷暖房負荷低減効果

注1) 数値計算は、モデル的な工場を想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色(N6)の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内にならないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式(詳細版本編18ページ参照)により算出した。数値計算において防水層の性能は考慮していない。

注2) 電気料金のうち、括弧内に示す値は、平成23年度に当分野で設定した電力量料金単価に基づき算出したものである。

(3) (1)実証項目の計算結果及び(2)参考項目の計算結果に関する注意点

- ① 数値計算は、モデル的な工場を想定し、各種前提条件のもと行ったものである。実際の導入環境とは異なる。
- ② 熱負荷の低減効果を熱量単位 (kWh) だけでなく、電気料金の低減効果 (円) としても示すため、定格出力運転時における消費電力 1kW当たりの冷房・暖房能力 (kW) を表したCOP及び電力量料金単価を設定している。
- ③ 数値計算において設定した冷暖房の運転期間は、下記の通りとした。
 - ・ 夏季 14 時 : 8 月 1 日～10 日の期間中最も日射量の多い日の 14 時
 - ・ 夏季 1 ヶ月 : 8 月 1～31 日
 - ・ 夏季 6～9 月 : 6 月 1 日～9 月 30 日
 - ・ 冬季 1 ヶ月 : 2 月 1 日～28 日
 - ・ 期間空調 : 冷房期間 6～9 月及び暖房期間 11～4 月
 - ・ 年間空調 : 冷房期間 1 年間*1

*1: 設定温度よりも室温が高い場合に冷房運転を行う。
- ④ 冷房・暖房負荷低減効果の熱量の欄には、実証対象技術の使用前後の熱負荷の差および使用前後の熱負荷の総和をそれぞれ示している (使用前→使用后)。
- ⑤ 電気料金について、本計算では屋根・屋上用高反射率防水仕上塗料の塗布による室内熱負荷の差を検討の対象としていることから、種々の仮定が必要となる総額を見積もることをせず、熱負荷の変化に伴う空調電気料金の差額のみを示している (電気料金の算出に関する考え方は詳細版本編 28 ページ【電気料金算出に関する考え方】に示す)。

3.2 環境負荷・維持管理等性能【参考項目】

【付着性試験】*1*2 (平均値)

	屋外暴露試験前	屋外暴露試験後
付着強さ(N/mm ²)	0.7	0.6

*1: 結果は、試験結果 (試験体数量 n=3) の平均値である。

*2: 破壊状況は、詳細版本編 5.2 に詳細を示す (詳細版本編 26 ページ参照)。

4. 参考情報

(1)実証対象技術の概要(参考情報)及び(2)その他メーカーからの情報(参考情報)は、全て実証申請者が自らの責任において申請したものであり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません。

(1) 実証対象技術の概要(参考情報)

項目		実証申請者 記入欄		
実証申請者		AGC ポリマー建材株式会社 (英文表記:AGC POLYMER MATERIAL CO., LTD.)		
技術開発企業名		同上		
実証対象製品・名称		RM フッ素サーモ (英文表記:RMFussoThermo)		
実証対象製品・型番				
連絡先	TEL	03-6667-8421		
	FAX	03-6667-8431		
	Web アドレス	http://www.agc-polymer.com/		
	E-mail	ochiai@apk-net.co.jp		
技術の特徴		近赤外線を反射する顔料により、近赤外線反射率を向上させた塗料。 [ウレタン系塗膜防水の上塗り材]		
設置条件	対応する建築物・部位など	屋上、ルーフバルコニーなど		
	施工上の留意点			
	その他設置場所等の制約条件	標準使用方法は弊社ウレタン防水材との組み合わせ		
メンテナンスの必要性 耐候性・製品寿命など		ドレン清掃程度で基本ノーメンテナンス。10年毎塗り替え		
コスト概算		設計施工価格(材工共)	2,560円	1m ² あたり

(2) その他メーカーからの情報(参考情報)

--