

3. 光化学オキシダント (Ox)

平成 24 年度の光化学オキシダントの測定局数は、1,173 局（一般局：1,143 局、自排局：30 局）であった。

このうち、環境基準達成局数は、一般局で 5 局（0.4%）、自排局で 0 局（0%）であり、依然として極めて低い水準となっている（図 3 - 1）

昼間の日最高 1 時間値の年平均値については、近年漸増傾向にあったが、平成 24 年度は平成 23 年度と比較して一般局、自排局ともに 0.012ppm 低下し、2 年連続での減少となった（図 3 - 2）。

一方、昼間の 1 時間値の濃度レベル別割合の推移で見ると、1 時間値が 0.06ppm 以下の割合は一般局で 93.9%、自排局で 96.5%、0.06ppm を超え 0.12ppm 未満の割合は一般局で 6.1%、自排局で 3.5%、0.12ppm 以上の割合は一般局、自排局ともに 0.0% となっていた（図 3 - 3）

平成 24 年度における光化学オキシダント注意報等⁵の発令延べ日数（都道府県単位での発令日の全国合計値）は 53 日であった（図 3 - 4）


また、大都市及びその周辺部では光化学オキシダント濃度が注意報レベルの 0.12ppm 以上となる日は、依然として認められる（図 3 - 5、図 3 - 6）

5 光化学オキシダント注意報等

注意報：光化学オキシダントの濃度の 1 時間値が 0.12ppm 以上になり、かつ、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に都道府県知事が発令。

警報：光化学オキシダントの濃度の 1 時間値が 0.24ppm 以上になり、かつ、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に都道府県知事が発令（一部の県では別の数値を設定している）。

（一般局）

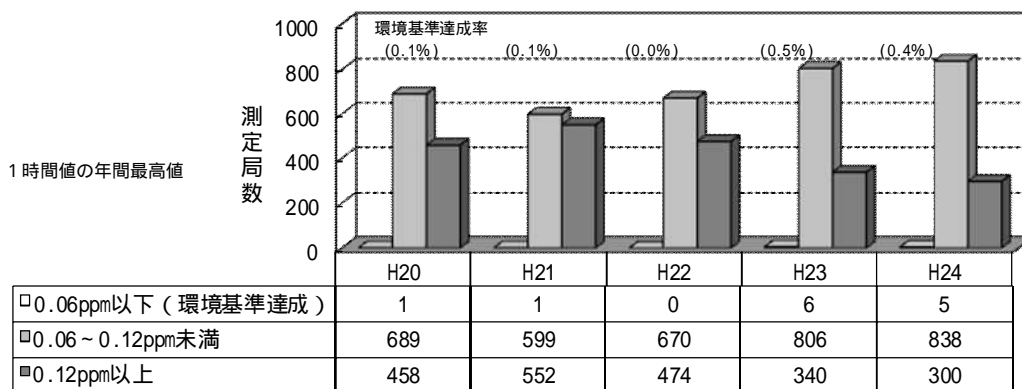

（自排局）


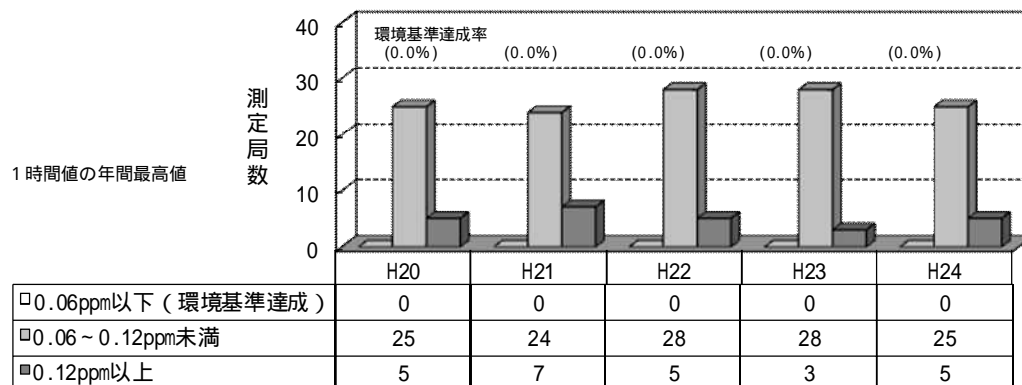



図 3 - 1 光化学オキシダント（昼間の日最高 1 時間値）の濃度レベル別測定局数の推移

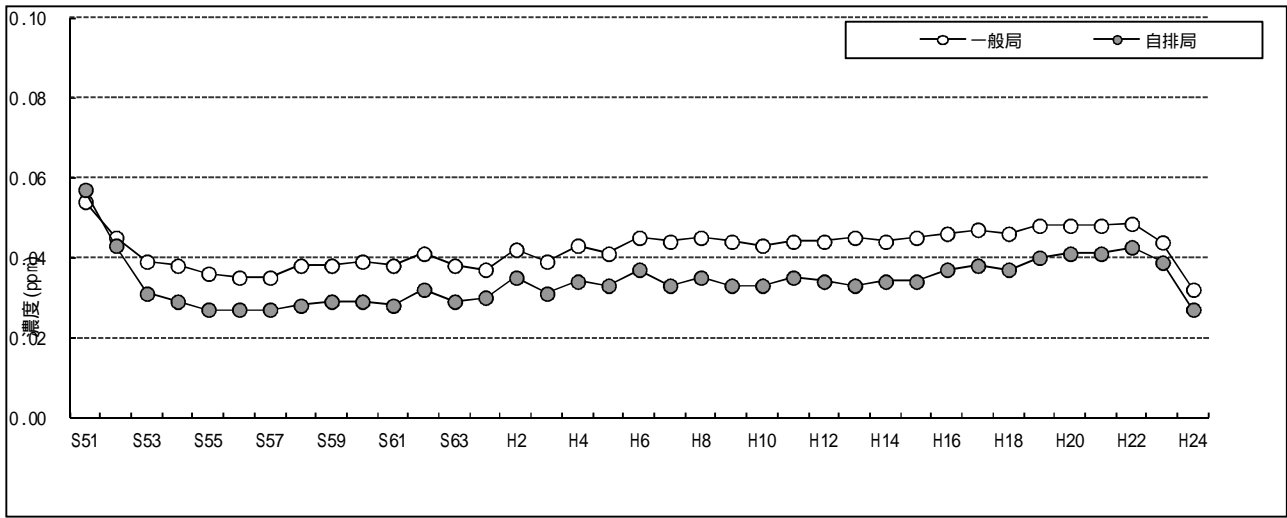

	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1
一般局	0.054	0.045	0.039	0.038	0.036	0.035	0.035	0.038	0.038	0.039	0.038	0.041	0.038	0.037
自排局	0.057	0.043	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.028	0.032	0.029	0.030
	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
一般局	0.042	0.039	0.043	0.041	0.045	0.044	0.045	0.044	0.043	0.044	0.044	0.045	0.044	0.045
自排局	0.035	0.031	0.034	0.033	0.037	0.033	0.035	0.033	0.033	0.035	0.034	0.033	0.034	0.034
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24					
一般局	0.046	0.047	0.046	0.048	0.048	0.048	0.048	0.044	0.032					
自排局	0.037	0.038	0.037	0.040	0.041	0.041	0.043	0.039	0.027					

図3 - 2 光化学オキシダント（昼間の日最高1時間値）の年平均値の推移

（一般局）

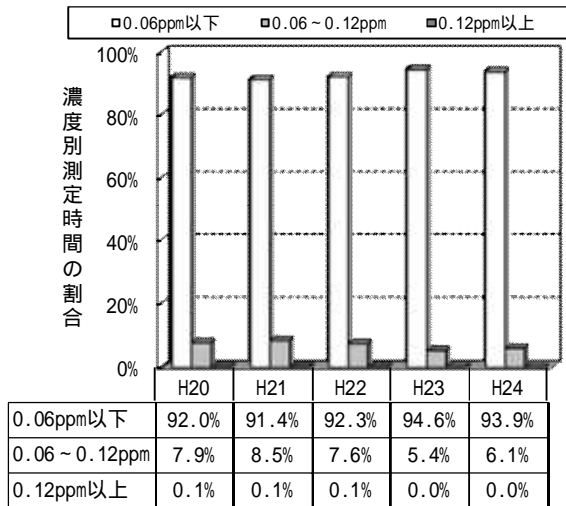

（自排局）

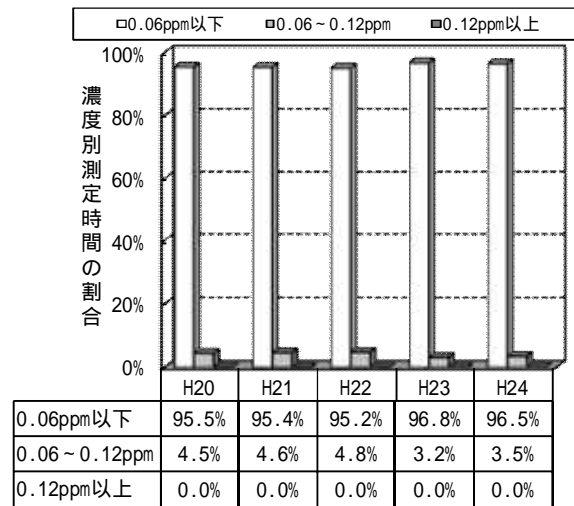


図3 - 3 光化学オキシダント（昼間の1時間値）の濃度レベル別割合の推移

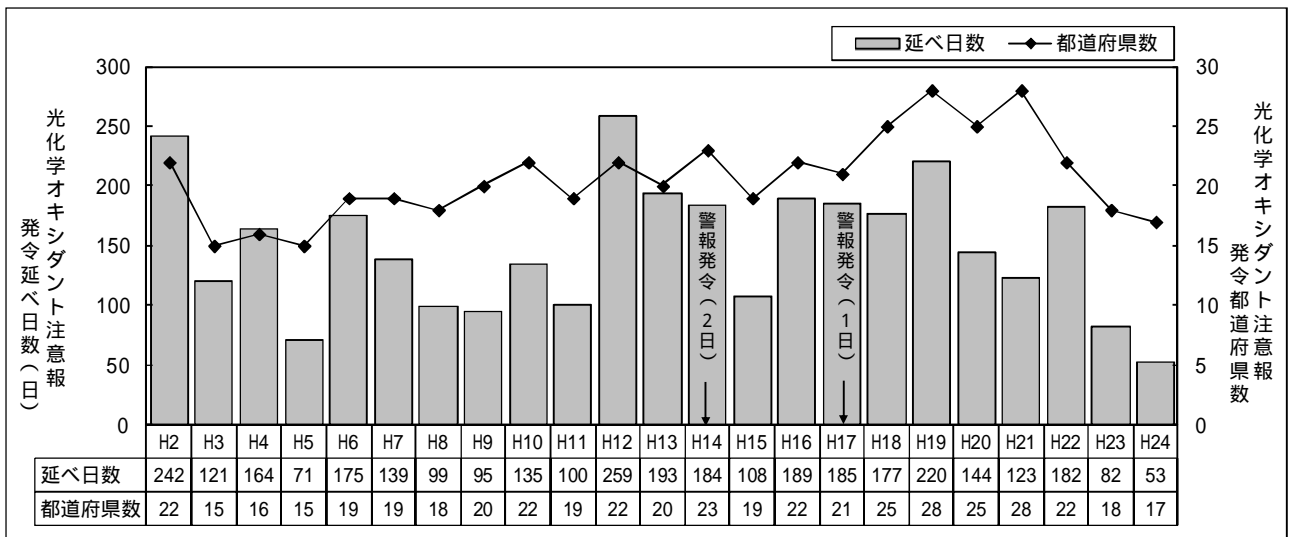


図3 - 4 光化学オキシダント注意報等発令日数及び発令都道府県数の推移


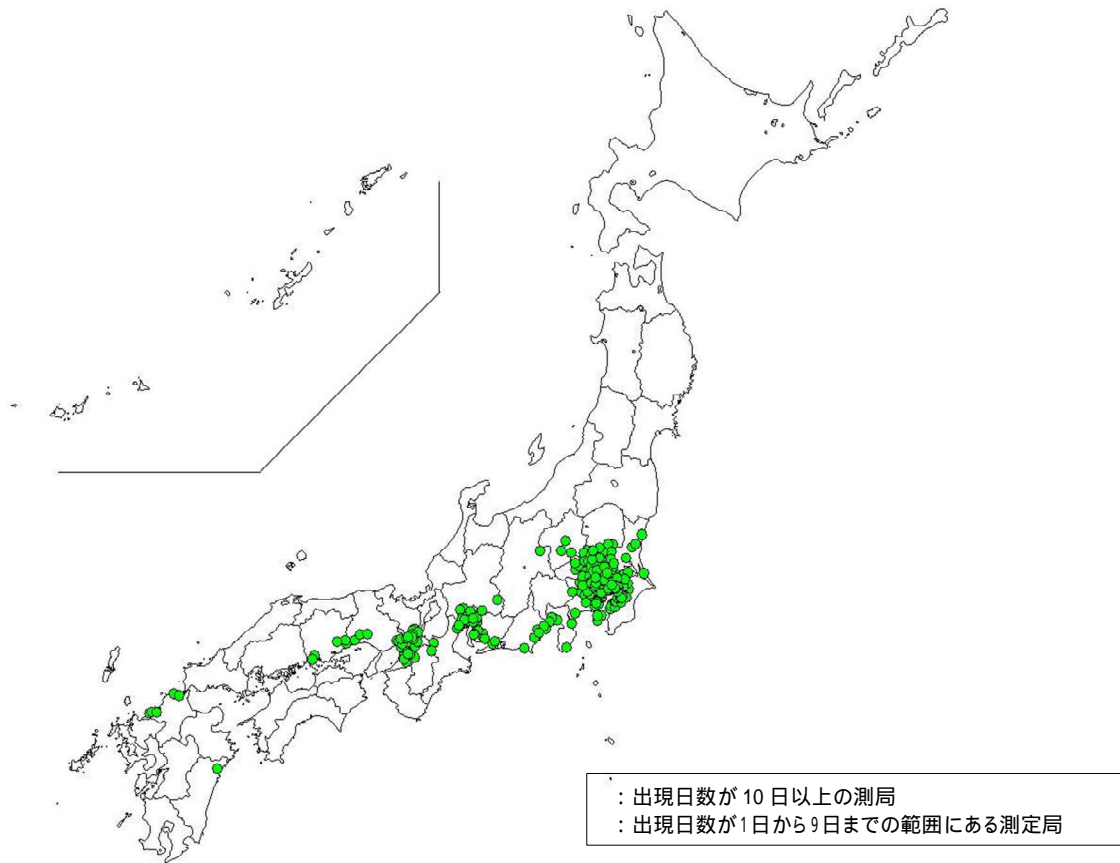


図3 - 5 注意報レベル(0.12ppm以上)の濃度が出現した日数の分布 (全国：一般局)

関東地域

● : 出現日数が1日から9日までの範囲にある測定局
● : 出現日数が無かった測定局

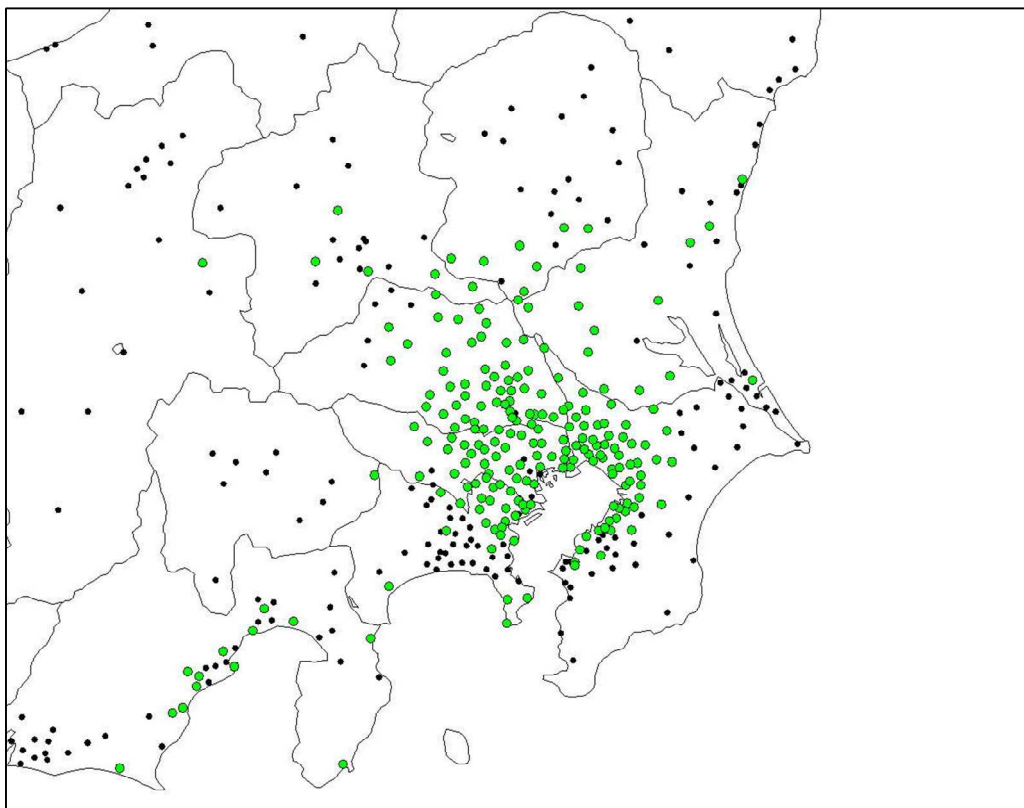

関西地域

● : 出現日数が1日から9日までの範囲にある測定局
● : 出現日数が無かった測定局

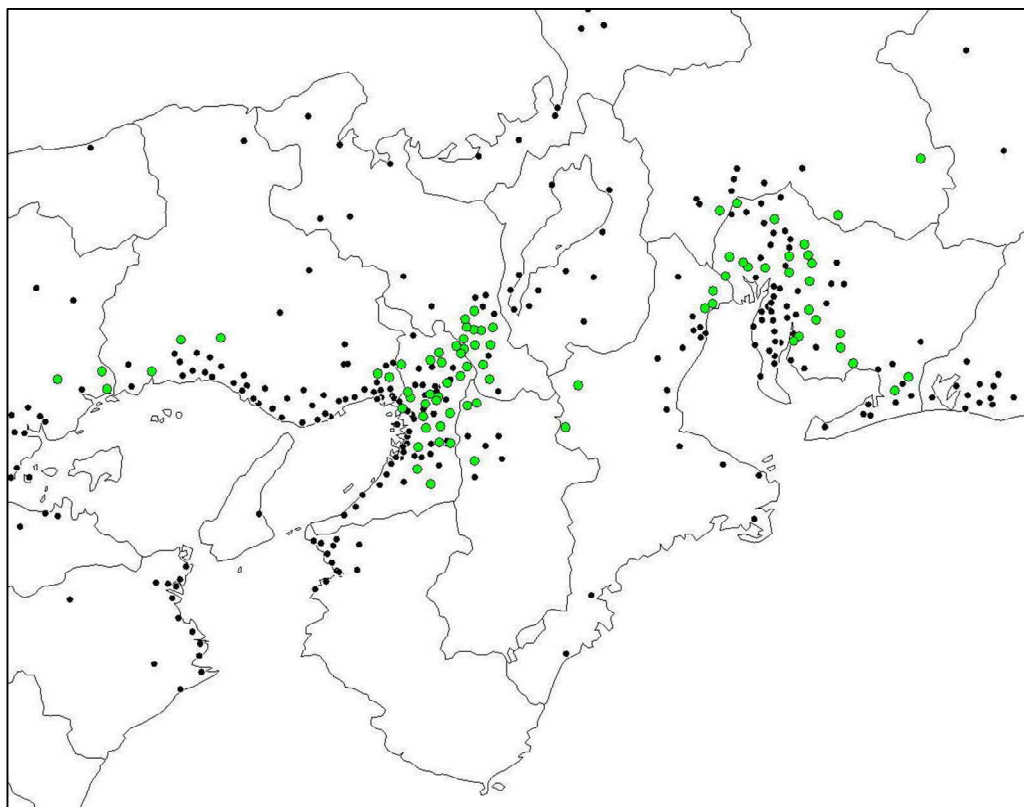


図3 - 6 注意報レベル(0.12ppm以上)の濃度が出現した日数の分布
(関東地域、関西地域：一般局)