


【飯館村】

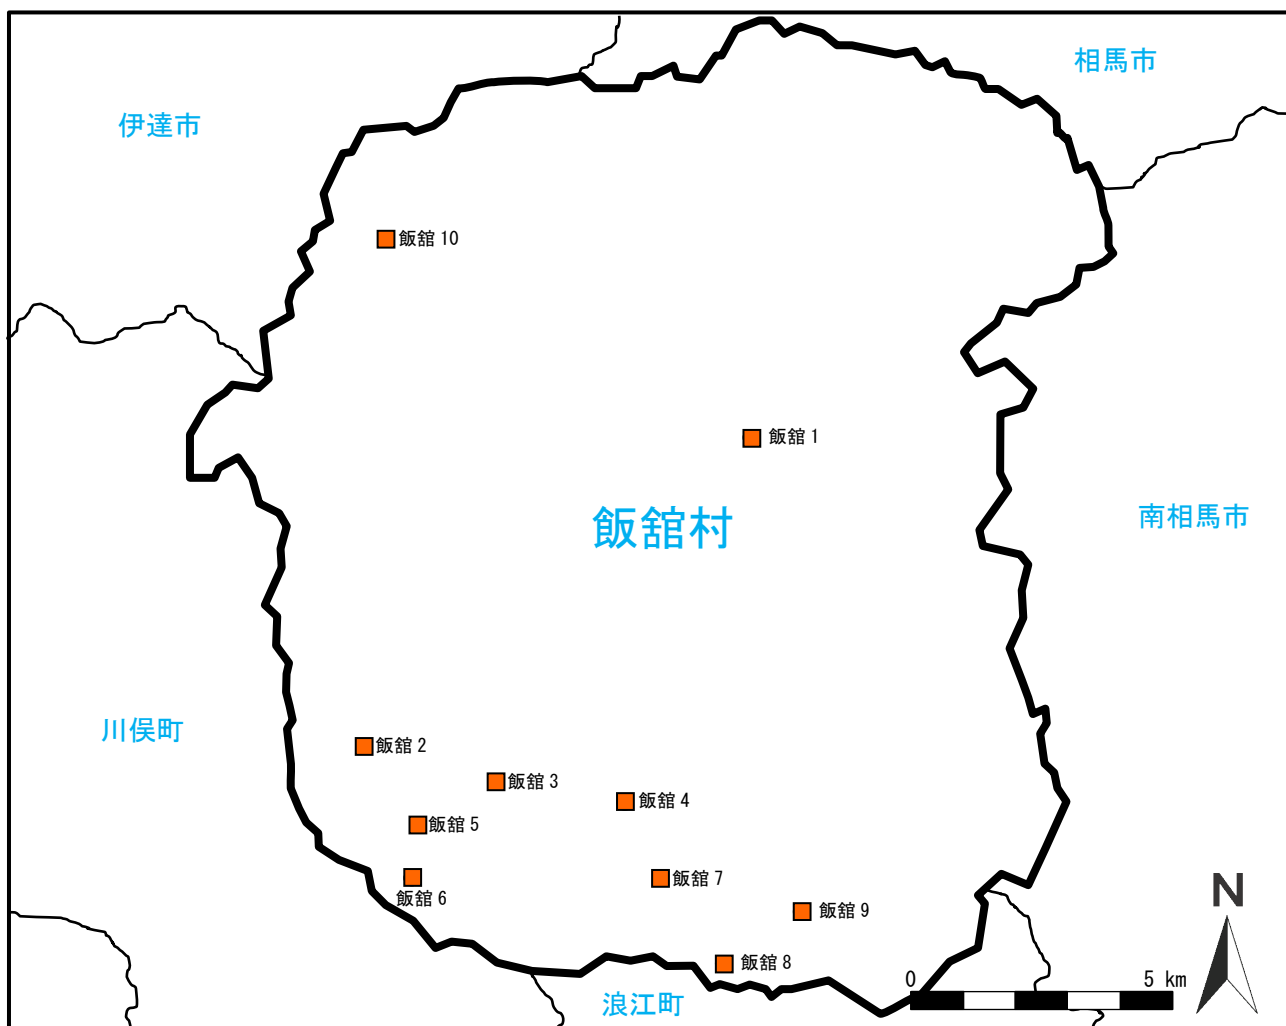


地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	草野	1	H30.2.7	不検出	不検出	
2,4	飯樋	2	H30.2.7	不検出	不検出	
3	飯樋	—	—	—	—	地点3は喝水のため欠測
5	比曾	—	—	—	—	地点5は喝水のため欠測
6	比曾	1	H30.2.7	不検出	不検出	
7,8	長泥	2	H30.2.7	不検出	不検出	

9	蕨平	1	H30.2.7	不検出	不検出	
10	前田	1	H30.2.7	不検出	不検出	

注) 全地点で3月1回の採水。


【葛尾村】

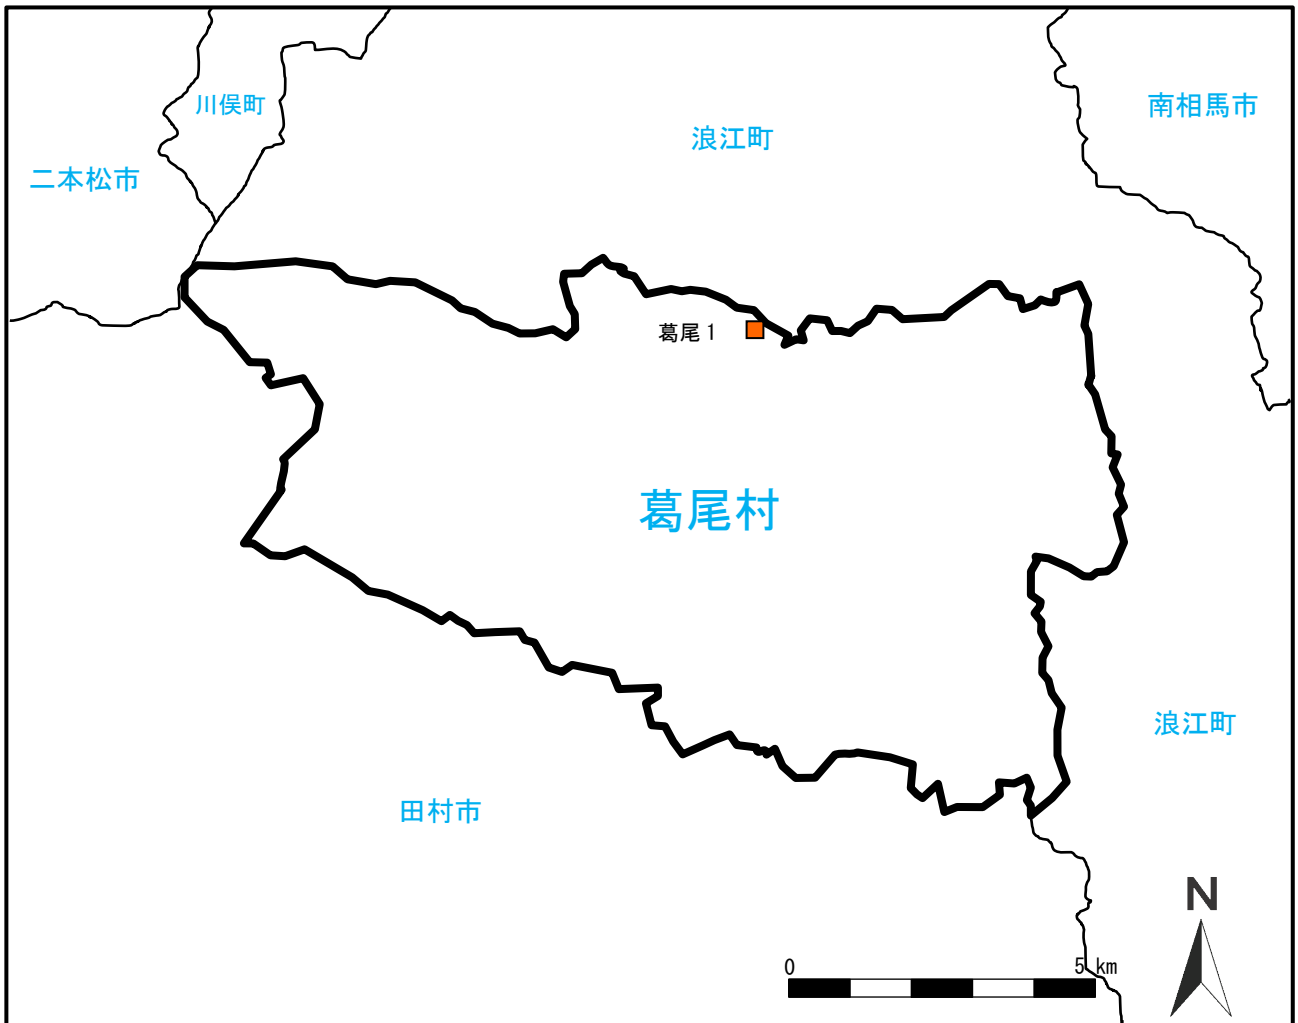

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	葛尾	1	H30.2.7	不検出	不検出	

注) 3月1回の採水


【川内村】

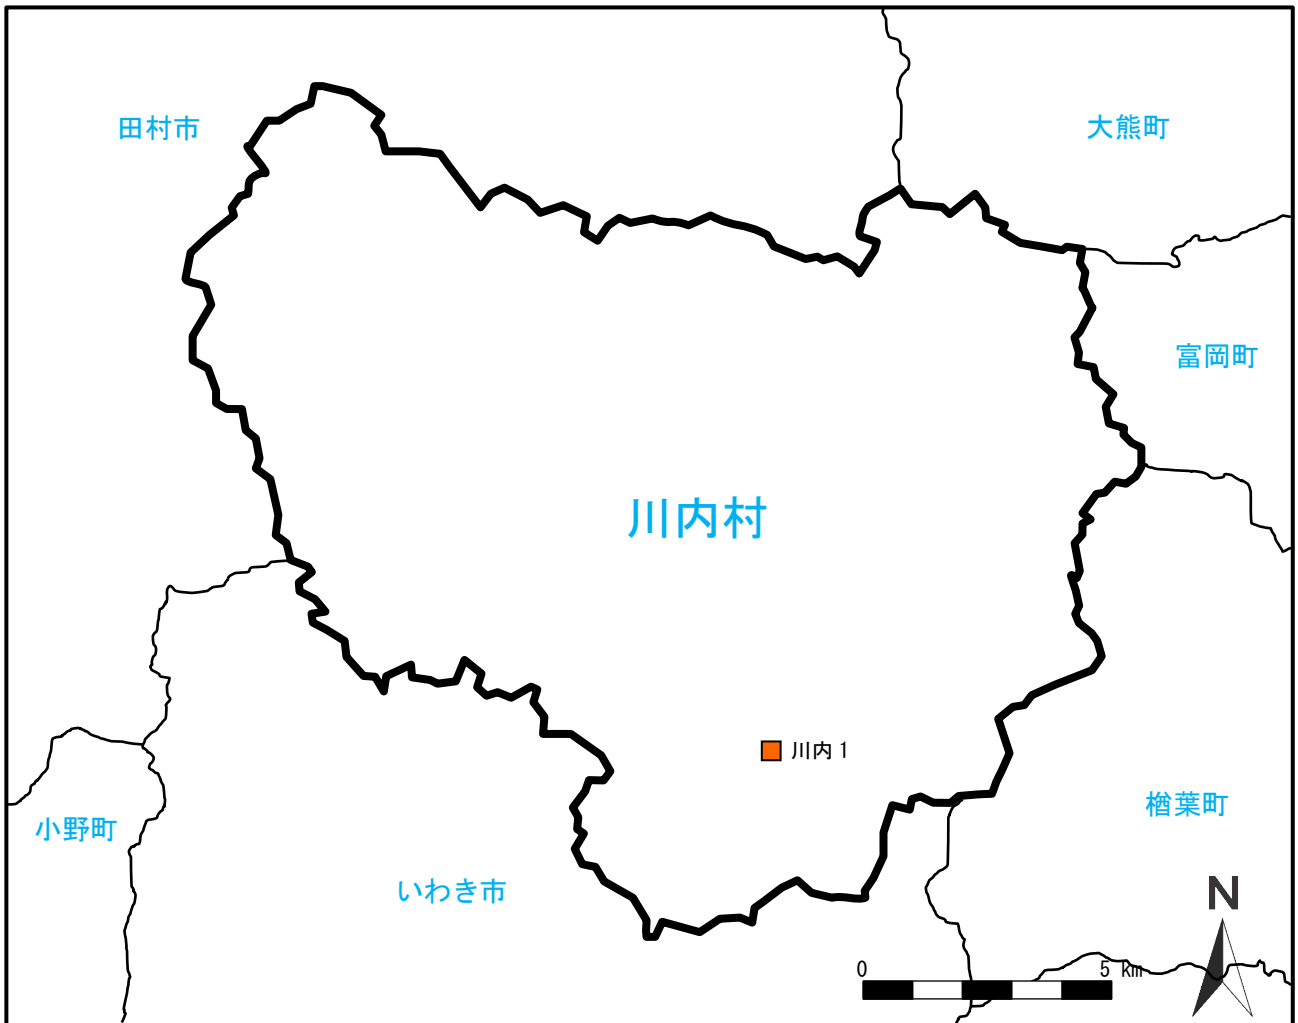

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	下川内	1	H30.2.7	不検出	不検出	

注) 3月1回の採水。

【浪江町】

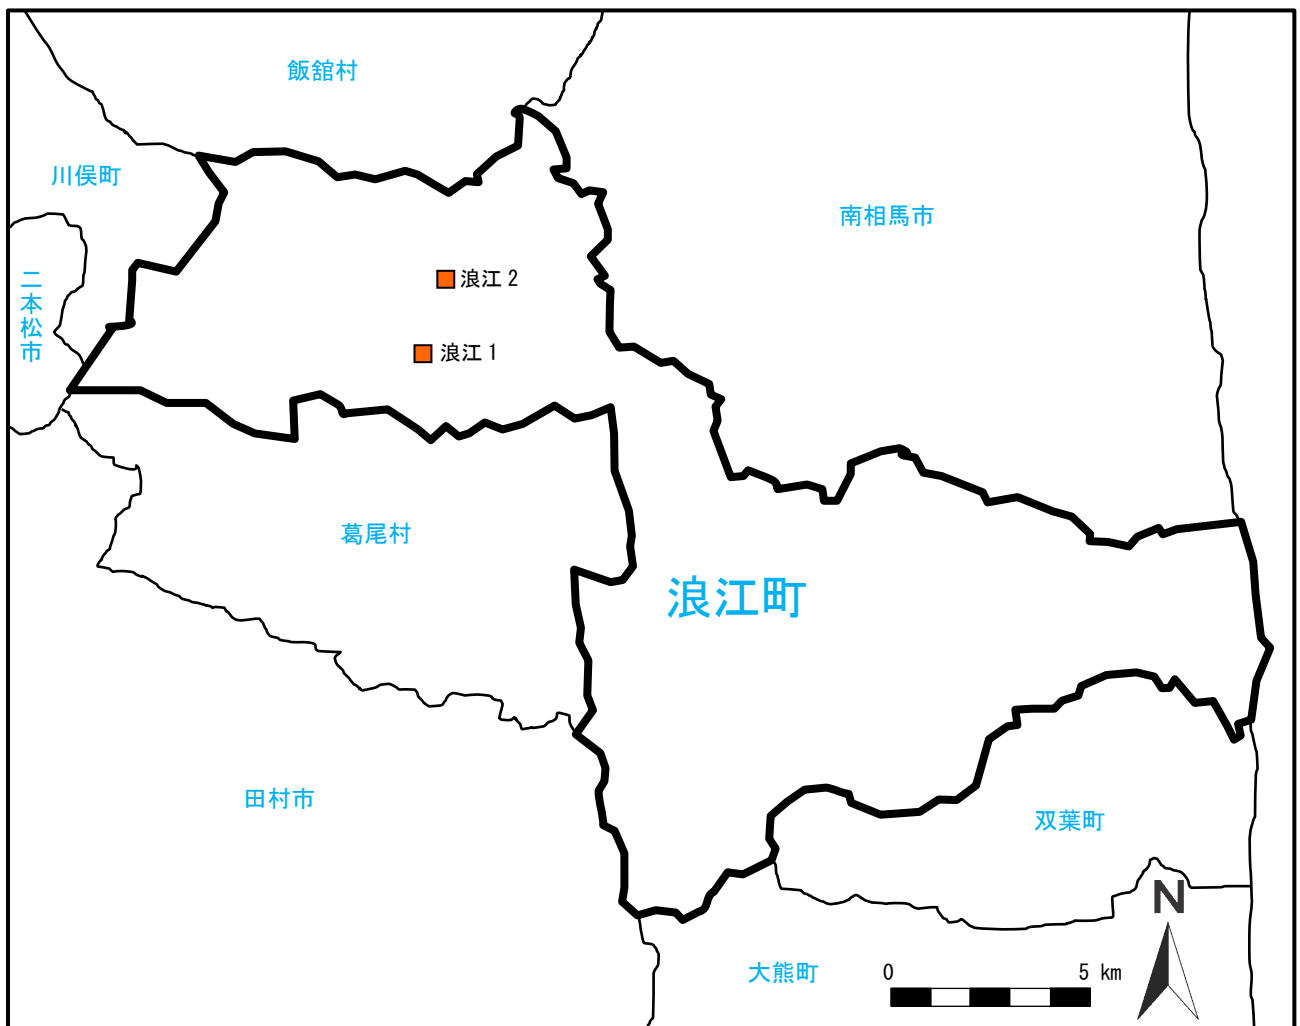

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	南津島	—	—	—	—	地点 1 は喝水のため欠測
2	赤宇木	1	H30.2.7	不検出	不検出	

注) 3月1回の採水。