


10N4

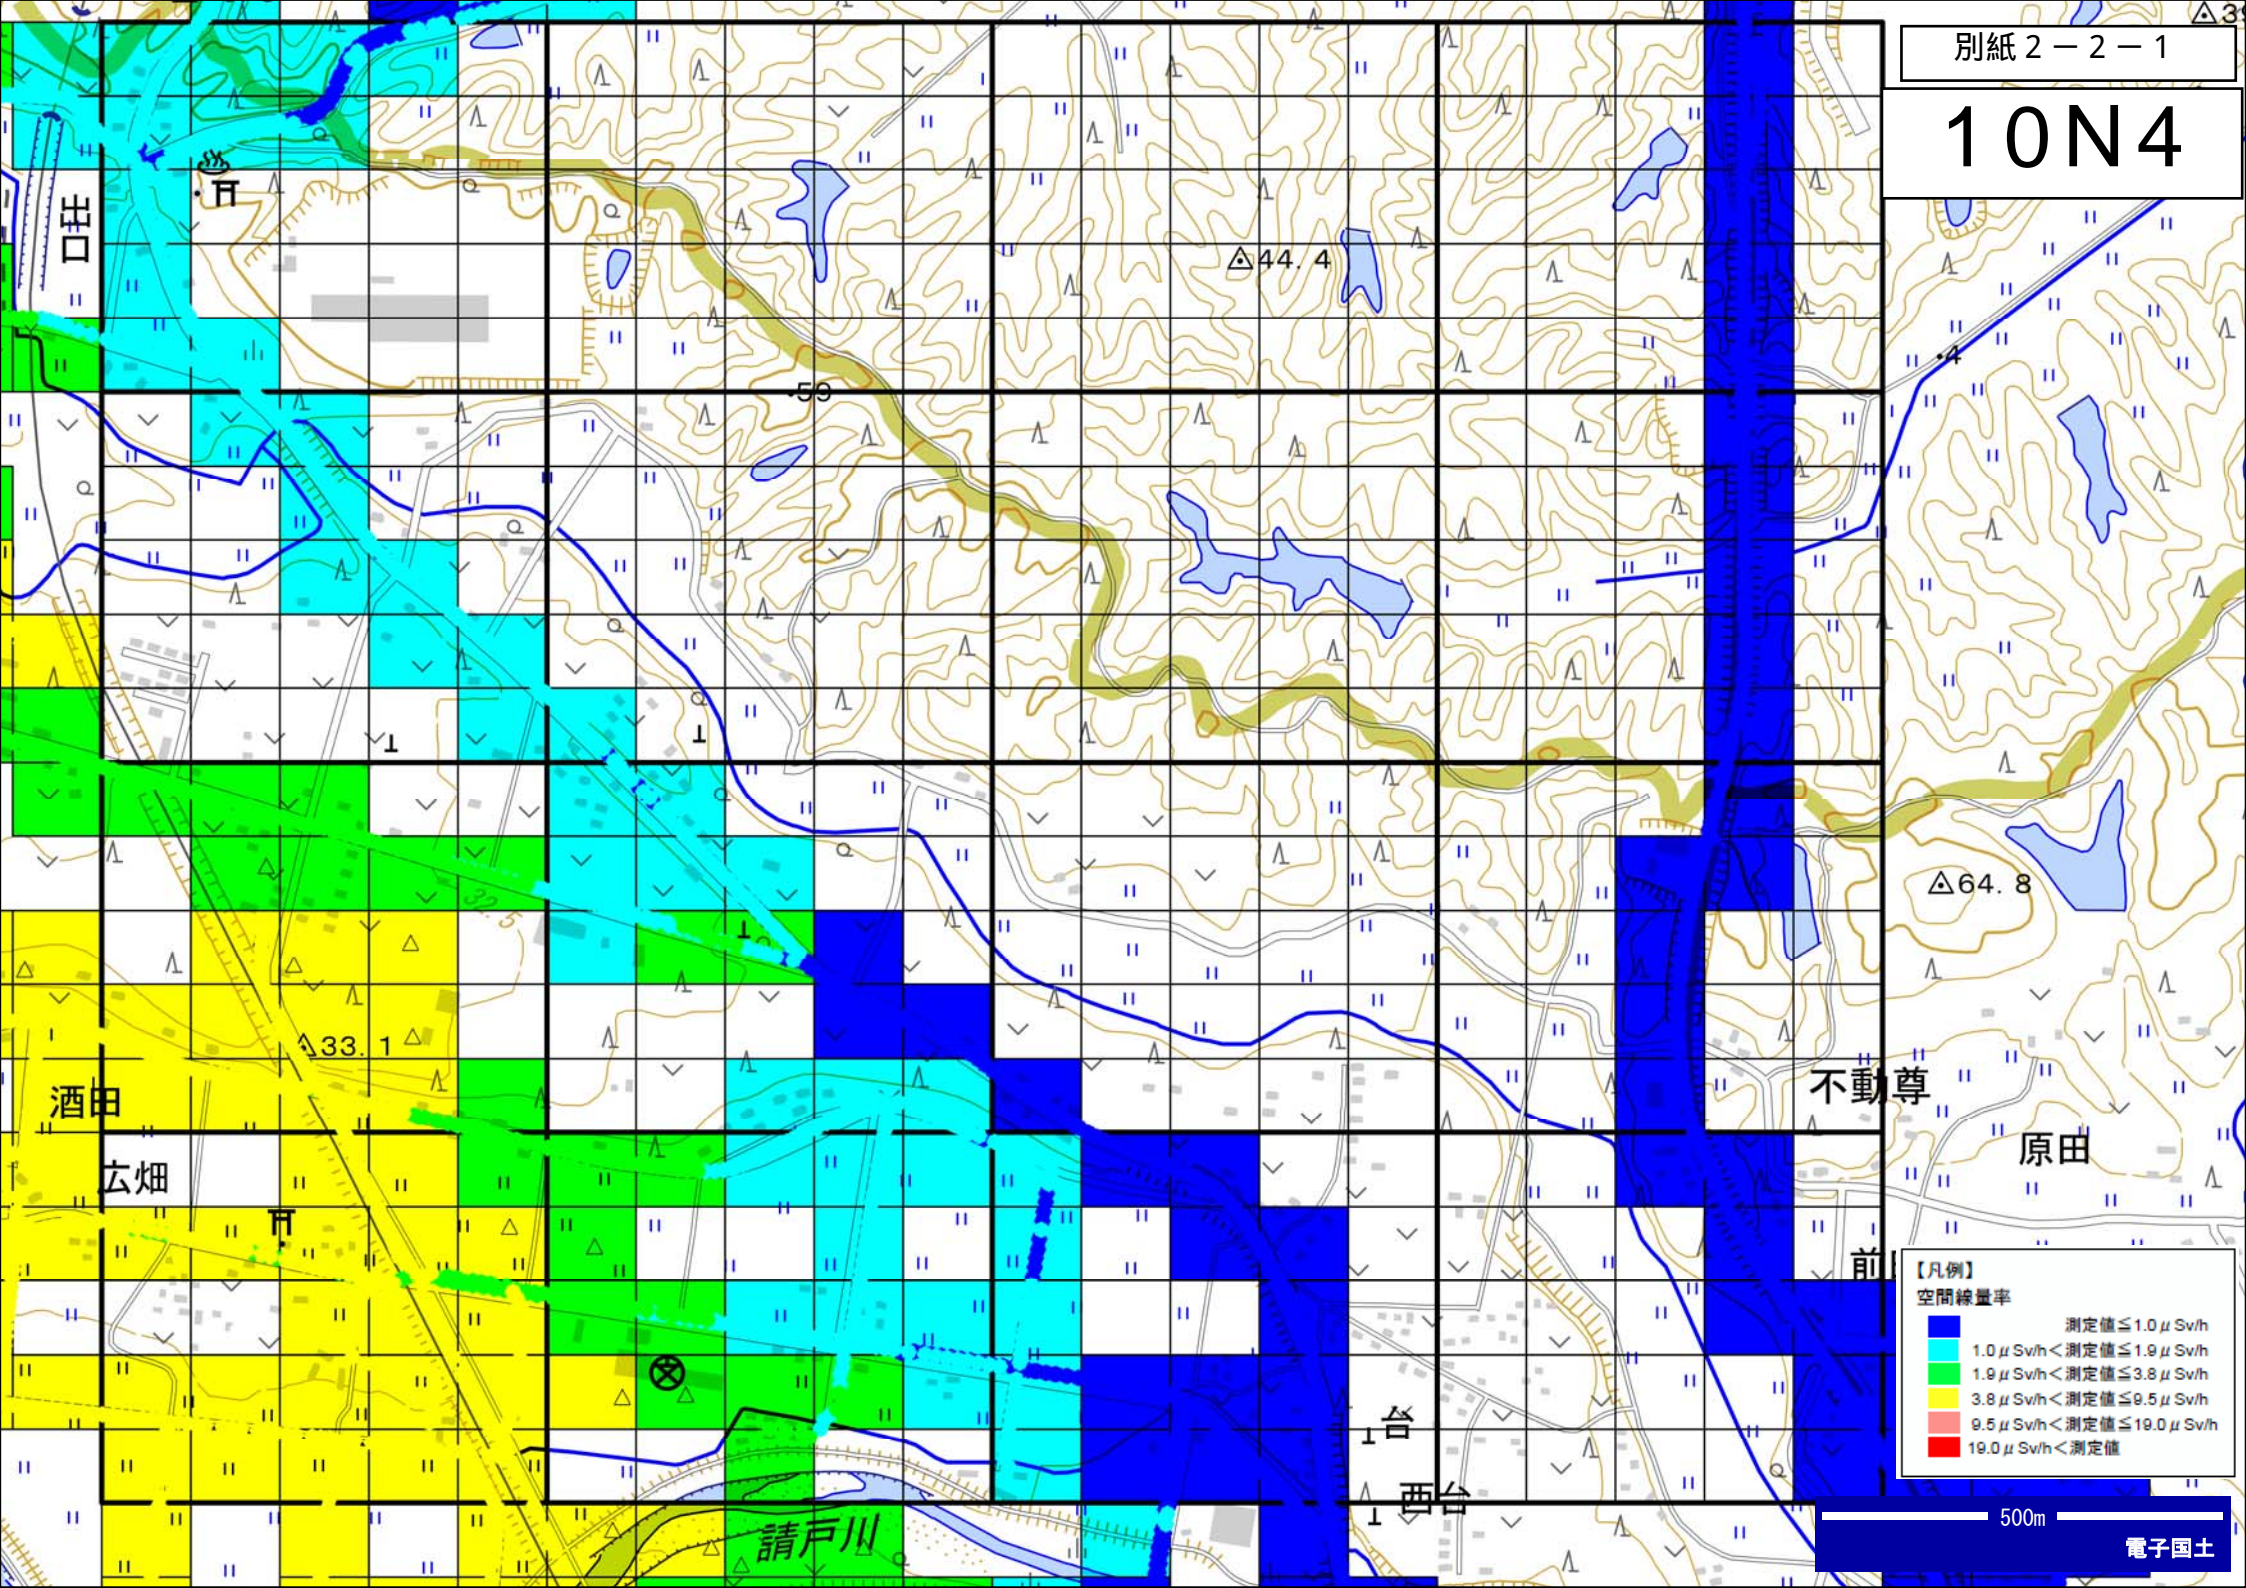


【凡例】
空間線量率

■ (Dark Blue)	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
■ (Cyan)	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
■ (Green)	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
■ (Yellow)	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
■ (Red)	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
■ (Red)	19.0 μSv/h < 測定値

500m


12N6

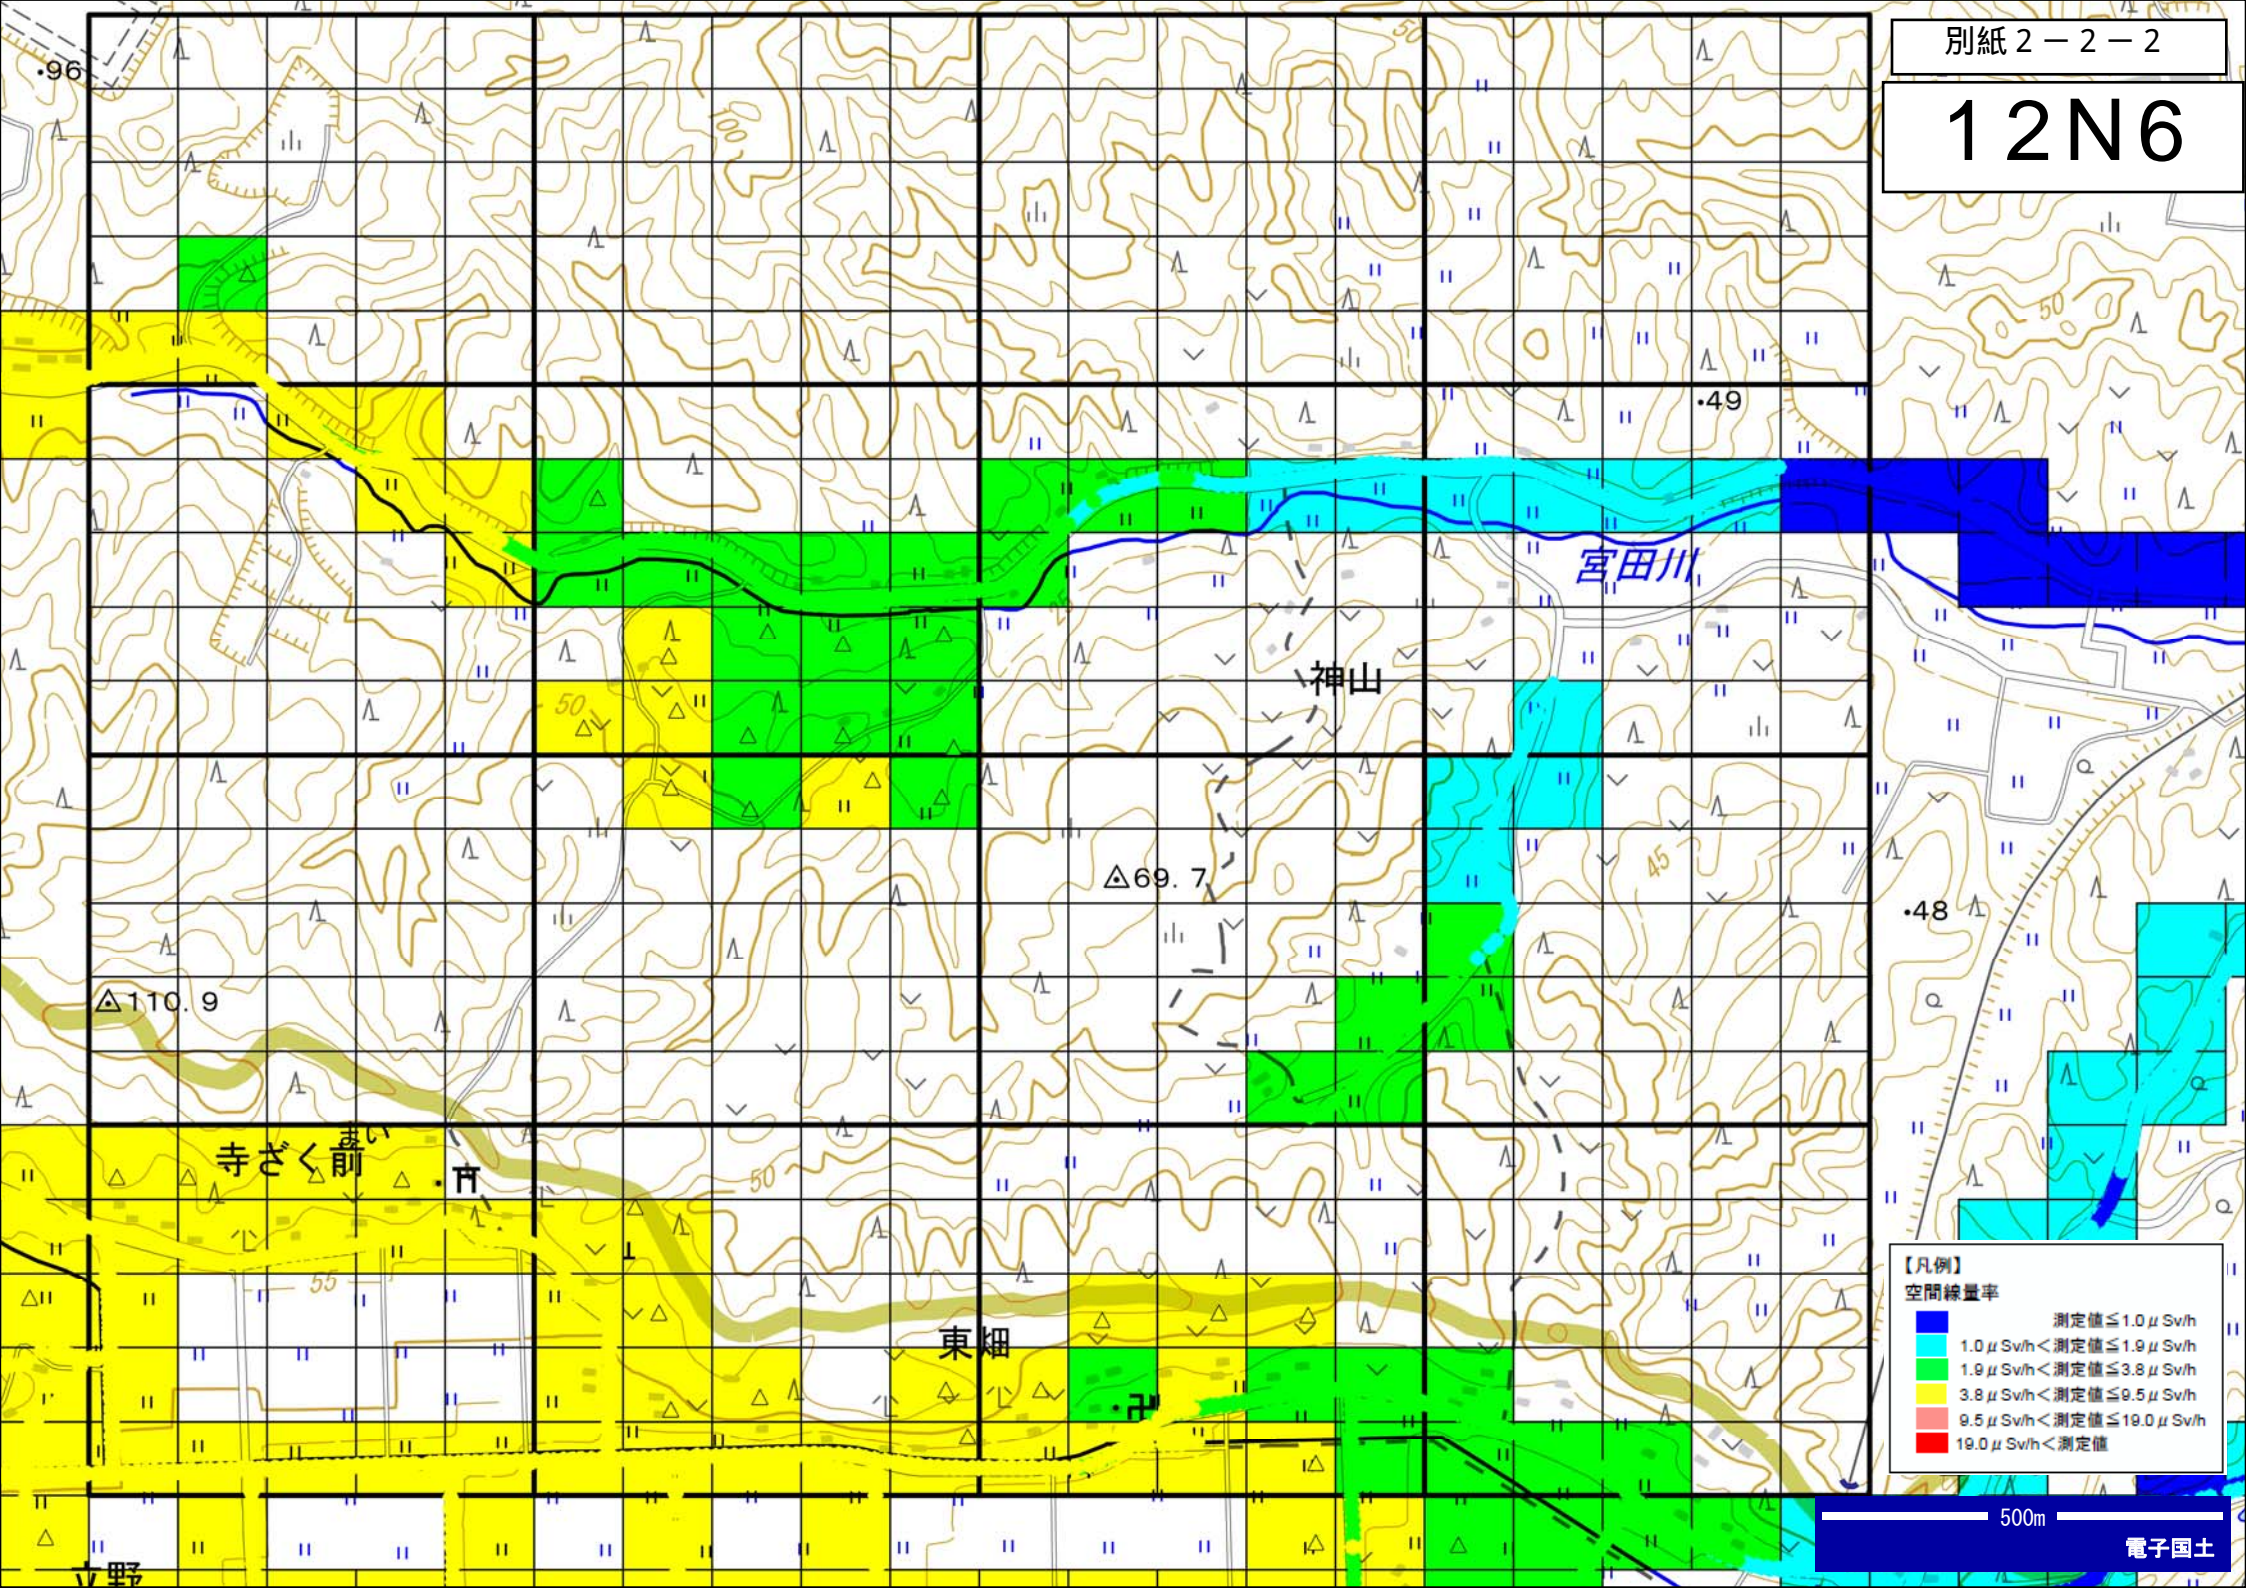


【凡例】
空間線量率

■ (dark blue)	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
■ (light blue)	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
■ (green)	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
■ (yellow)	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
■ (orange)	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
■ (red)	19.0 μSv/h < 測定値

12N8

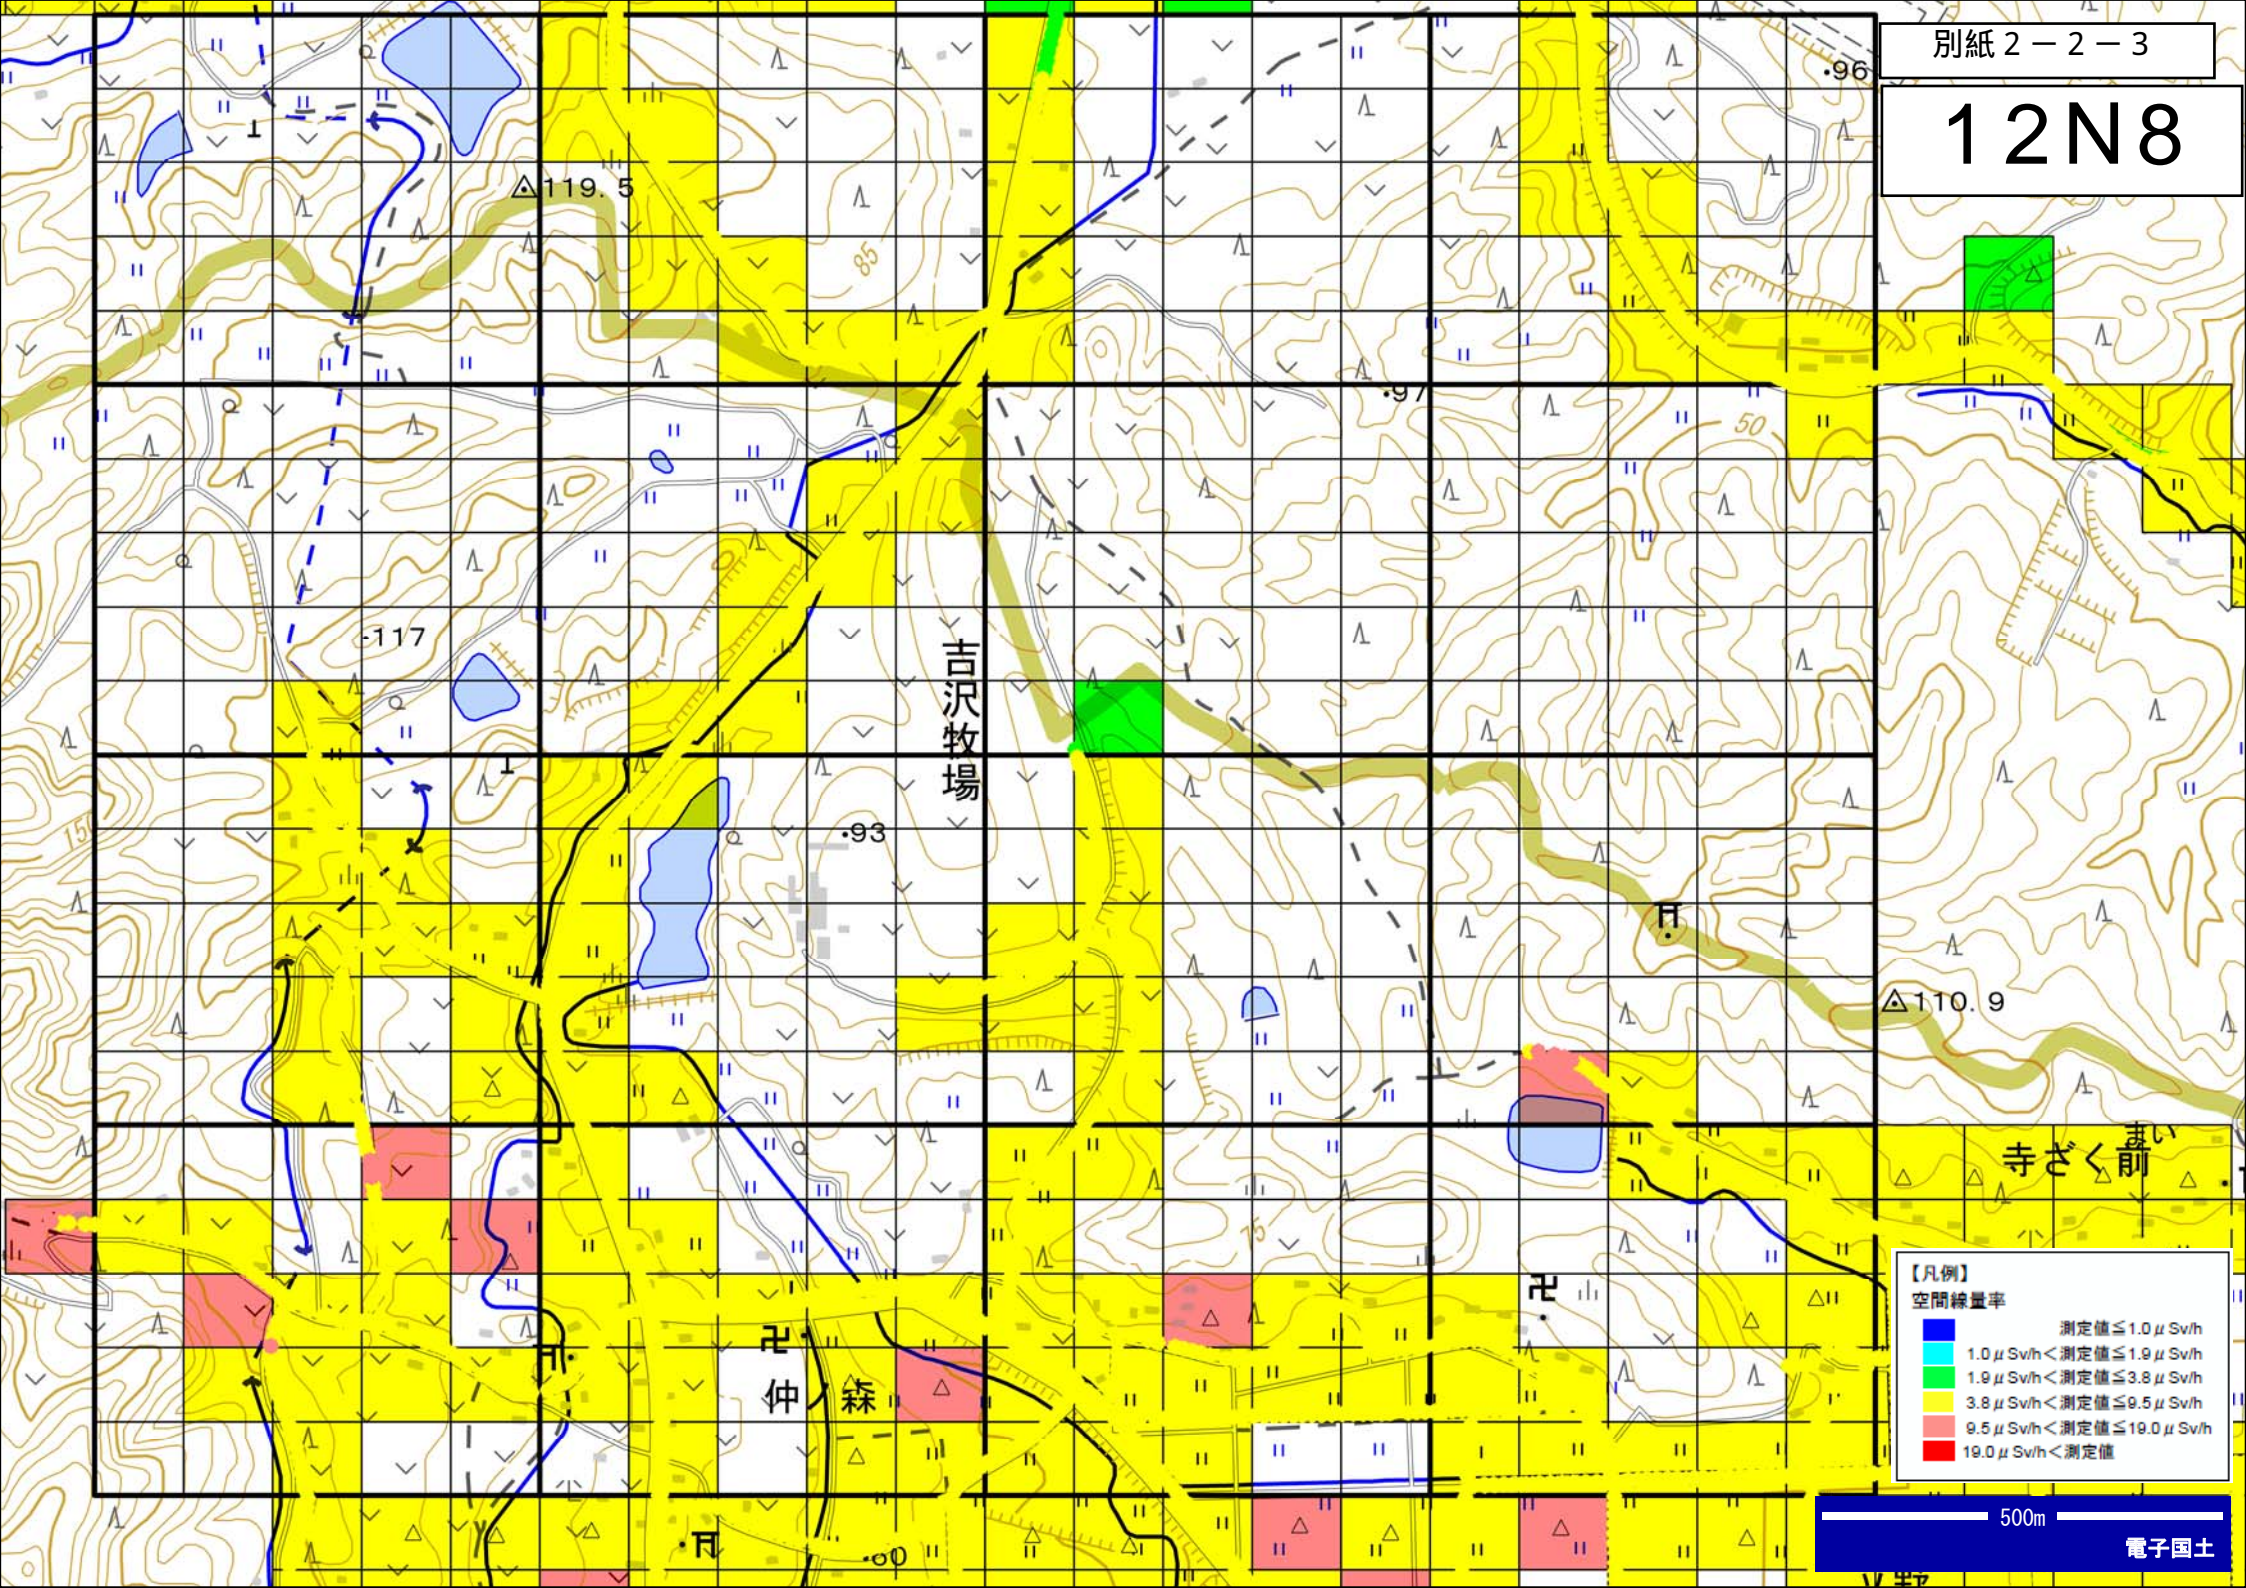


14N8

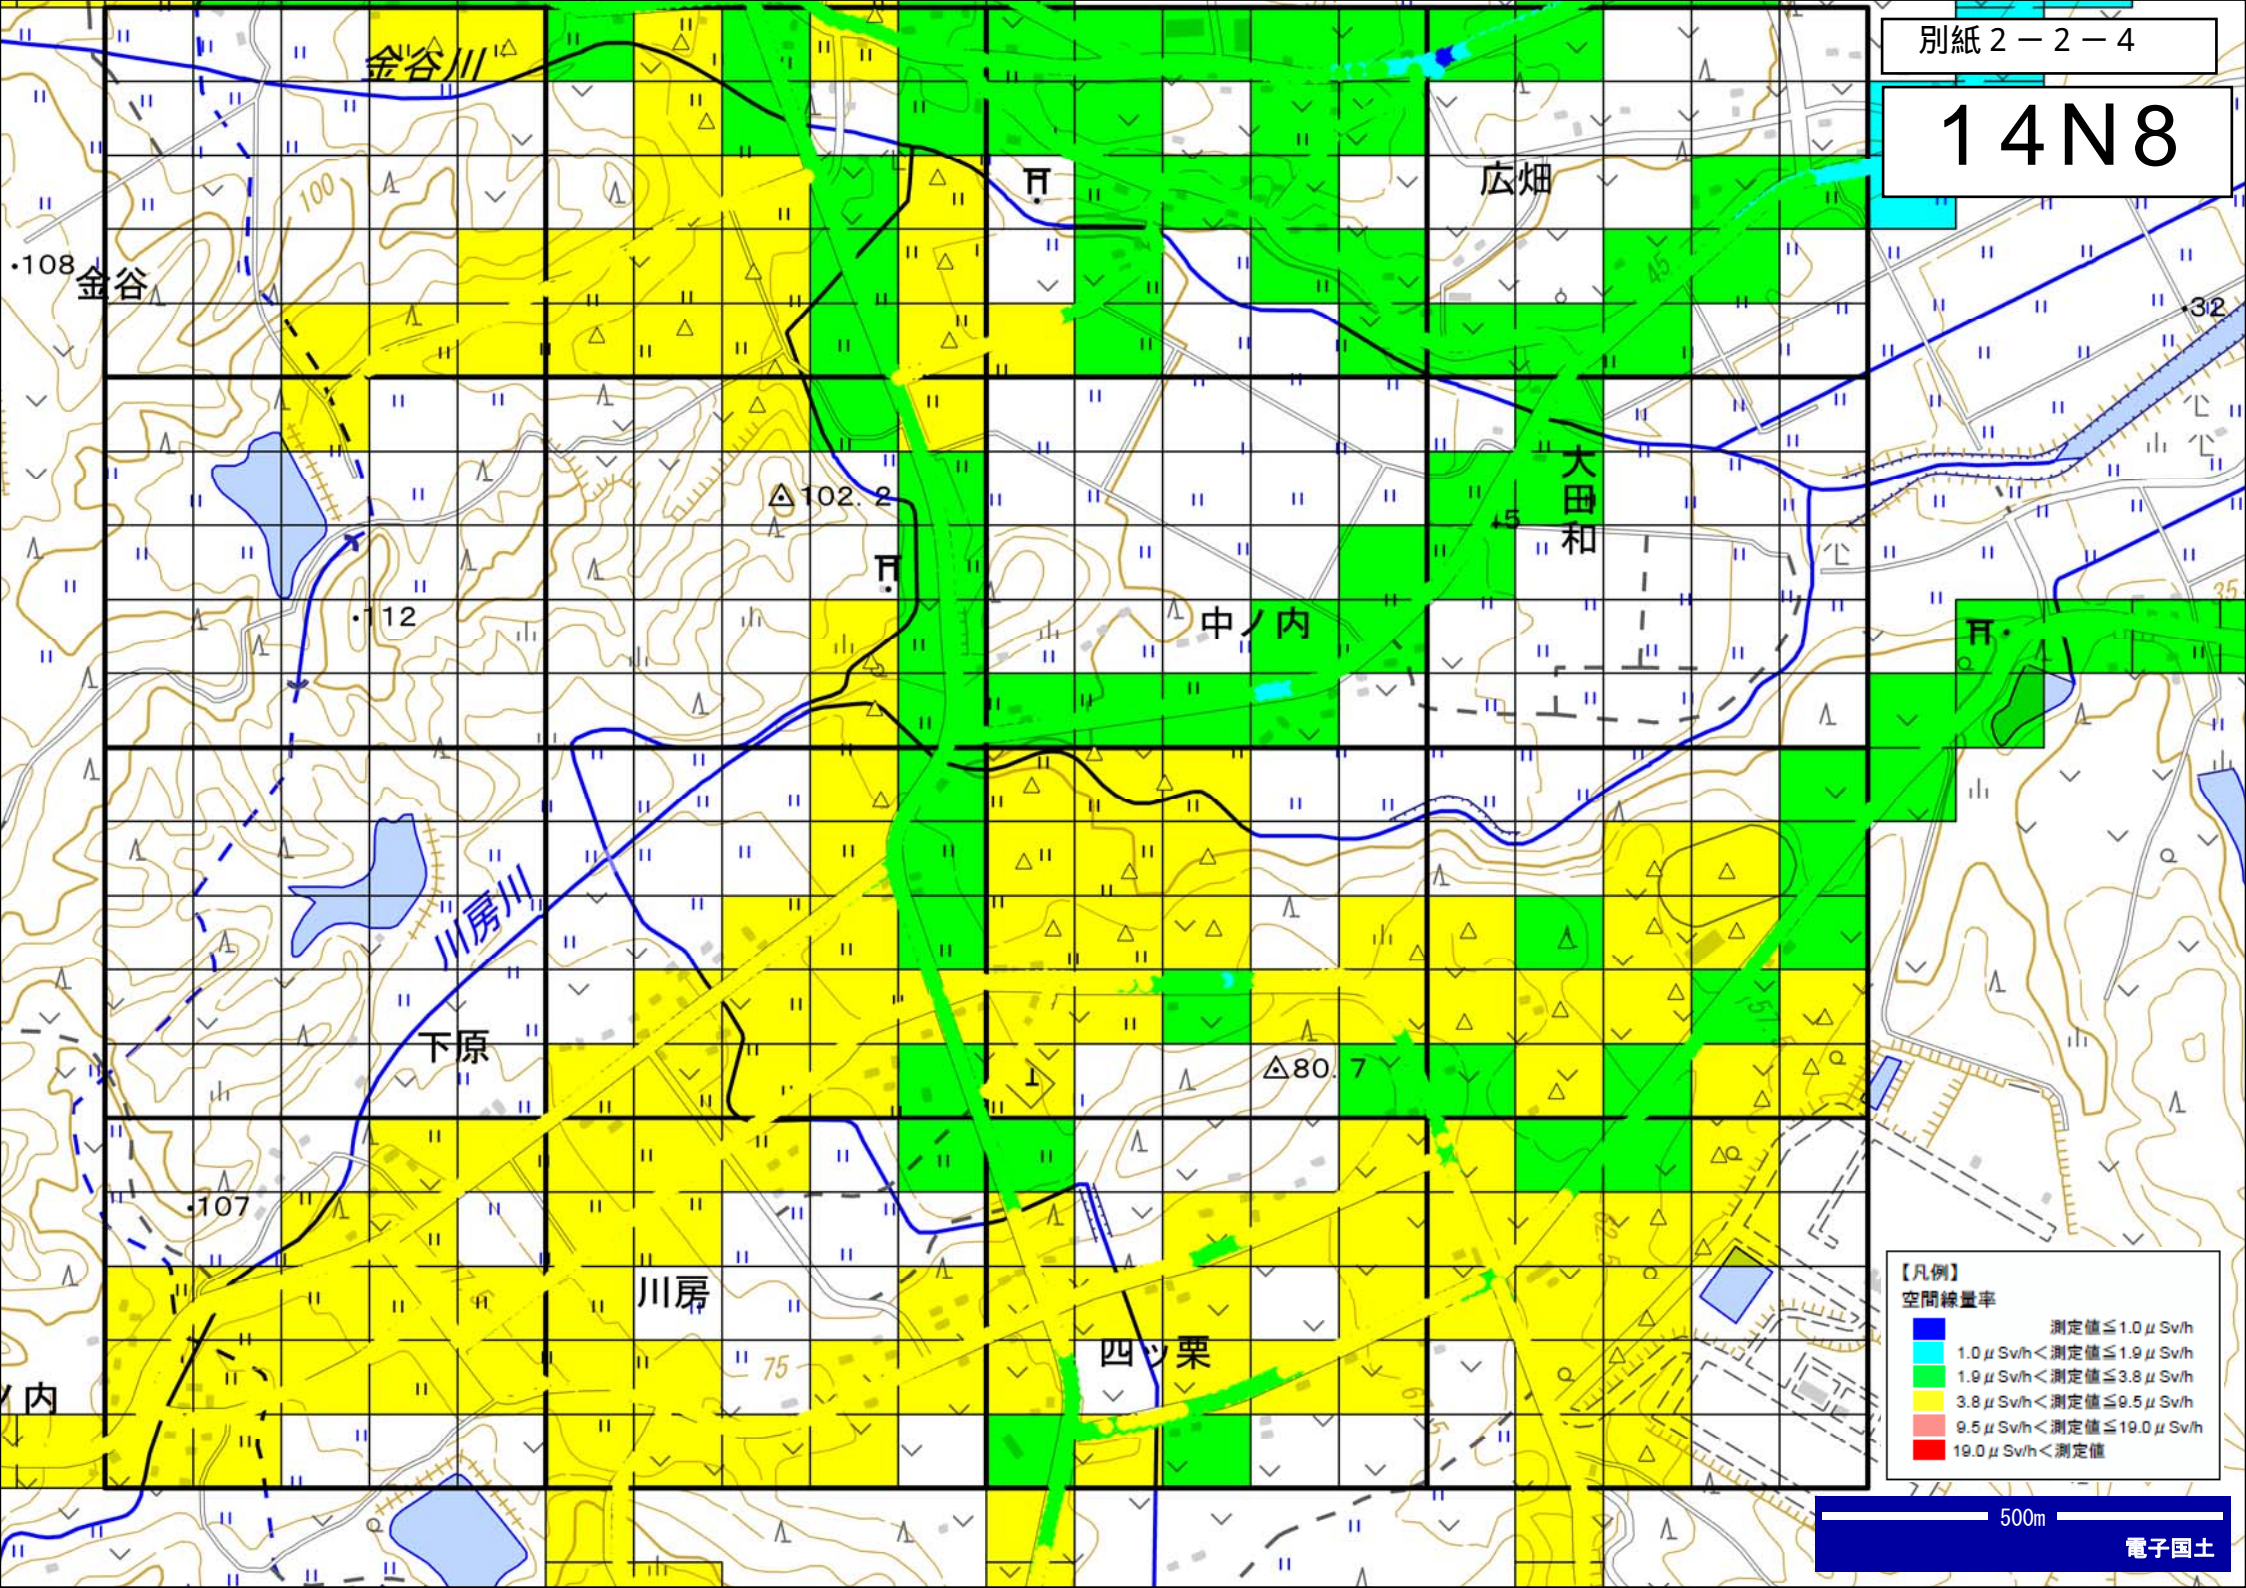

【凡例】
空間線量率


Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Red	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値

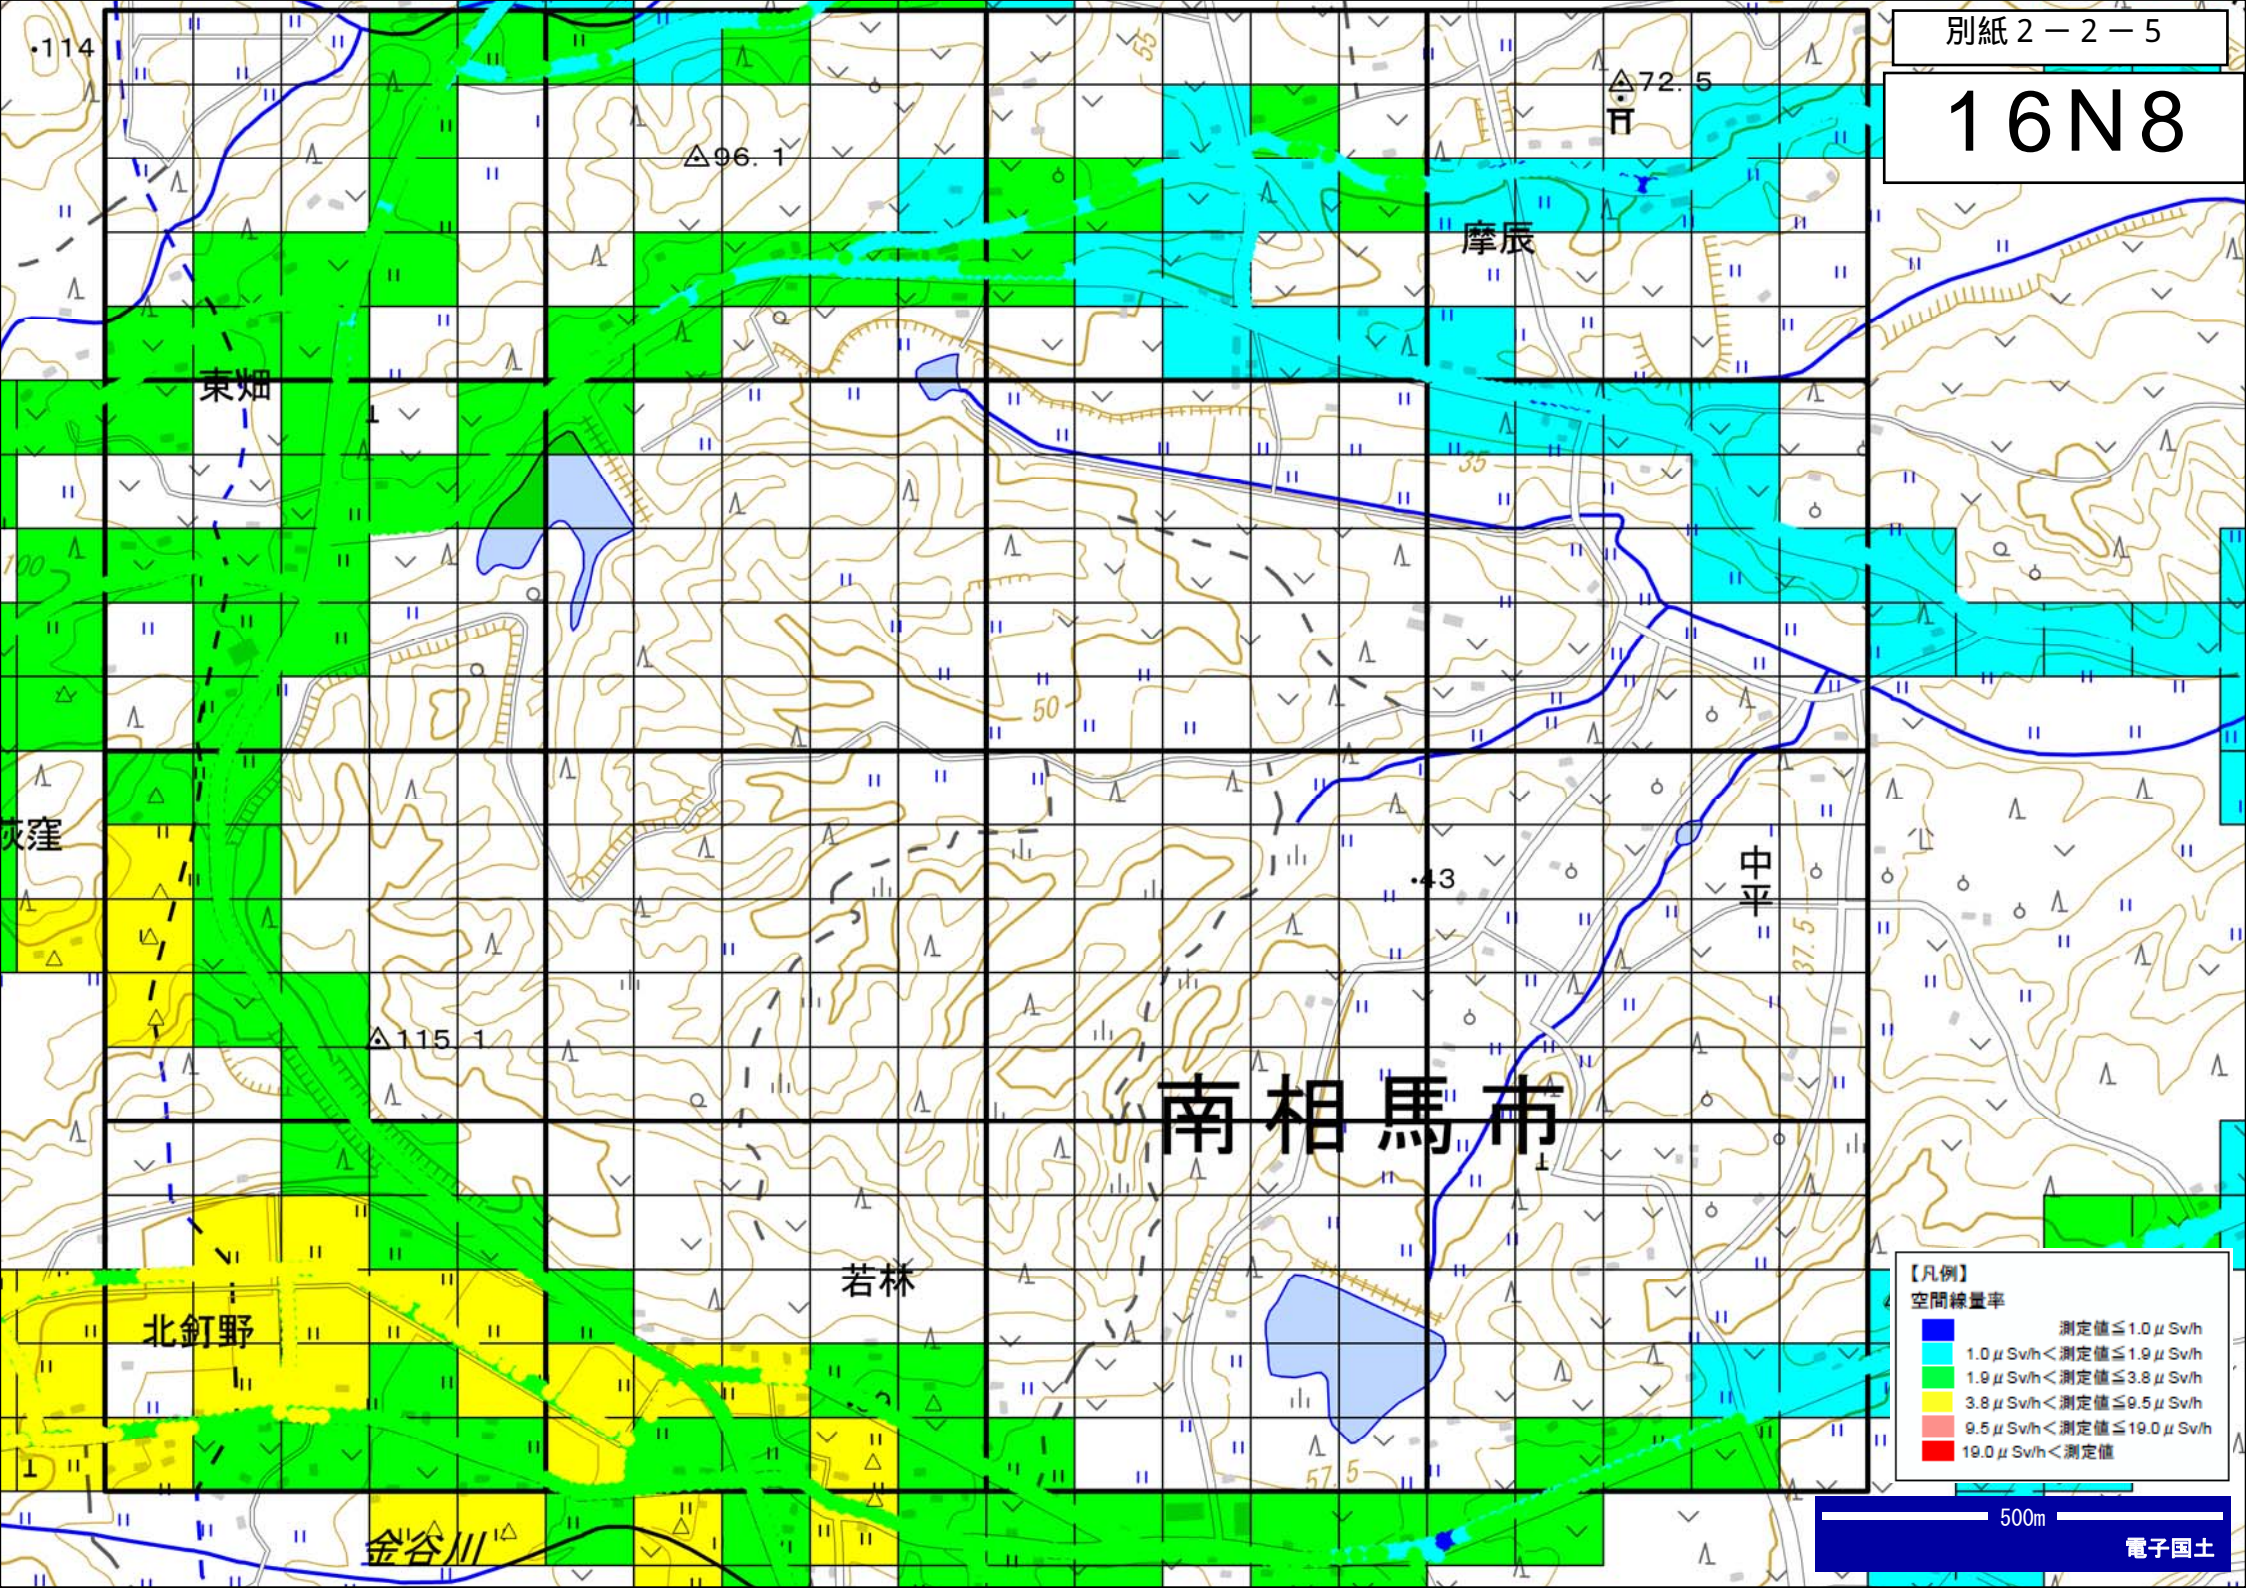

【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Orange	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値

16N10

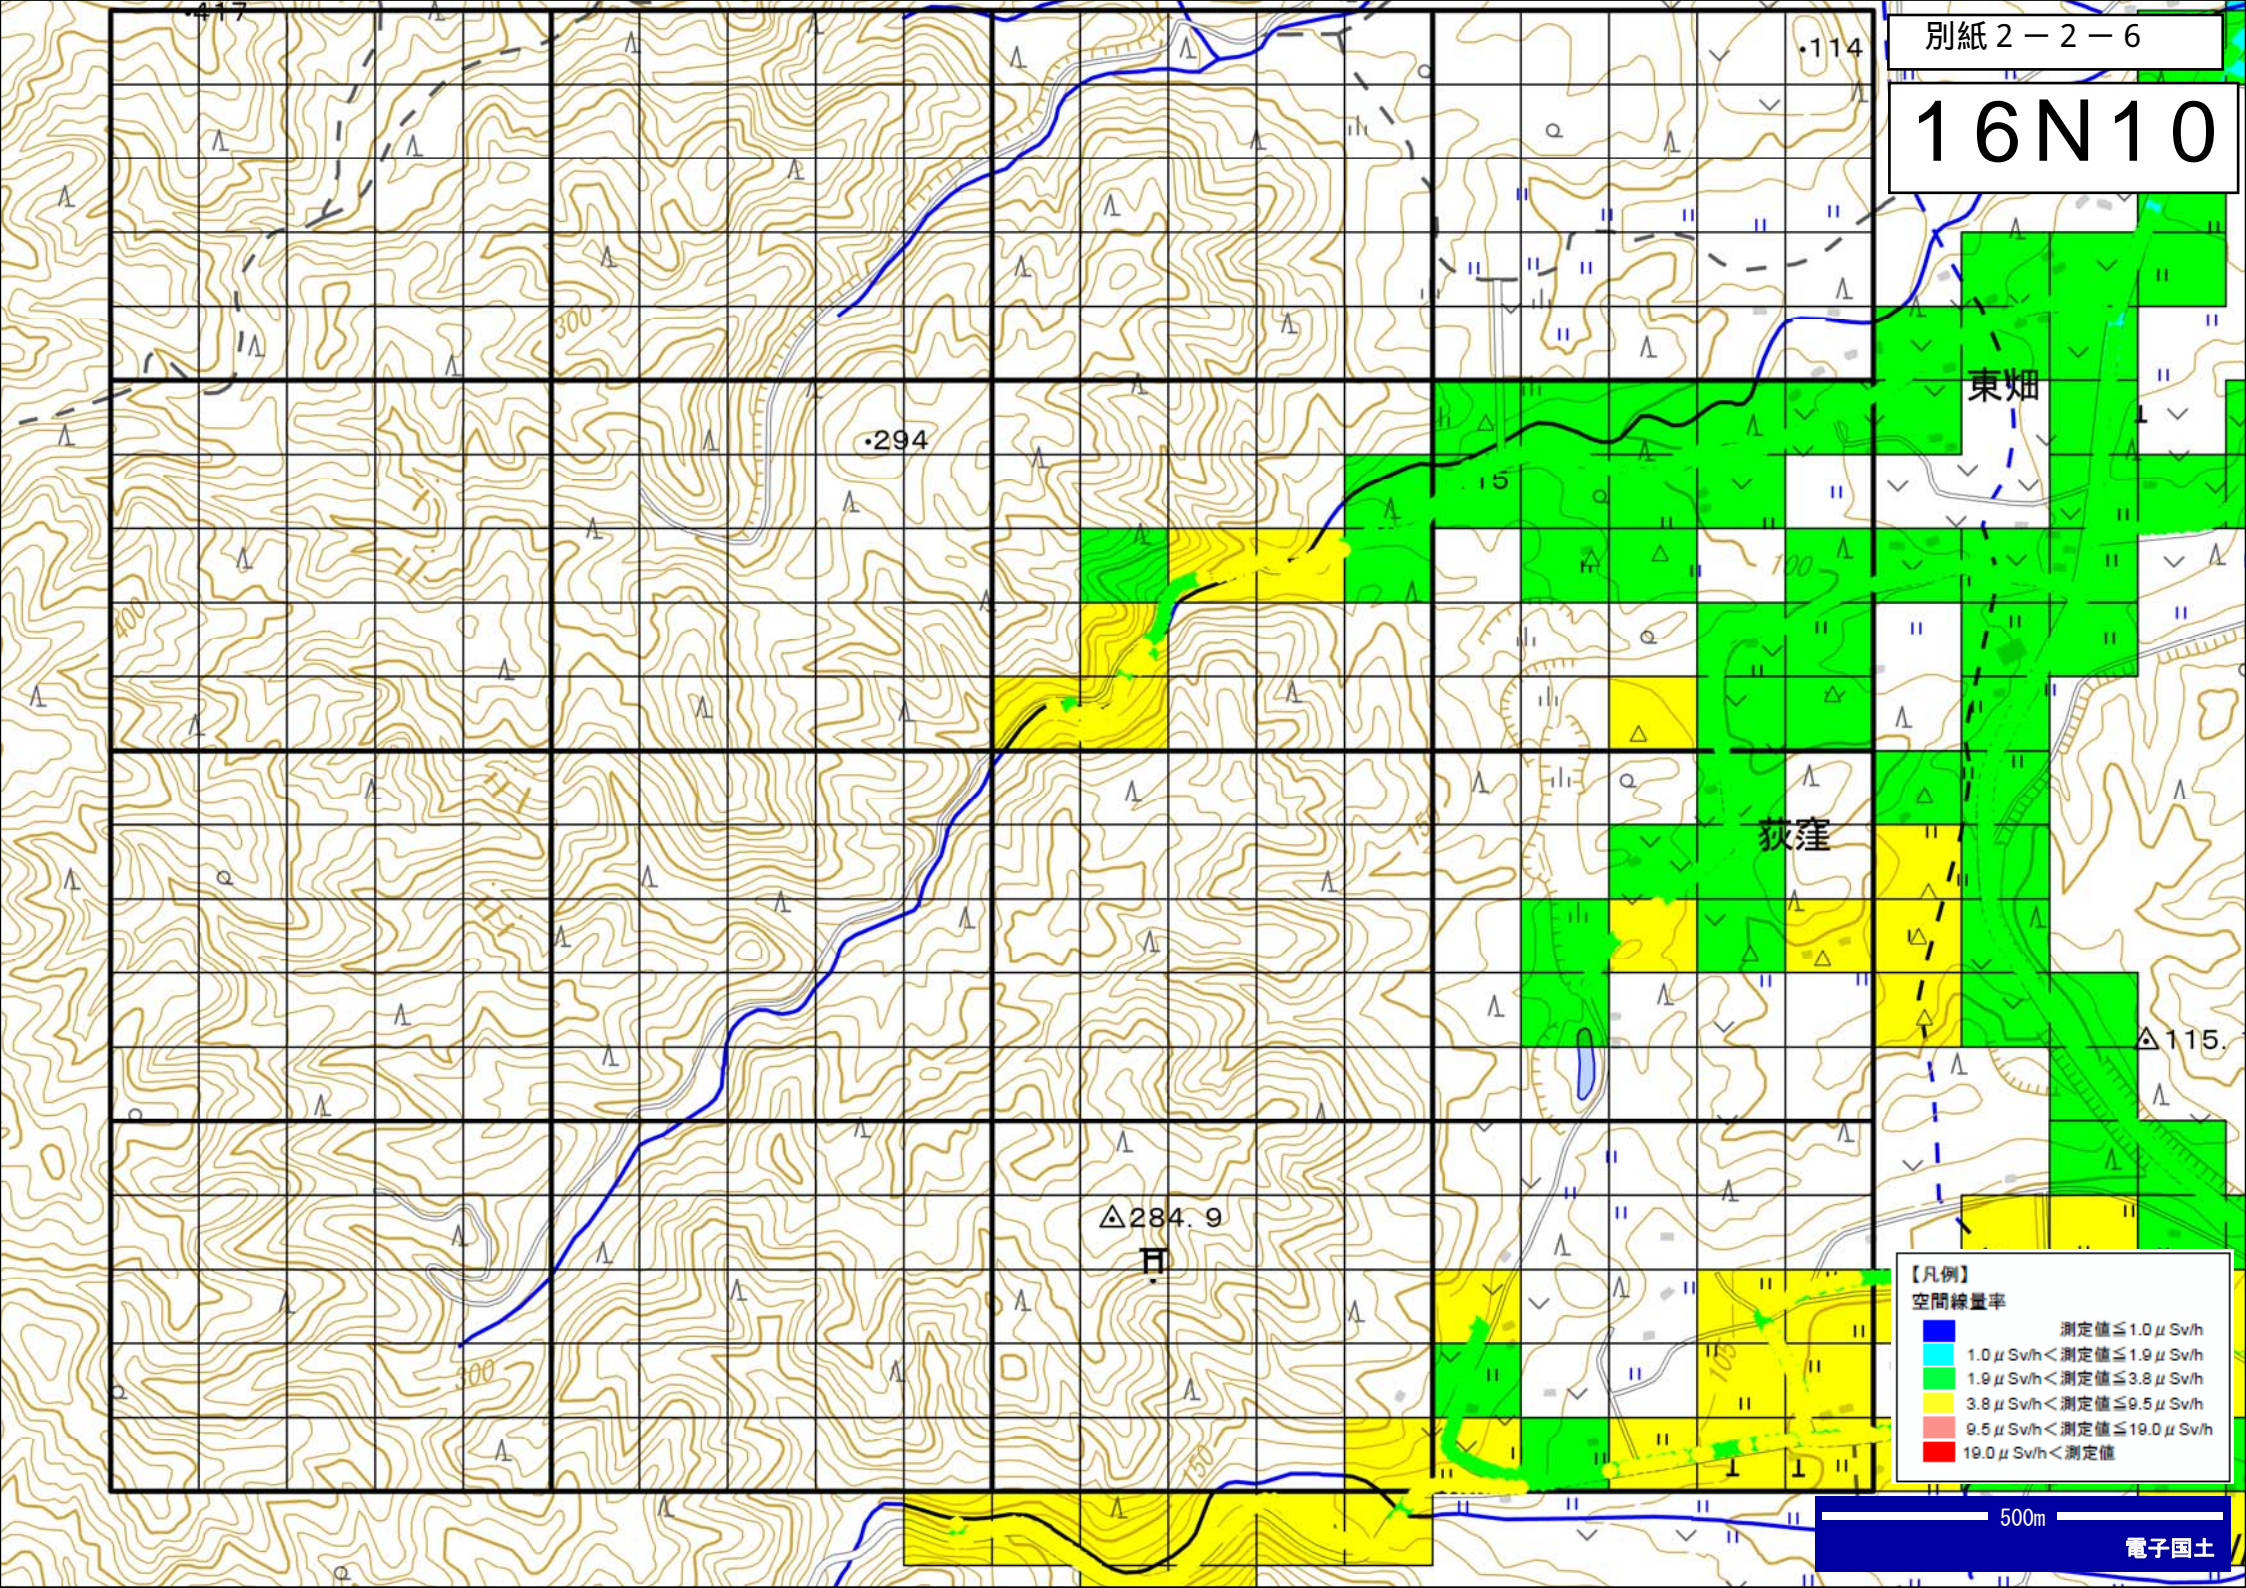

東畑

荻窪

△284.9

【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Orange	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値

500m