



4N6

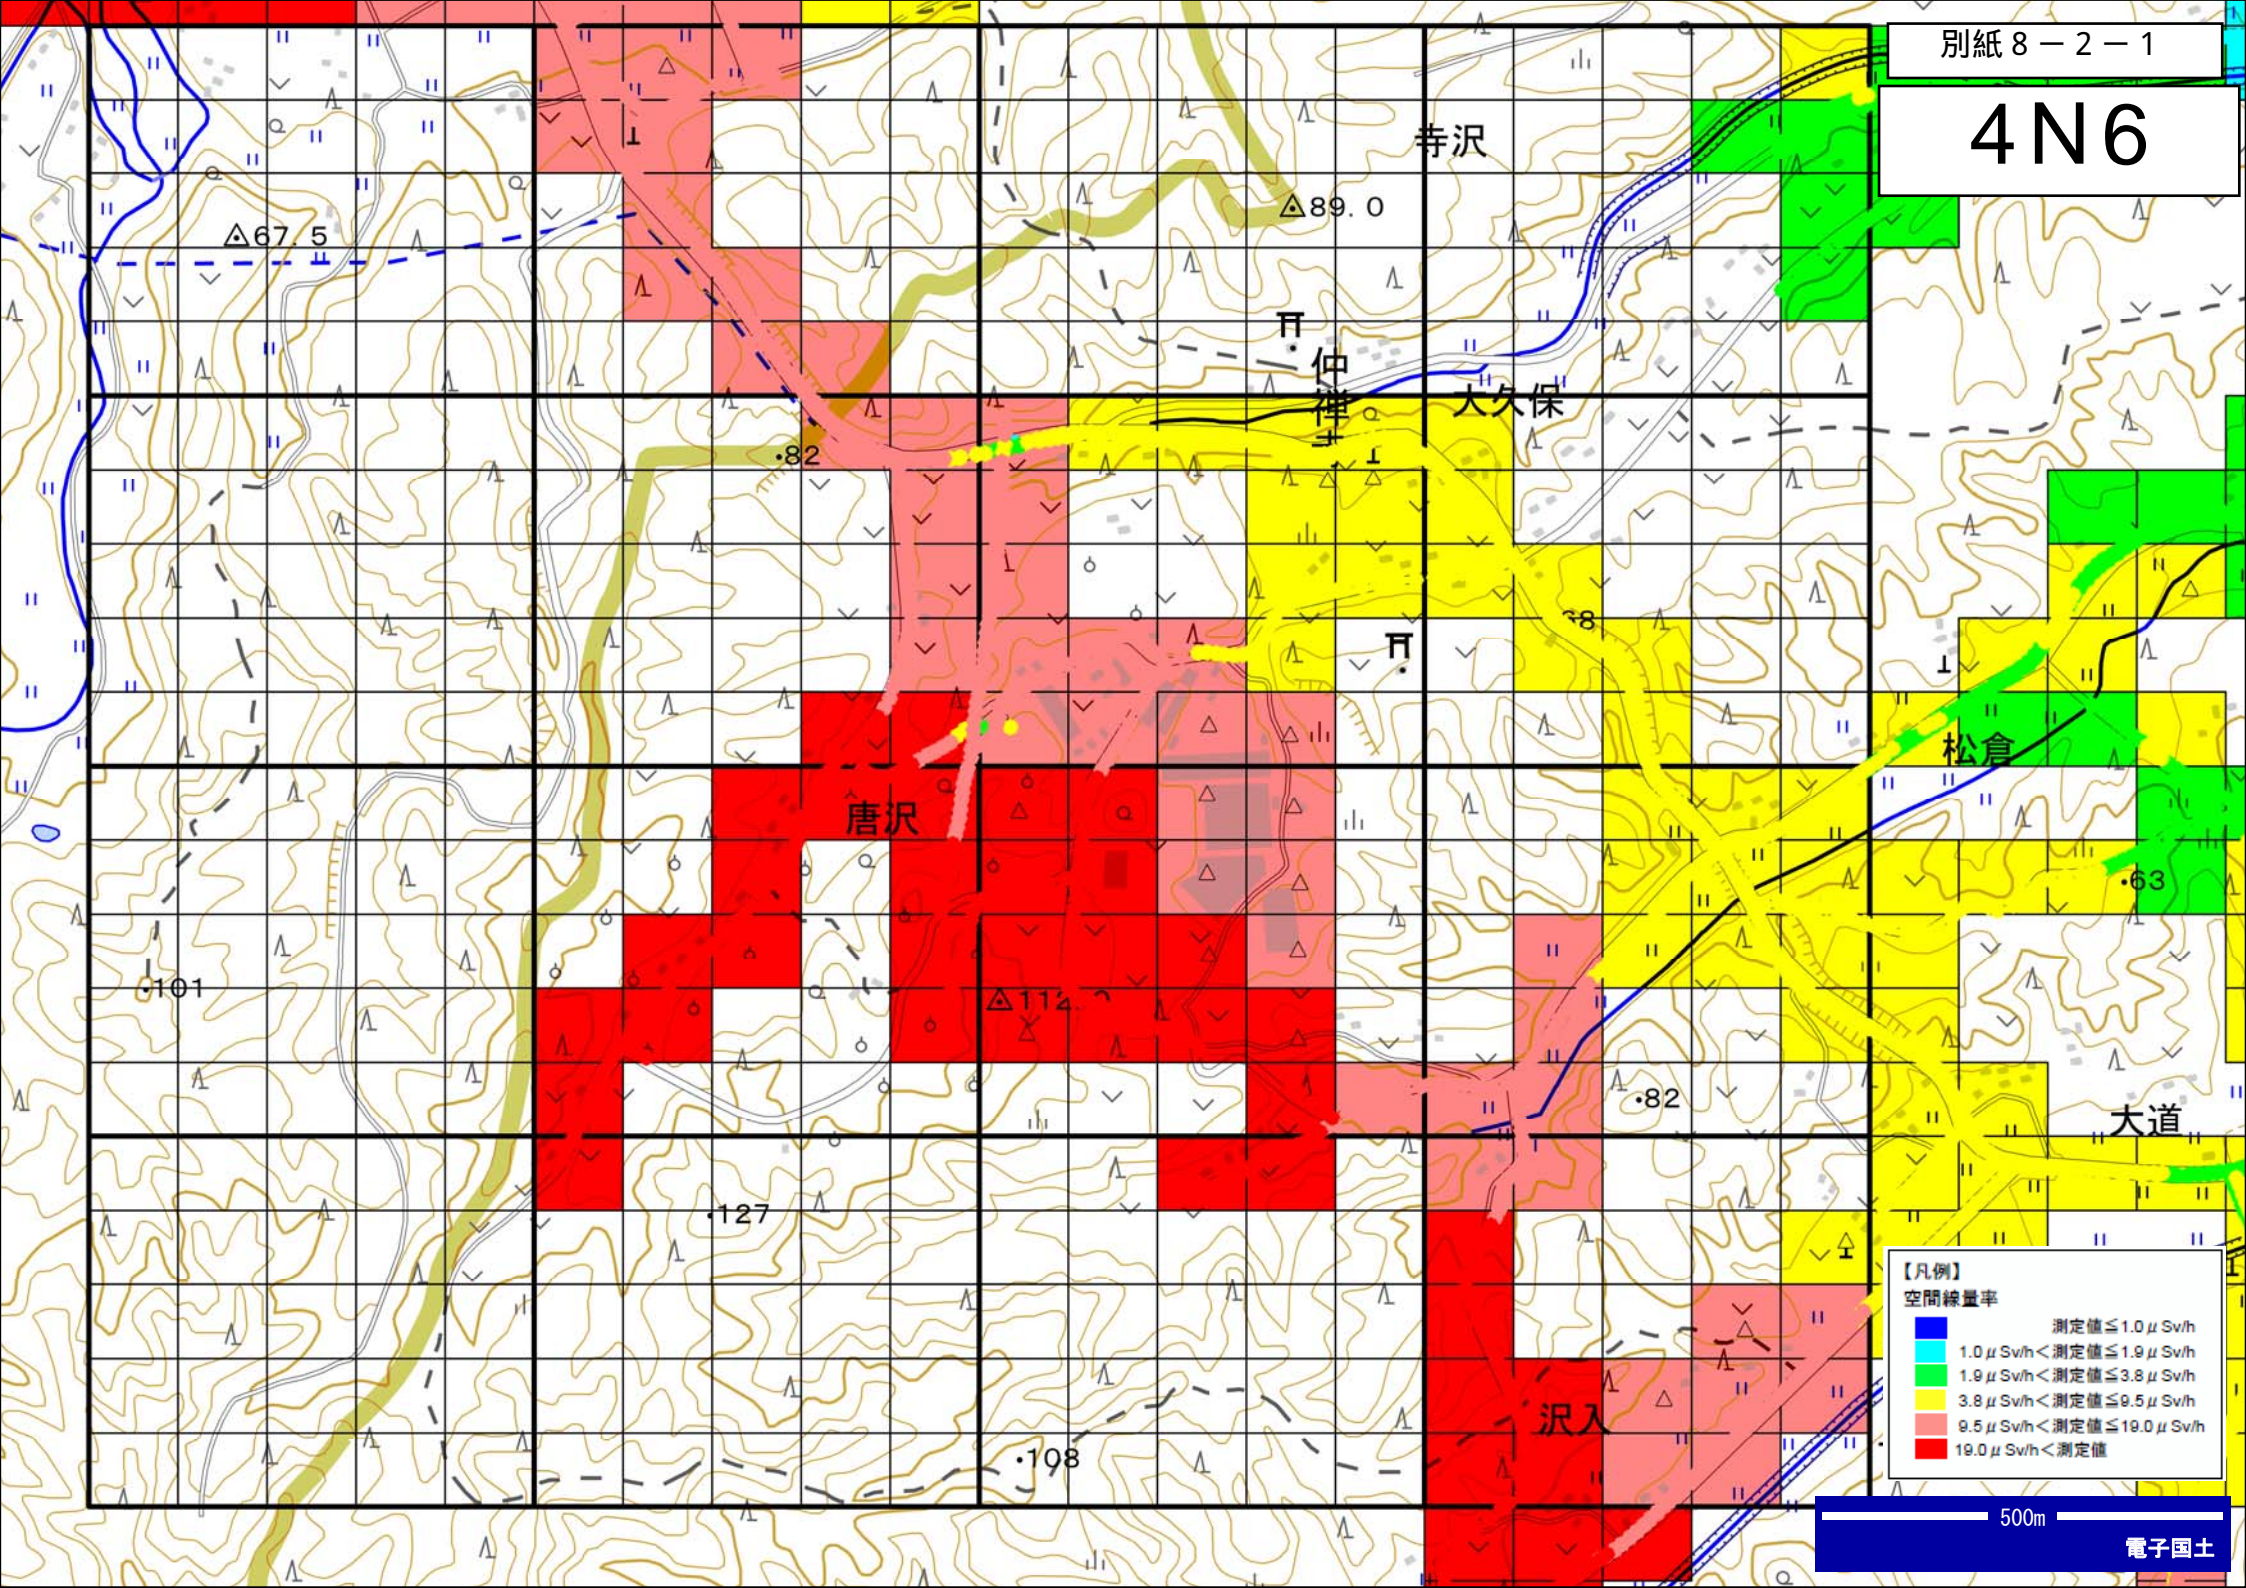

【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Orange	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値

6N2

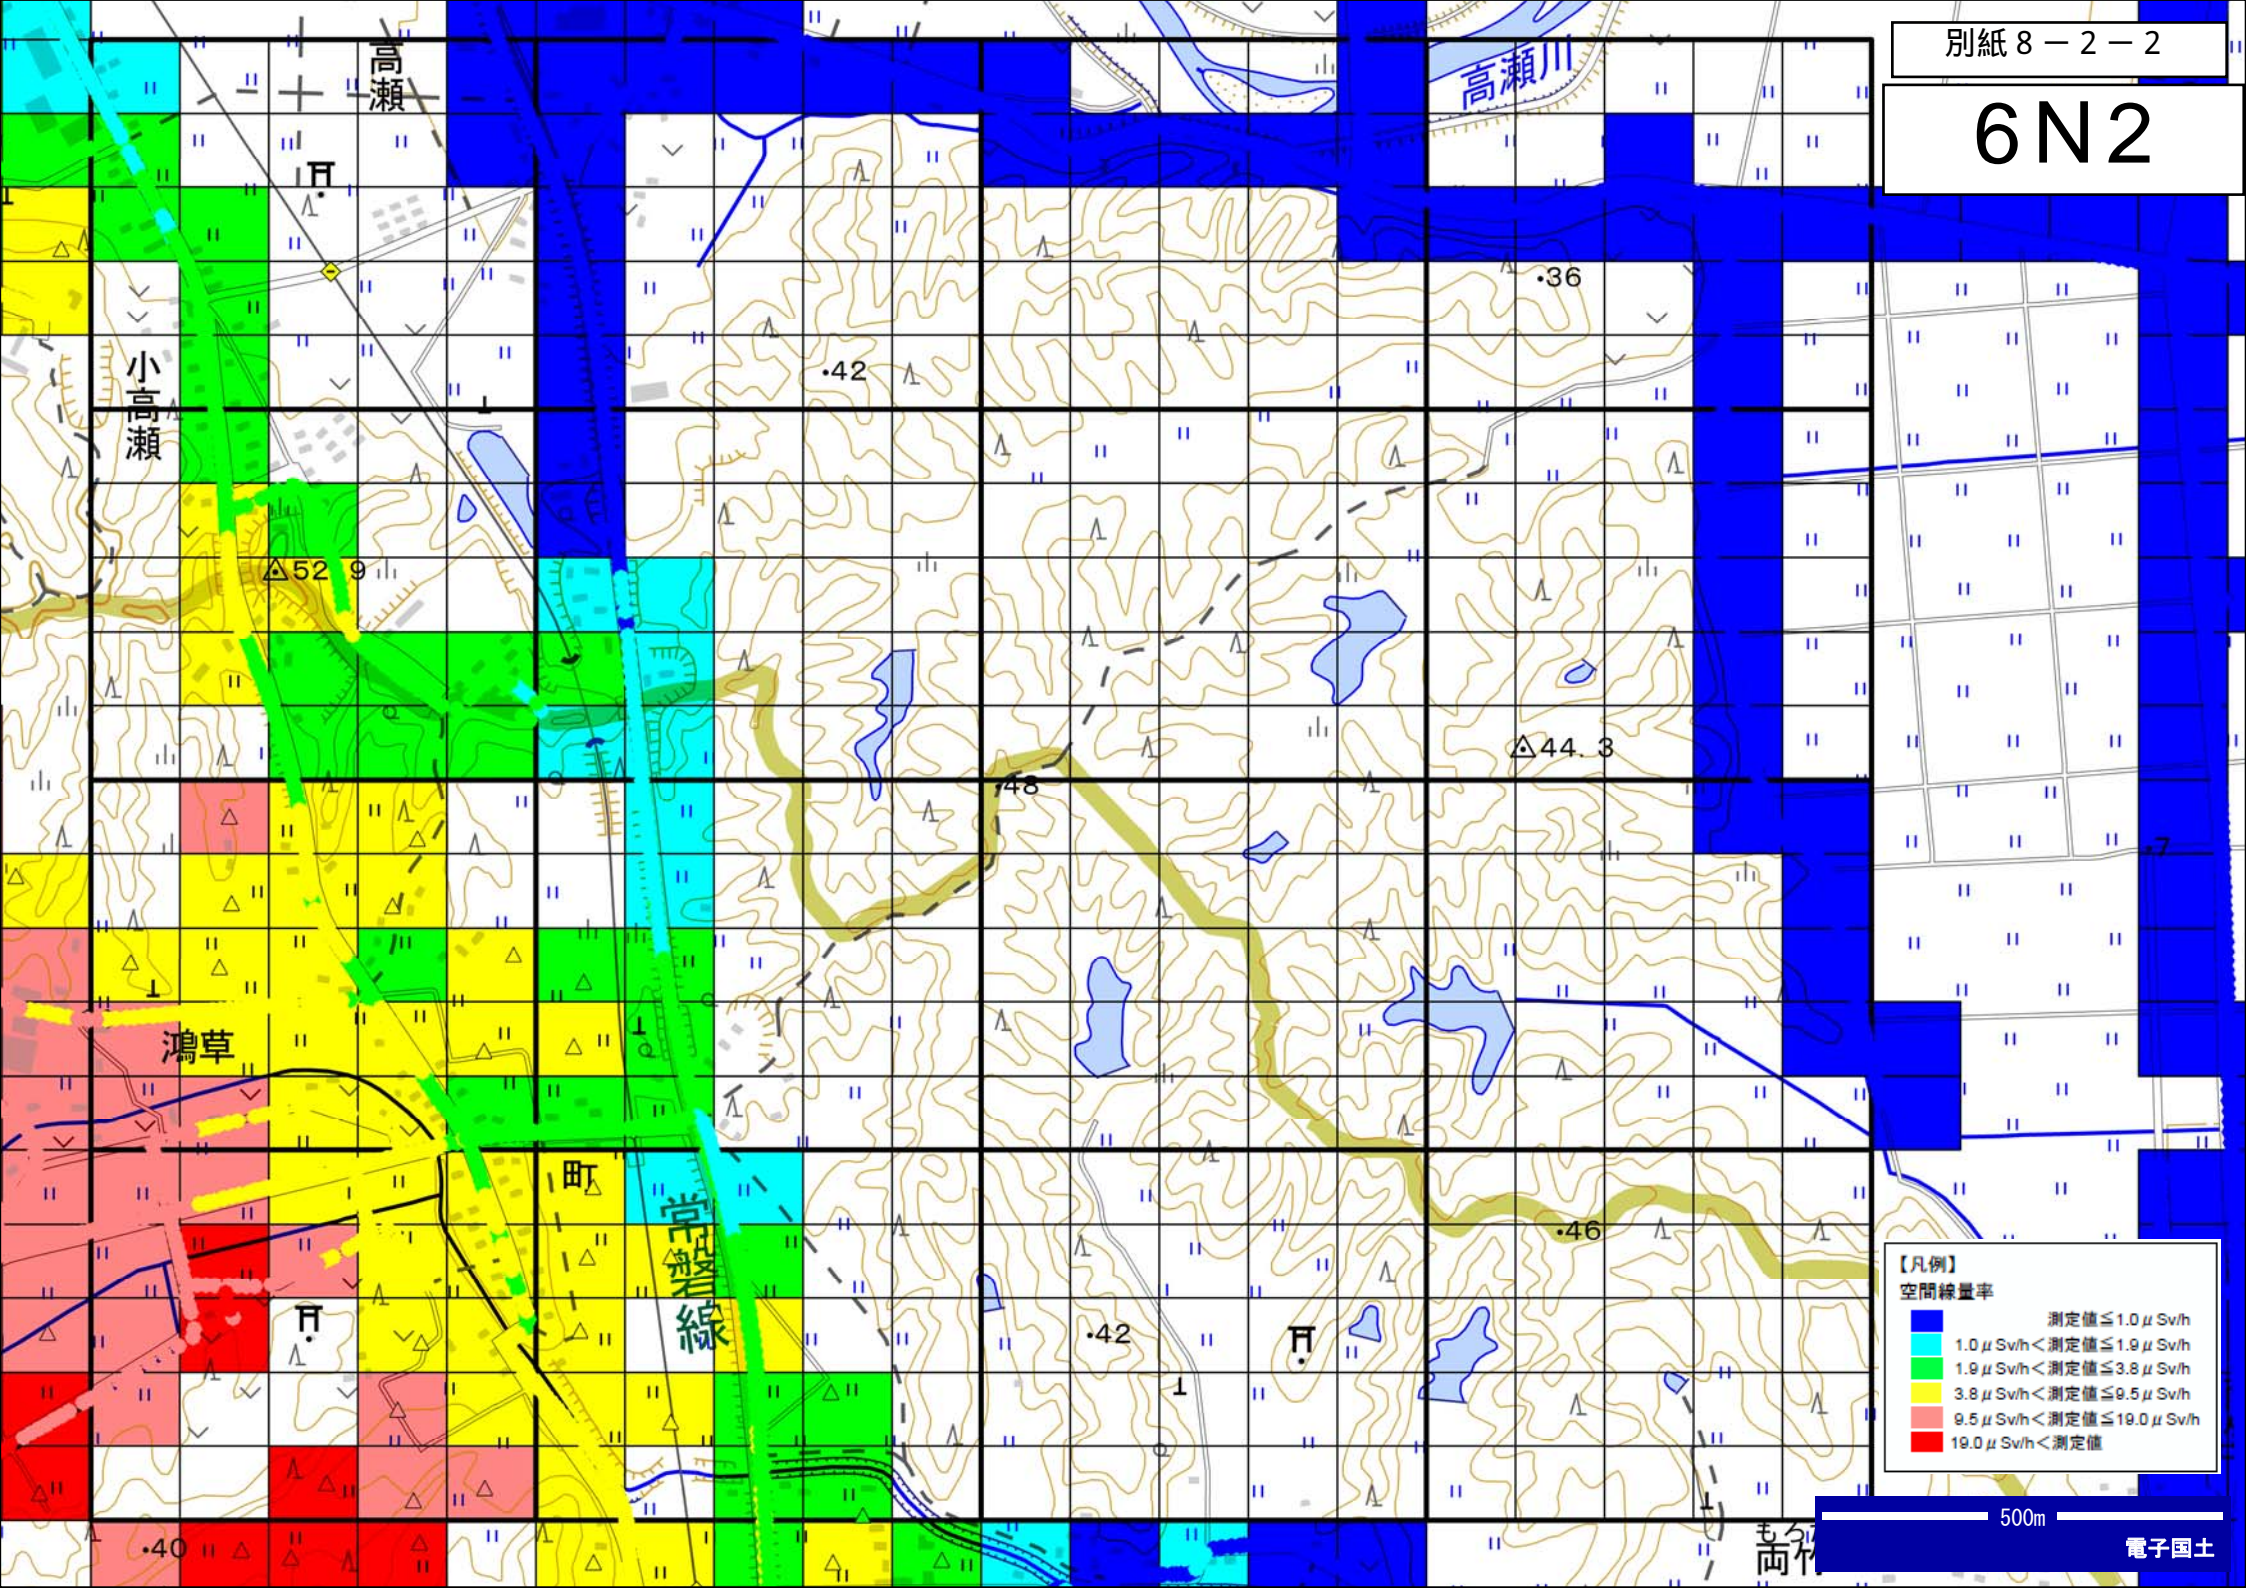


【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 $\leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
Cyan	$1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
Green	$1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
Yellow	$3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
Pink	$9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
Red	$19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

6N4

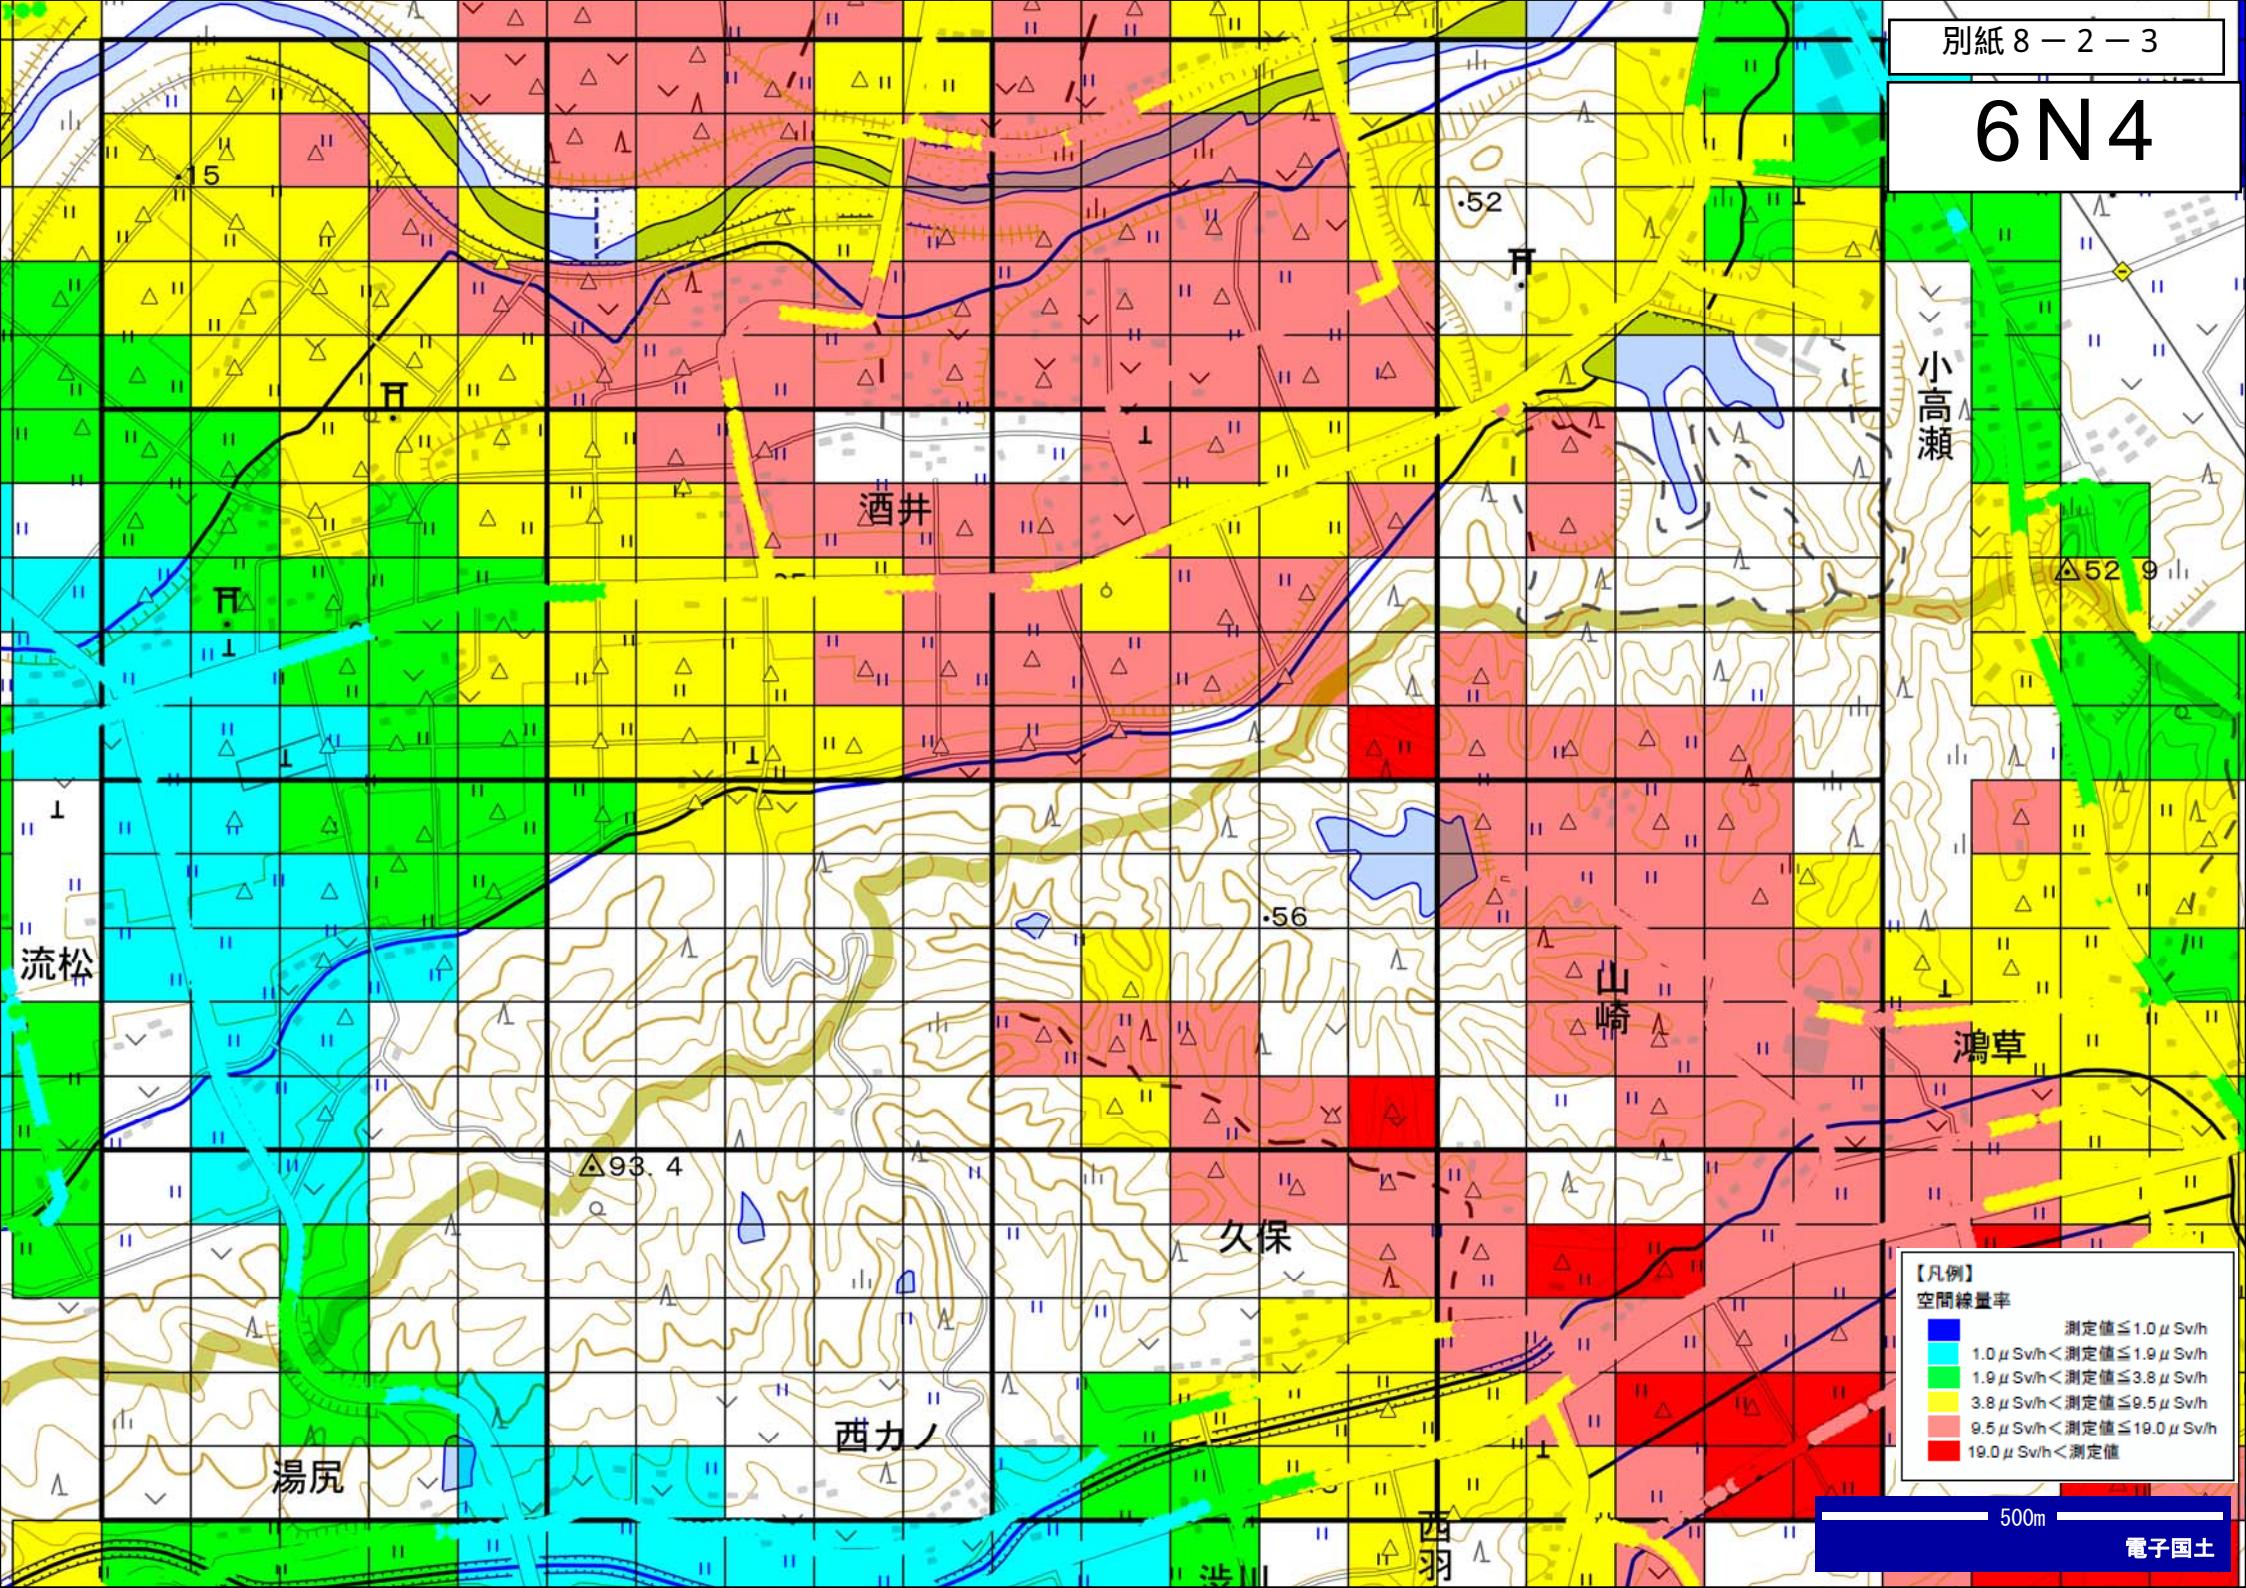


【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Orange	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値

500m

6N6

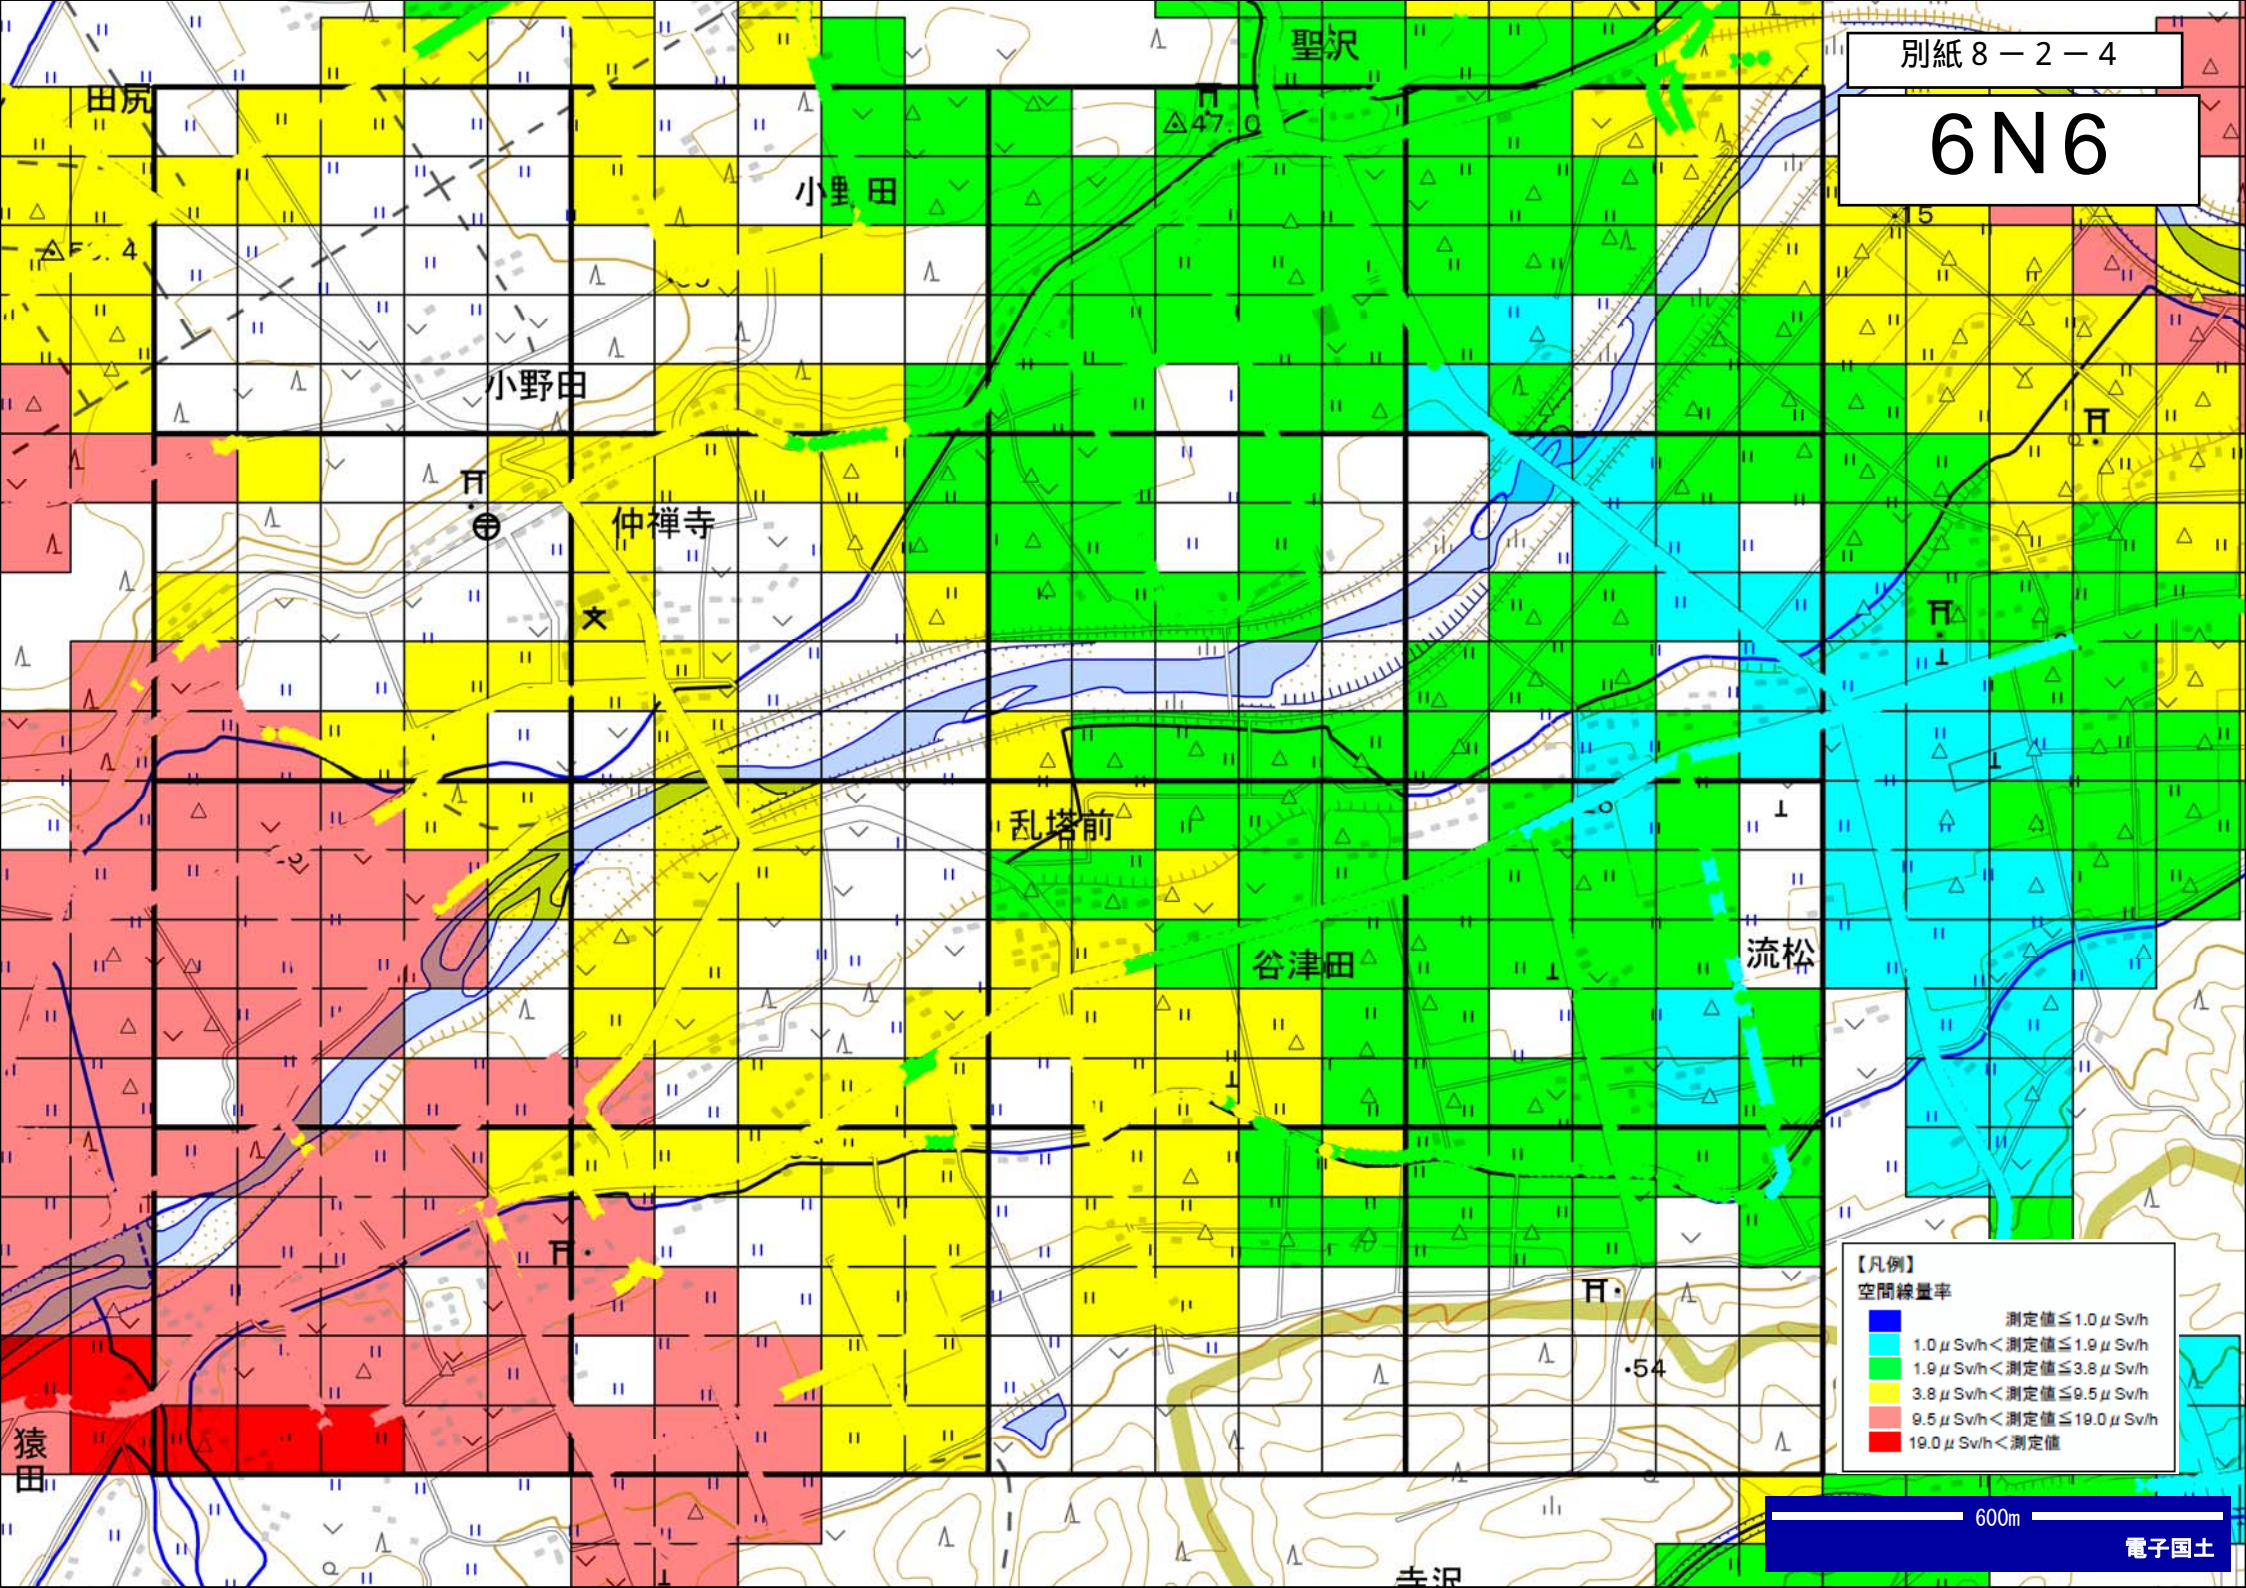

【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Yellow	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Green	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Red	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Dark Red	19.0 μSv/h < 測定値

6N8

浪江町

清水

堀

猿田

189

131

132


197.8

41.3



500m


8N4

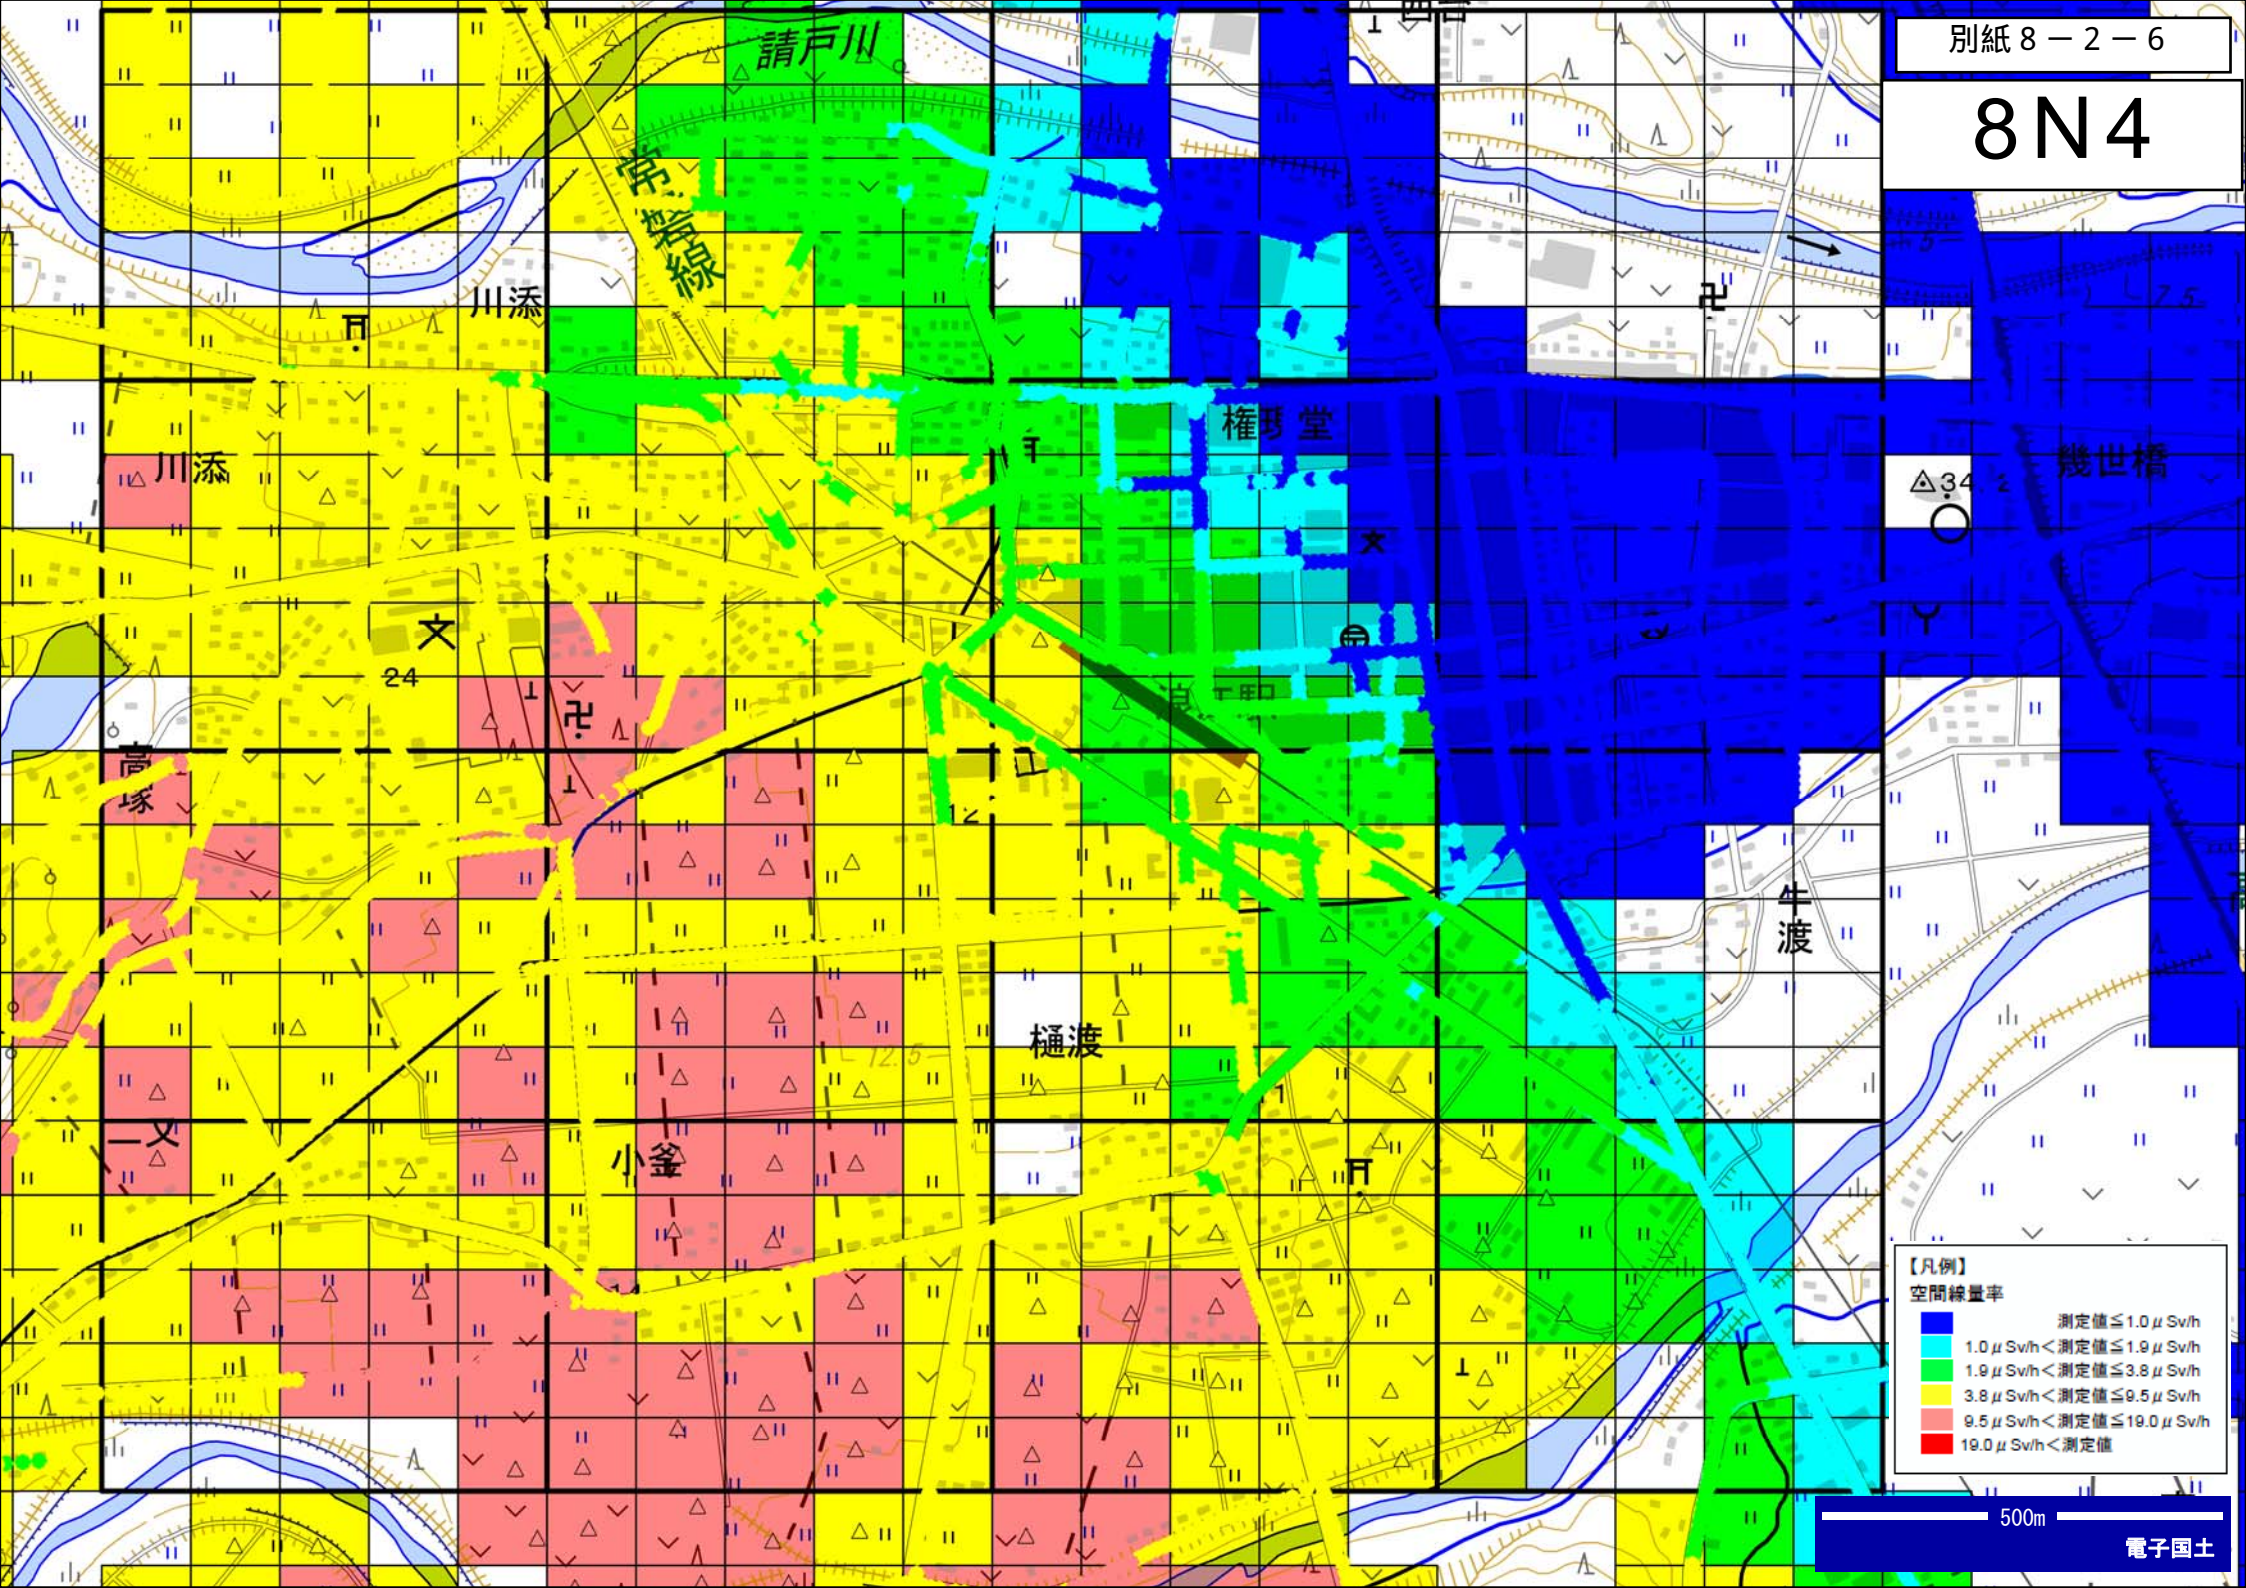

【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Pink	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値


8N6

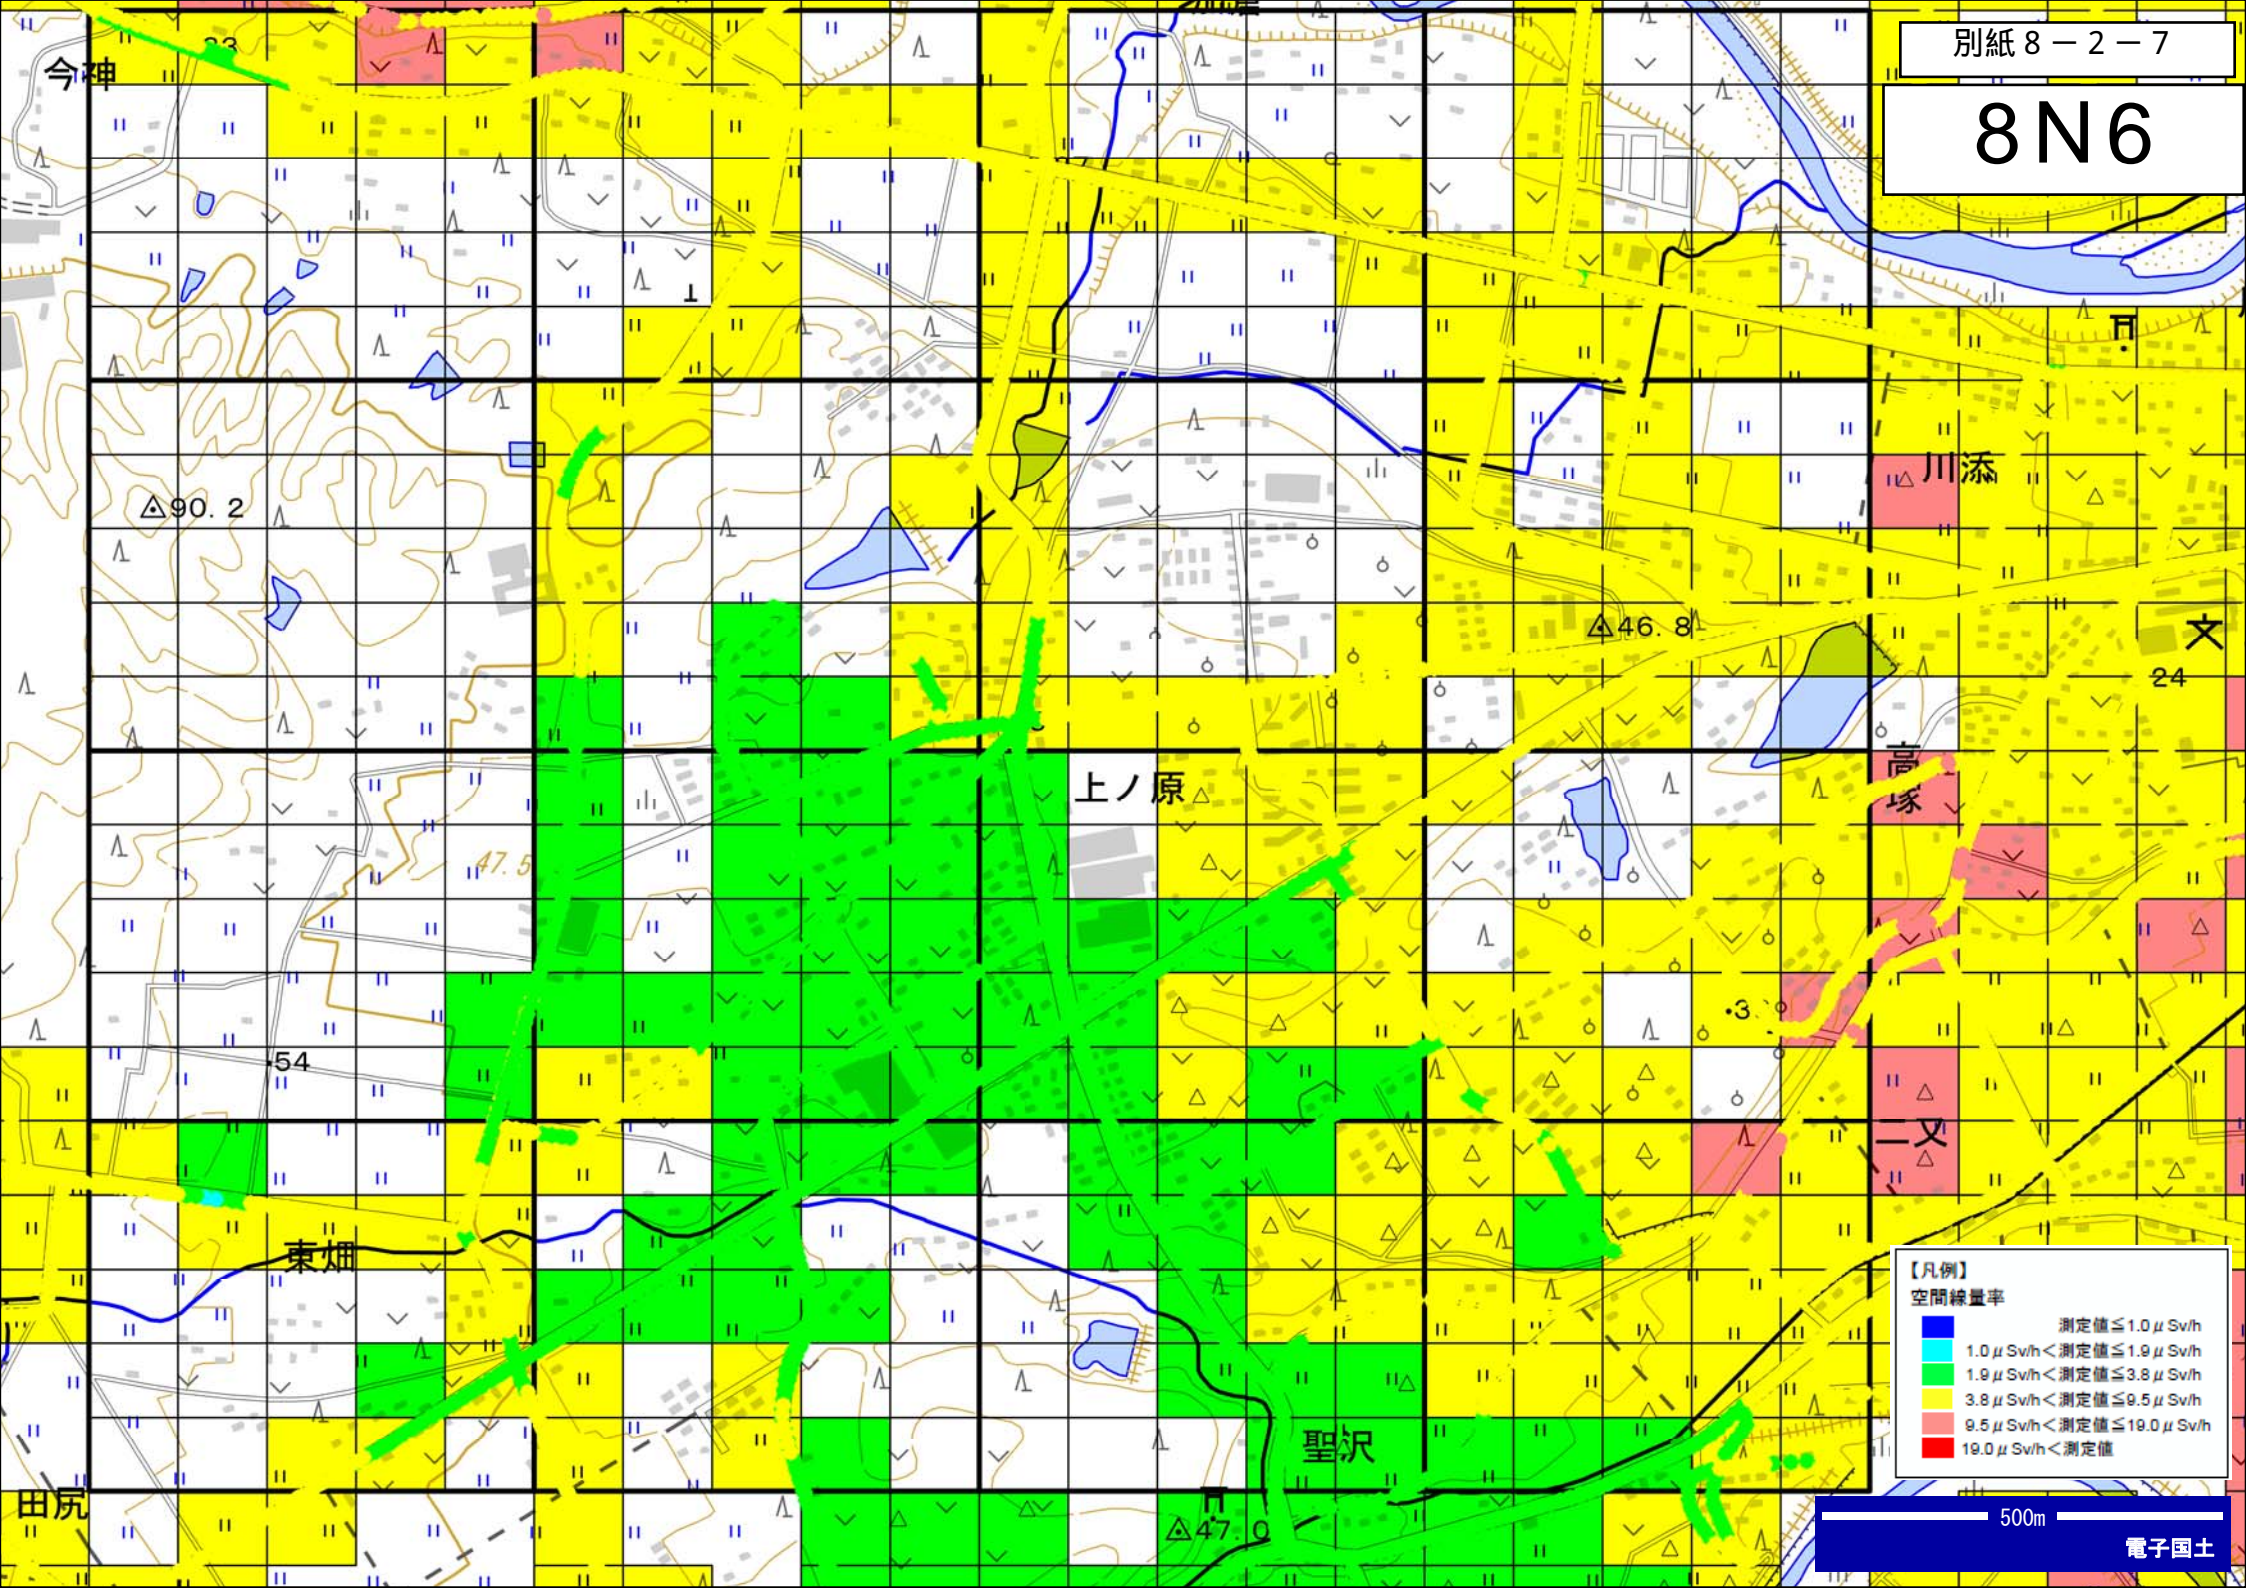

【凡例】
空間線量率

測定値 ≤ 1.0 μSv/h
1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
19.0 μSv/h < 測定値


8N8

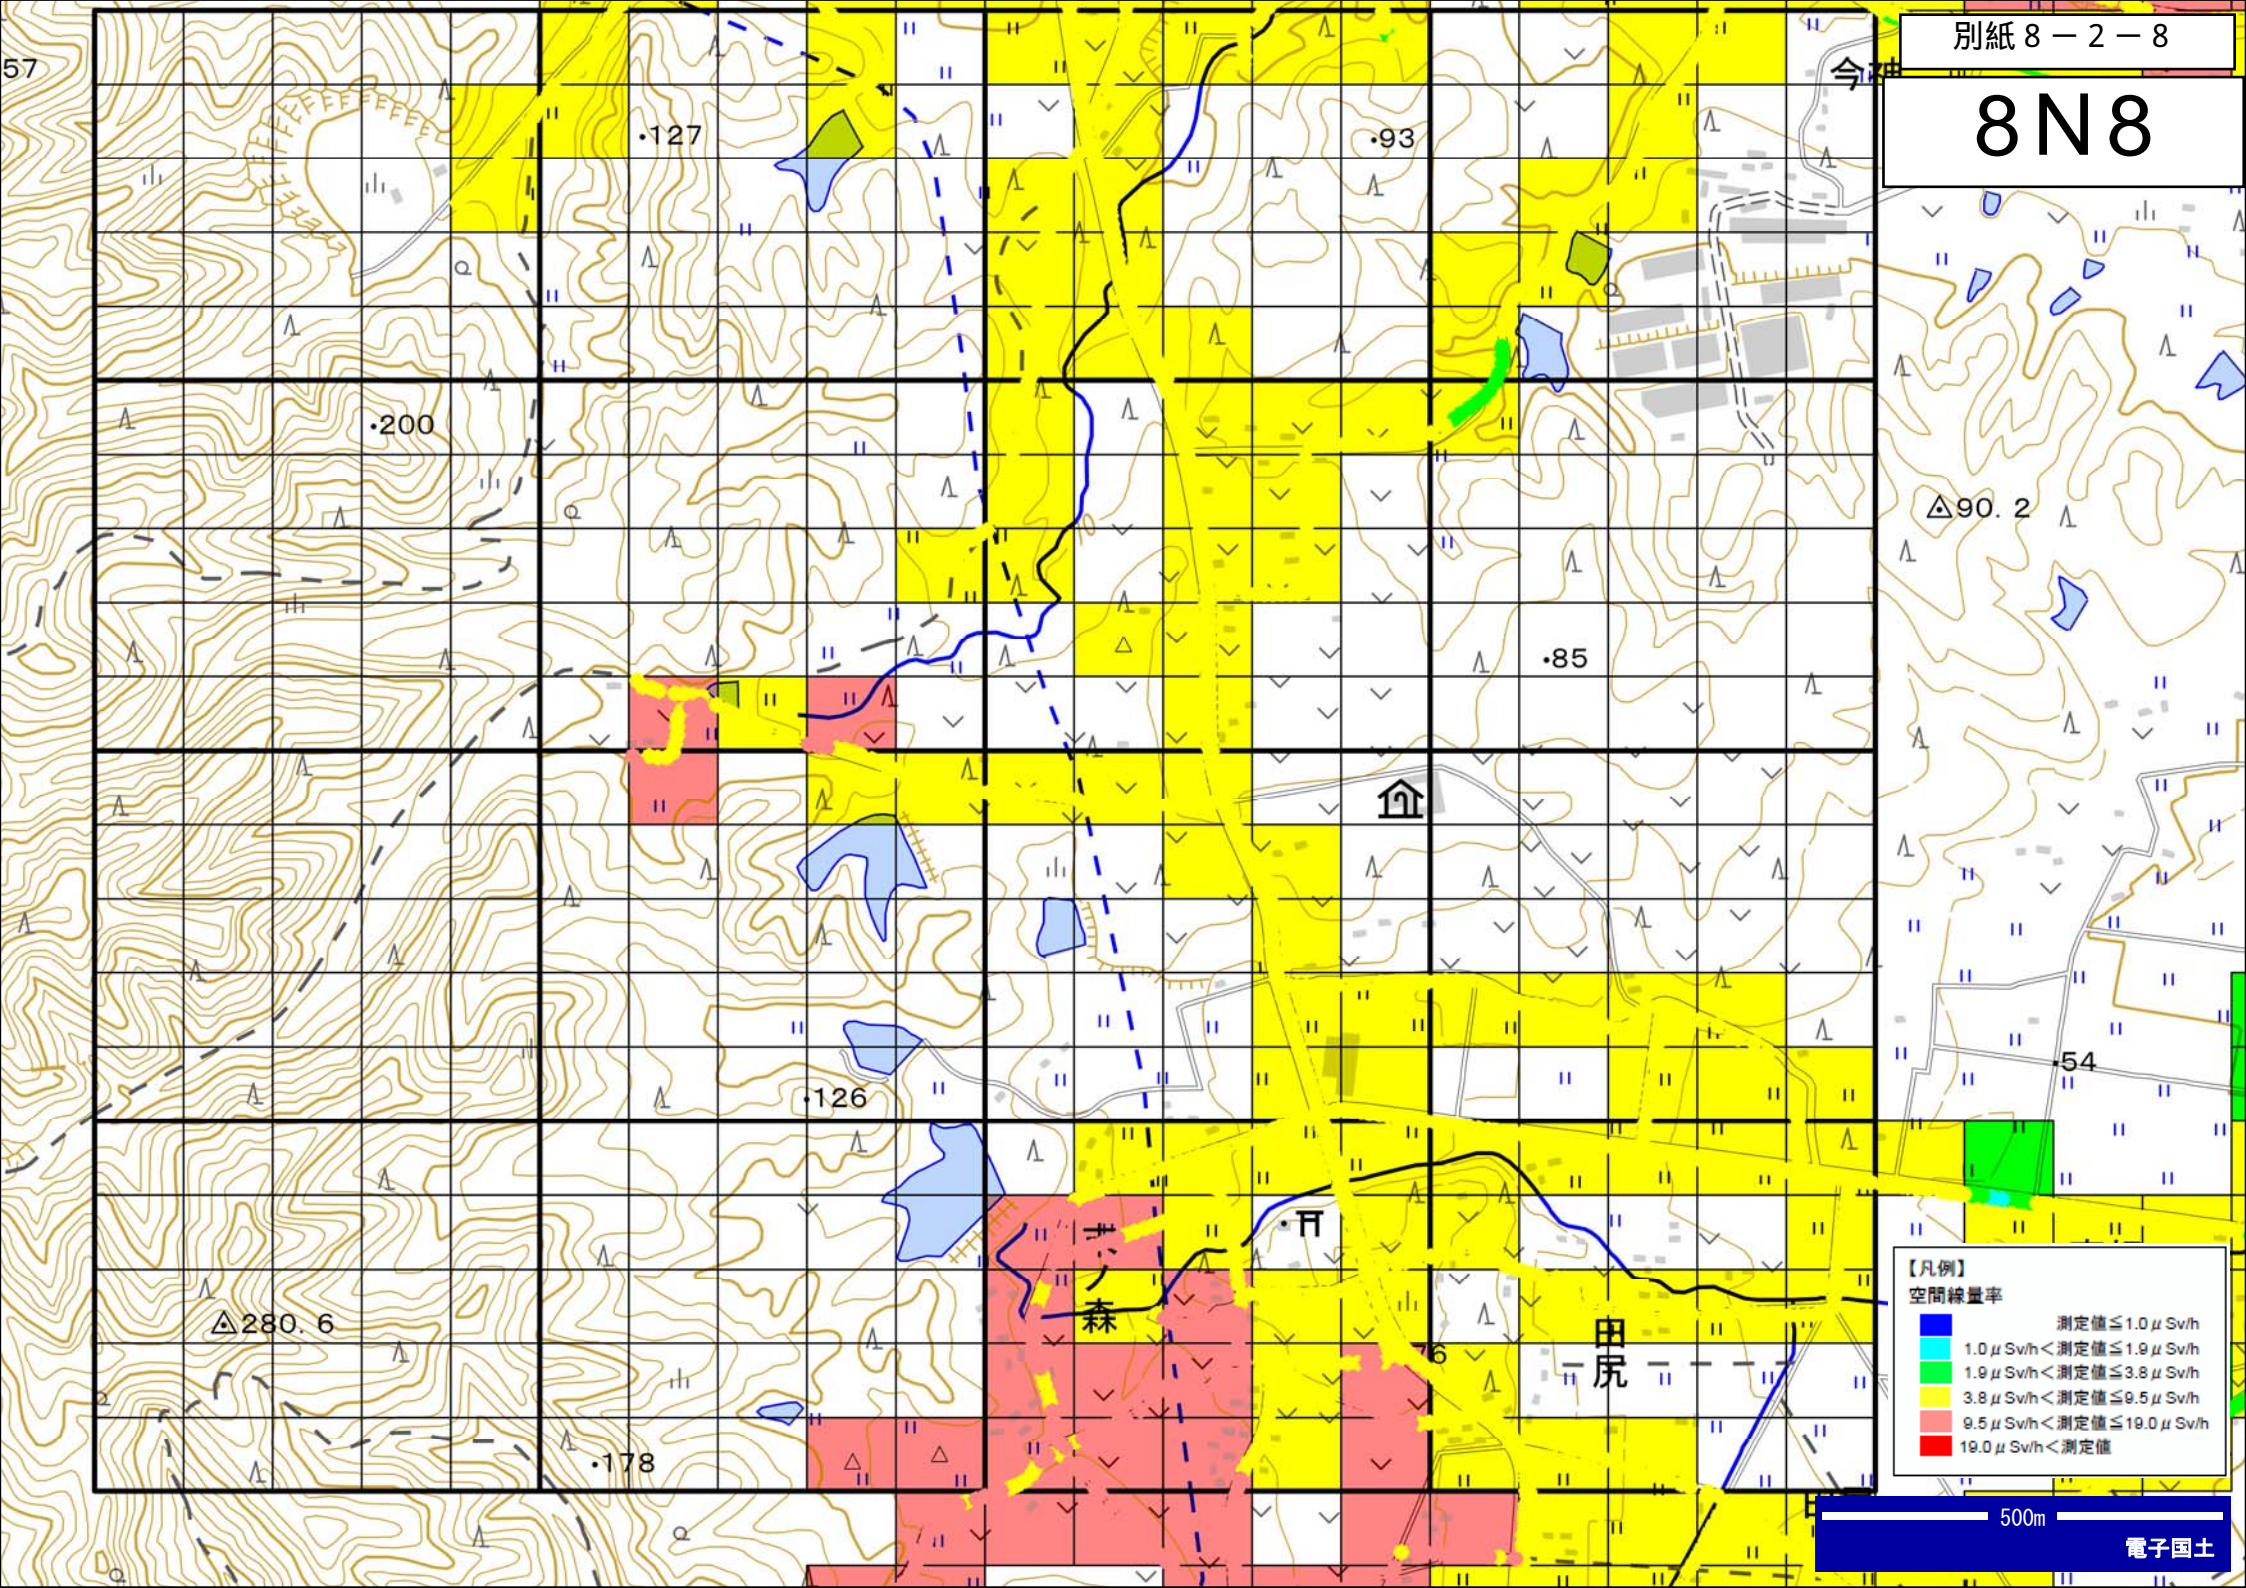

【凡例】
空間線量率

■	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
■	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
■	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
■	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
■	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
■	19.0 μSv/h < 測定値

10N4

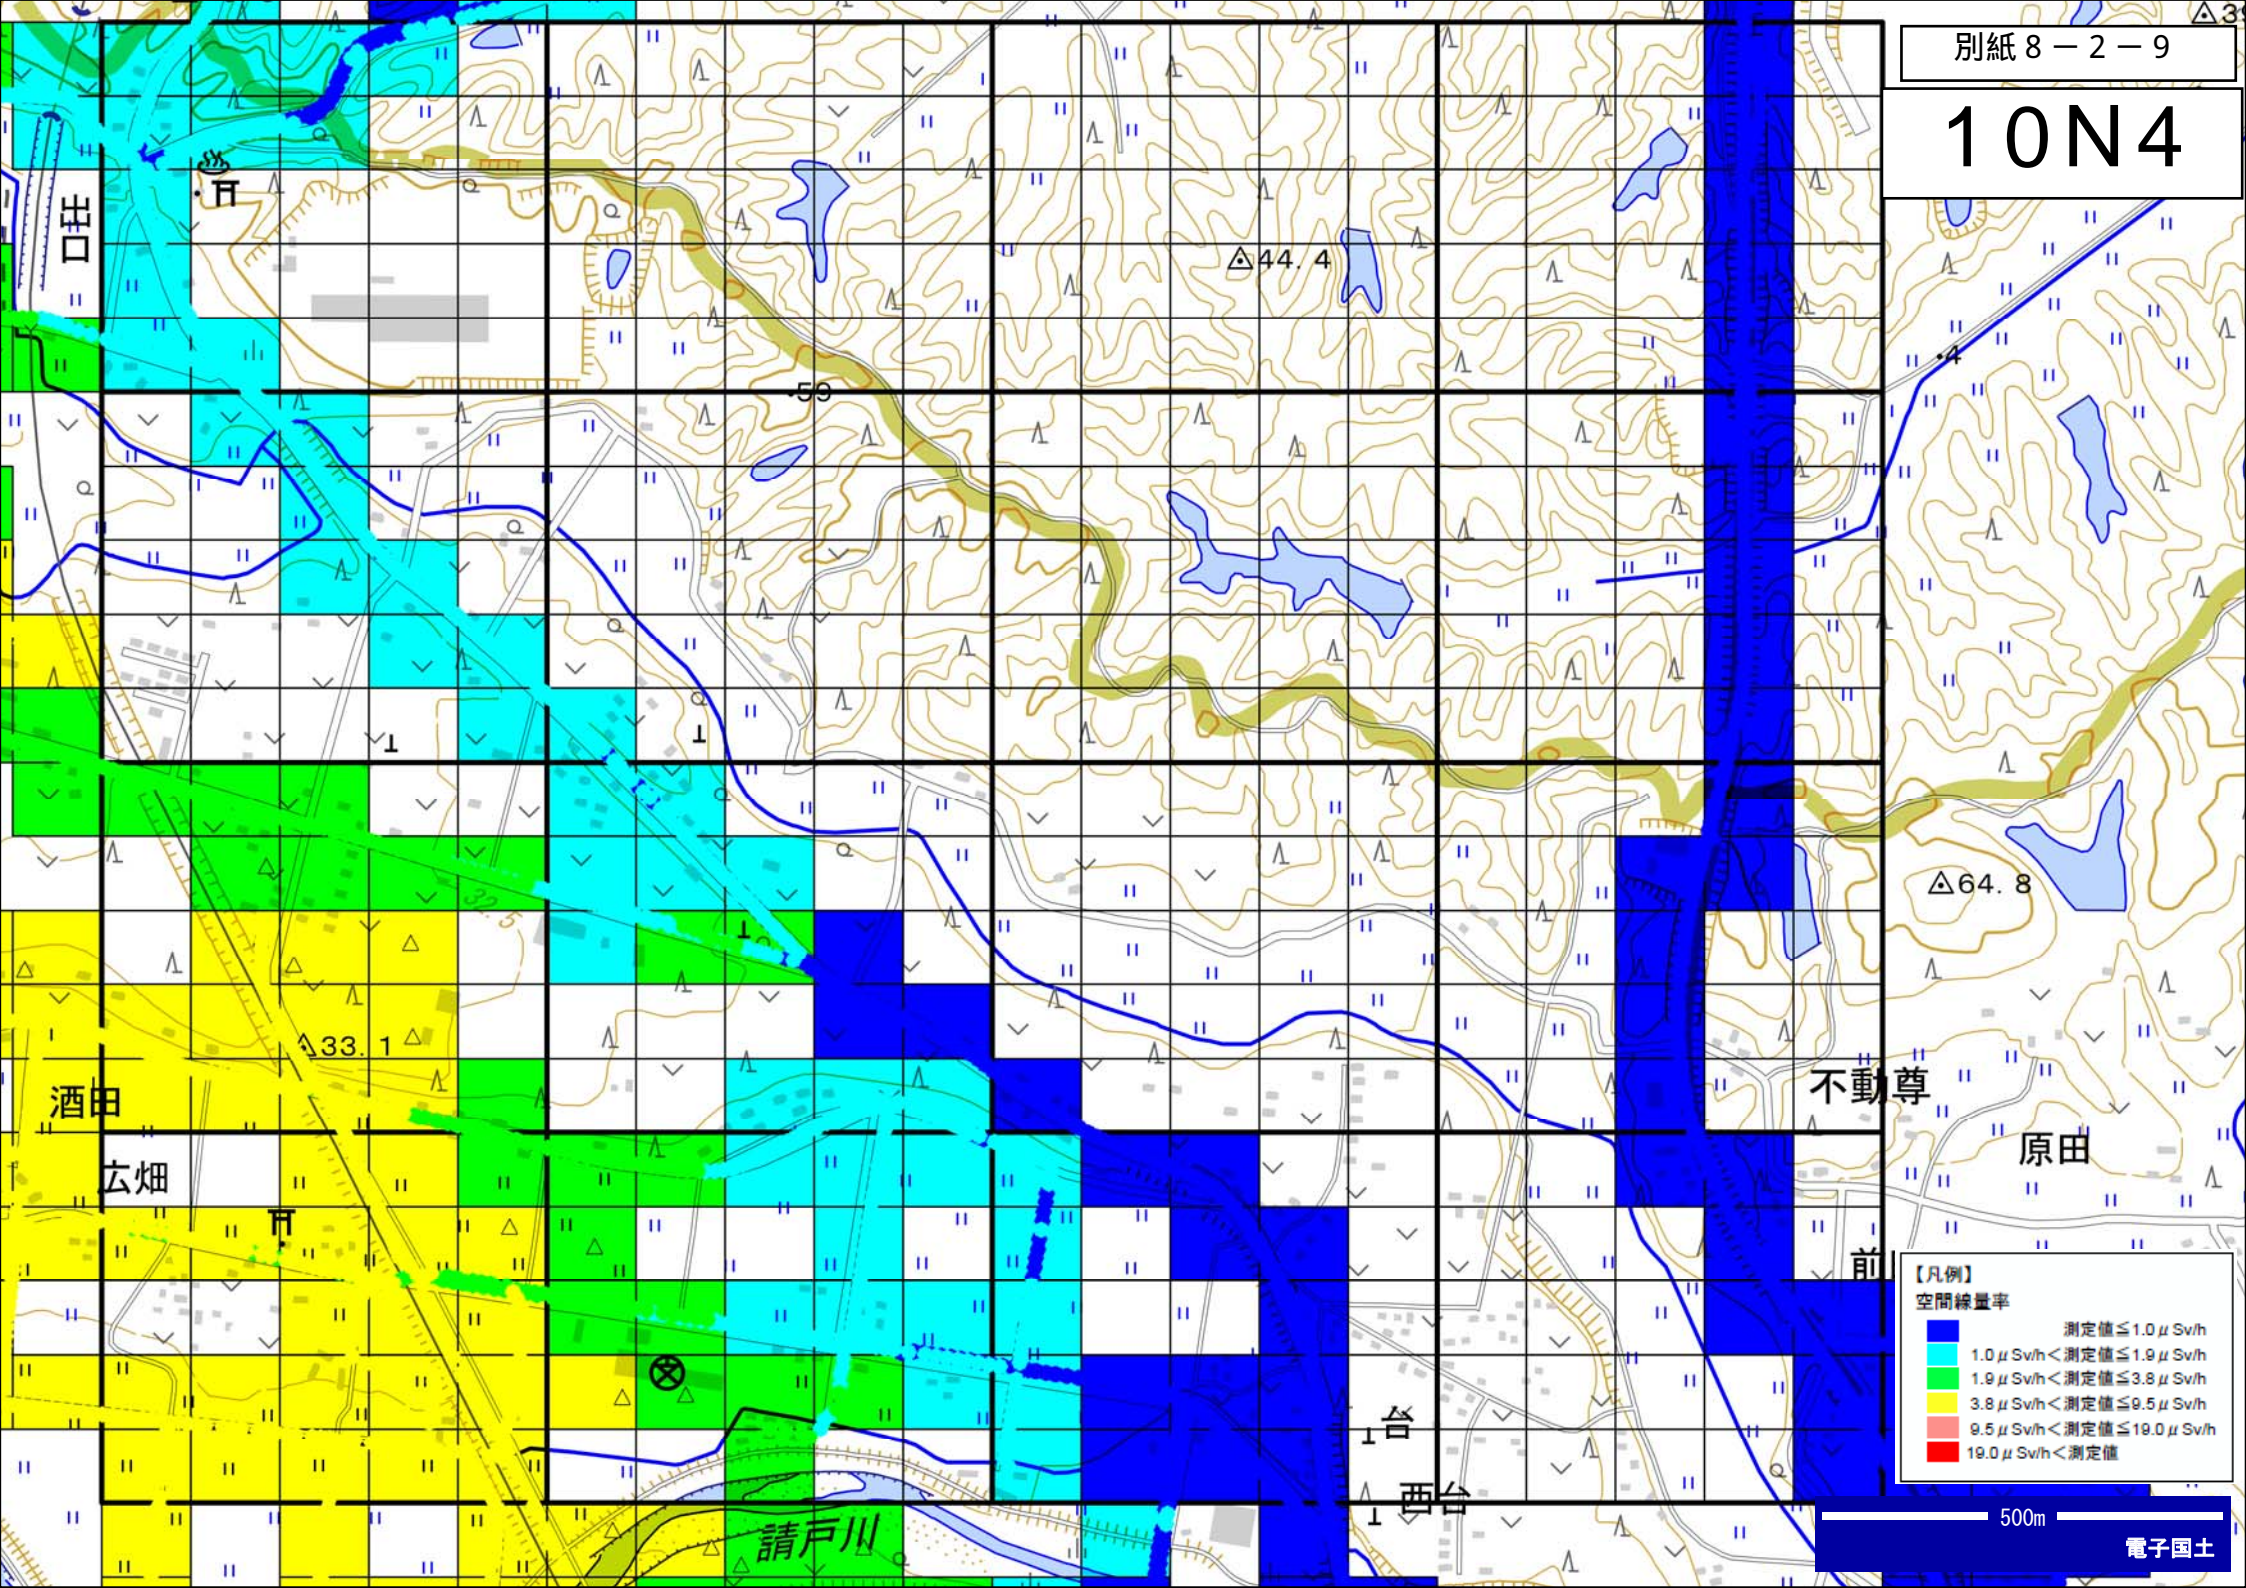


【凡例】
空間線量率

Blue	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
Cyan	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
Green	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
Yellow	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
Orange	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
Red	19.0 μSv/h < 測定値


500m

10N6

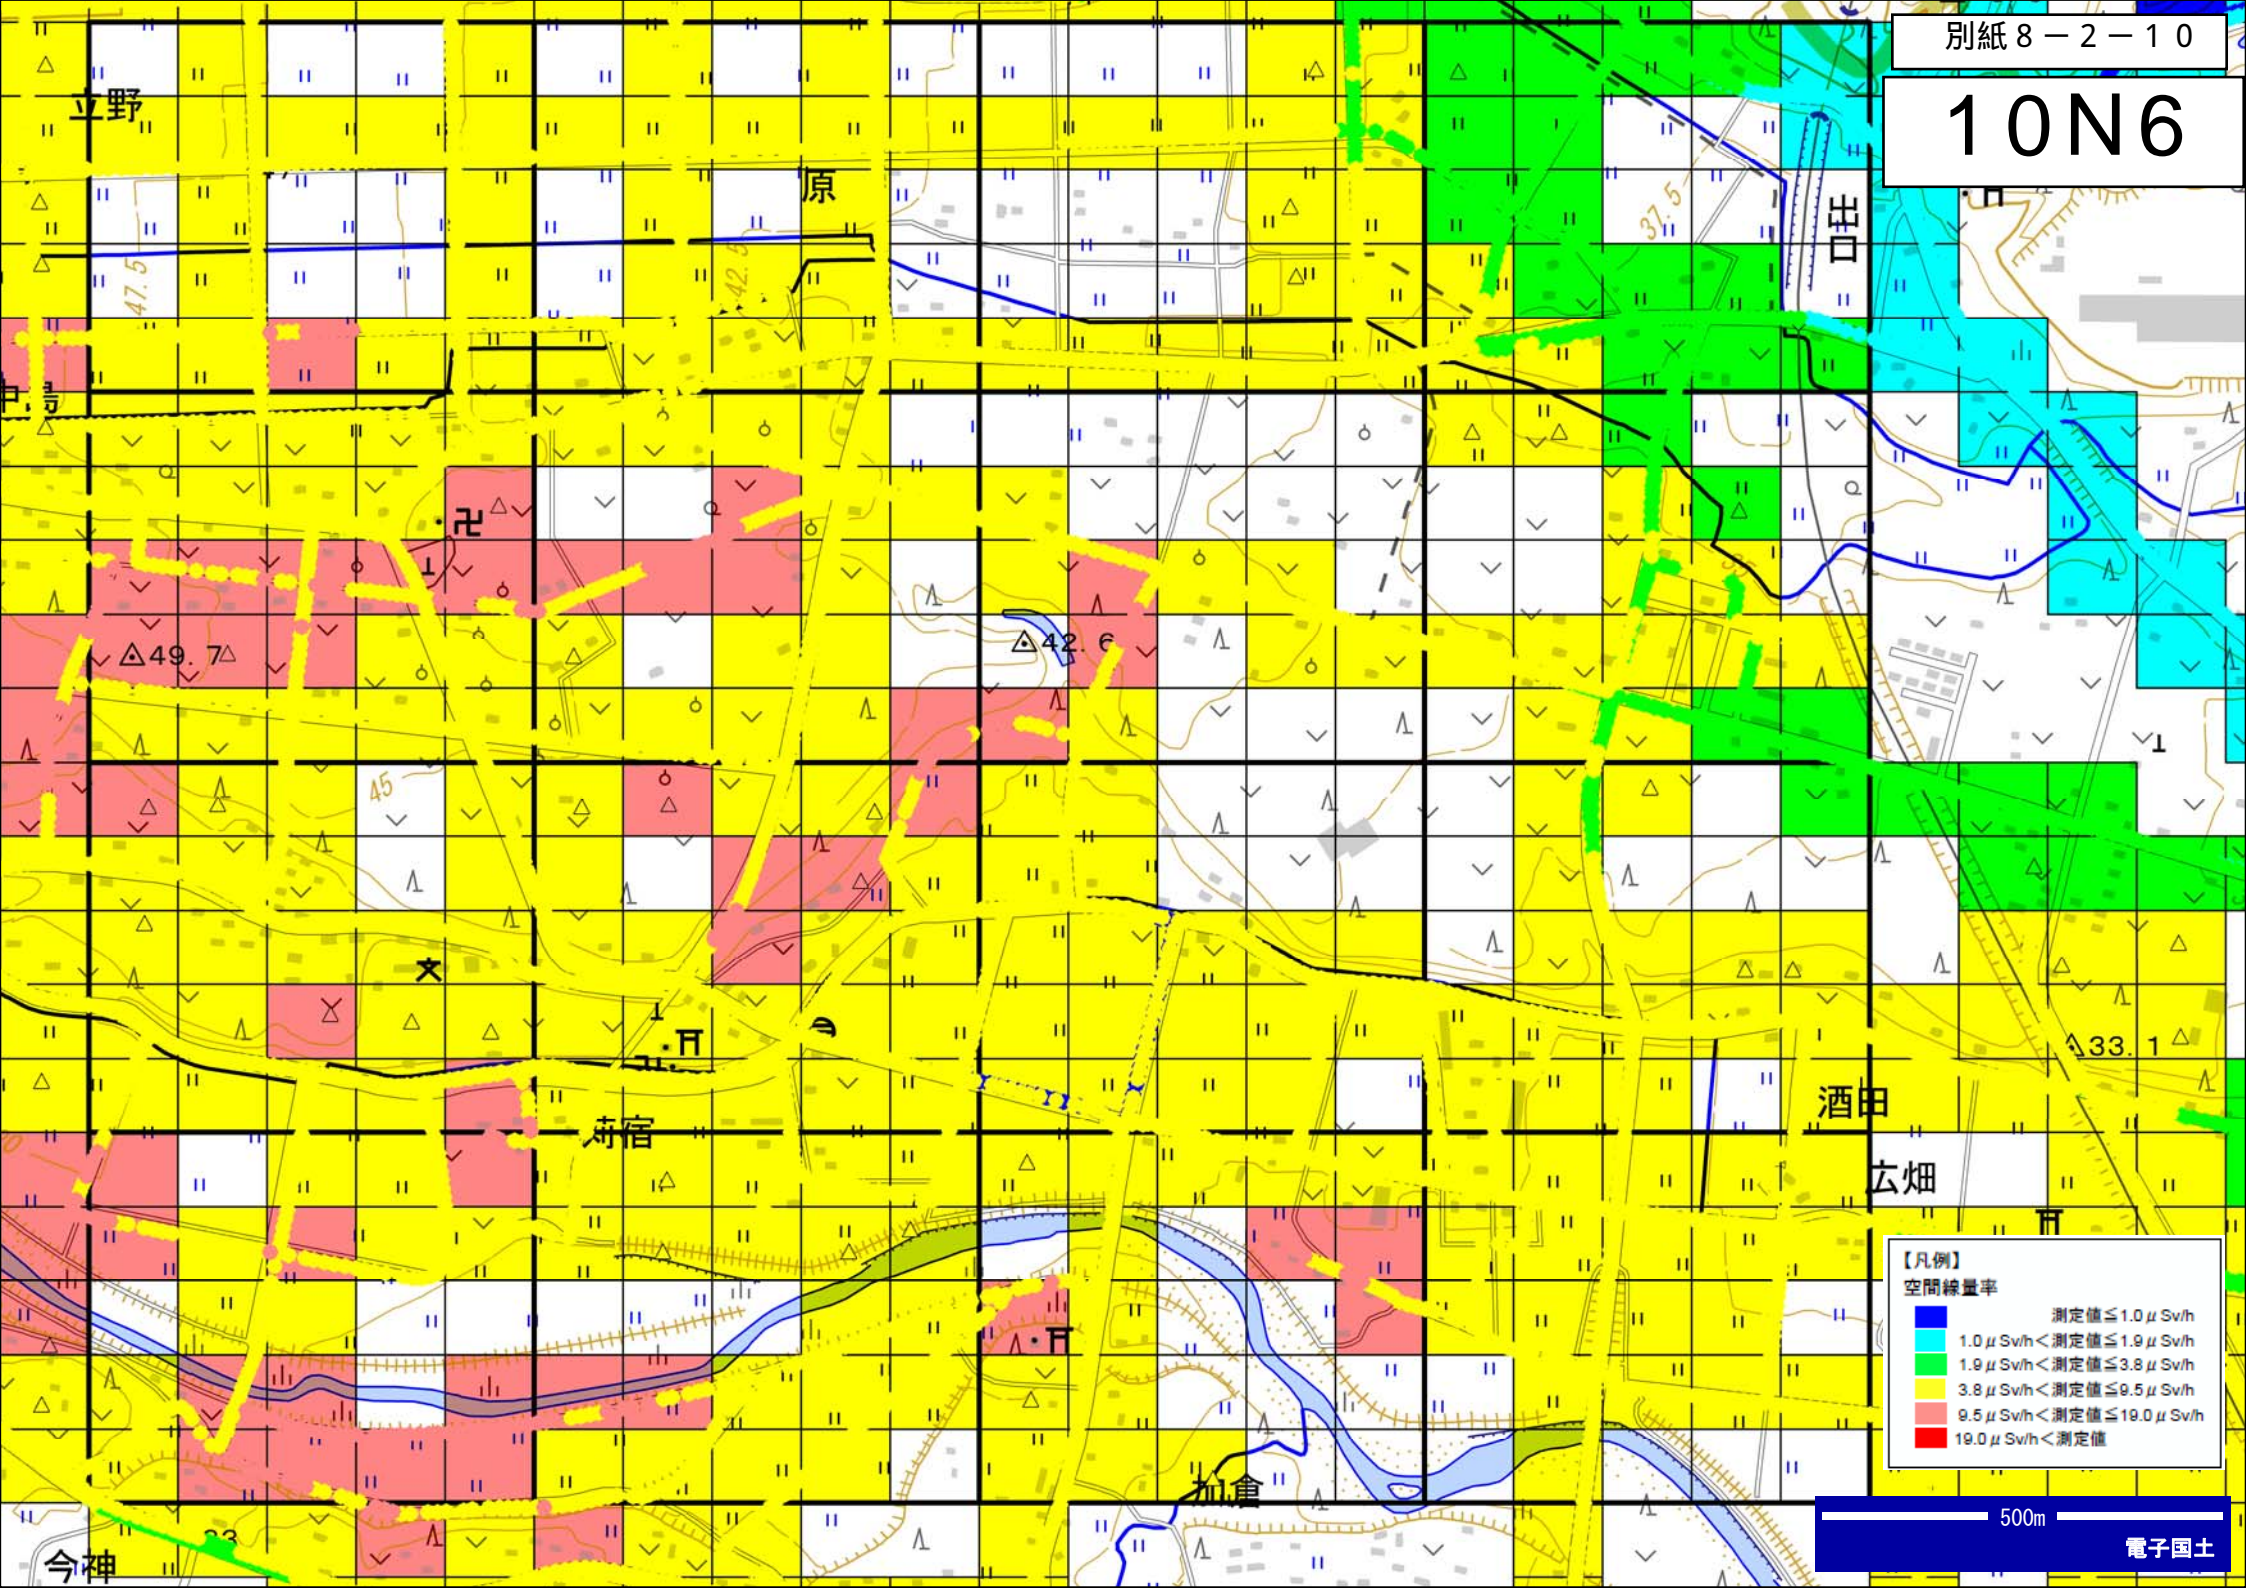


【凡例】
空間線量率

■ (Blue)	測定値 ≤ 1.0 μSv/h
■ (Cyan)	1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
■ (Yellow)	1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
■ (Pink)	3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
■ (Red)	9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h

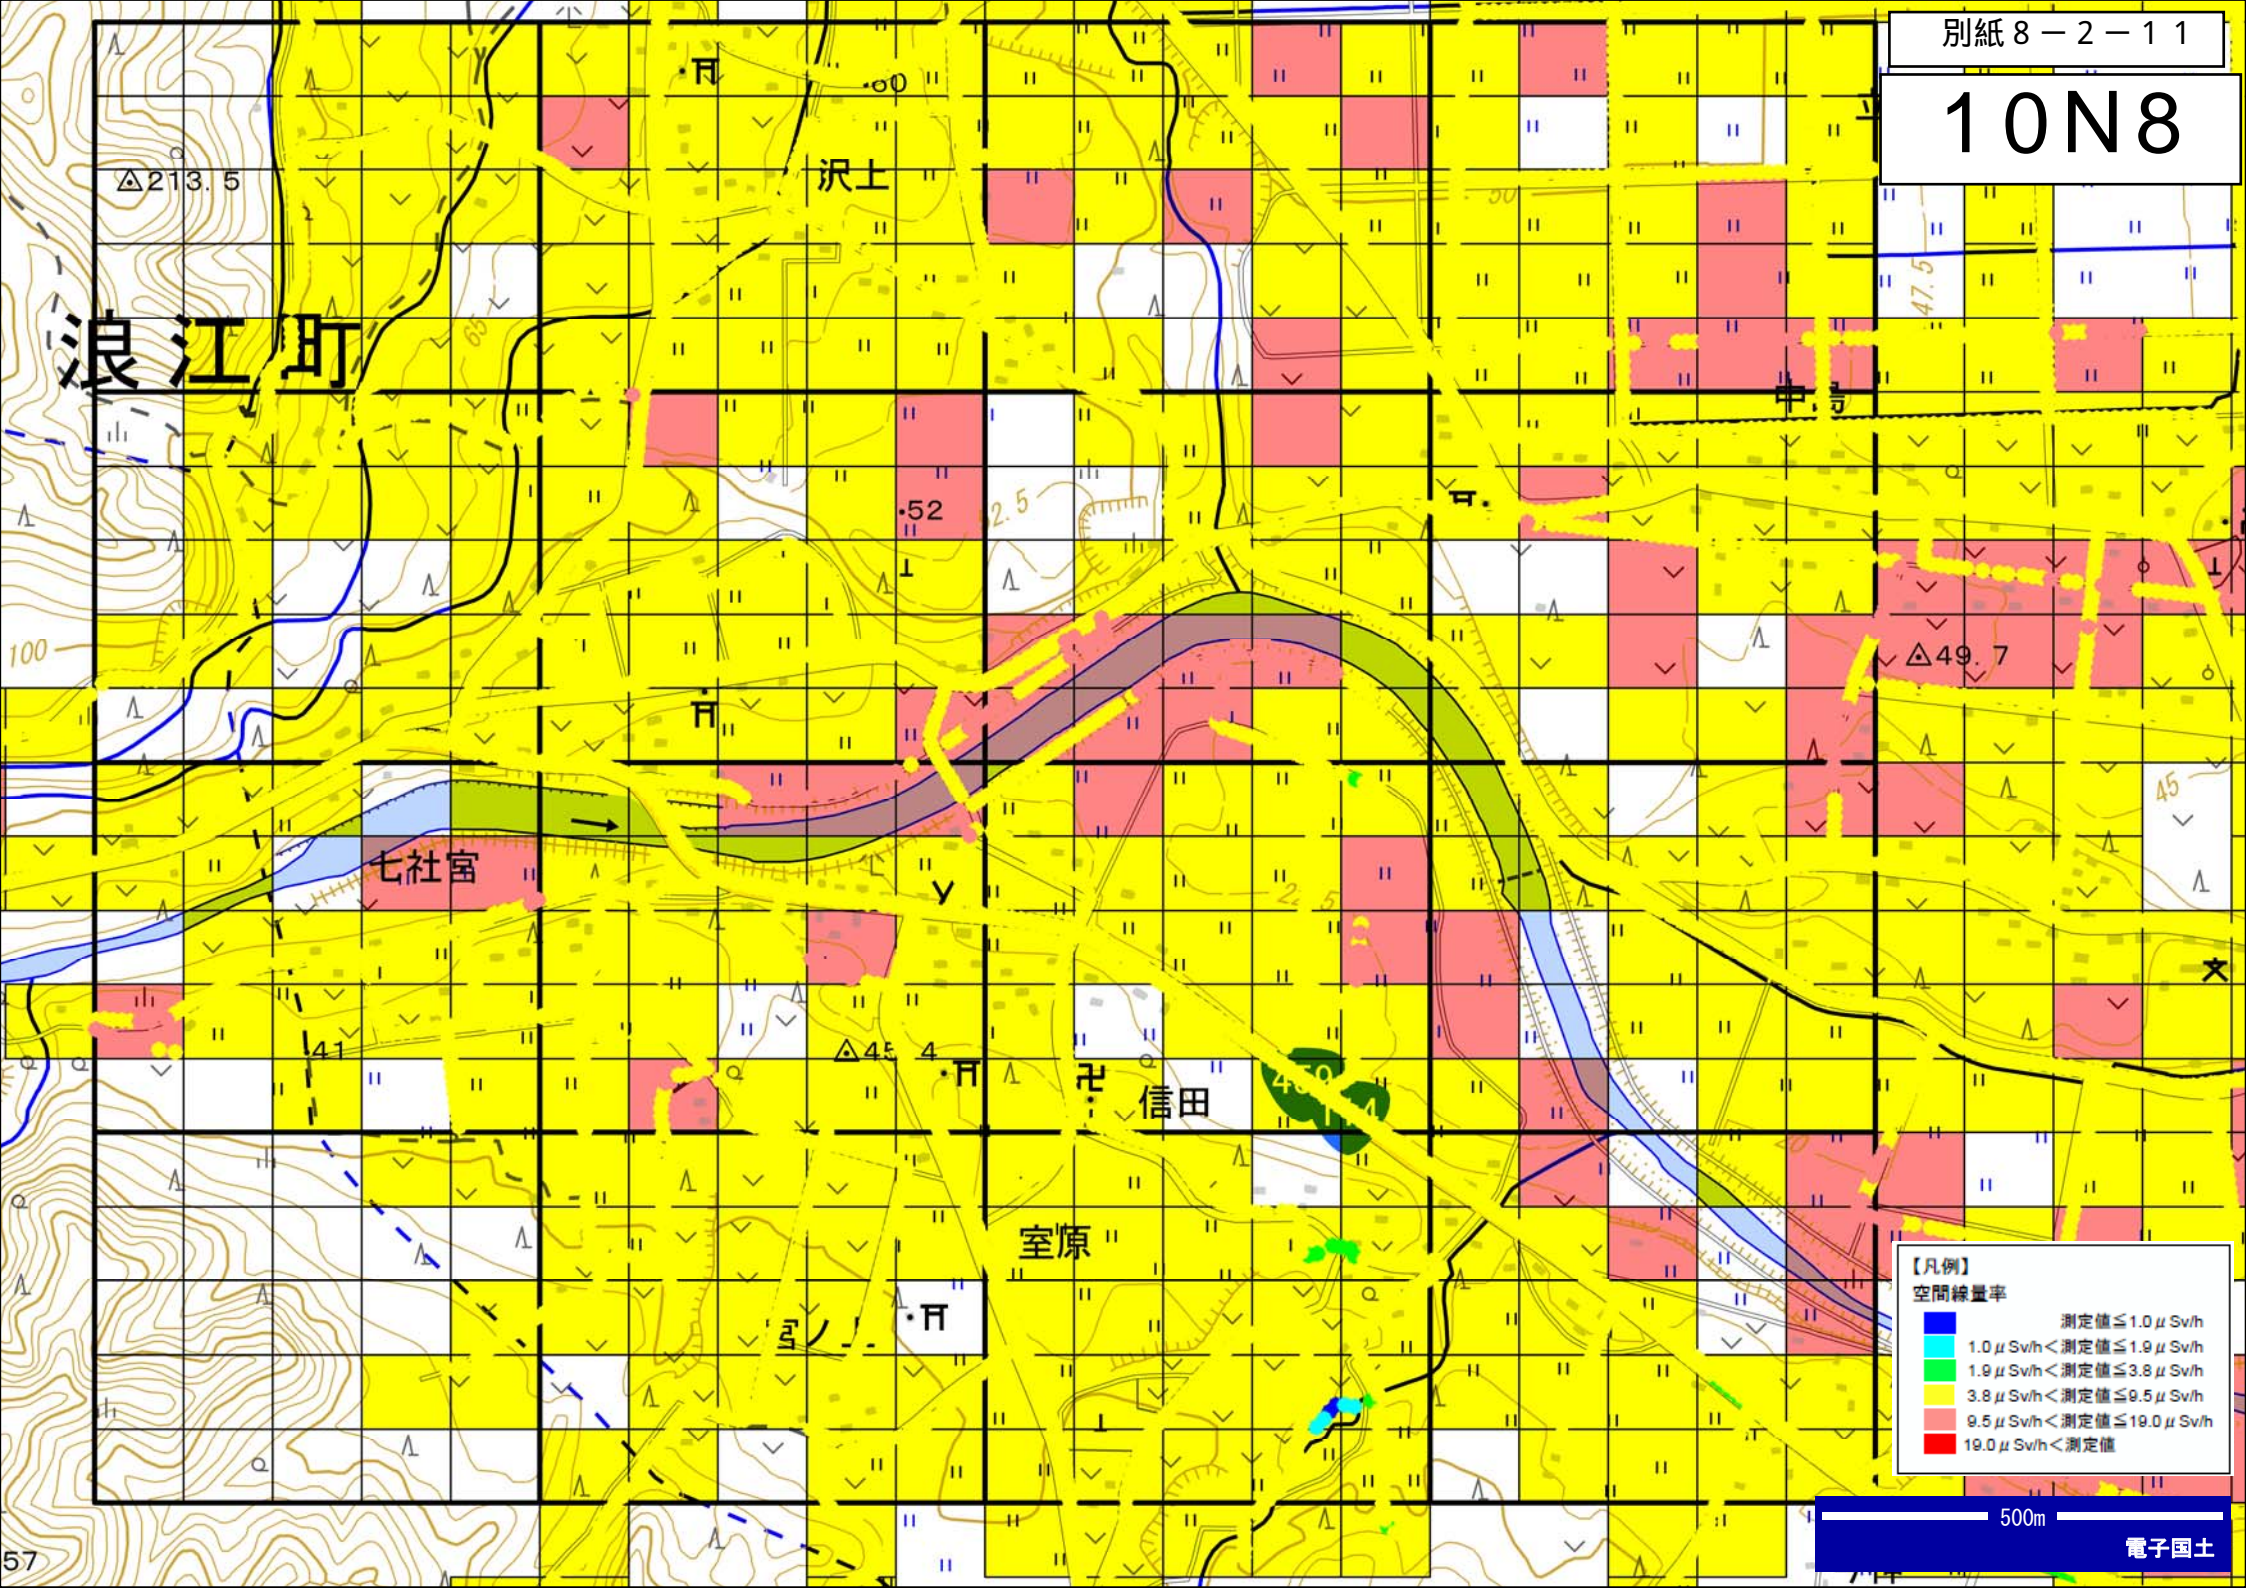

12N6

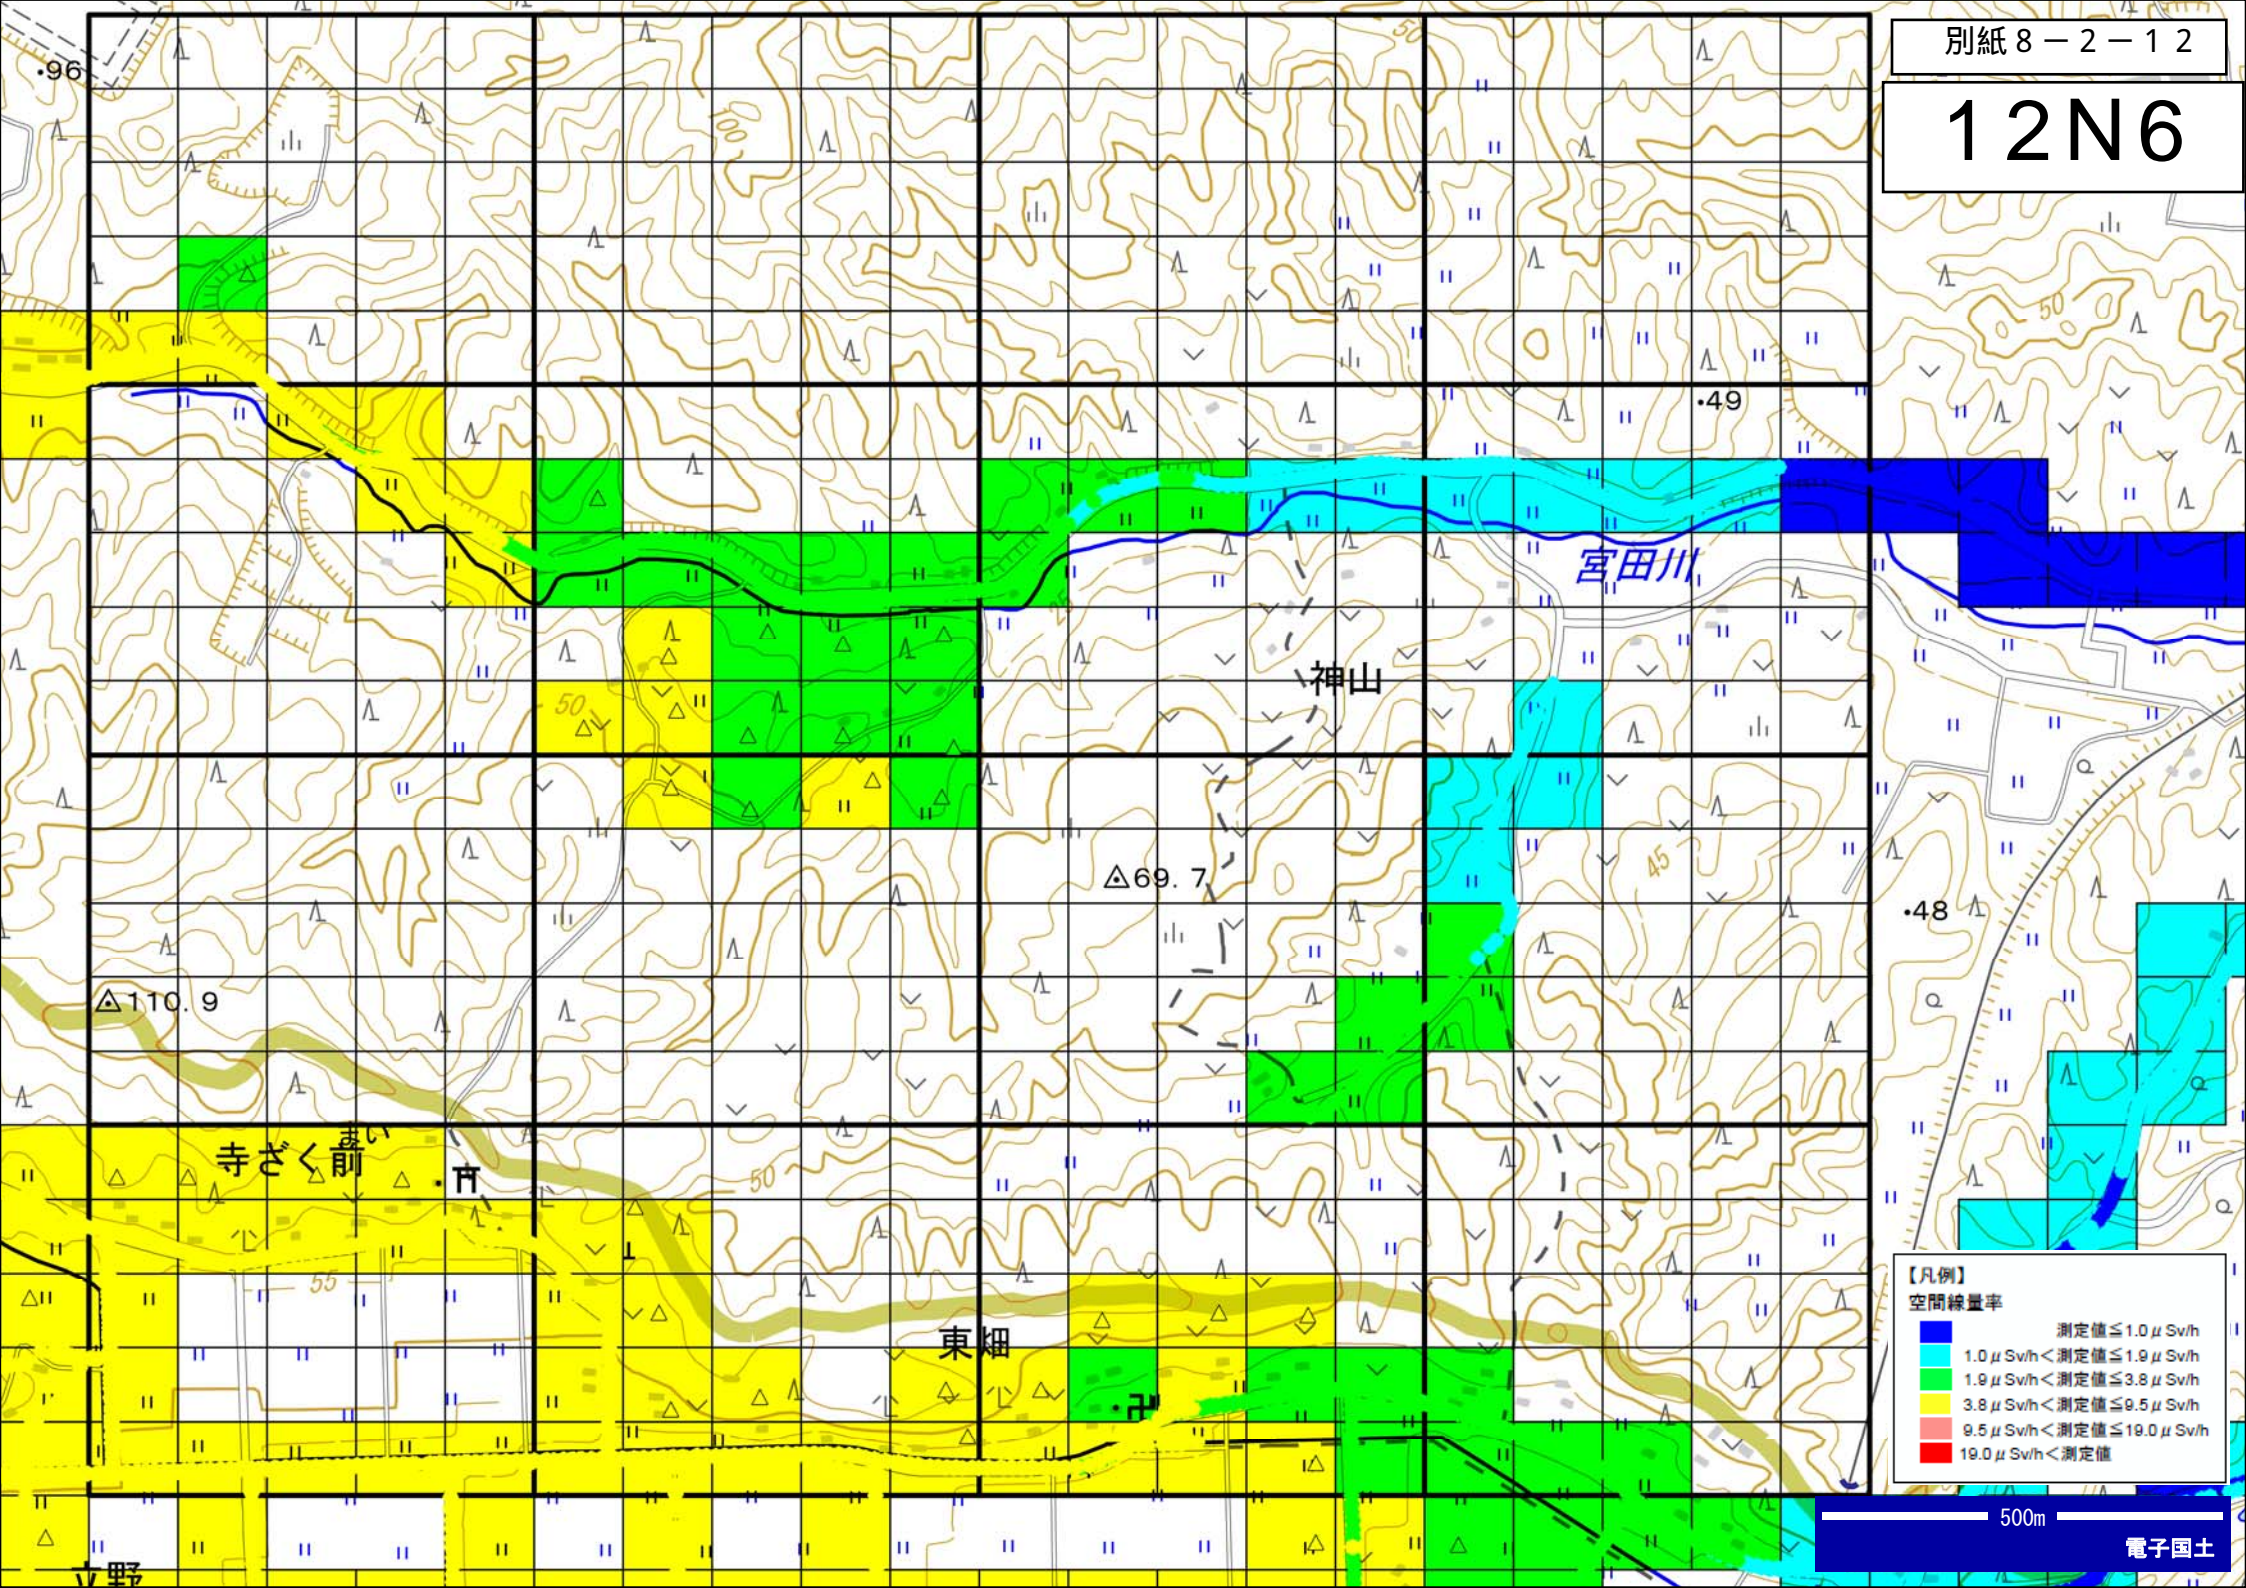

【凡例】
空間線量率

測定値 ≤ 1.0 μSv/h
1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
19.0 μSv/h < 測定値

500m