



ウォーム ビズ体感調査 アンケート結果

(調査期間:12月9日・12月10日:サンプル数511)

環境省では、北海道札幌市にある複合施設「アリオ札幌」で実施された暖房温度を通常の温度よりも2℃低くする試験的取組について、来店者を対象としてアンケート調査を実施しました。調査結果は以下のとおり、「寒いと感じた」と回答した方は0.6%、「適温であると感じた」又は「やや寒いが特段支障はなかった」と回答した方は93.1%、その他の意見として「暑いと感じた」と回答した方は5.7%でした。また、今後このような暖房温度を低く設定する取組を「続けるべき」と回答した方も全体の96.7%に達しました。

<アンケート調査>

【調査日】12月9日(土)、12月10日(日)

【調査方法】来店者を対象とした、調査員による任意の書面アンケート調査。

【サンプル数】511 (男性224、女性297)

<アリオ札幌での暖房温度を低くする試験的取組>

【期間】平成18年12月7日(木)～12月10日(日)4日間


【場所】アリオ札幌モール側通路及びイトーヨーカドー1階、2階、3階の各フロア

【取組】暖房温度を通常温度より2℃低くする。

(1):「暖房温度を低くした館内はどのように感じましたか。」

<2日間:男女計>

(n=511)

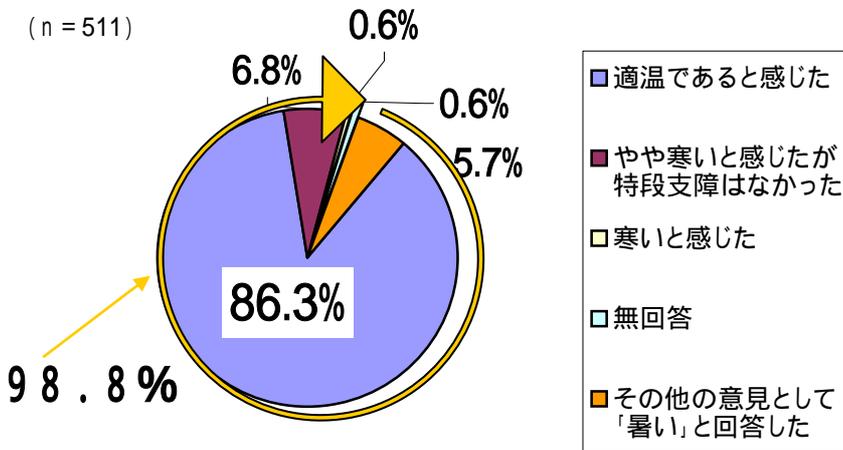

調査数より「無回答」「寒いと感じた」を除いた肯定的感想合計 98.8%


アリオ札幌の暖房温度と調査日の天候等

実施日時	12月9日	12月10日	参考	
天候	晴れ	雪	各フロア 通常温度	
湿度	72%	94%		
外気温	11時	-3.6		0.5
	12時	-2.6		0.0
	13時	-2.6		0.8
	14時	-1.6		0.9
	15時	-1.6	-1.3	
設定温度	通路 アリオ札幌 モール側通 路	22	22	24
	1階 食品と暮ら しのフロア	21	21	23
	2階 ファッション のフロア	21	21	23
	3階 子供と住まいの フロア	21	21	23

(2):「温暖化対策のために、今後この取り組みを続けるべきと思いますか。」


<2日間男女計>

(n=511)

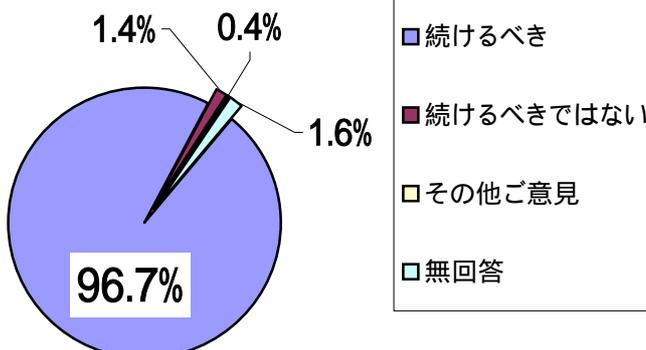


2日間の調査集計結果(男女別)

(1):「暖房温度を低めた館内はどのように感じましたか。」

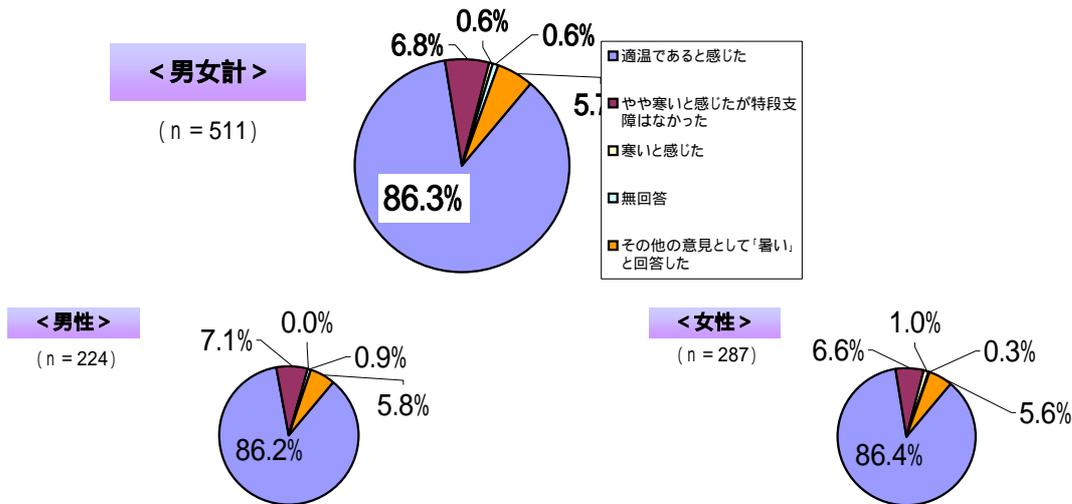

(2):「温暖化対策のために、今後この取り組みを続けるべきだと思いますか。」

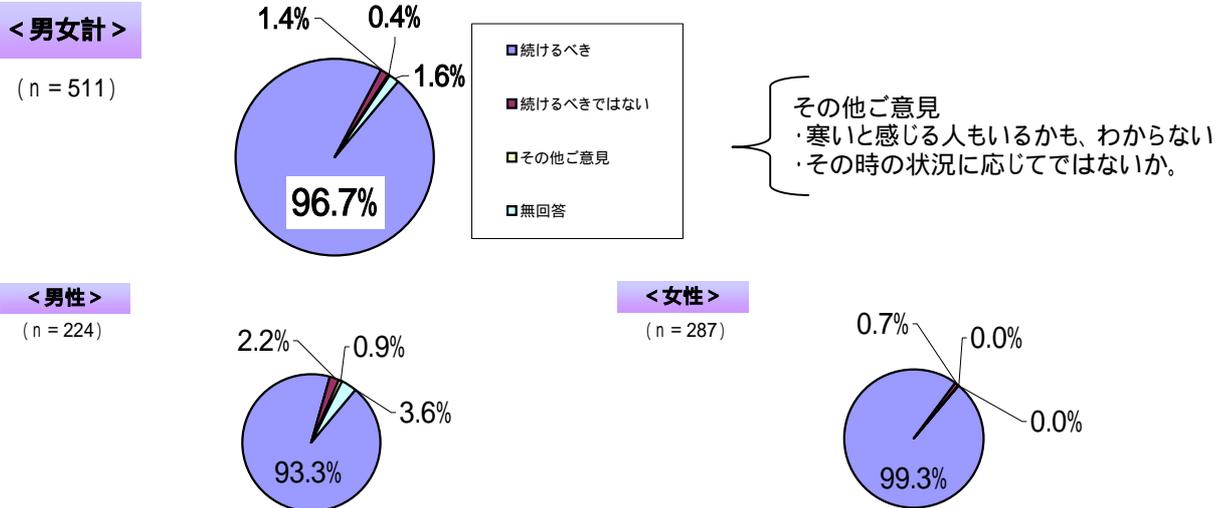


:今回の試験的取組によせられたご意見

- ・まだ暑いくらい。もう少し温度を下げても良い。(26件)
- ・普段が暑すぎ。(7件)
- ・子供を連れていて暑いと感じていた。(4件)
- ・上着を着ているので暖房温度は低くて良い。(4件)
- ・このような温度設定ならコートを脱がないですむので楽。(3件)
- ・入客状況に応じて上着を脱がなくても良い温度に設定すべき。(3件)
- ・暑いと汗も出るので風邪も引きやすくなる。風邪の予防になるので良い。(3件)
- ・外気温との差がありすぎるので体に悪い。(2件)
- ・客は歩くため余計暑く感じる。(2件)
- ・温度は外から来る客に合わせるべき。(2件)
- ・2F、3Fはまだ温度が高い。(2件)
- ・販売スタッフの工夫が必要。(1件)
- ・外窓にもビニールを貼るべき。(1件)
- ・緑豊かな地球環境を次世代に残すためにももっと真剣に取り組むべき。(1件)
- ・もっと人の目に触れるイベントを続けるべき。(1件)


参考(アンケート回答者の男女比率・年代構成について)

アンケート 男女比率

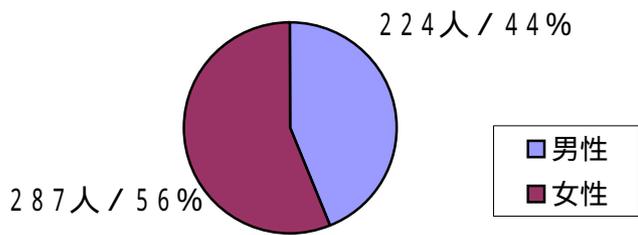

アンケート 年代別構成比<男性>

(人)

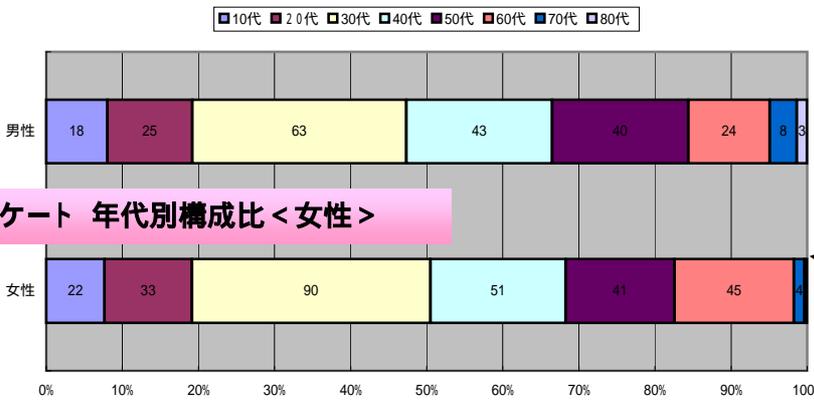

アンケート 年代別構成比<女性>

← 80代女性 (1)