

北九州市での掘り起こし（アンケート）調査結果

1 従業員10人以上の事業場（平成20年度実施）

| 対象事業場数 | 回答事業場 | P C B機器保管事業場 | 機器台数 |
|--------|------------------|--------------|-------------|
| 8,912 | 5,128 回答率：58% | 88(1.7%) | トランス(高) 73 |
| | | | (微) 28 |
| | | | コンデンサ(高) 84 |
| | | | (微) 0 |

機器の構成

| トランス | | コンデンサ | |
|--------|--------|--------|--------|
| 高濃度物 | 微量物 | 高濃度物 | 微量物 |
| 100kVA | 100kVA | 100kVA | 100kVA |
| 以上：7台 | 以上：10台 | 以上：1台 | 以上：0台 |
| 未満：9台 | 未満：15台 | 未満：38台 | 未満：0台 |
| 不明：57台 | 不明：3台 | 不明：45台 | 不明：0台 |

2 従業員5以上の事業場（平成22年度実施）

| 対象事業場数 | 回答事業場 | P C B機器保管事業場 | 機器台数 |
|--------|------------------|--------------|-------------|
| 17,700 | 8,965 回答率：51% | 76(0.8%) | トランス(高) 27 |
| | | | (微) 37 |
| | | | コンデンサ(高) 38 |
| | | | (微) 8 |


機器の構成

| トランス | | コンデンサ | |
|--------|--------|--------|--------|
| 高濃度物 | 微量物 | 高濃度物 | 微量物 |
| 100kVA | 100kVA | 100kVA | 100kVA |
| 以上：5台 | 以上：18台 | 以上：3台 | 以上：3台 |
| 未満：19台 | 未満：18台 | 未満：23台 | 未満：5台 |
| 不明：3台 | 不明：1台 | 不明：12台 | 不明：0台 |

3 従業員4以下の事業場等（平成23年度～24年度調査予定）

対象事業場数：27,595 過去の調査での未回答事業場：約8,700

北九州市内の処理状況

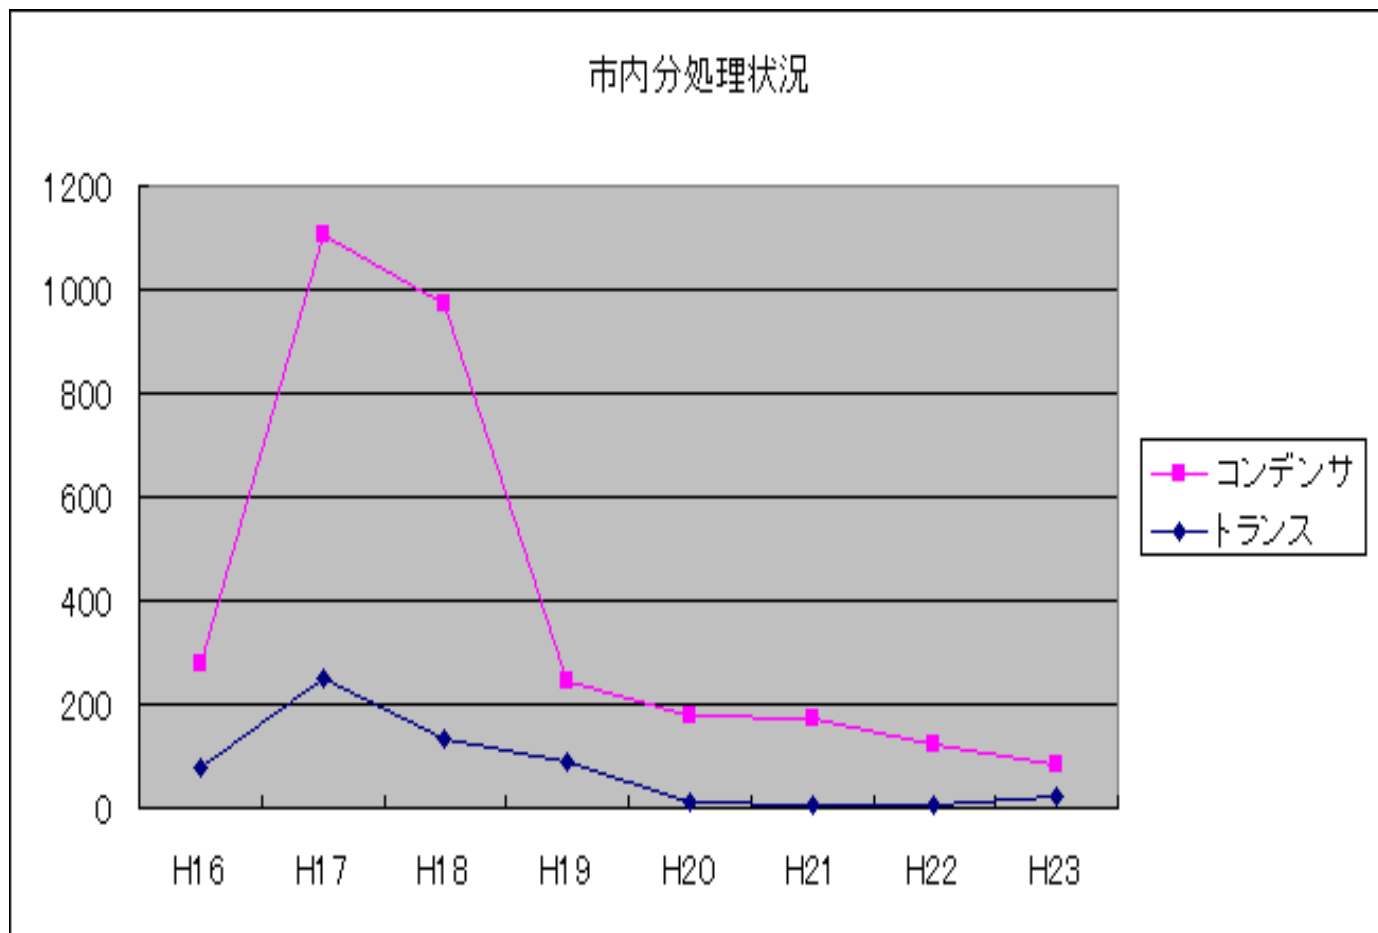

| 種 類 | 対象台数 | 処理台数 | 残台数 | 進捗率 |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| トランス | 7 5 6 | 5 9 5 | 1 6 1 | 7 9 % |
| コンデンサ | 2 , 9 7 1 | 2 , 5 6 5 | 4 0 6 | 8 6 % |

平成23年12月現在