

A事業場による健診実施状況

1. B工場

1-1 使用アスベストについて

青石綿 S23-S46 まで使用

茶石綿 S18-H 3 まで使用

白石綿 S23-H15 まで使用

使用量の詳細は資料なく不明

1-2 健康被害への対応

○住民説明会 7月9日に開催、170名ほど参加

○住民検診等について

約400名の申し込み

○従業者検診

元従業員、アルバイト等 約200名

○家族検診等

健康不安を訴える者および下請け関連企業従事者でアスベストにある者について実施 約20名

○その他 工場出入り業者14名

2. C工業、D工場

1-1 アスベスト使用状況

青石綿 S26-S45

白石綿 S41-H13

1-2 健康被害への対応

○検診：元従業員、地域住民、家族、出入り業者


(D工場) 申し込み 約450名

うち、元従業員約350名

(C工業) 申し込み 約200名

うち、元従業員約100名

# 石綿健康診断フロー

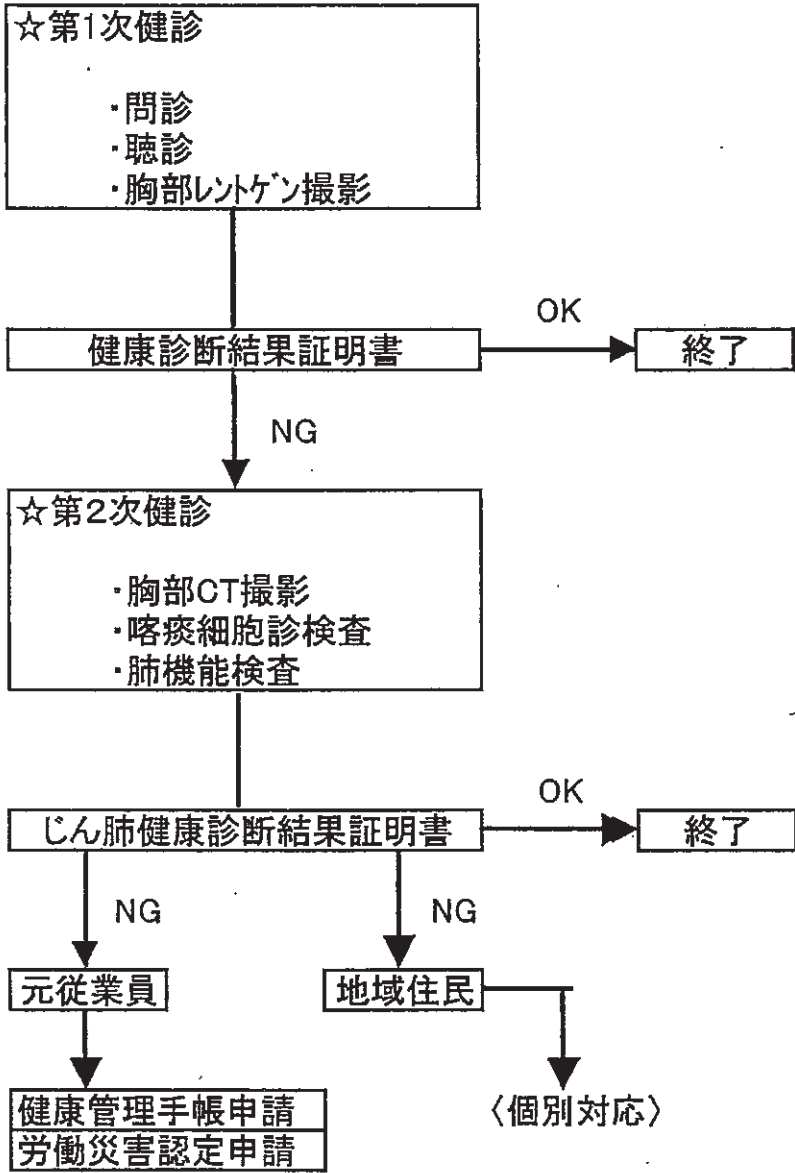

\* 健康診断費用は、(A事業場)の負担とする