


別 図 - 1

施設及び施設周辺概要と工程・測定点の概要

施設及び施設周辺概要と工程・測定点の概要


(1) 難燃剤製造工場

難燃剤製造工程図

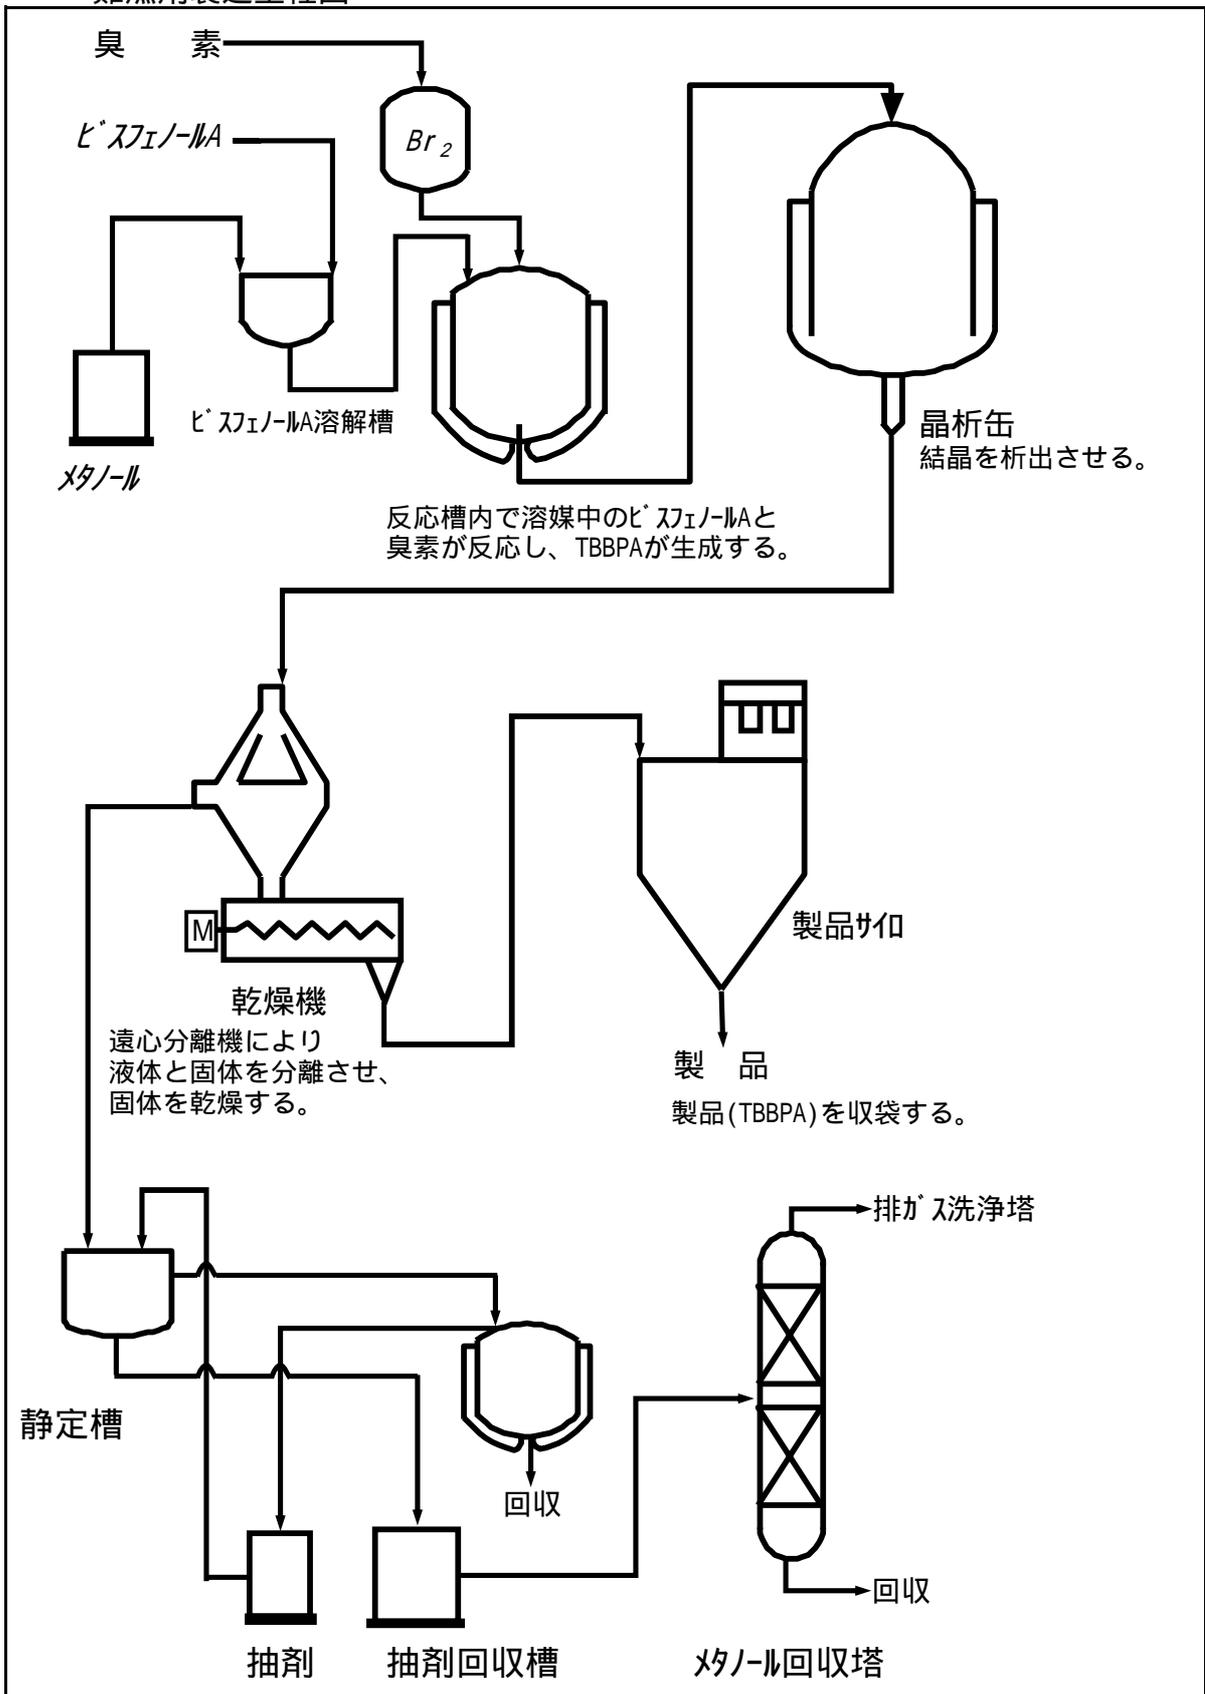


[工程概要図]

☆ 測定点

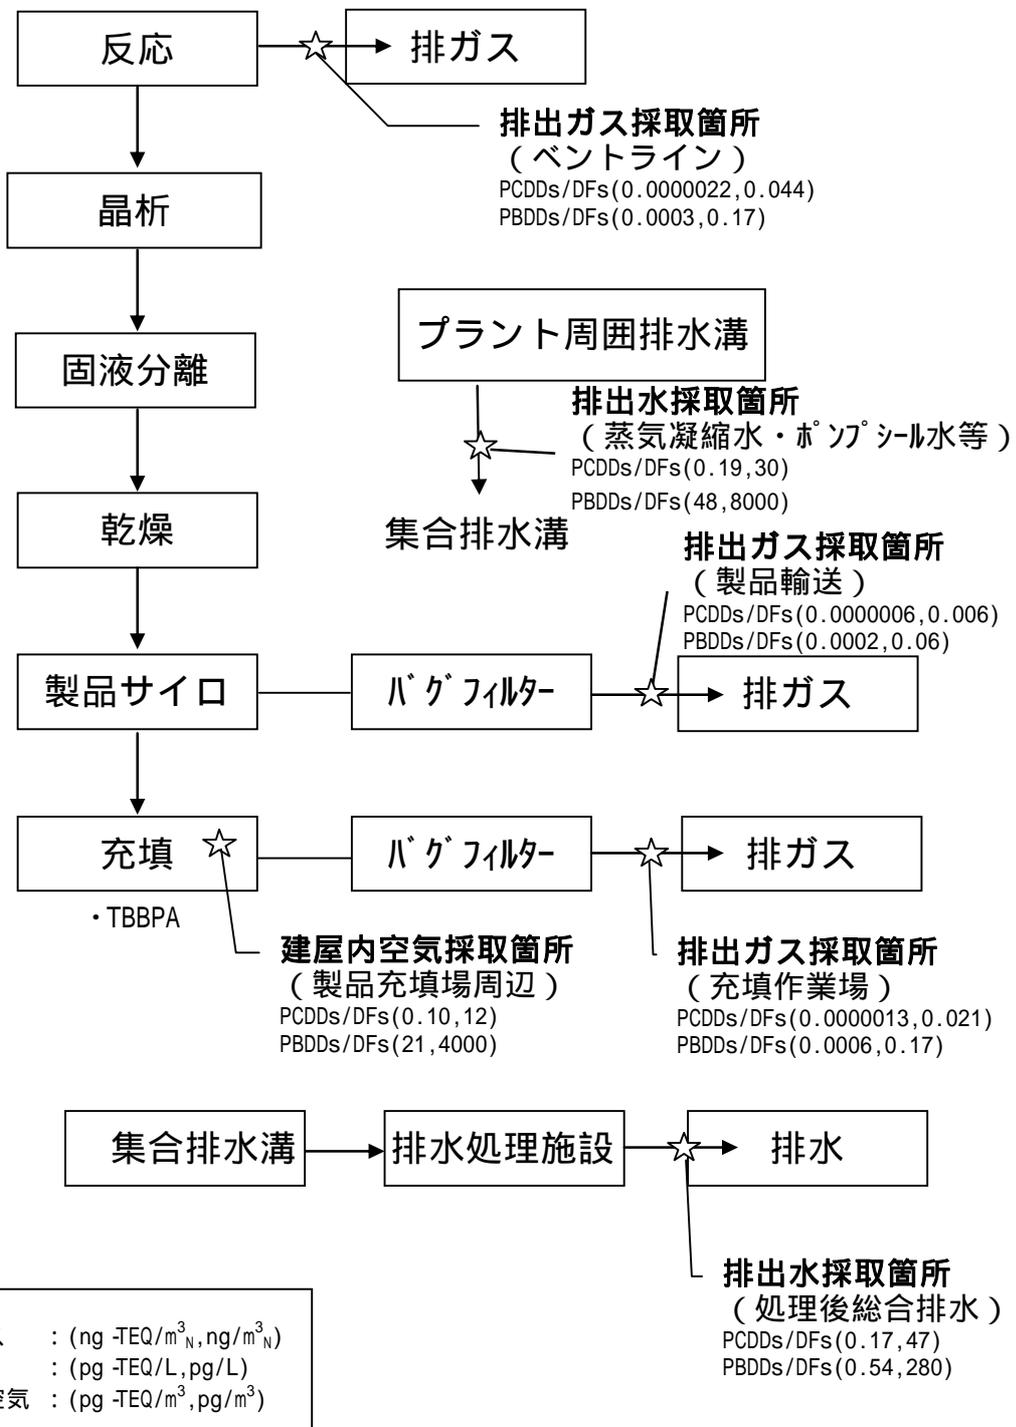


注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。

[施設概要図]

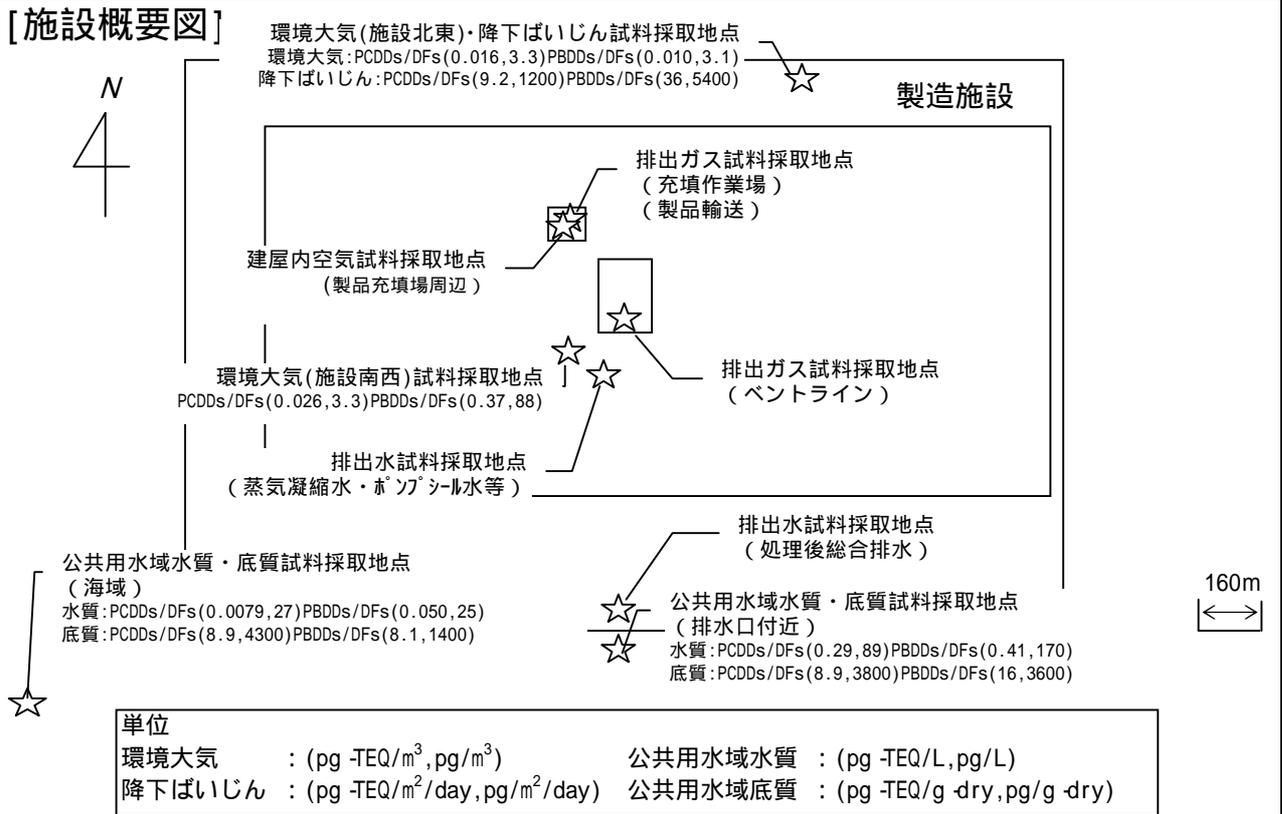

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。

[風配率及び風向別平均風速図]

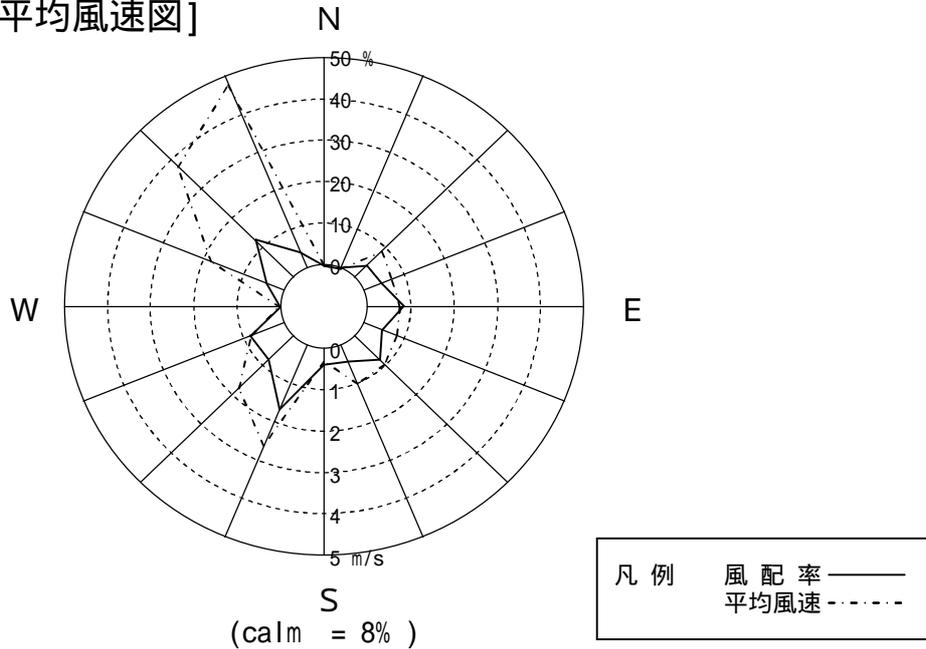


[周辺状況]

- ・ 工場隣接、周辺に工場多い(化学工場等)
- ・ 処理後総合排水と海域(排水口付近)との距離約0m
- ・ 海域(排水口付近)と海域との距離約3km

[工程概要図]


☆ 測定点

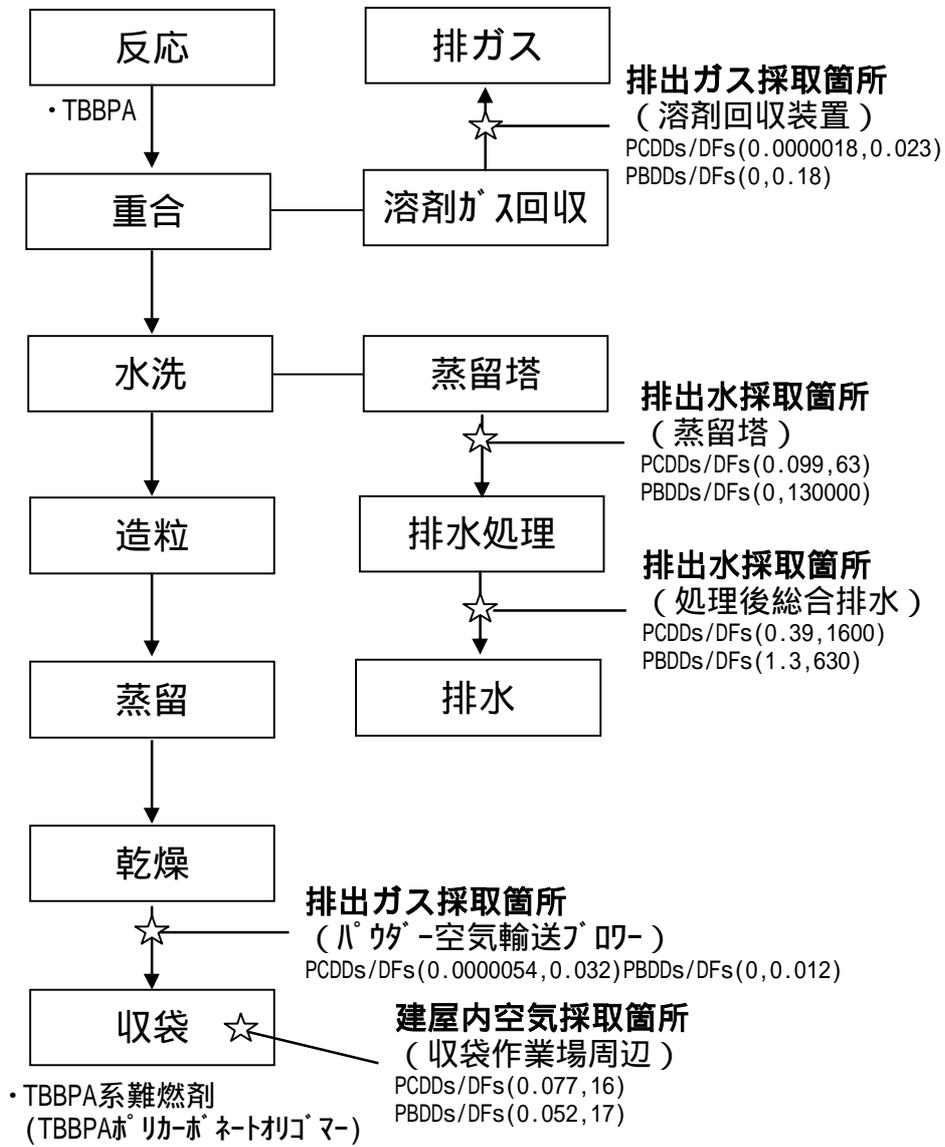

単位	
排出ガス	: (ng-TEQ/m ³ _N , ng/m ³ _N)
排水水	: (pg-TEQ/L, pg/L)
建屋内空気	: (pg-TEQ/m ³ , pg/m ³)

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。


[施設概要図]

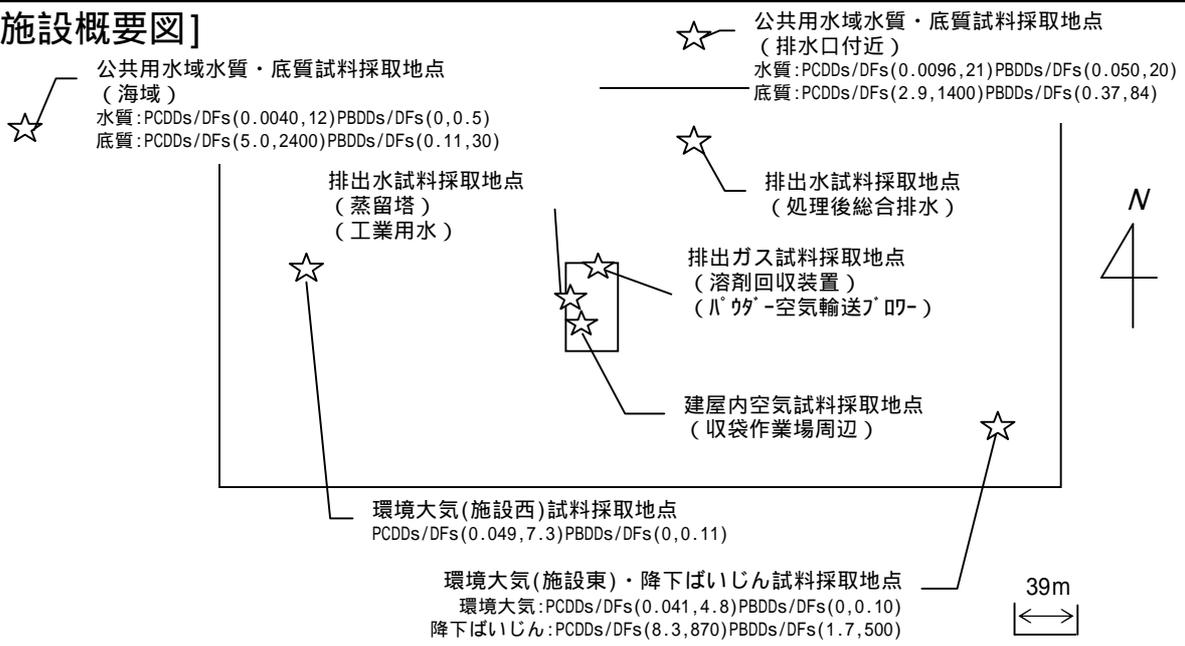

単位			
環境大気	: (pg -TEQ/m ³ , pg/m ³)	公共用水域水質	: (pg -TEQ/L, pg/L)
降下ばいじん	: (pg -TEQ/m ² /day, pg/m ² /day)	公共用水域底質	: (pg -TEQ/g -dry, pg/g -dry)

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。


[風配率及び風向別平均風速図]

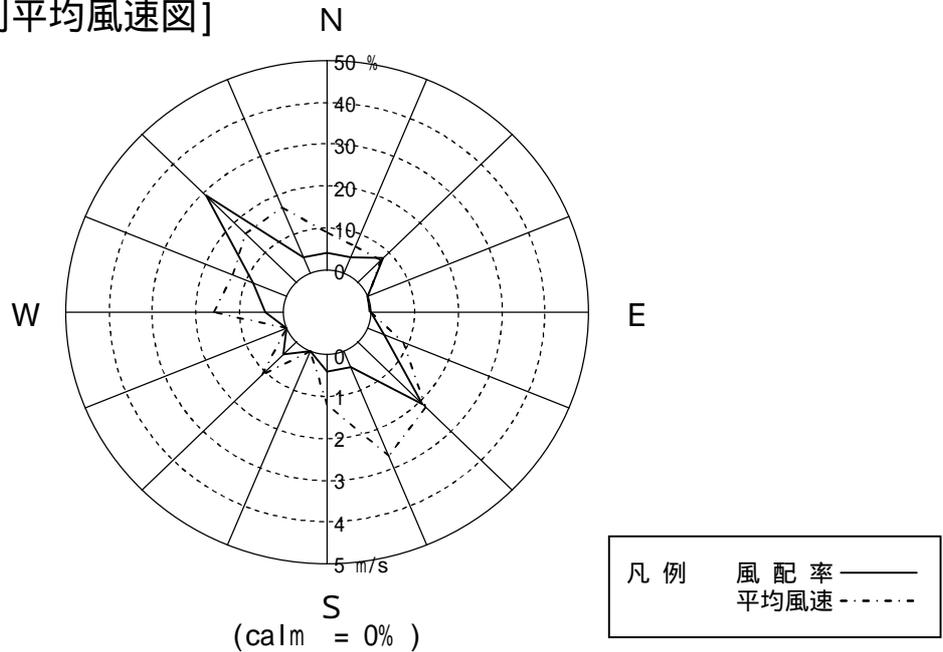

[周辺状況]


- ・ 工場隣接、周辺に工場多い(化学工場等)
- ・ 処理後総合排水と海域(排水口付近)との距離約100m
- ・ 海域(排水口付近)と海域との距離約800m

(2) 難燃繊維加工工場
難燃繊維加工工程図

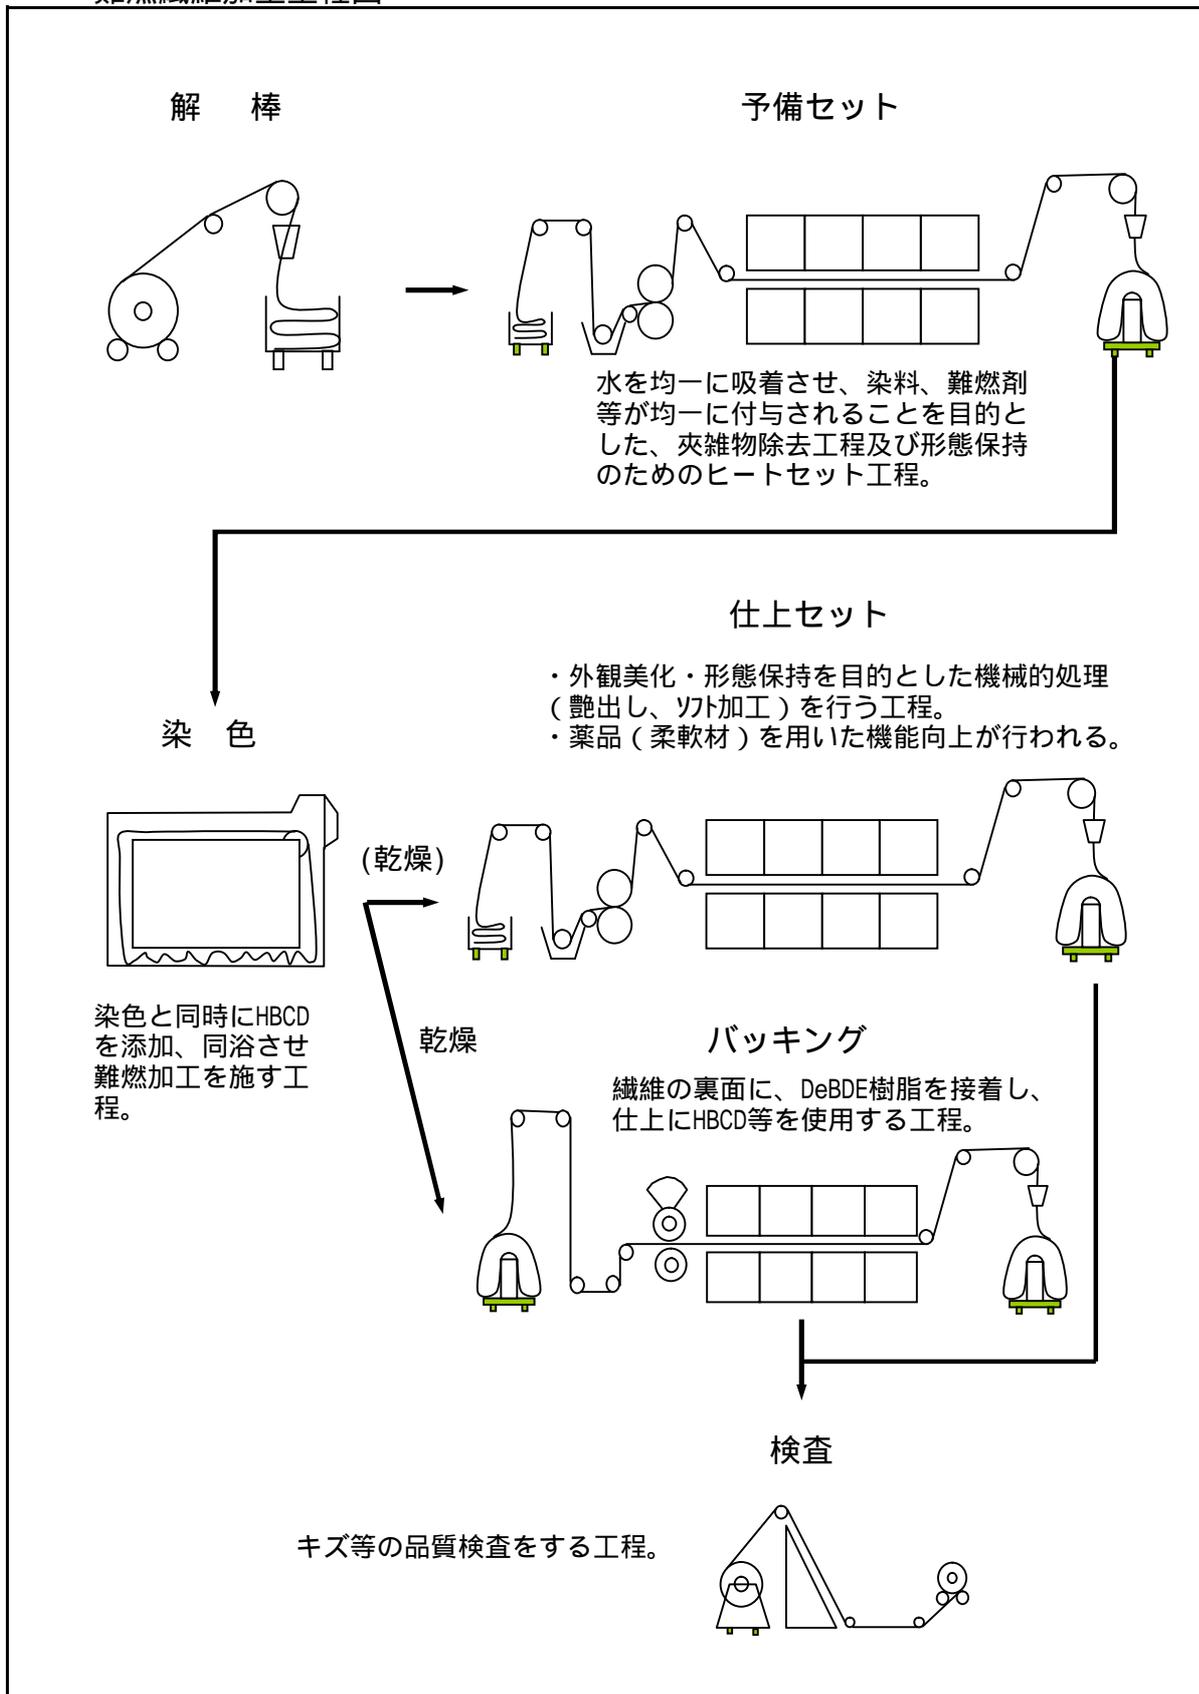

[工程概要図]


☆ 測定点

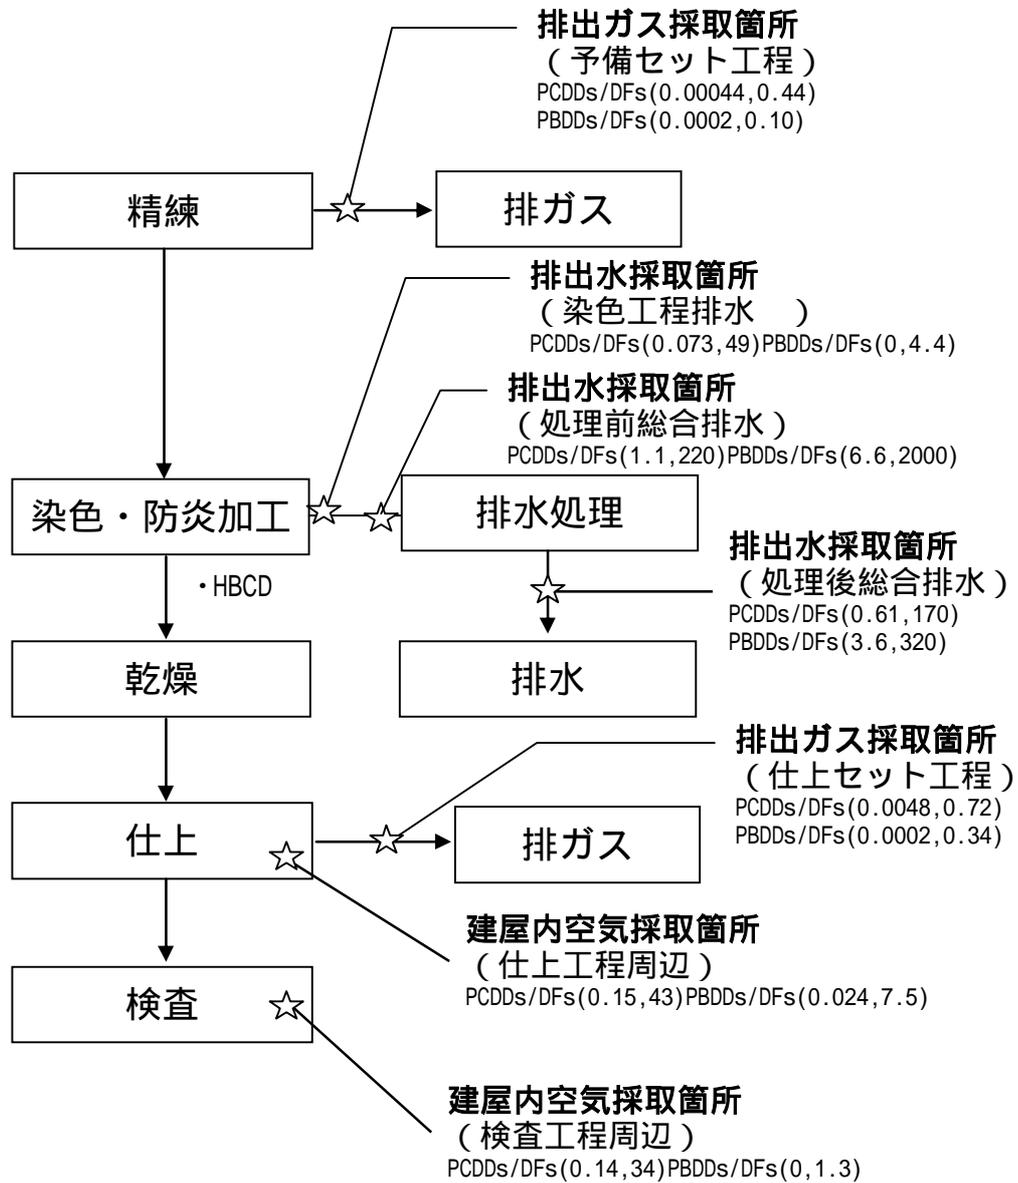

単位 (Unit)	
排出ガス (Exhaust Gas)	: (ng-TEQ/m ³ , ng/m ³)
排出水 (Exhaust Water)	: (pg-TEQ/L, pg/L)
建屋内空気 (Indoor Air)	: (pg-TEQ/m ³ , pg/m ³)

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。


[施設概要図]

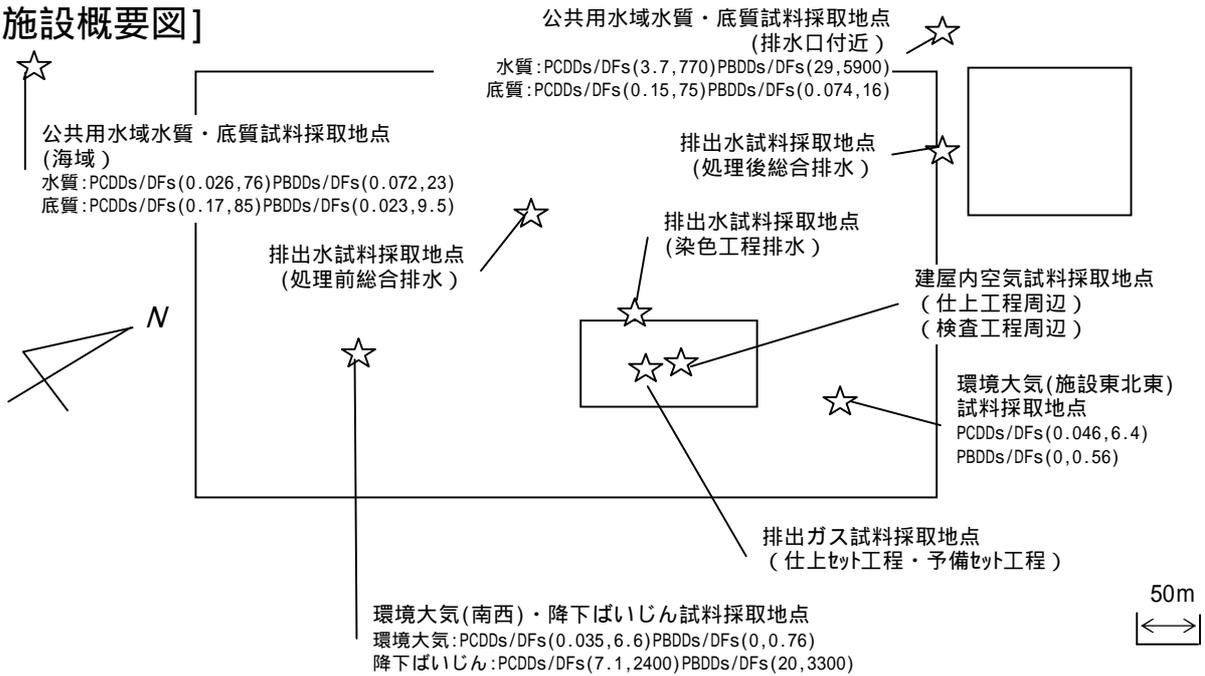

単位			
環境大気	: (pg -TEQ/m ³ , pg/m ³)	公共用水域水質	: (pg -TEQ/L, pg/L)
降下ばいじん	: (pg -TEQ/m ² /day, pg/m ² /day)	公共用水域底質	: (pg -TEQ/g -dry, pg/g -dry)

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。


[風配率及び風向別平均風速図]

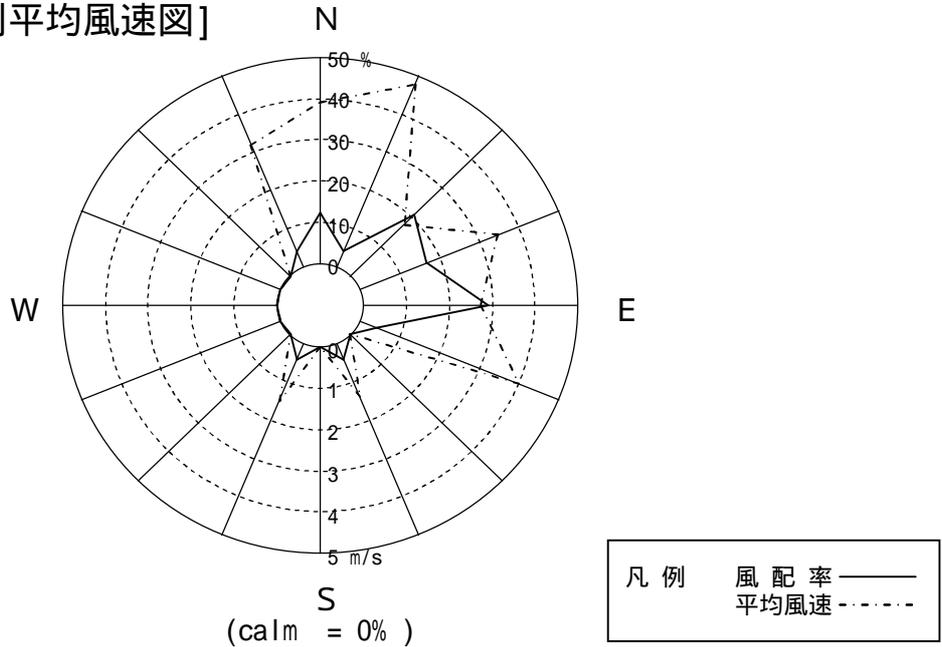

[周辺状況]


- ・ 工場隣接、周辺約1km以内に工場あり
- ・ 処理後総合排水と海域（排水口付近）との距離約50m
- ・ 海域（排水口付近）と海域との距離約1km

[工程概要図]

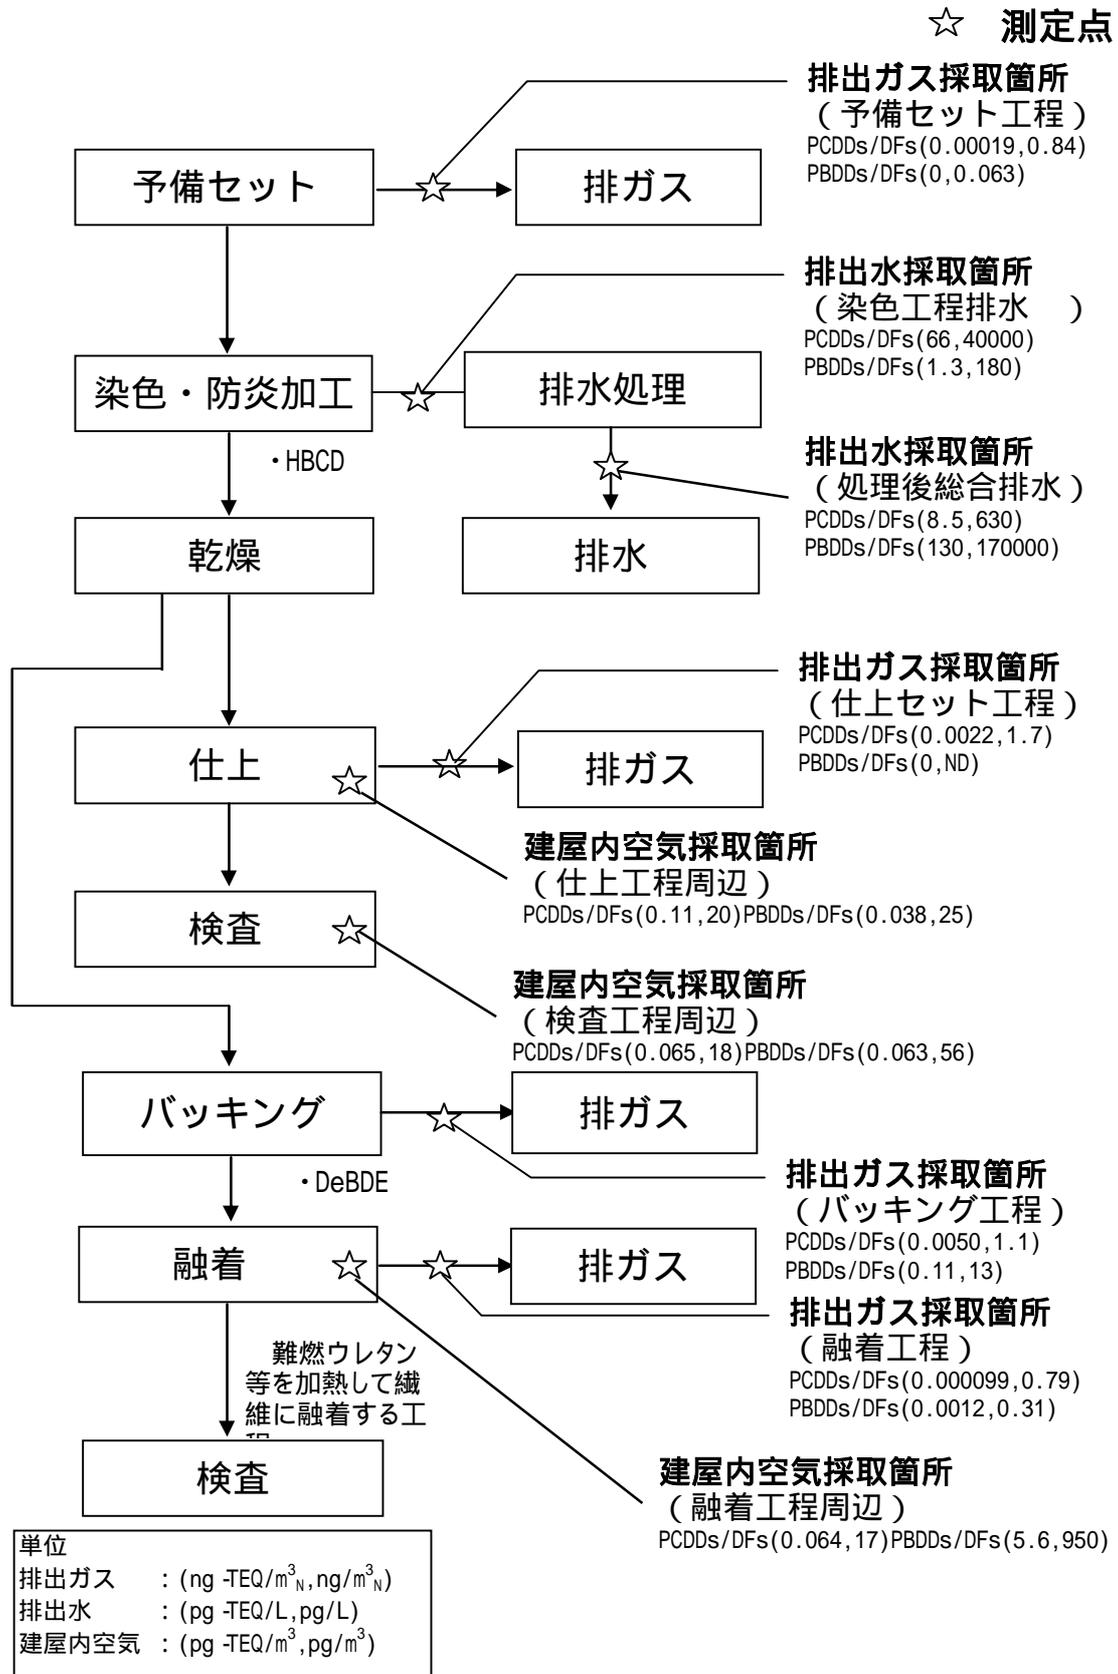

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。


[施設概要図]

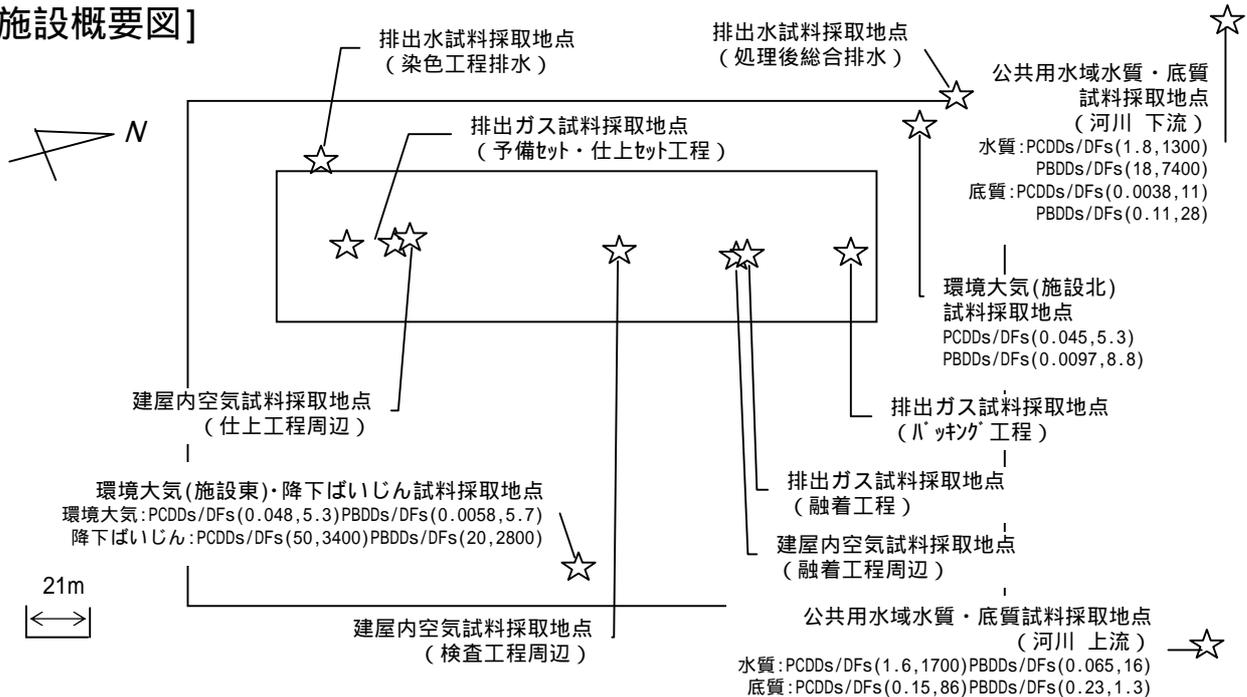

単位	
環境大気	: (pg -TEQ/m ³ , pg/m ³)
降下ばいじん	: (pg -TEQ/m ² /day, pg/m ² /day)
公共用水域水質	: (pg -TEQ/L, pg/L)
公共用水域底質	: (pg -TEQ/g -dry, pg/g -dry)

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。

[風配率及び風向別平均風速図]

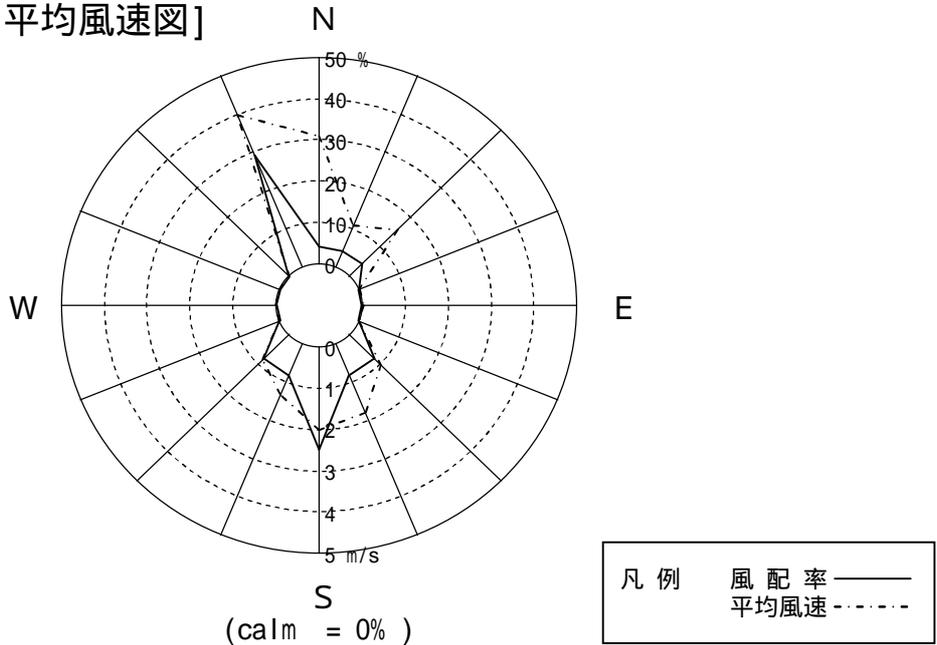


[周辺状況]

- ・ 工場隣接、周辺約1Km以内に工場あり
- ・ 処理後総合排水と河川(下流)との距離約500m
- ・ 河川(下流)と河川(上流)との距離約550m

[工程概要図]


☆ 測定点

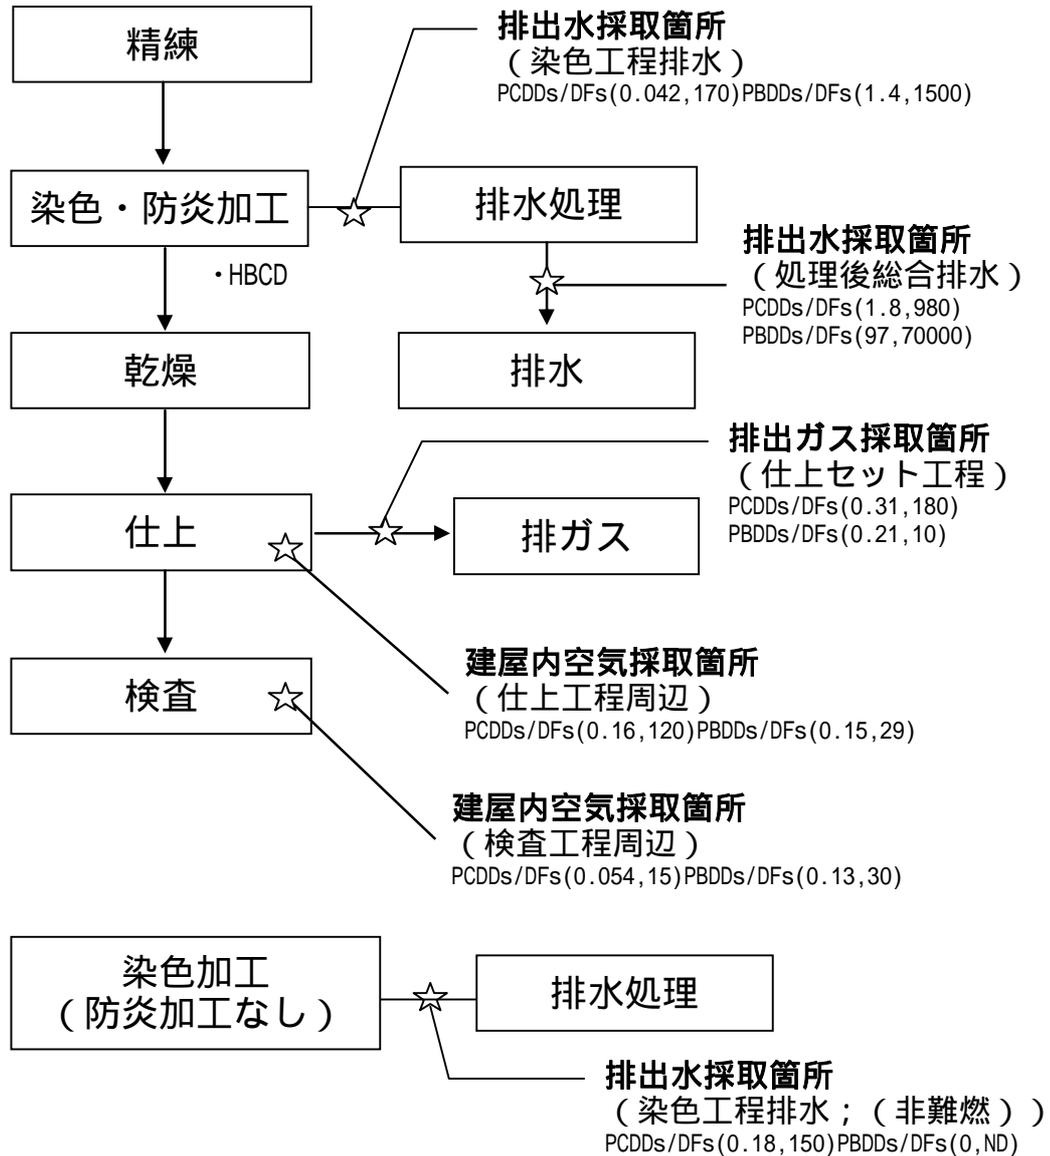

単位	
排出ガス	: (ng-TEQ/m ³ _N , ng/m ³ _N)
排出水	: (pg-TEQ/L, pg/L)
建屋内空気	: (pg-TEQ/m ³ , pg/m ³)


注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。

[施設概要図]

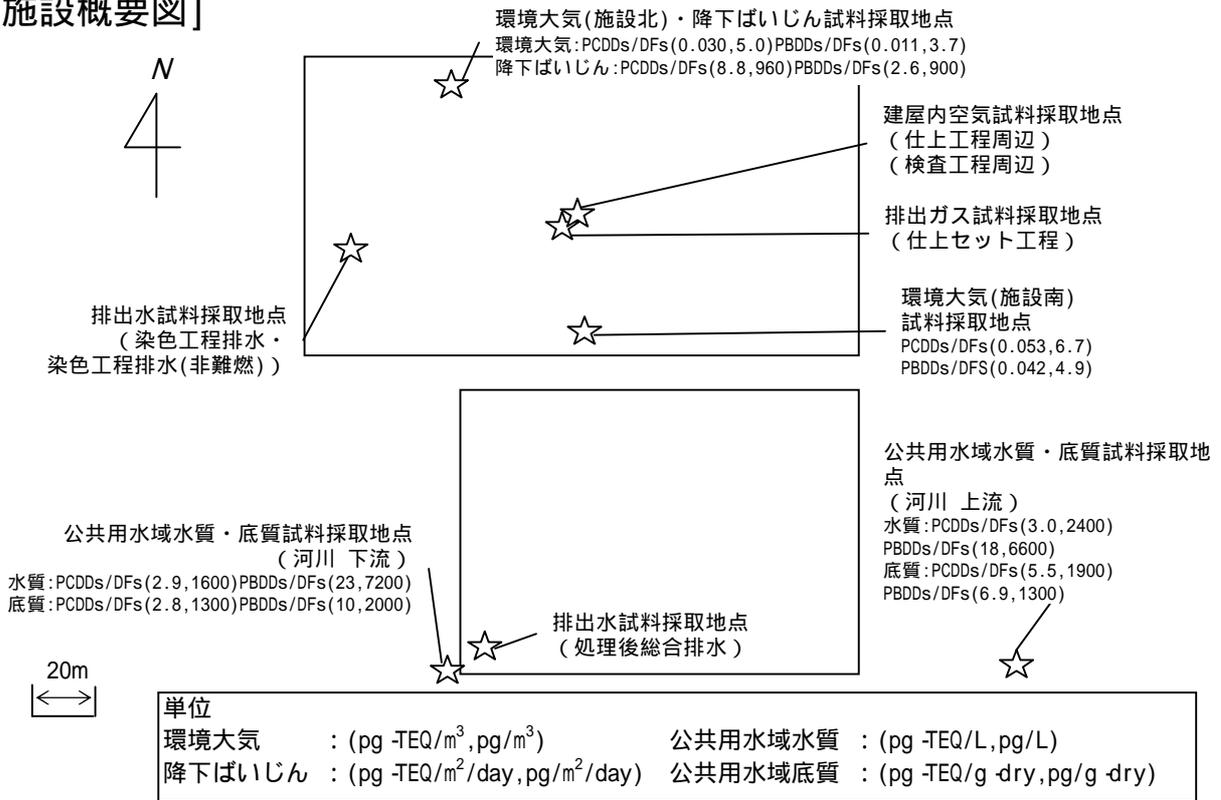

注) 括弧内の値は、(毒性等量/毒性等量相当値(ND=0), 実測濃度)である。

[風配率及び風向別平均風速図]

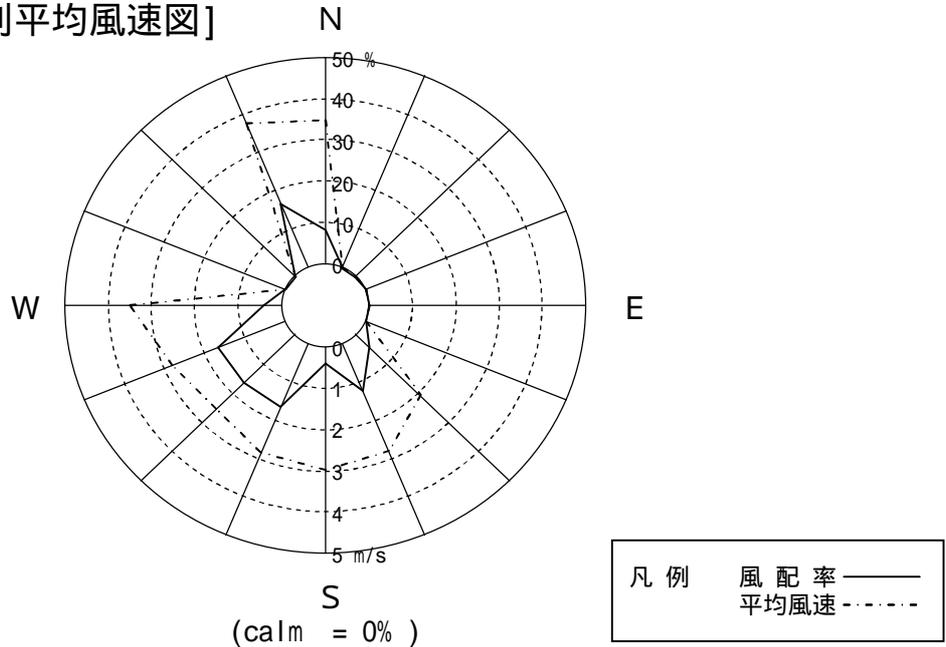

[周辺状況]

- ・ 周辺約1Km以内に工場あり、周辺は民家が多い
- ・ 処理後総合排水と河川(下流)との距離約10m
- ・ 河川(下流)と河川(上流)との距離約180m