

図17 広域地下水水位シミュレーション（地下水水位変動：H5～H16 各年の8月度）

● 当時稼働中井戸

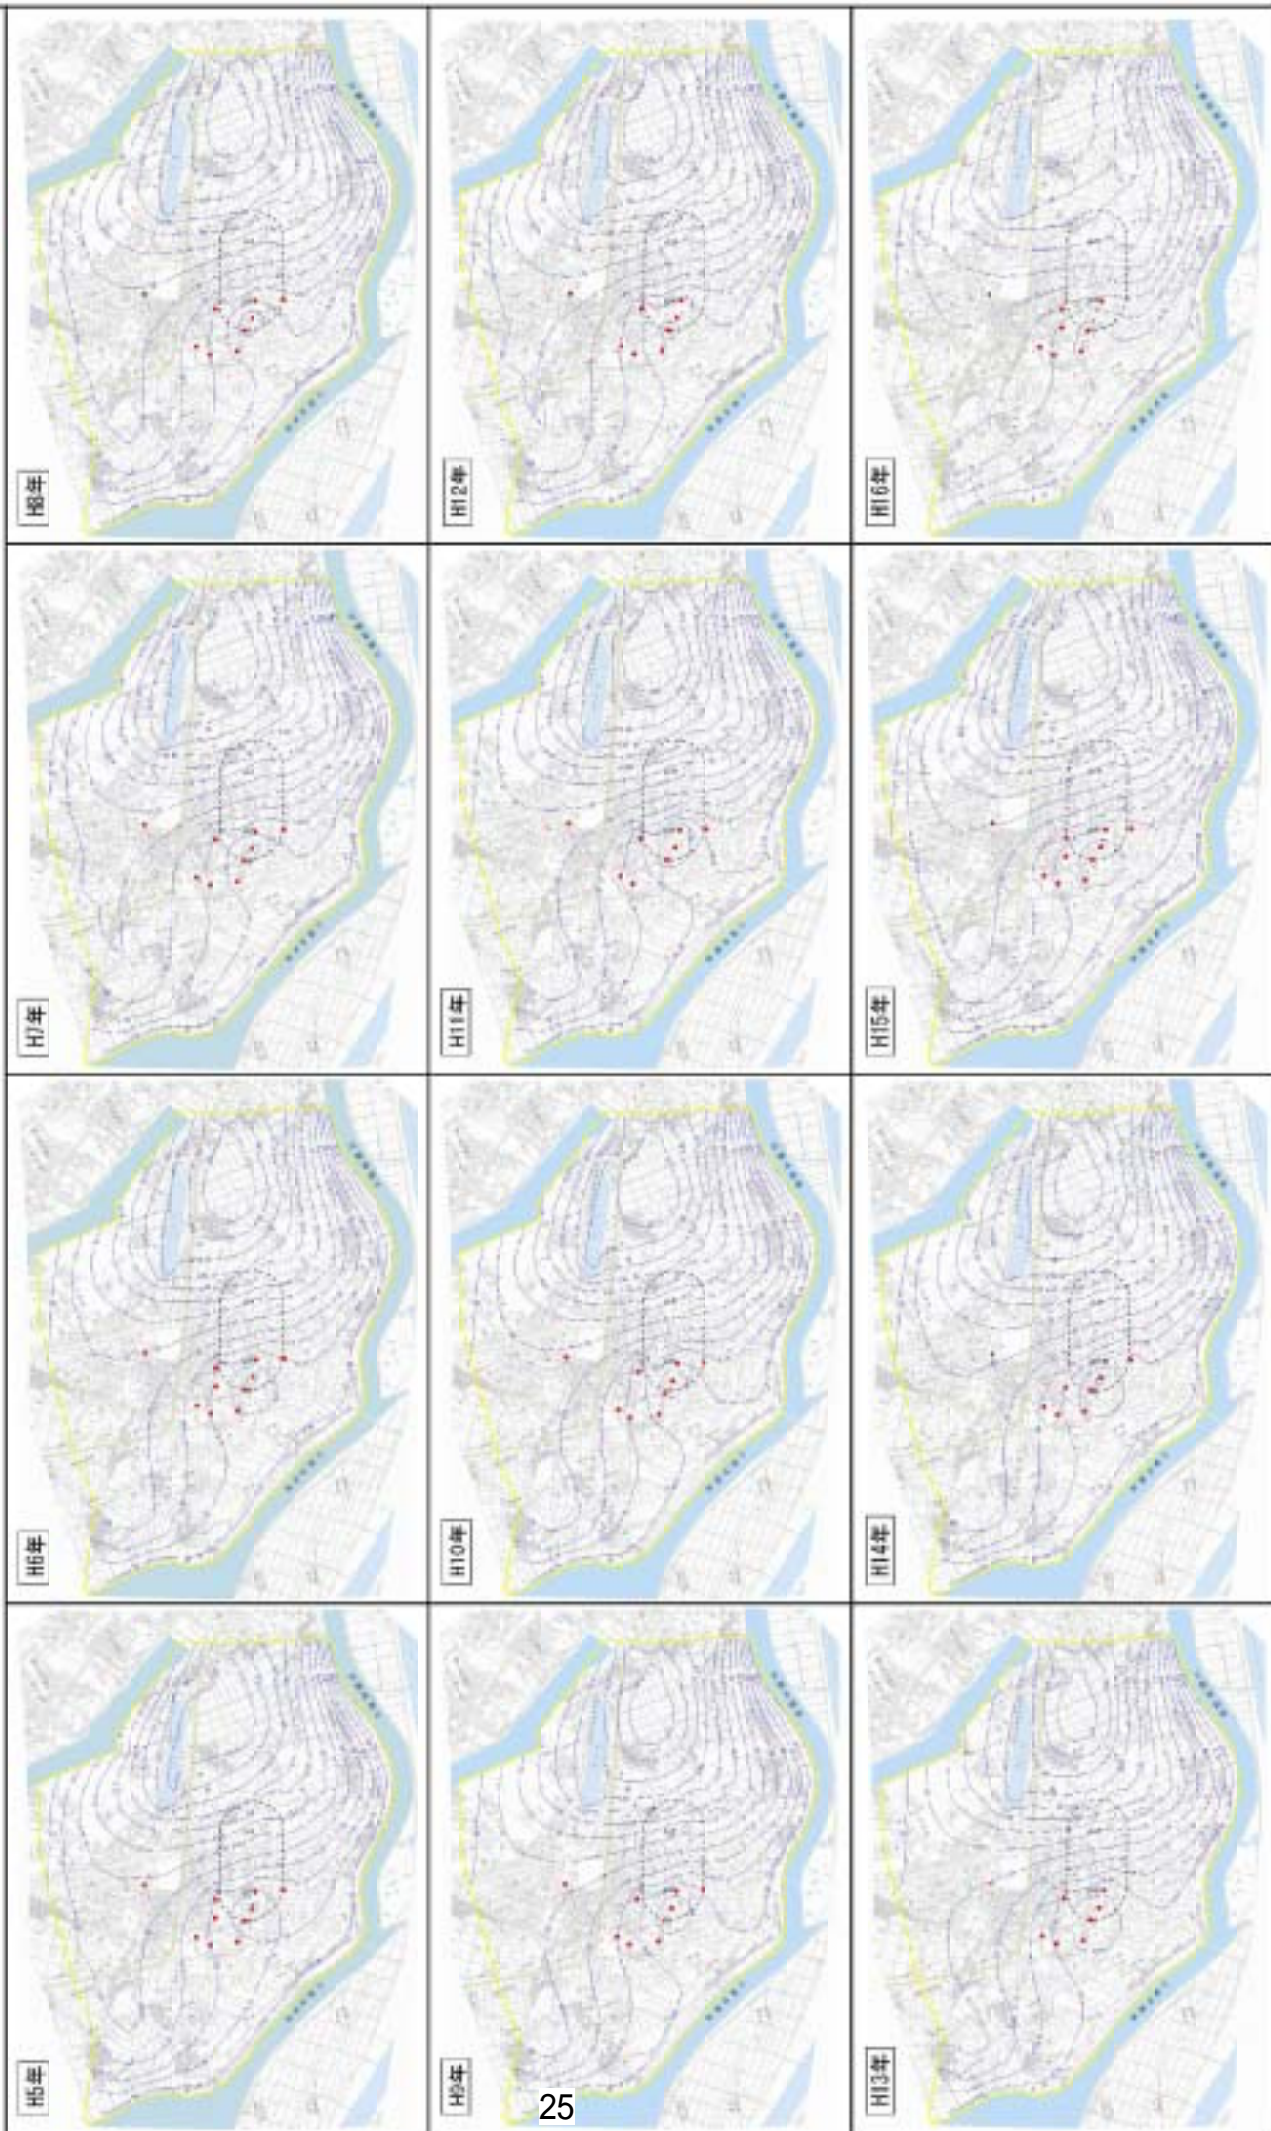


図18 地下水汚染シミュレーションによる濃度分布 (深度30m)

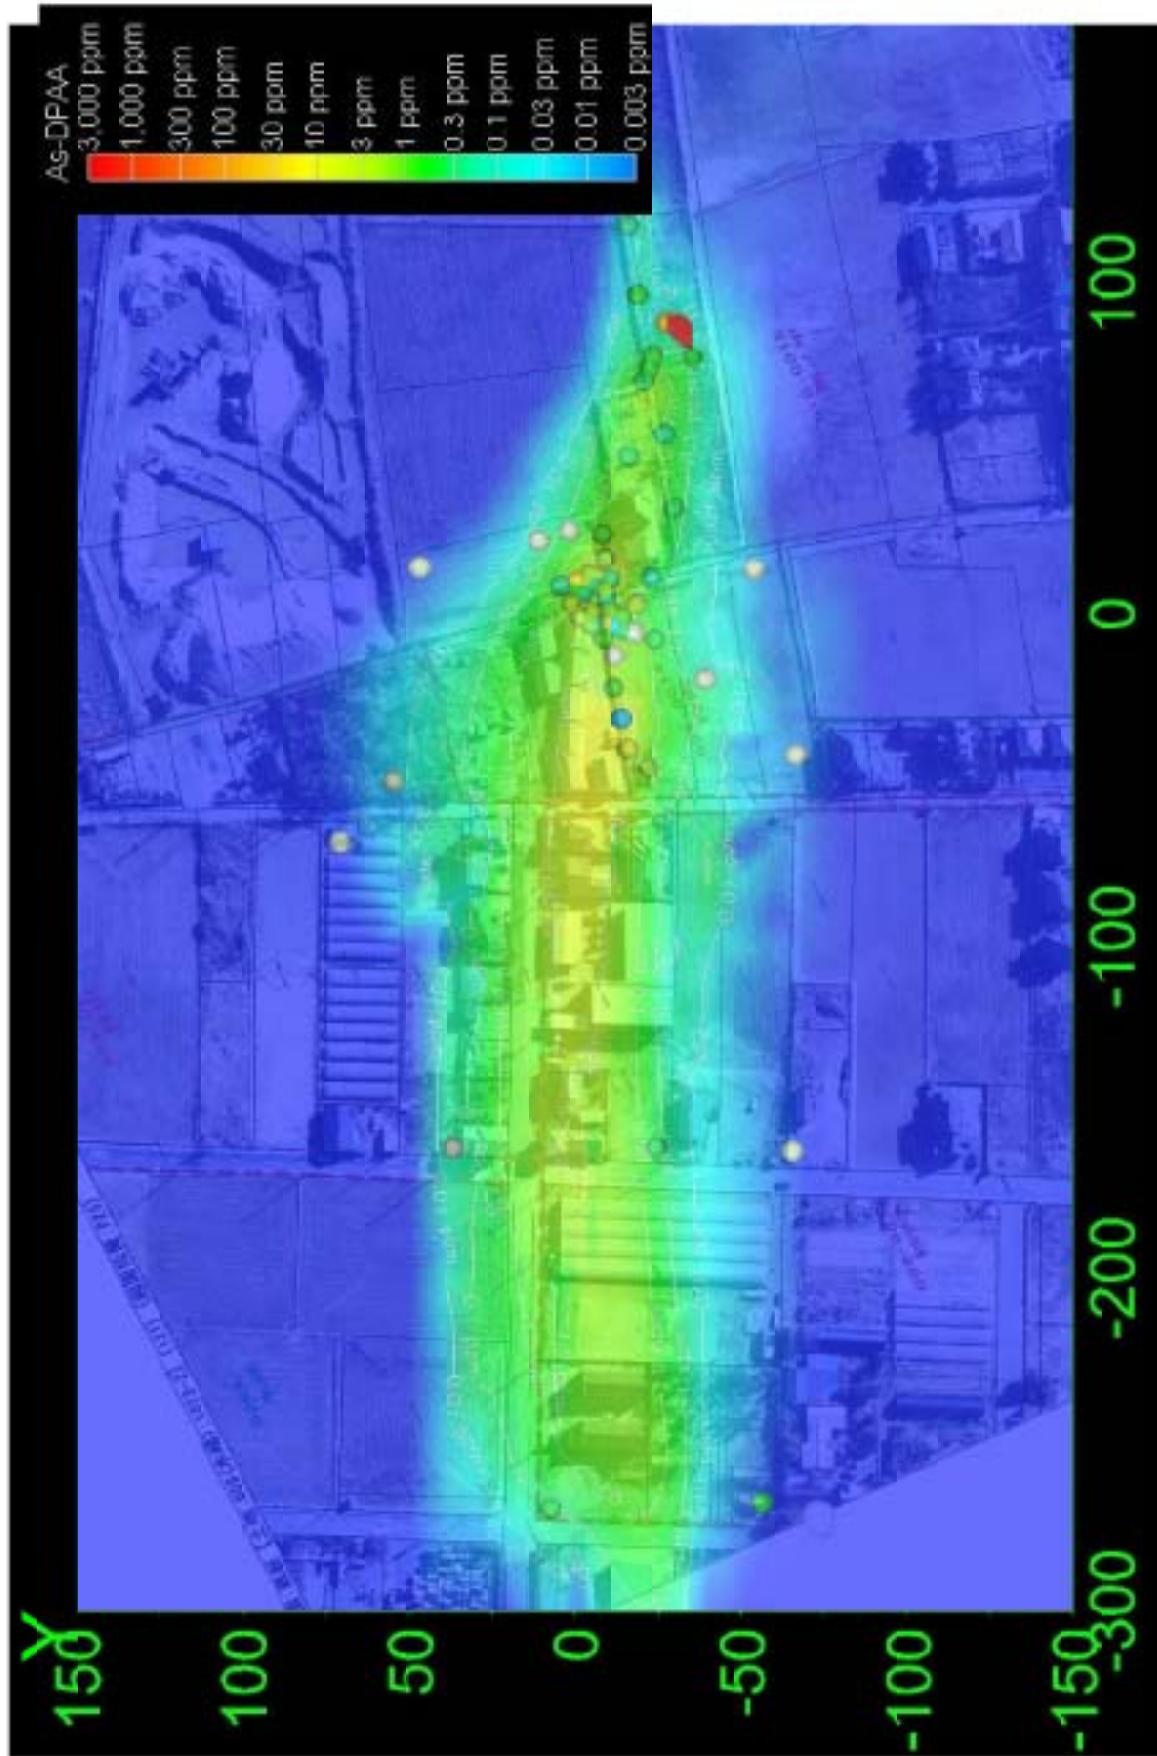


図19 地下水汚染シミュレーションによる汚染分布推移 (3ppm以上:)

