


民有地の飲用井戸における今後の調査について

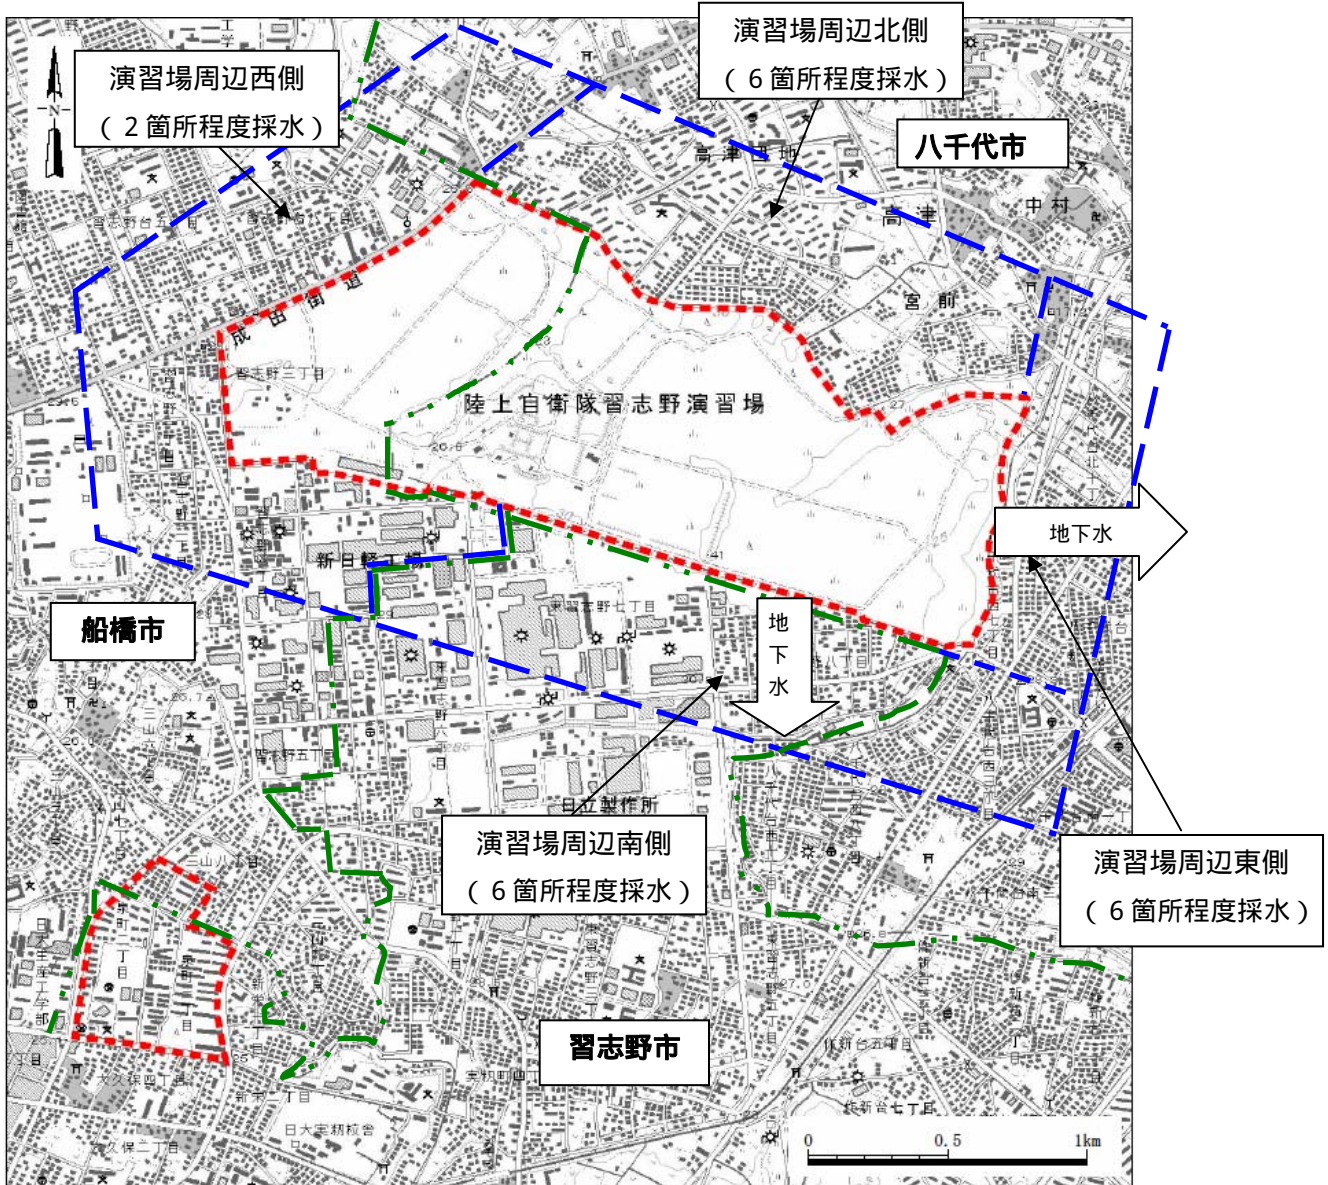

- : 小学校の井戸 (3 箇所 / 採水済み)
- : 市営水道水源井戸 (7 箇所 / 採水済み)
- : 演習場内の使用されていない井戸 (3 箇所)
- : 陸上自衛隊習志野演習場周辺約 500m の境界線
- : 市境界線