


*trans*-クロルデンの経年変化(幾何平均値)

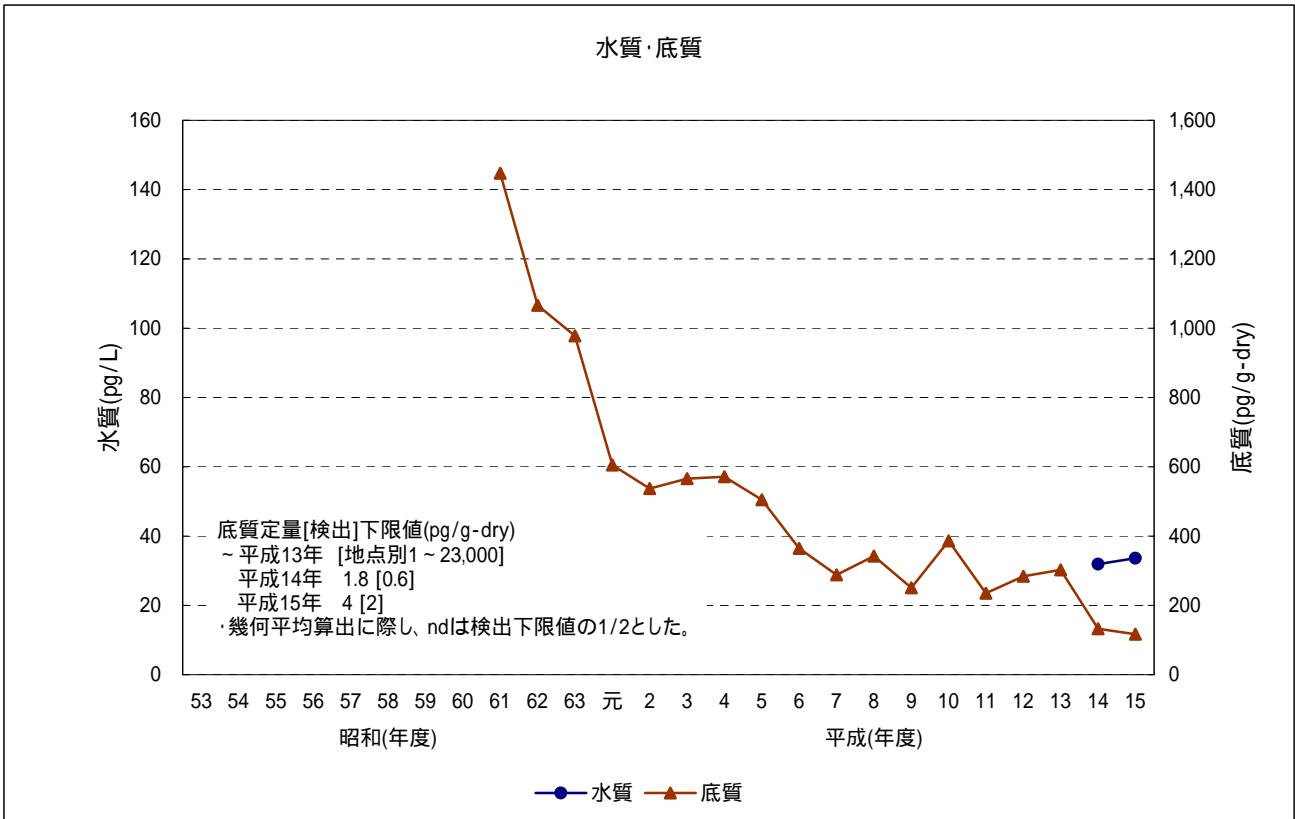

注) *trans*-クロルデン水質は昭和61年度から平成10年度まで[水質・底質モニタリング]において調査実績があるが、検出下限値が高く(10,000pg/L)検出率が低く、平成14年度以降と比較できないため記載していない。

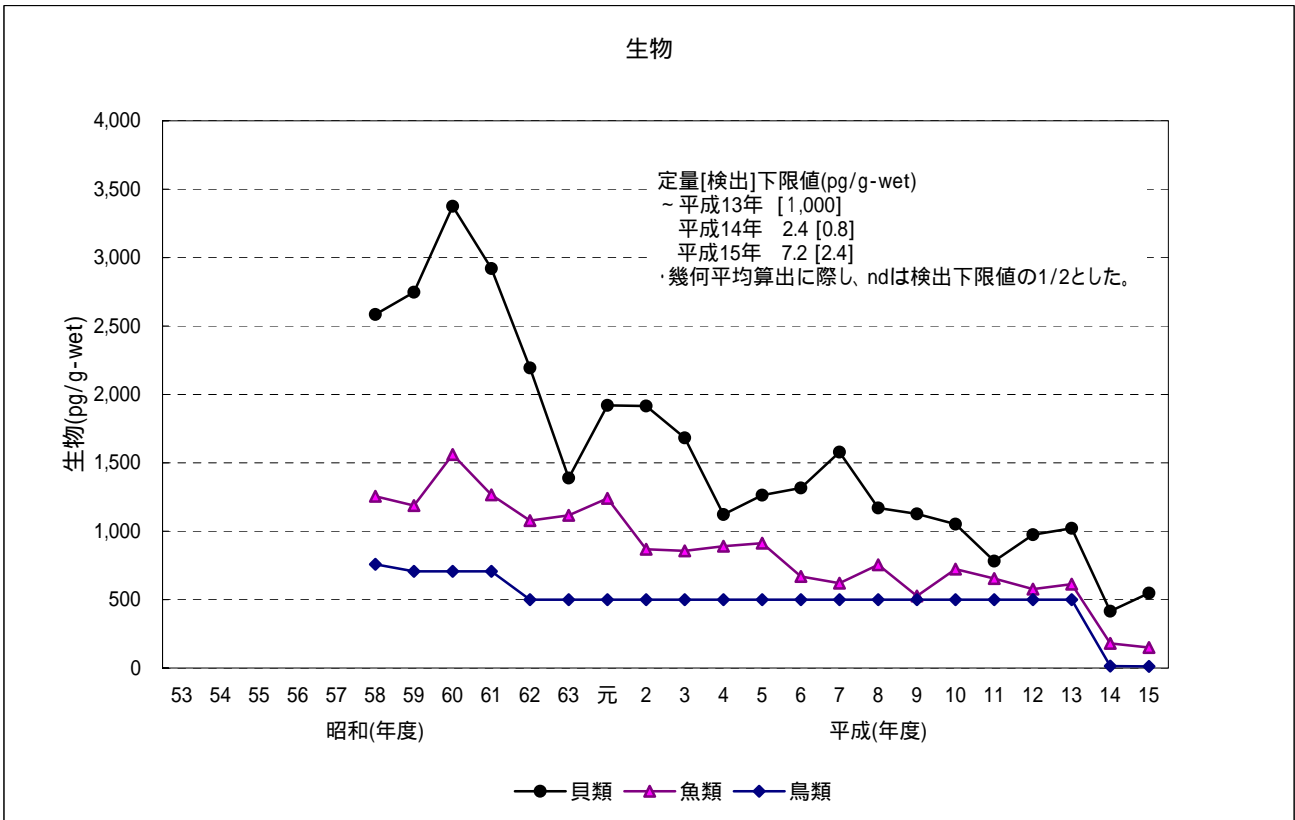


図23 *trans*-クロルデンの経年変化図(幾何平均値)