


習志野における環境調査の状況について

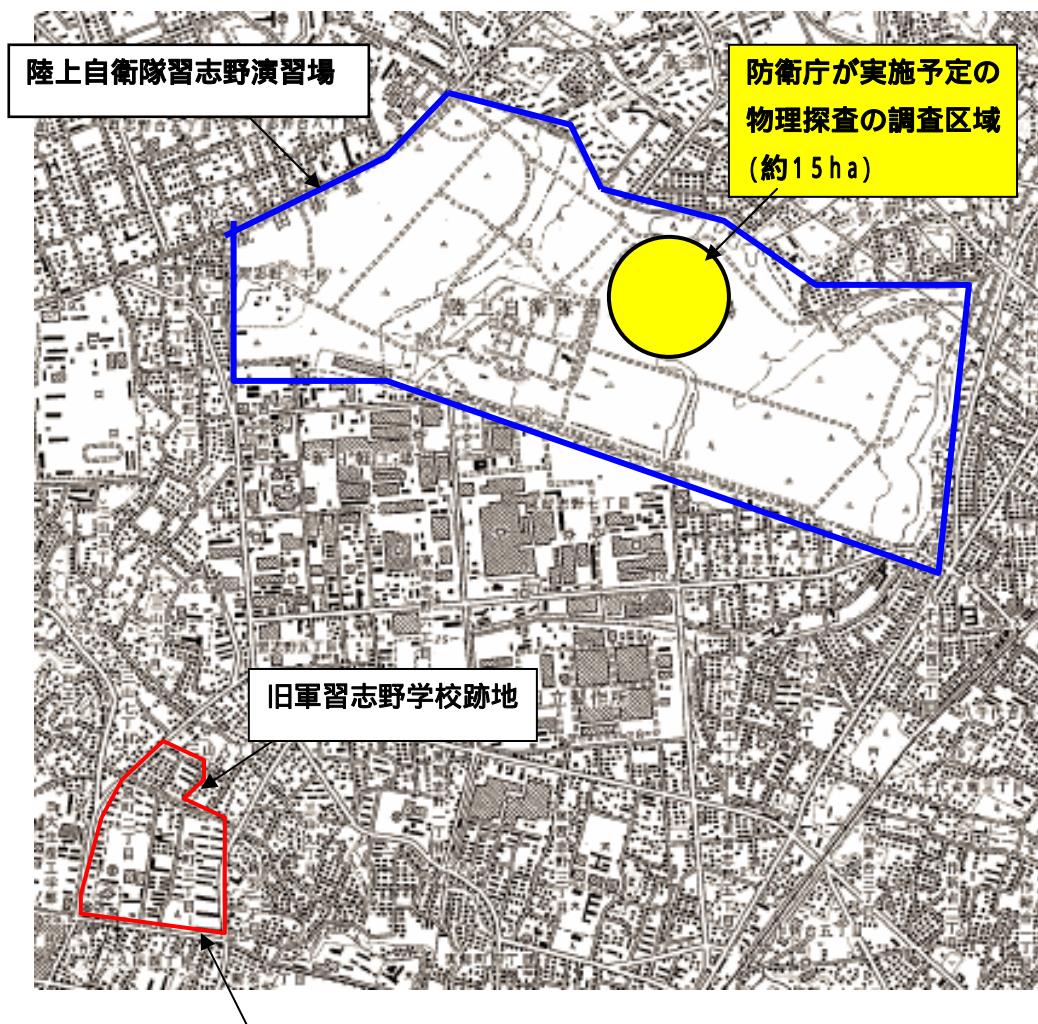

平成17年度地下水再調査の結果

旧軍習志野学校跡地内の4箇所(習志野市2箇所、船橋市2箇所)の井戸から平成17年8月に採水した検体について、毒ガス関連物質である、硫黄マスタード、ルイサイト、2-クロロビニル亜アルソン酸、あか剤関連物質(ジフェニルクロロアルシン、ジフェニルシアノアルシン、ビス(ジフェニルアルシン)オキシド、ジフェニルアルシン酸、フェニルアルソン酸)は検出されませんでした。