


# 茶の検査結果の推移（～平成27年12月1日）

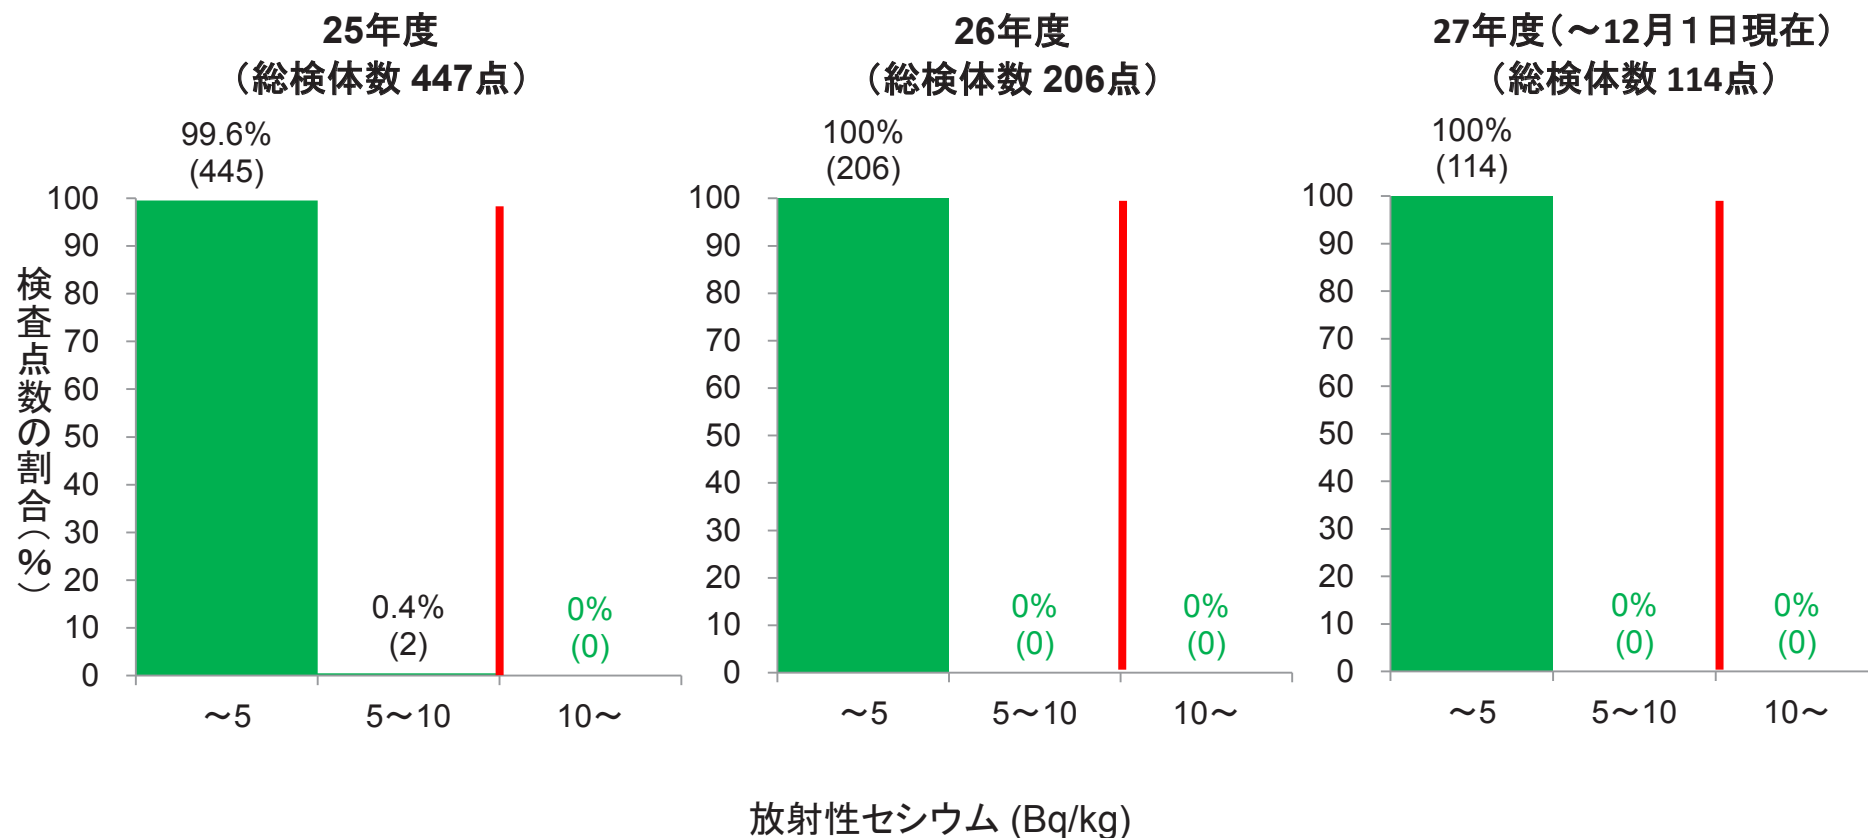

(注)・平成27年12月1日までに厚生労働省が公表したデータに基づく。( )内は検査点数。  
 ・茶の基準値は平成24年度以降は飲用に供する状態で10Bq/kg。  
 ・検出下限値未満は5Bq/kg以下として集計。