


福島第一原発 事故の概要

事故直後から2週間の空間線量率 (福島第一原子力発電所敷地内及び敷地境界)

●福島第一原子力発電所モニタリングカーにより測定された線量率の推移

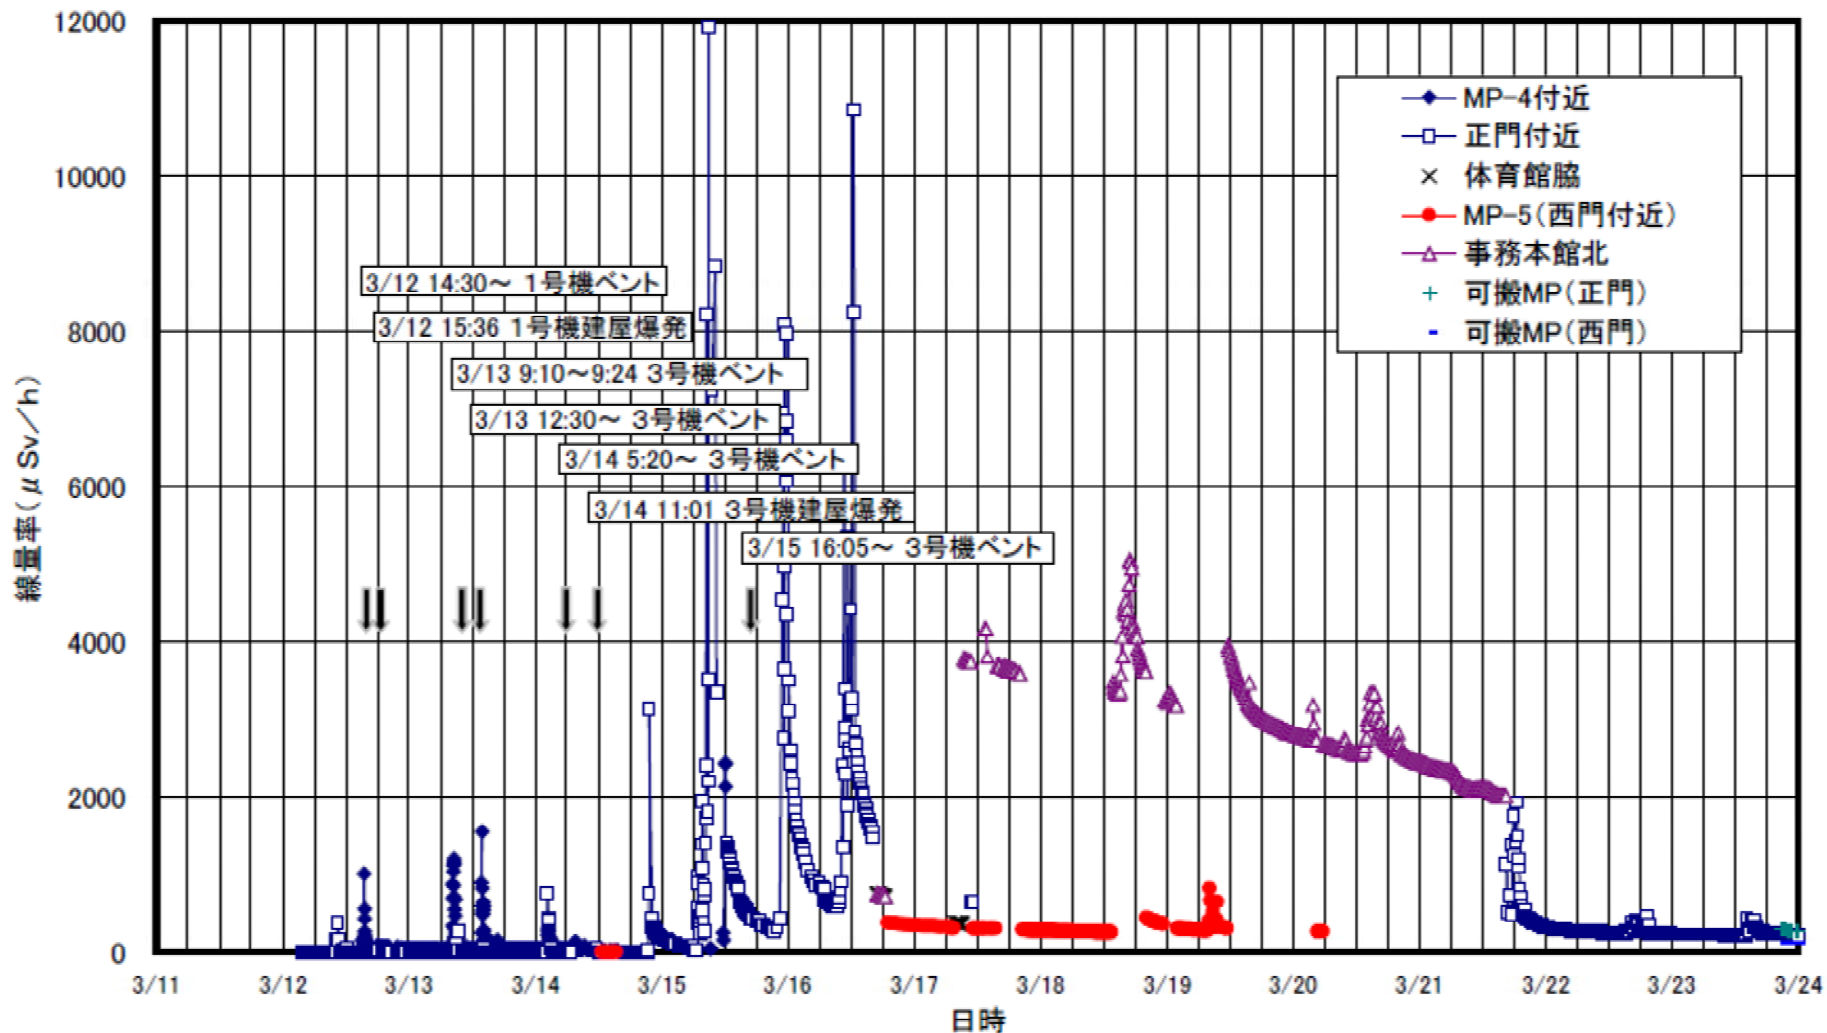

国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について-第2報

$\mu\text{Sv/h}$: マイクロシーベルト/時間

原子力規制庁