


【葛尾村】

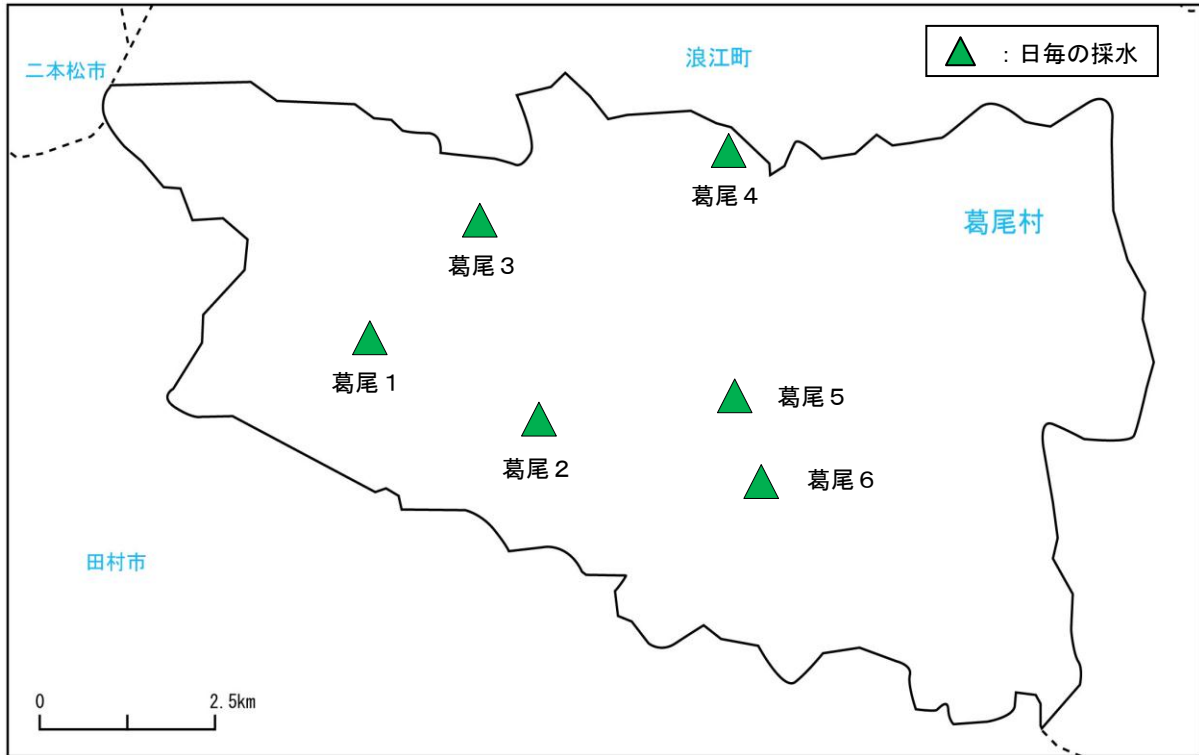

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	上野川	50	H25.9.1~11.30	不検出	不検出	10月以降、3日に1回の採水 下記9/16分を除き不検出
		1	H25.9.16	2.8	5.5	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
2	野川	51	H25.9.1~11.30	不検出	不検出	10月以降、3日に1回の採水
3	葛尾	51	H25.9.1~11.30	不検出	不検出	同上
4	葛尾	82	H25.9.1~11.30	不検出	不検出	下記9日分を除き不検出
		1	H25.9.15	3.1	6.8	Cs-134 は 1 μ m ガラス繊維ろ紙で、Cs-137 は 0.1 μ m メンブランろ紙でろ過後は不検出 当日は台風による豪雨発生
		1	H25.9.16	1.2	4.7	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H25.9.20	不検出	1.3	同上
		1	H25.9.24	1.1	2.3	同上
		1	H25.9.25	不検出	1.1	同上

		1	H25.10.2	不検出	1.5	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H25.10.11	1.1	2.8	同上
		1	H25.10.16	不検出	1.3	同上
		1	H25.11.20	不検出	1.4	同上
5	落合	5 1	H25.9.1~11.30	不検出	不検出	10月以降、3日に1回の採水
6	落合	5 1	H25.9.1~11.30	不検出	不検出	同上