


【田村市】

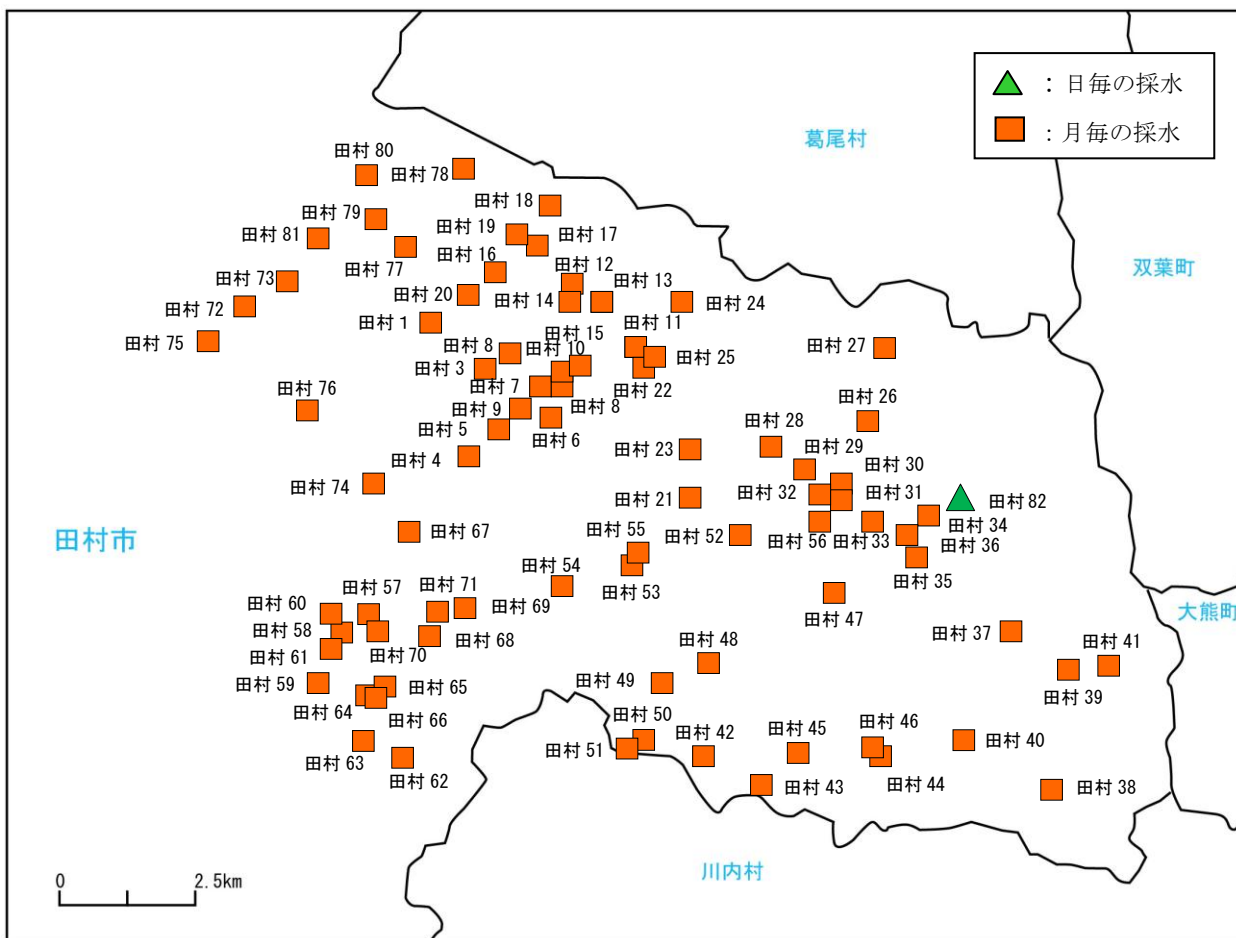

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1～25	都路町岩井沢	50	H25年9、10 月各1回	不検出	不検出	
26～56	都路町古道	62	H25年9、10 月各1回	不検出	不検出	
57～71	常葉町堀田	30	H25年9、10 月各1回	不検出	不検出	
72～76	常葉町山根	10	H25年9、10 月各1回	不検出	不検出	
77～80	船引町横道	8	H25年9、10 月各1回	不検出	不検出	
81	船引町中山	2	H25.9.23、 10.24	不検出	不検出	
82	都路町古道	51	H25.9.1 ～11.30	不検出	不検出	10月以降、3日に 1回の採水

注：月毎の採水は、9月は21～25日、10月は22～26日の間に実施。日毎の採水箇所は、自動採水装置により採水。