


【浪江町】

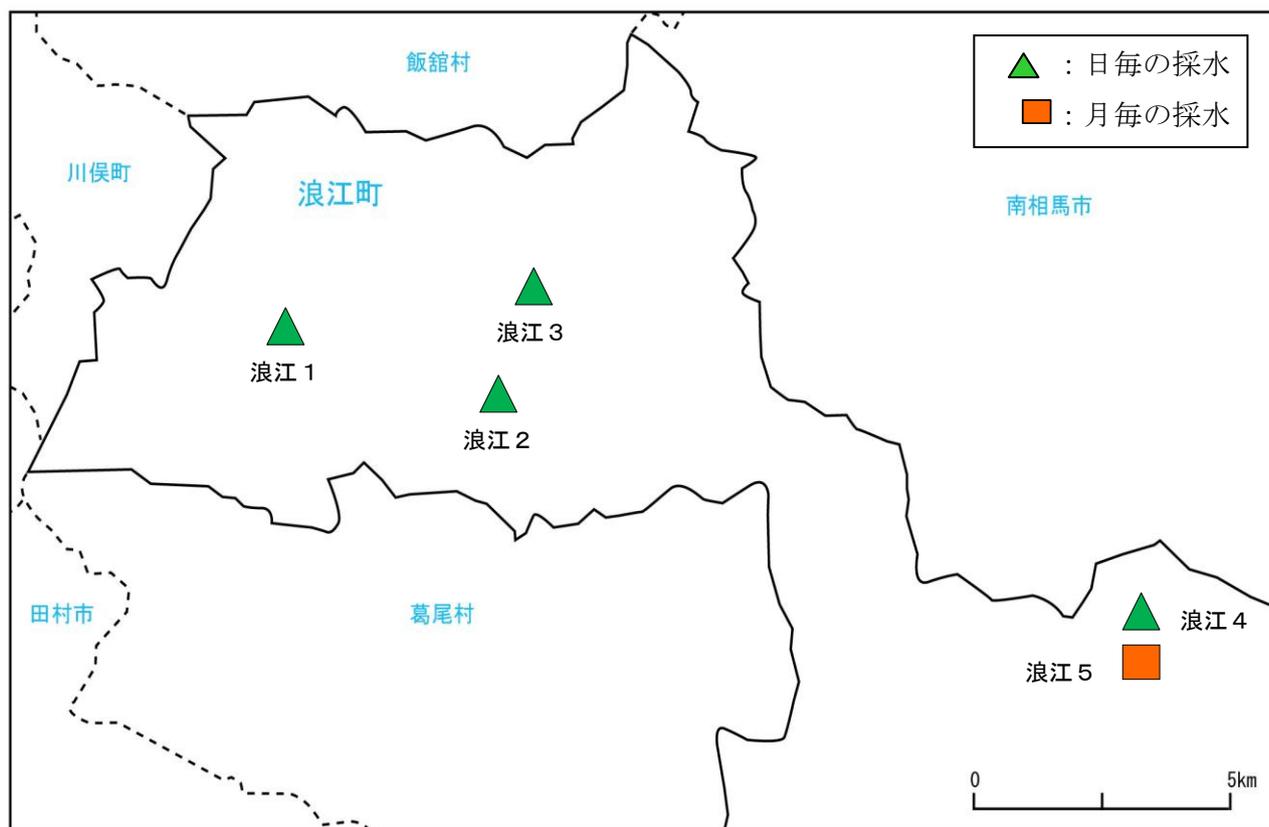

| 地点 | 地区名 | 検体数 | 採取日                      | 放射性セシウム濃度 (Bq/L) |        | 備考             |
|----|-----|-----|--------------------------|------------------|--------|----------------|
|    |     |     |                          | Cs-134           | Cs-137 |                |
| 1  | 津島  | 60  | H25.9.1<br>～11.30        | 不検出              | 不検出    | 10月以降、3日に1回の採水 |
| 2  | 南津島 | 60  | H25.9.1<br>～11.30        | 不検出              | 不検出    | 同上             |
| 3  | 赤字木 | 60  | H25.9.1<br>～11.30        | 不検出              | 不検出    | 同上             |
| 4  | 立野  | 60  | H25.9.1<br>～11.30        | 不検出              | 不検出    | 同上             |
| 5  |     | 3   | H25.9.18、<br>10.18、11.10 | 不検出              | 不検出    |                |