


【飯館村】

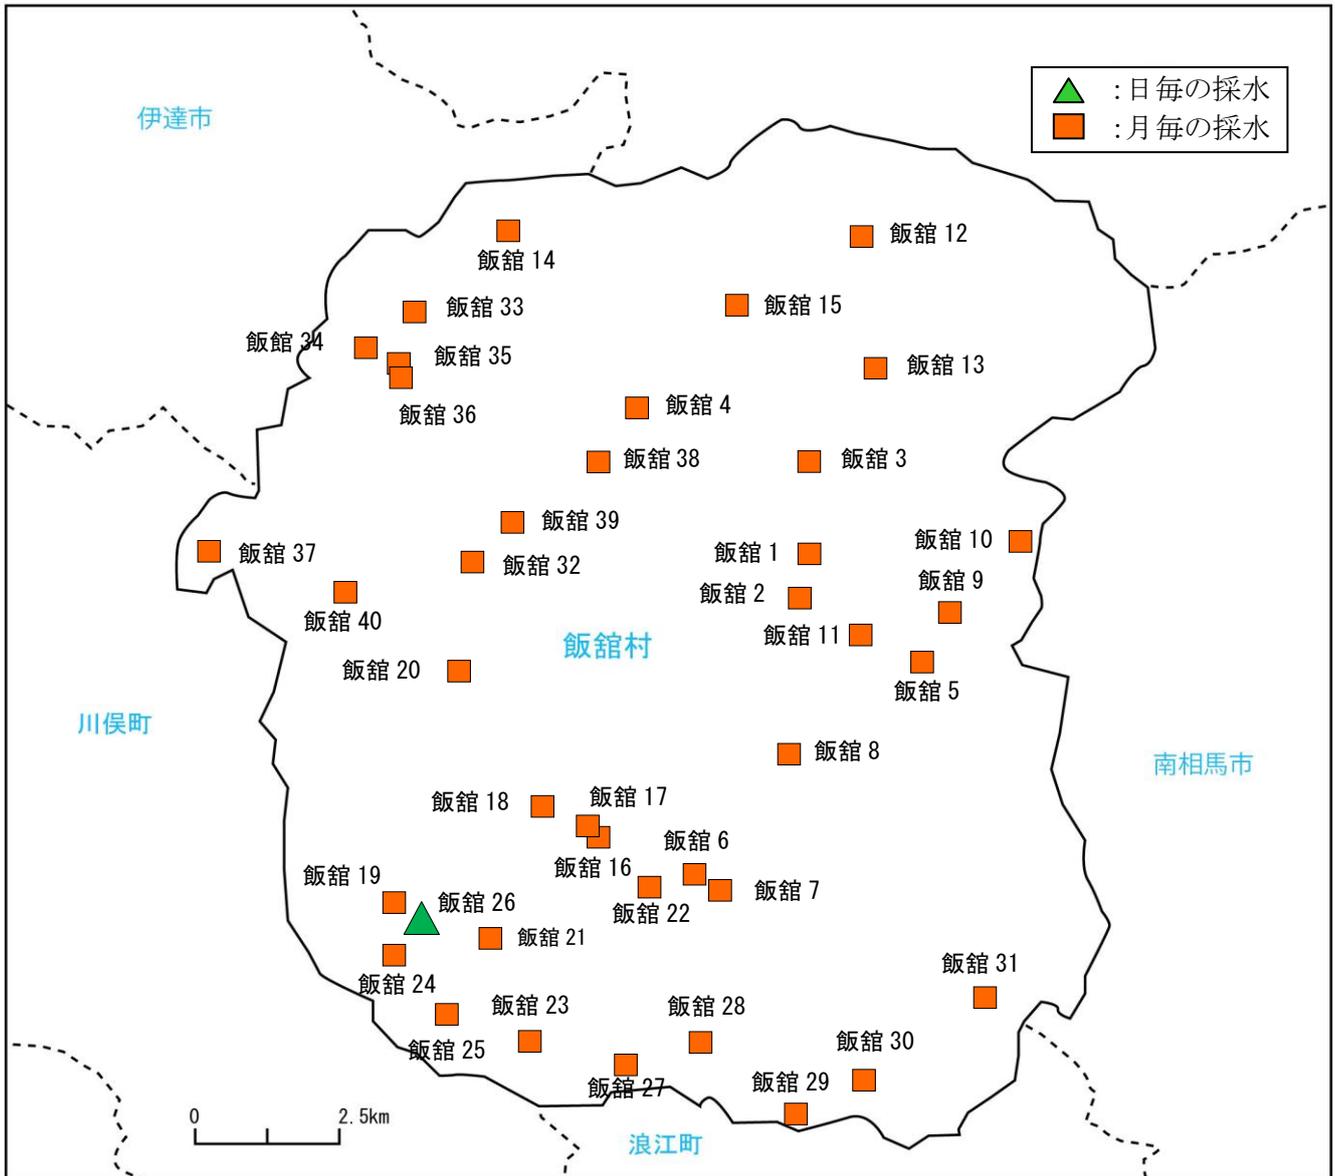

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1~4	草野	10	H25年12月、H26年1、2、3月各1回	不検出	不検出	1、3、4地点は12、3月のみ
5	関沢	2	H25.12.13、 H26.3.18	不検出	不検出	
6	小宮	2	H25.12.12、 H26.3.18	不検出	不検出	
7、8		4	H25.12.13、 H26.3.18	不検出	不検出	
9、10	八木沢	4	H25.12.13、 H26.3.16	不検出	不検出	
11	芦原	2	H25.12.13、 H26.3.16	不検出	不検出	

12、13	大倉	4	H25.12.15、 H26.3.16	不検出	不検出	
14	佐須	2	H25.12.14、 H26.3.17	不検出	不検出	
15		2	H25.12.15、 H26.3.17	不検出	不検出	
16～20	飯樋	1 0	H25年12月、H26 年1、2、3月各1回	不検出	不検出	16、18、20地点は12、 3月のみ、17地点は欠測
21～25	比曾	1 4	H25年12月、H26 年1、2、3月各1回	不検出	不検出	23、24、25地点は12、 3月のみ
26	上比曾	1 2 1	H25.12.1 ～H26.3.31	不検出	不検出	
27～29	長泥	8	H25年12月、H26 年1、2、3月各1回	不検出	不検出	27、28地点は12、3月 のみ
30	蕨平	3	H25.12.13、 H26.2.12、3.18	不検出	不検出	
		1	H26.1.13	不検出	2.4	1 μ mガラス繊維ろ紙で ろ過後は不検出
31	蕨平	2	H25.12.13、 H26.3.18	不検出	不検出	
32	白石	2	H25.12.13、 H26.3.11	不検出	不検出	
33、34	前田	4	H25.12.14、 H26.3.16	不検出	不検出	
35		1	H25.12.14	不検出	不検出	
		1	H26.3.16	不検出	1.4	1 μ mガラス繊維ろ紙で ろ過後は不検出
36		2	H25.12.14、 H26.3.17	不検出	不検出	
37	須萱	2	H25.12.14、 H26.3.17	不検出	不検出	
38、39	深谷	4	H25.12.14、 H26.3.17	不検出	不検出	
40	二枚橋	2	H25.12.14、 H26.3.17	不検出	不検出	

注：各月の採水は、H25年12月は12～15日、H26年1月は13日、2月は12、26日、3月は10～21日に実施。毎日の採水箇所は、自動採水装置により採水。