


【浪江町】

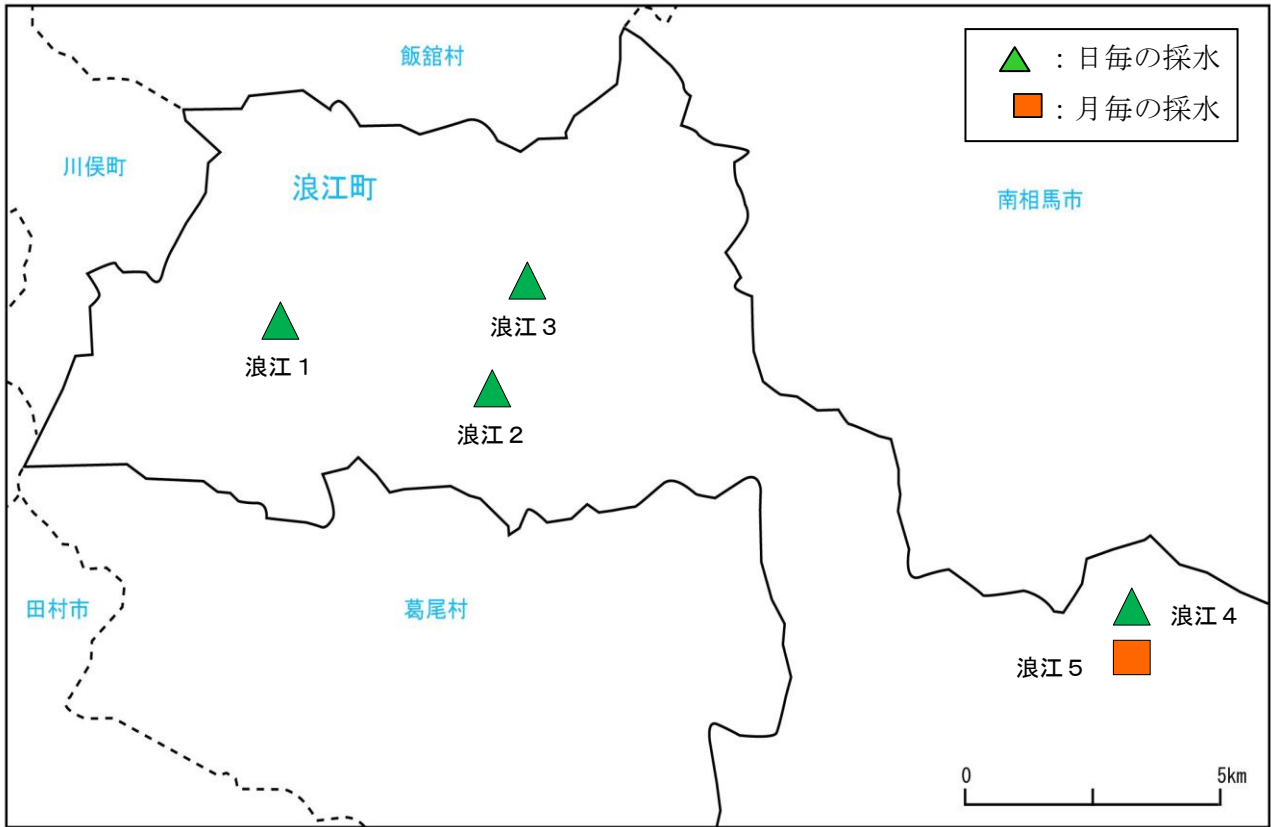

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	津島	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
2	南津島	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
3	赤字木	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
4	立野	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
5		4	H25.12.18、H26. 1.18、2.23、3.14	不検出	不検出	