


【浪江町】

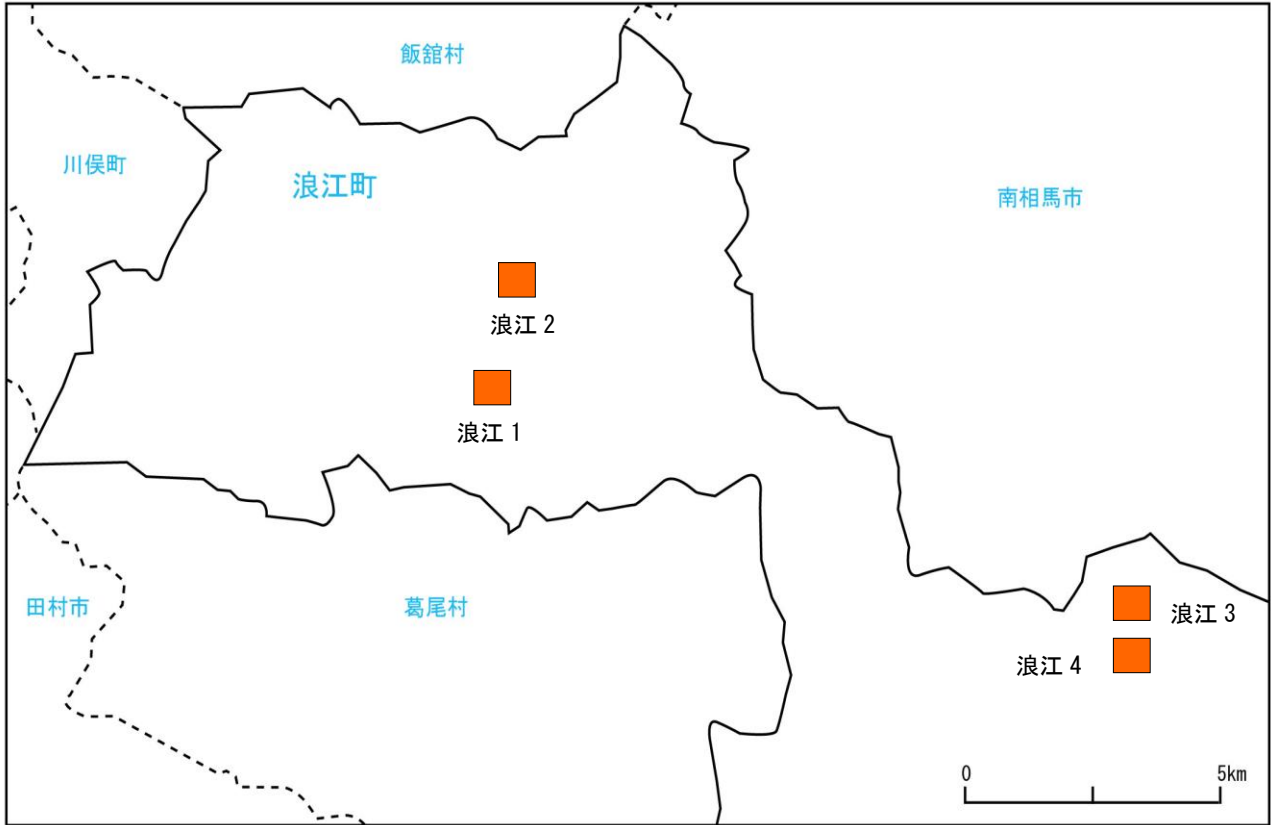

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	南津島	2	H28.7.13、9.6	不検出	不検出	地点 1 喝水のため欠測(8月)
2	赤宇木	3	H28.7.13、8.2、9.6	不検出	不検出	
3、4	立野	6	H28.7.13、8.2、9.6	不検出	不検出	

注) 全地点、毎月の採水。