


【広野町】

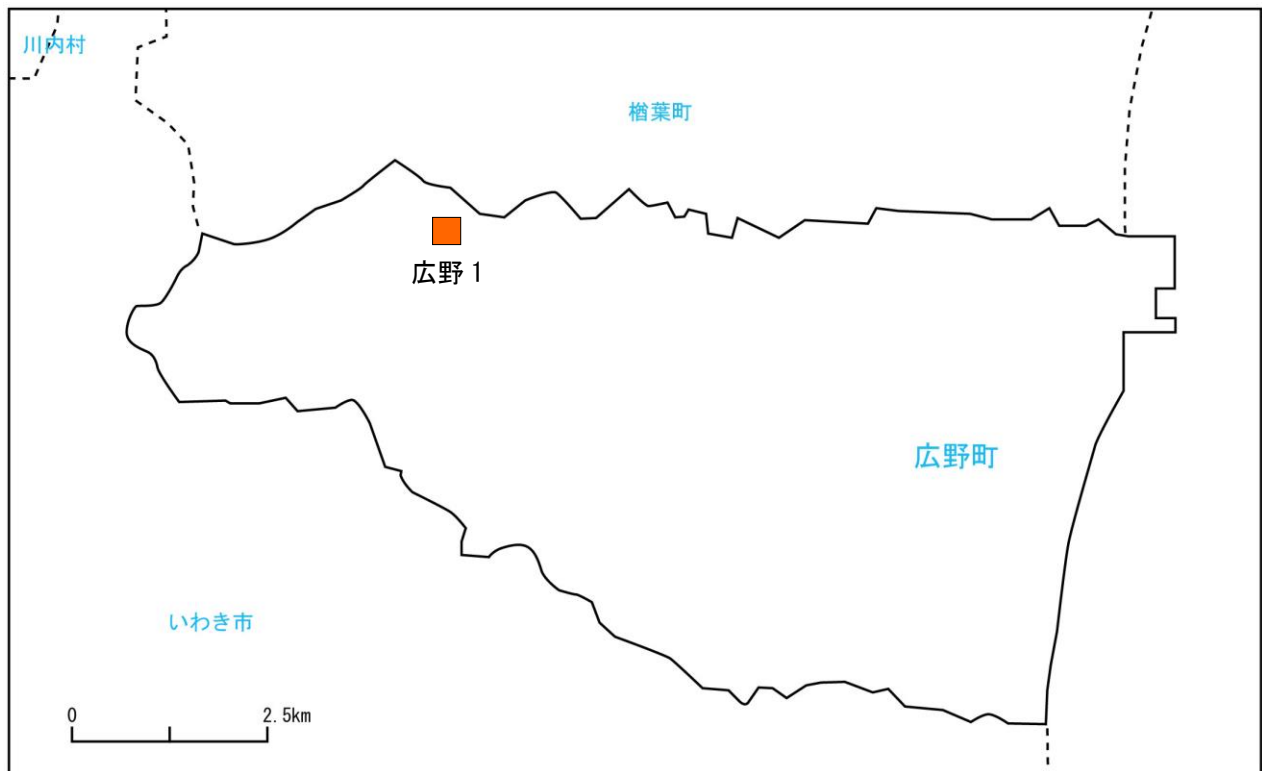

| 地点 | 地区名 | 検体数 | 採取日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/L) | | 備考 |
|----|------|-----|----------|------------------|--------|----|
| | | | | Cs-134 | Cs-137 | |
| 1 | 上浅見川 | 1 | H28.11.7 | 不検出 | 不検出 | |

注) 3月1回の採水。