


# Fig. 1 東京23区の8月の人工排熱の変化

(1972年～1999年)

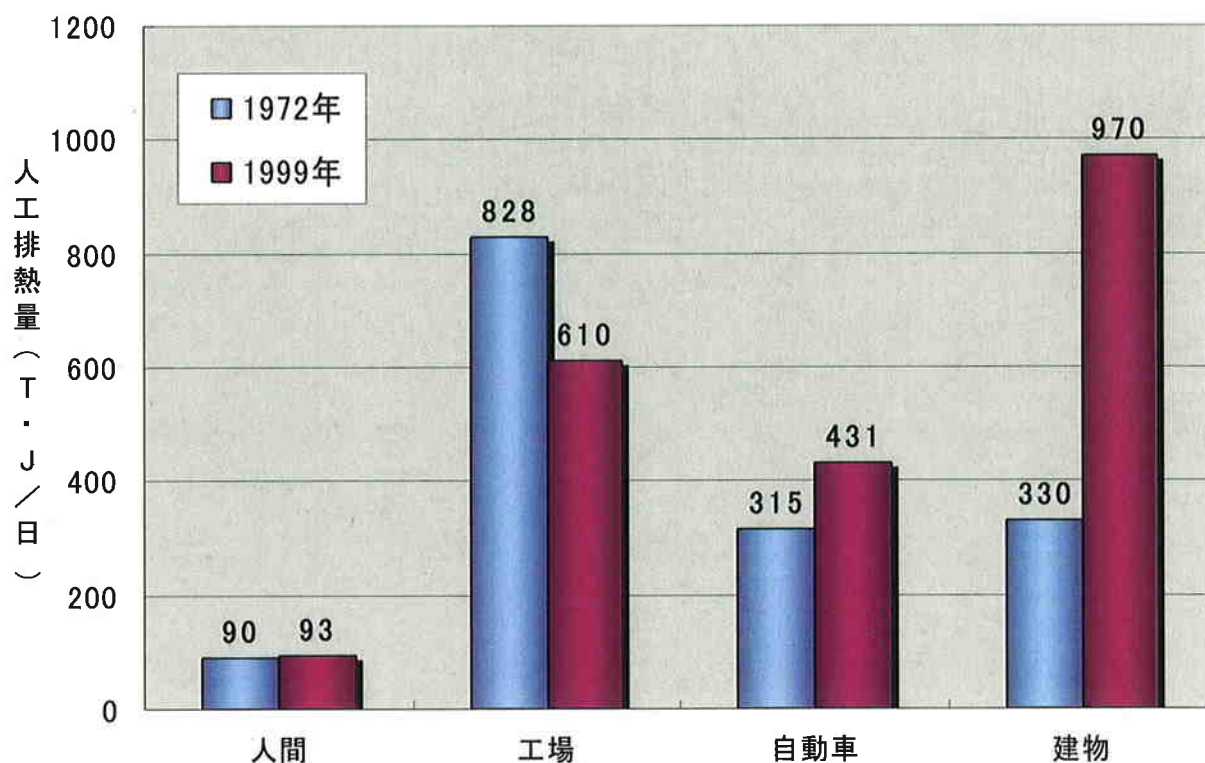


9

## Fig. 2

- 夏期(8月)平均気温22℃以下
- 冬期(2月)平均気温4℃以上
- 熱帯夜25℃以上 240時間以上

夏期・冬期観光・保養宿泊拠点

- ①日光、那須地域
- ②水上、片品地域
- ③軽井沢、草津地域
- ④諏訪、茅野地域
- ⑤秩父、奥多摩地域
- ⑥富士五湖地域
- ⑦伊豆、下田地域
- ⑧九十九里、南房総地域
- ⑨那珂湊、霞ヶ浦地域

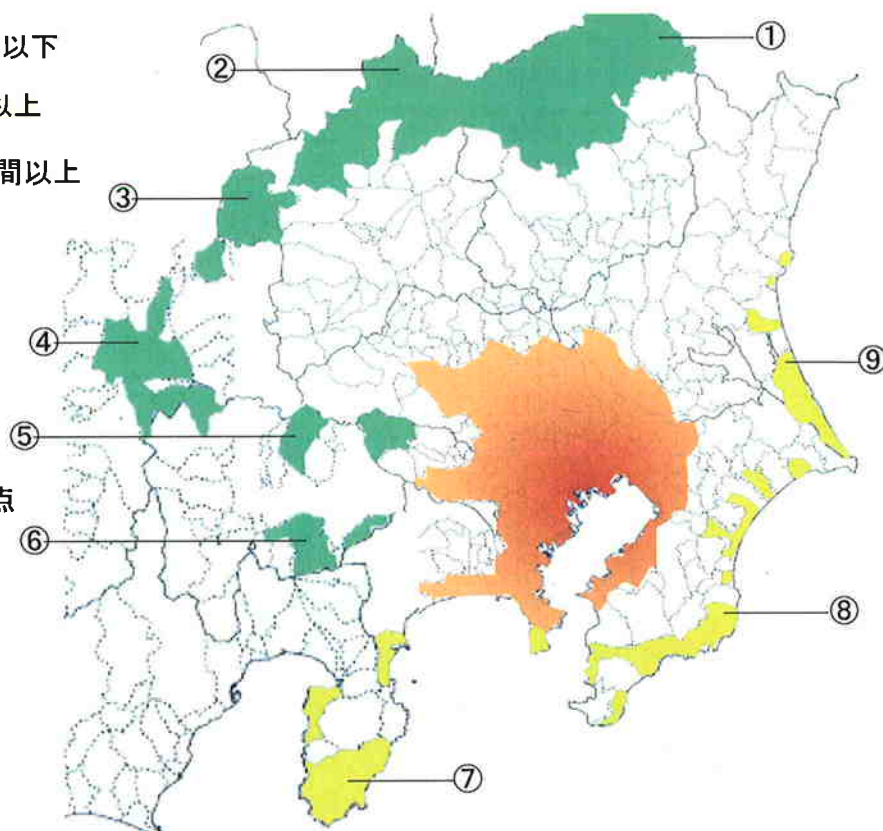

10

Fig. 3


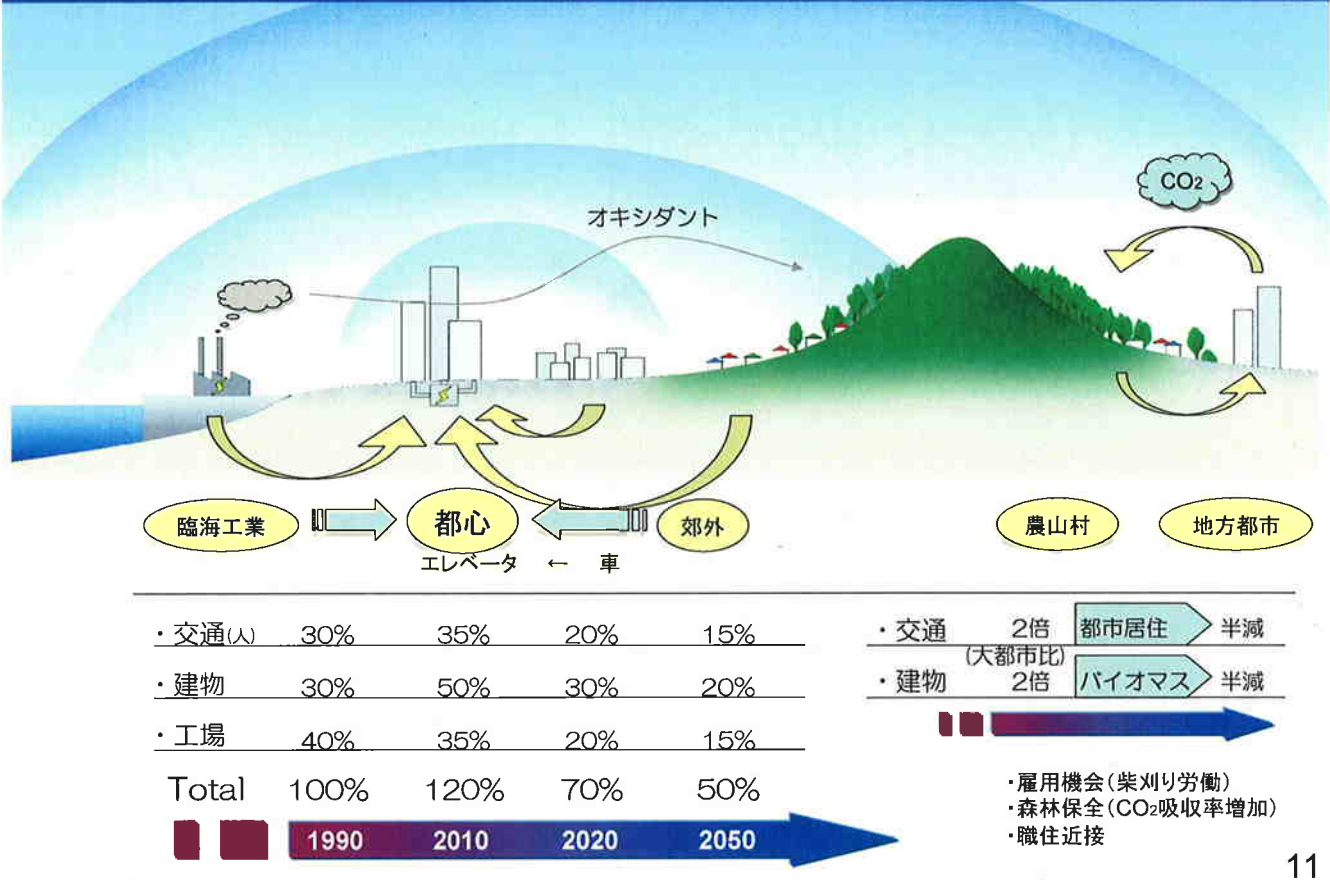



Fig. 4

## ■東京都心における熱供給ネットワーク

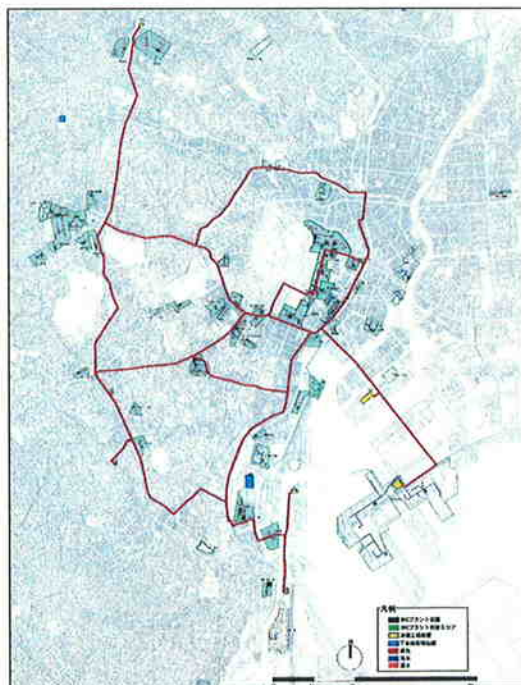

|      |     |          |
|------|-----|----------|
| 清掃工場 | 7カ所 | 86万t／年   |
| 蒸気   |     | 271万t／年  |
| 発電   |     | 20万Mwh／年 |
| DHC  |     | 0%       |

## ■パリ市内における熱供給ネットワーク

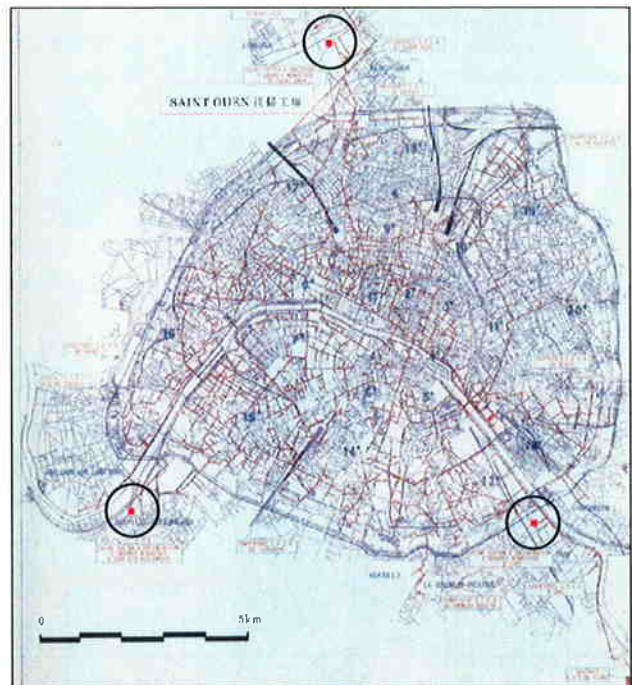

|          |          |
|----------|----------|
| 清掃工場 3ヶ所 | 188万t／年  |
| 蒸気       | 451万t／年  |
| 発電       | 23万Mwh／年 |
| DHC      | 50%      |