


排ガス処理前温度と排ガス中水銀濃度の相関について

石炭火力発電所及び産業用石炭ボイラー

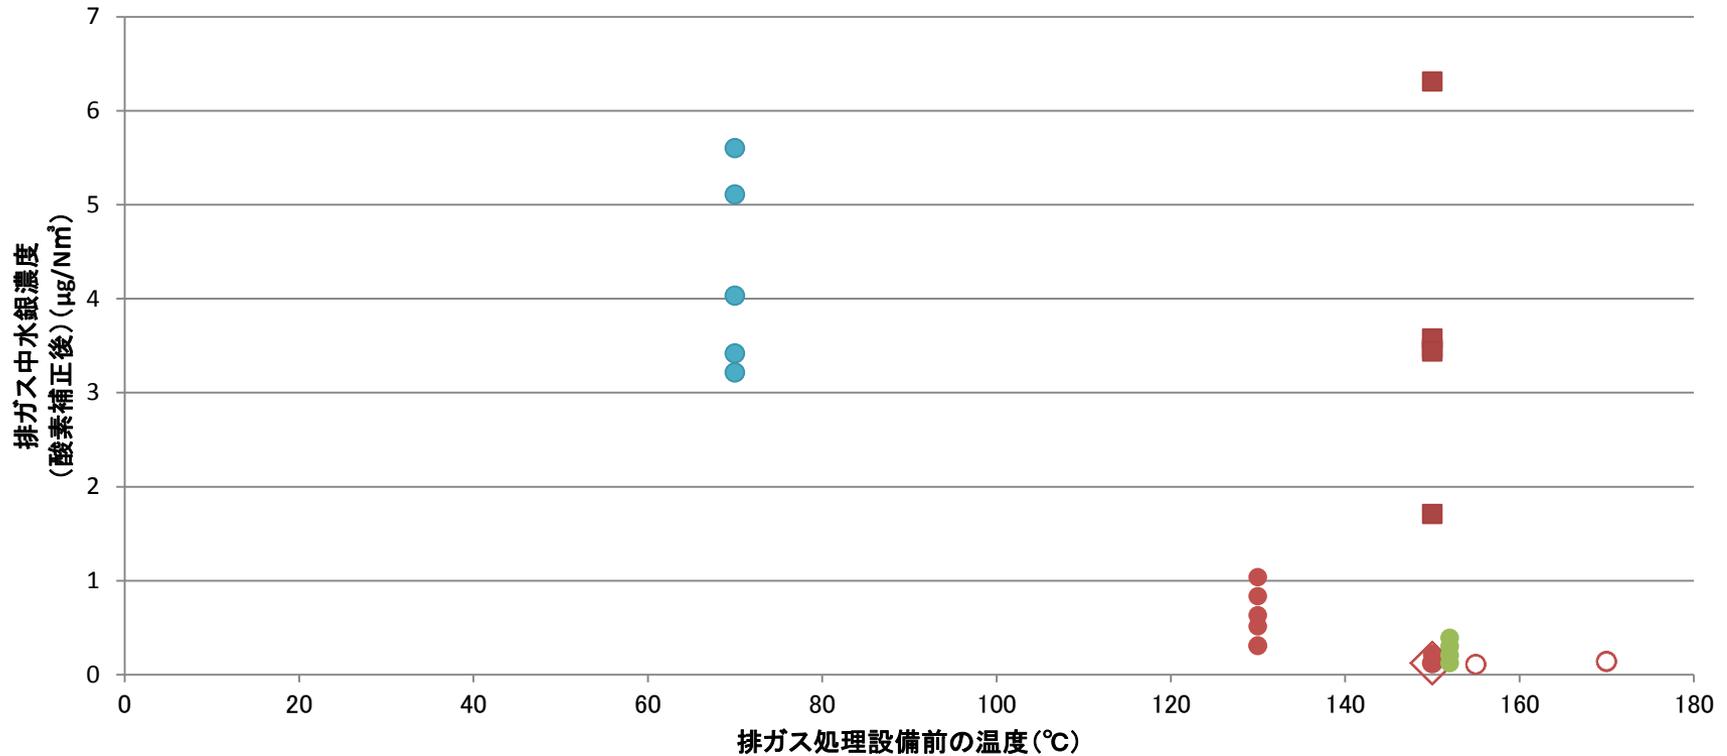


● BF+脱硫+脱硝 ○ BF+脱硫+脱硝(定量下限値未満) ■ BF+脱硫 ◇ BF(定量下限値未満) ● 湿式ESP+WS+脱硝 ● 乾式ESP

	データ数	施設数
BF+脱硫+脱硝	10	2
BF+脱硫+脱硝(定量下限値未満)	11	3
BF+脱硫	5	1
BF(定量下限値未満)	5	1
湿式ESP+WS+脱硝	5	1
乾式ESP	5	1
合計	41	8

(注) 1施設で定量下限値以上のデータと定量下限値データのデータがあるため、各データが得られた施設数の合計と、施設数の合計は一致しない。

産業廃棄物焼却炉


* 電気炉については酸素濃度補正は行っていない。

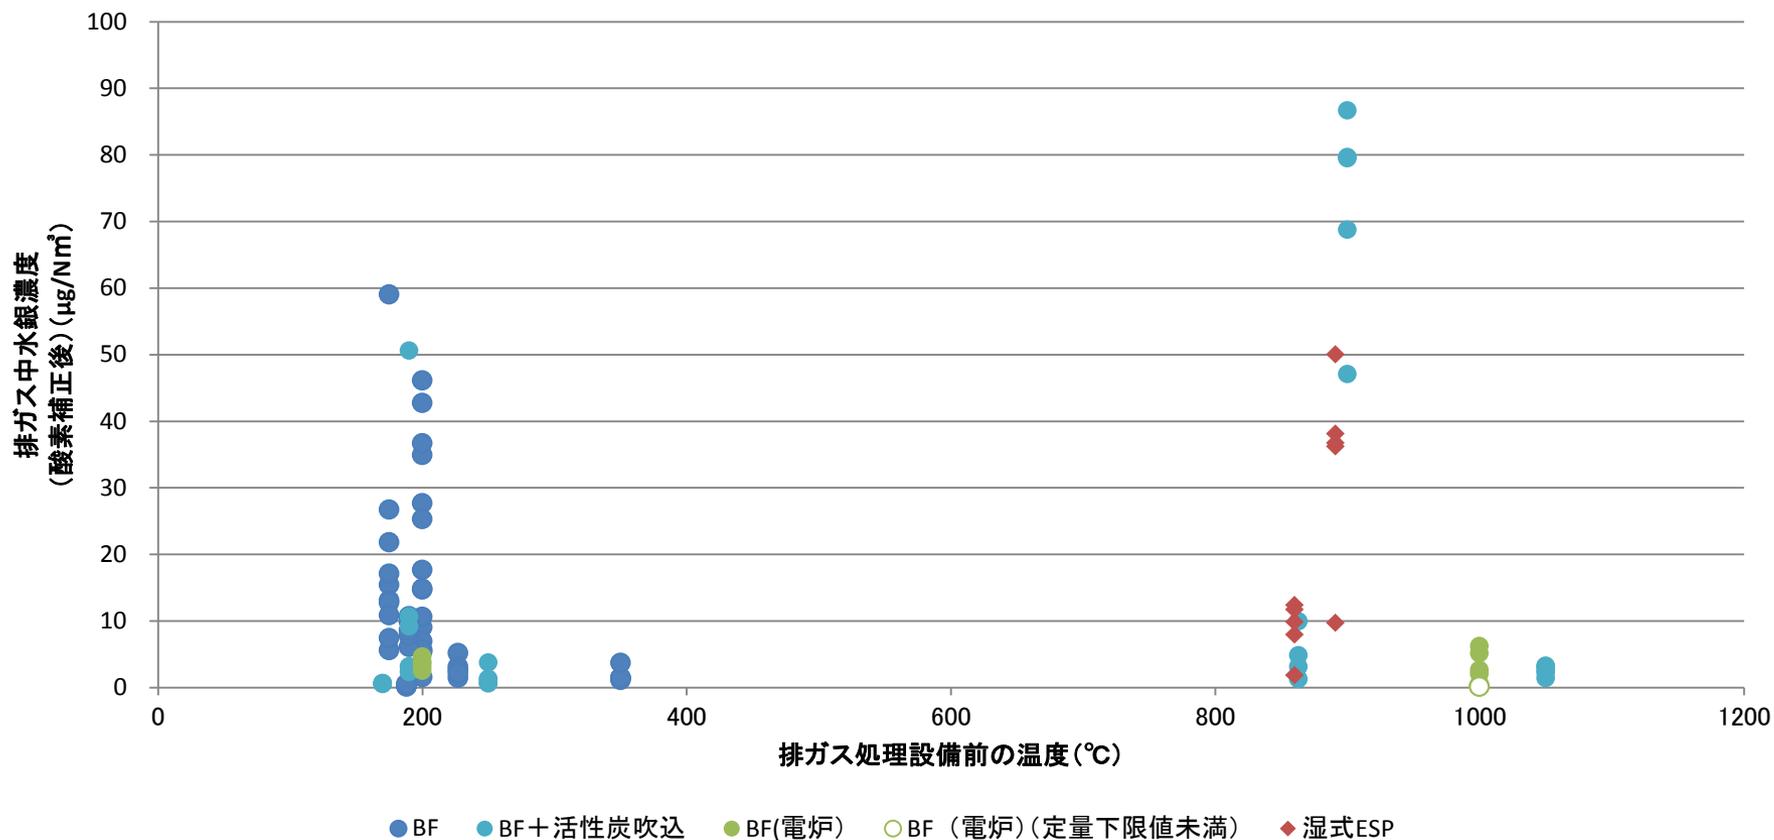

	データ数	施設数
BF	45	9
BF+活性炭吹込	29	6
BF(電炉)	12	3
BF(電炉)(定量下限値未満)	3	1
湿式ESP	10	2
合計	99	20

(注) 1施設で定量下限値以上のデータと定量下限値データのデータがあるため、各データが得られた施設数の合計と、施設数の合計は一致しない。

一般廃棄物焼却炉

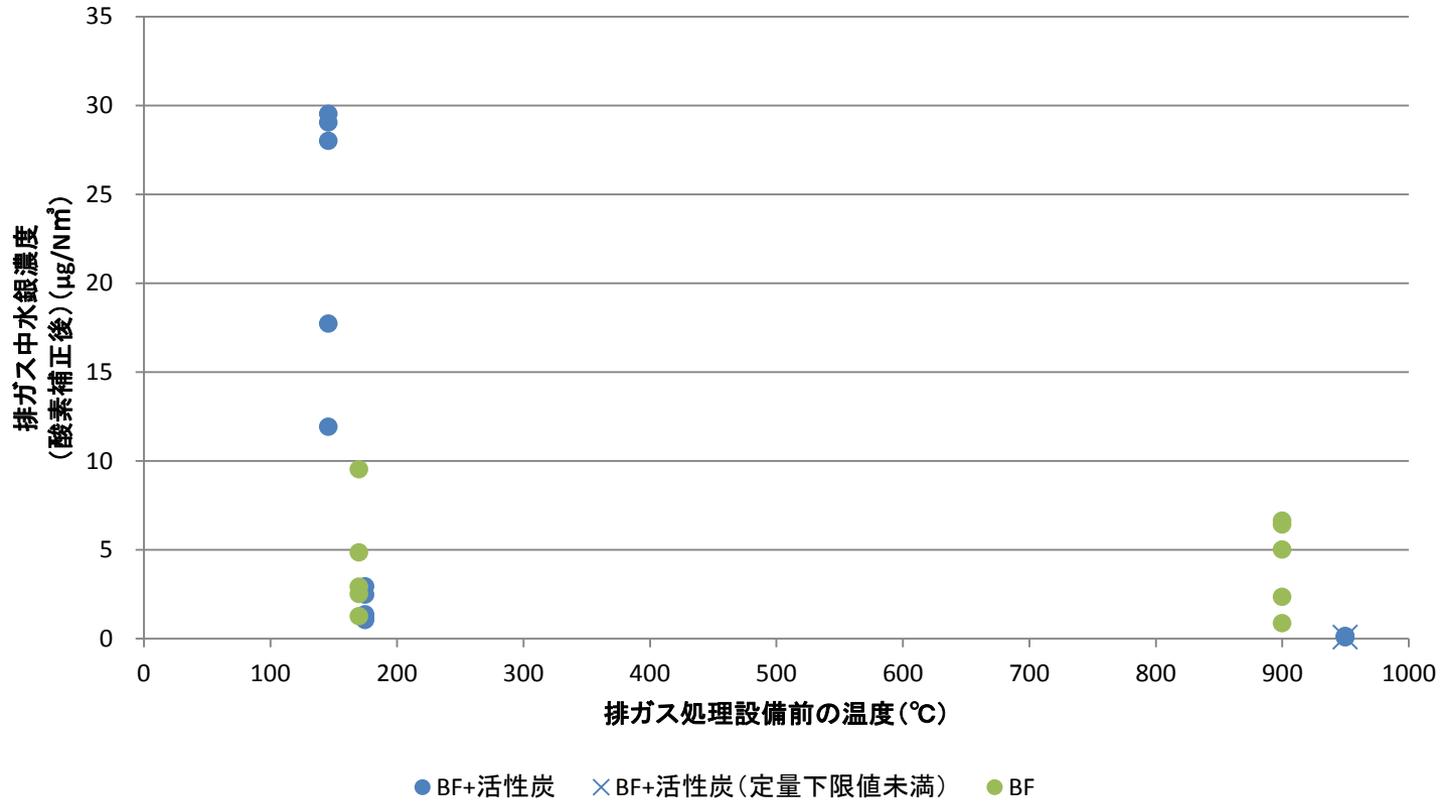

	データ数	施設数
BF+活性炭	14	3
BF+活性炭(定量下限値未満)	1	1
BF	10	2
合計	25	5

(注) 1施設で定量下限値以上のデータと定量下限値データのデータがあるため、各データが得られた施設数の合計と、施設数の合計は一致しない。