


岩手県内測定地点

(別添)

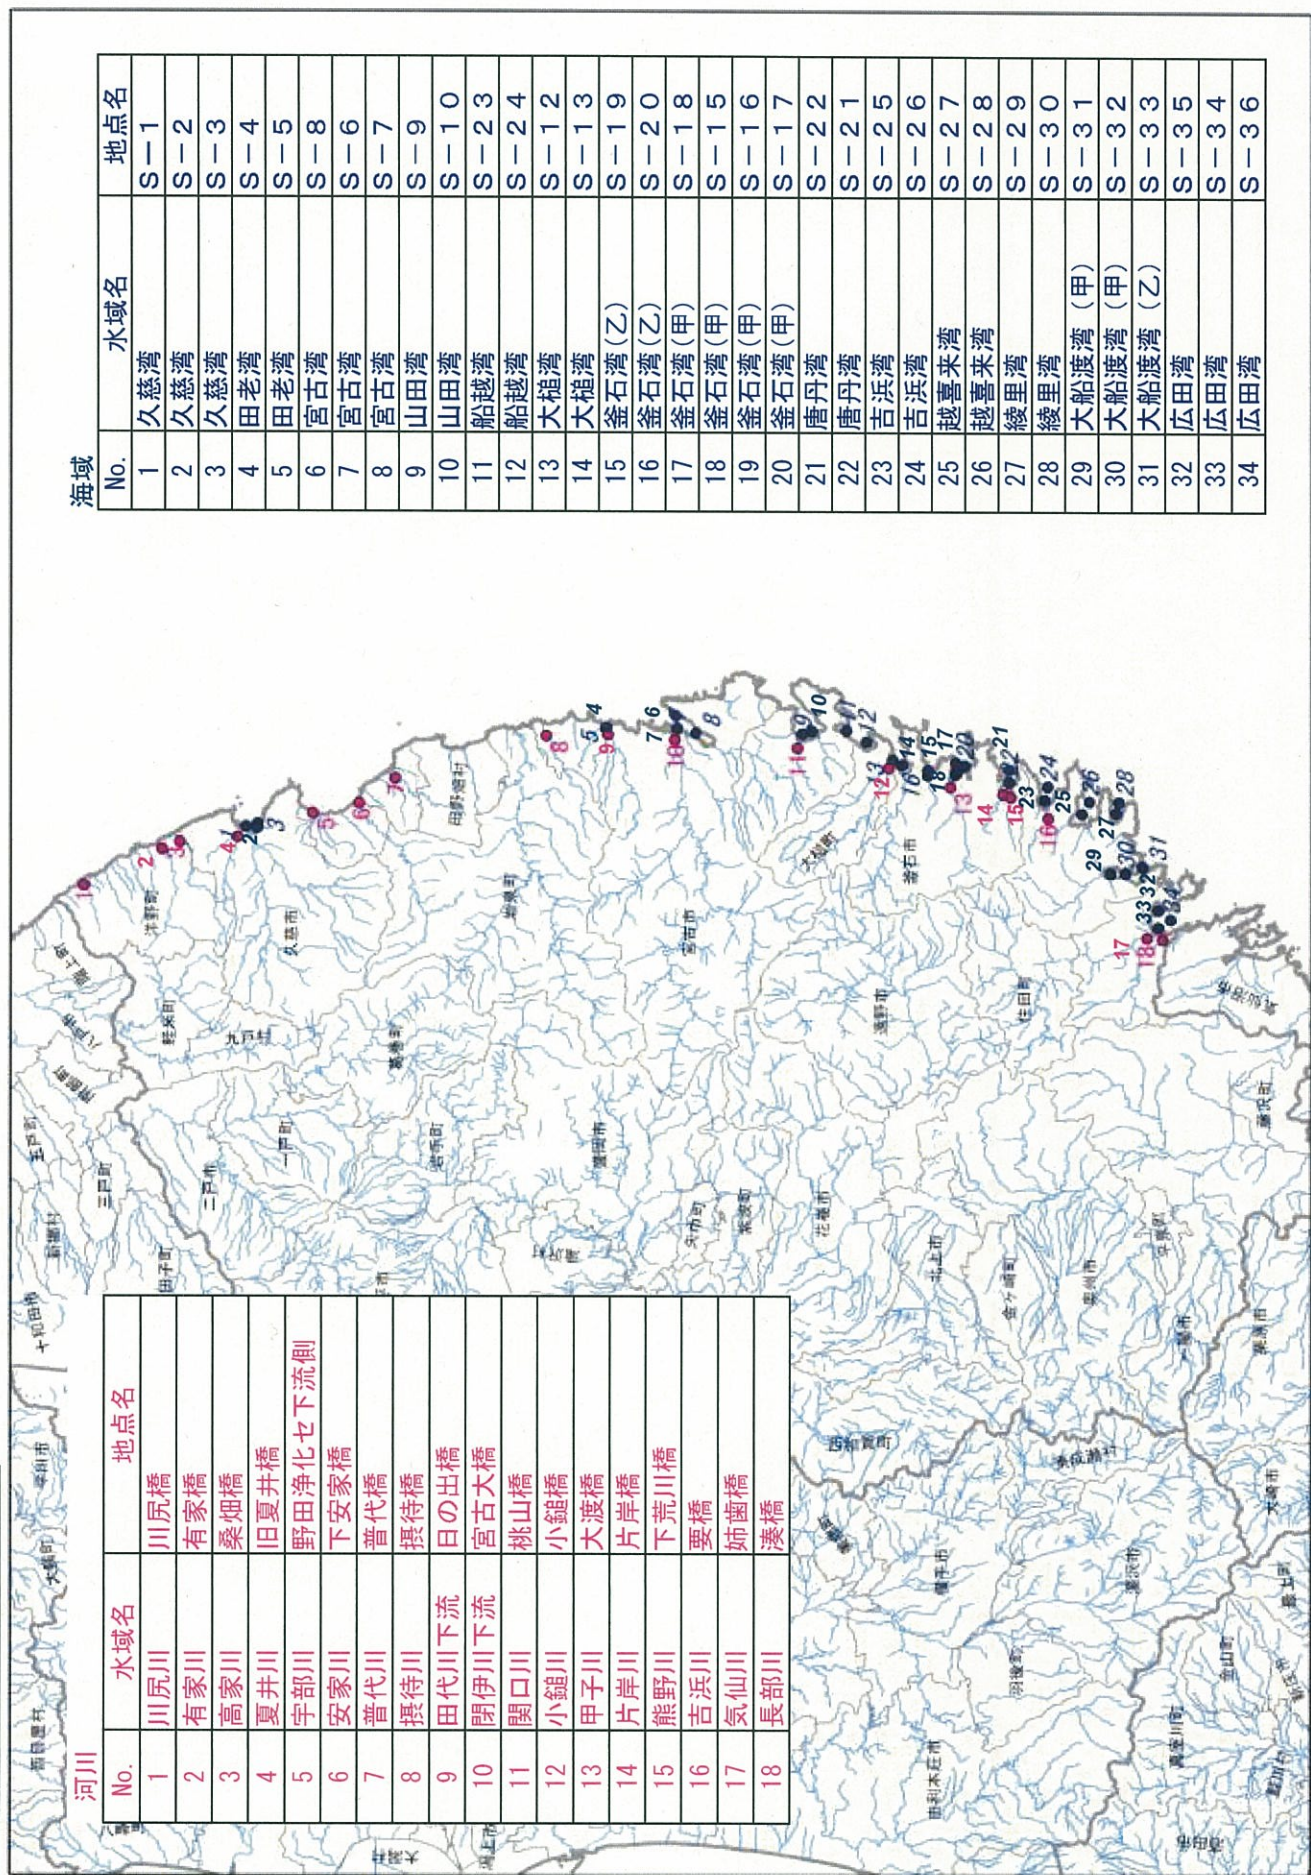

宮城県内測定地点

河川


No.	水域名	地点名
1	鹿折川下流	浪板橋
2	大川下流	神山橋
3	大川下流	大川河口
4	面瀬川	尾崎橋
5	津谷川下流	梨ノ木橋
6	八幡川下流	港橋
7	北上川	登米
8	北上川	飯野川
9	北上川	飯野川橋 (干潮：表層)
10	旧北上川	門脇
11	定川	定川大橋 (河口)
12	鳴瀬川	小野
13	高城川	明神橋
14	新町川	常盤橋
15	貞山運河	貞山橋
16	砂押川下流	念仏橋
17	名取川	関上大橋
18	増田川下流	毘沙門橋
19	川内沢川	河内橋 (筋違橋上流)
20	五間堀川	矢ノ目橋
21	阿武隈川	岩沼

海域

No.	水域名	地点名
1	その他の全地先海域	広田湾 (大沢)
2	気仙沼湾 (乙)	神明崎沖
3	気仙沼湾 (乙)	蜂ヶ崎沖
4	気仙沼湾 (丙)	K-3 (日向員)
5	気仙沼湾 (丙)	大島北沖
6	その他の全地先海域	小田の浜
7	気仙沼湾 (丙)	K-2 (二つ根)
8	その他の全地先海域	お伊勢浜
9	その他の全地先海域	大谷
10	その他の全地先海域	袖浜
11	志津川湾 (甲)	魚市場前
12	志津川湾 (乙)	荒島沖
13	志津川湾 (乙)	弁天崎沖
14	その他の全地先海域	追波湾 (十三浜)
15	その他の全地先海域	長面湾
16	その他の全地先海域	雄勝地先
17	女川湾 (丙)	桐ヶ崎
18	女川湾 (甲)	魚市場前
19	女川湾 (乙)	小乗浜前
20	その他の全地先海域	鯨ノ浦
21	鮎川湾 (乙)	御番所崎沖
22	鮎川湾 (甲)	鮎川漁港内
23	その他の全地先海域	萩浜地先
24	石巻地先海域 (丙)	万石浦M-6 (湾中央)
25	石巻地先海域 (丙)	万石橋
26	石巻地先海域 (丙)	長浜沖 (N-4)
27	石巻地先海域 (乙-1)	長浜沖 (N-2)
28	石巻地先海域 (乙-3)	北上川河口沖

No.	水域名	地点名
29	石巻地先海域 (甲-2)	雲雀野海岸沖 (H-1)
30	石巻地先海域 (乙-3)	雲雀野海岸沖 (H-2)
31	石巻地先海域 (丙)	雲雀野海岸沖 (H-3)
32	石巻地先海域 (甲-1)	工業港入口
33	石巻地先海域 (丙)	工業港沖 (K-3)
34	石巻地先海域 (丙)	鳴瀬沖
35	松島湾 (丙)	桂島
36	その他の全地先海域	桂島海水浴場
37	松島湾 (乙)	西浜
38	松島湾 (甲)	港橋
39	仙台港地先海域 (丙)	舊蒲田前-1
40	仙台港地先海域 (乙)	御殿崎-1
41	仙台港地先海域 (丙)	御殿崎-2
42	下水道放流先の海域	蒲生沖 1

No.	水域名	地点名
43	下水道放流先の海域	蒲生沖 2
44	下水道放流先の海域	蒲生沖 3
45	下水道放流先の海域	蒲生沖 4
46	下水道放流先の海域	蒲生沖 5
47	下水道放流先の海域	県南浄化センター (放流口前2)
48	下水道放流先の海域	県南浄化センター (放流口前)
49	二の倉地先海域 (丙)	二の倉前-3
50	二の倉地先海域 (乙)	二の倉前-2
51	二の倉地先海域 (甲)	二の倉前-1
52	その他の全地先海域	荒浜 (亘理)
53	その他の全地先海域	鳥の海出口
54	下水道放流先の海域	山元浄化センター沖 (牛橋河沖)
55	その他の全地先海域	磯浜
56	その他の全地先海域	山元・磯浜沖

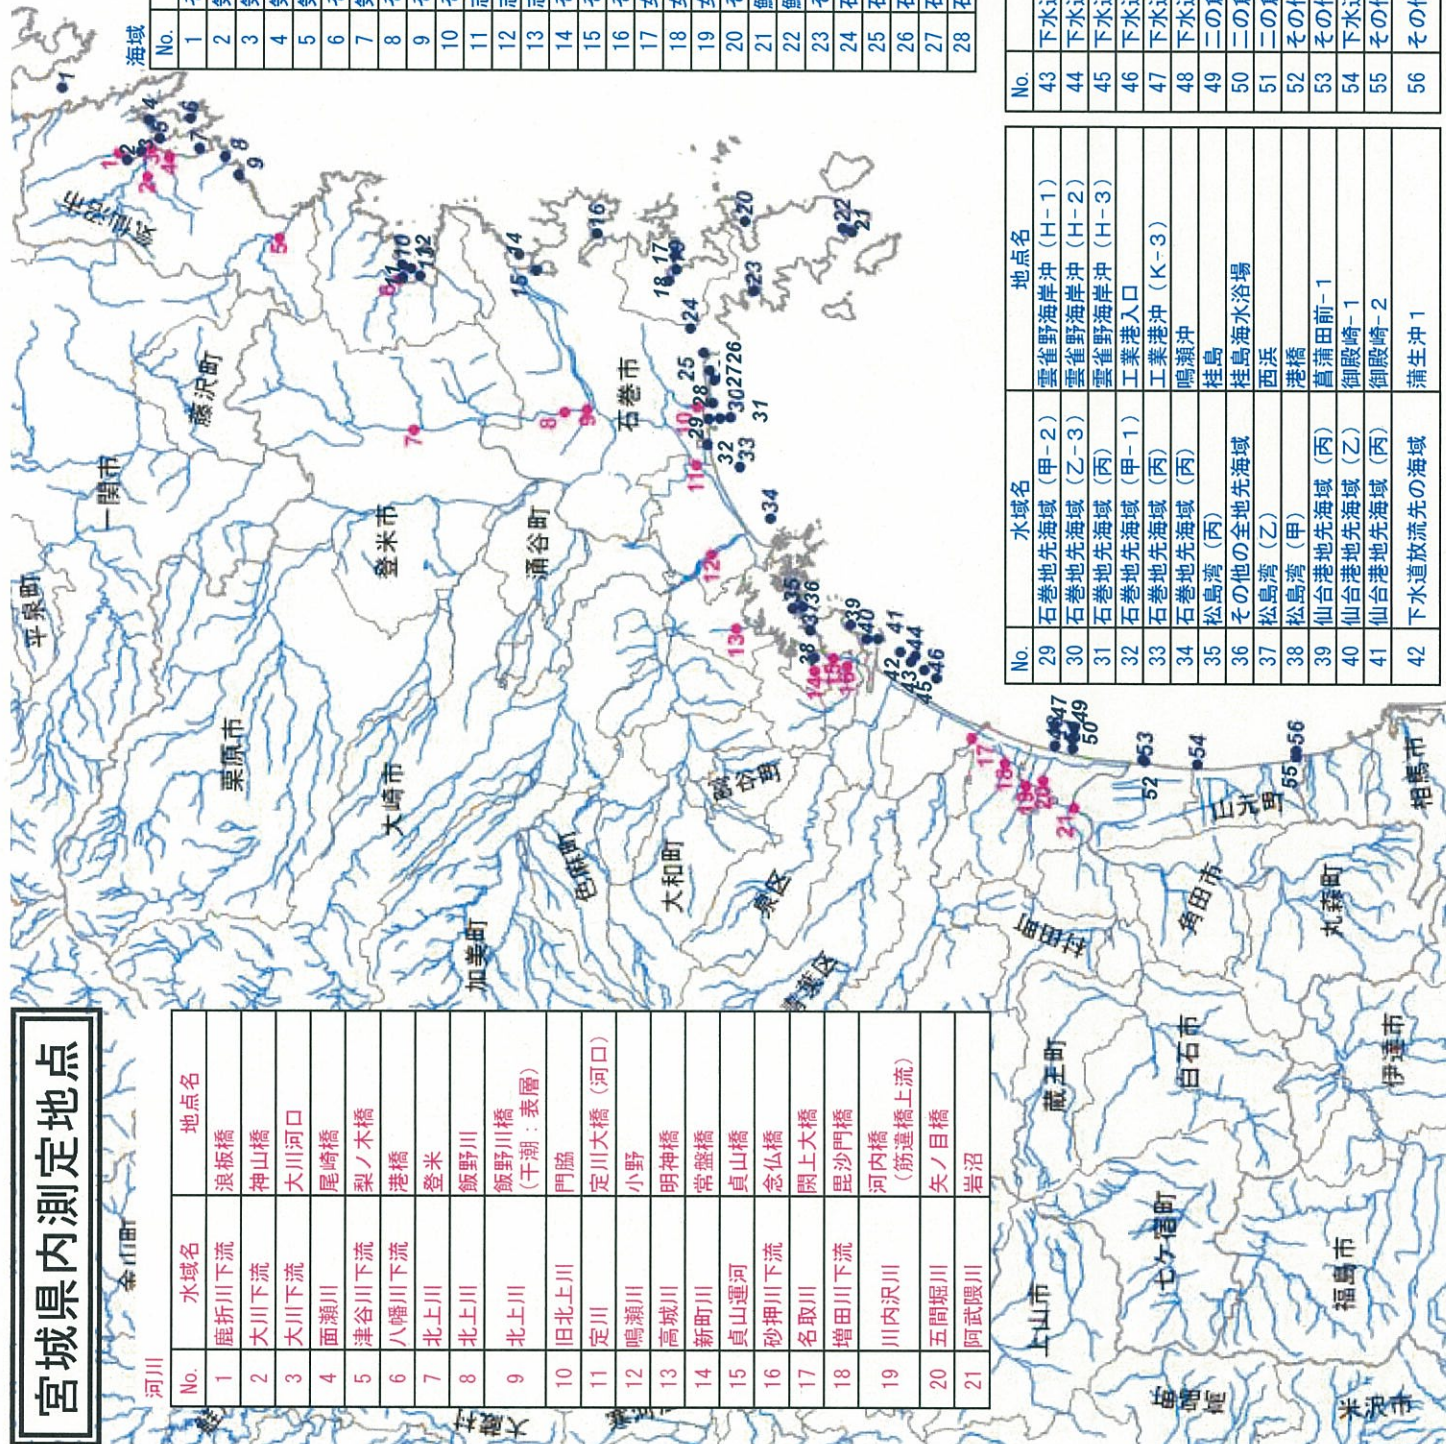

水質汚濁に係る環境基準等について

生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

項目	単位	環境基準値	
		河川	海域
BOD	mg/L	≤1~10	—
COD	mg/L	—	≤2~8
pH	—	6.0~8.5	7.0~8.3
SS	mg/L	≤25~100 等	—
DO	mg/L	2~7.5≤	2~7.5≤
大腸菌群数	MPN/100mL	≤50~5,000	≤1,000
n-ヘキサン抽出物質		—	検出されないこと
全窒素	mg/L	—	≤0.2~1
全りん	mg/L	—	≤0.02~0.09
全亜鉛	mg/L	≤0.03	≤0.01~0.02

人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)

項目	単位	環境基準値	報告下限値
カリウム	mg/L	0.01以下	<0.001
全シアン	mg/L	検出されないこと	<0.1
鉛	mg/L	0.01以下	<0.005
六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.02
砒素	mg/L	0.01以下	<0.005
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005
PCB	mg/L	検出されないこと	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	<0.003
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002
チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
セレン	mg/L	0.01以下	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	<1
ふっ素	mg/L	0.8以下	<0.08
ほう素	mg/L	1以下	<0.1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005