

## 5. 土師ダム貯水池（八千代湖）

### 5.1 土師ダムの概要

土師ダムは江の川の洪水調節、かんがい用水の補給、広島市周辺地域に対する都市用水の供給並びに発電を目的として昭和49年3月に完成した多目的ダムである。

江の川の本格的な河川改修は昭和20年9月に発生した枕崎台風による被害を契機に、昭和25年から中小河川改修事業として着手された。その後、昭和28年からは直轄改修事業（1級河川指定は昭和41年）として引継がれ、昭和41年に策定された「江の川工事実施基本計画」に基づき、下土師地区から三次市までの江の川、三次市周辺の馬洗川及び西城川において主として堤防の新設、拡築、河川掘削等を鋭意実施してきたが、昭和40年、昭和47年と相次ぐ大規模洪水に見舞われ、沿川各地に大災害を惹起したため、再度計画の見直しが迫られた。

一方、利水の面からは、広島市周辺の経済発展はめざましく、広島市東部及び呉地区に位置する広大な工業用地における工業用水の需要増大とともに、広島市及びその周辺都市圏の急激な人口増加に伴い太田川水系からだけの利水能力では限界がみえ、新たな水源の確保が急務となっていた。また、江の川支川簸川沿川の農地約280ha（当時）は干ばつの常襲地帯であり、その水源確保が課題となっていた。

このような治水・利水両面の要請に応えるため、国土交通省では昭和48年に「江の川工事実施計画」の改定を行い、尾閑山基準点における基本高水（ $10,200\text{m}^3/\text{s}$ ）を、土師ダムを含む江の川ダム群により $7,600\text{m}^3/\text{s}$ に調節する計画とするほか、土師ダムの建設により江の川の洪水調節、農業用水の供給のみならず、水資源の広域かつ多目的な利用を意図して、太田川に流域変更し、広島周辺地域に対する都市用水を確保し、併せて発電を実施するものとした。

土師ダムは建設省直轄事業として、昭和41年4月より本格的な調査が始まられ、昭和49年3月までに8年間の歳月と約100億円の巨費を投じて完成した。

（出典：土師ダム水源地域ビジョン P.12 （平成18年2月 監修 土師ダム水源地域ビジョン策定委員会（委員長 中越信和） 制作・発行 国土交通省中国地方整備局（事務局）土師ダム管理所））

土師ダムの概要は表 5.1.1、諸元は表 5.1.2、土師ダムの位置図及び流域概要図を図 5.1.1 及び図 5.1.2に示した。

表 5.1.1 土師ダムの概要

(1)ダム名称	土師ダム
(2)管理者	中国地方整備局
(3)ダム所在地	(左岸所在) 広島県安芸高田市八千代町土師
(4)水系名・河川名	江の川水系江の川
(5)水域	土師ダム貯水池（土師ダム湖）（全域）
(6)集水面積	307.5 (km <sup>2</sup> )
(7)環境基準類型	湖沼 A (直ちに達成) 湖沼 II (平成 26 年度までの暫定目標:全窒素 0.43mg/L 以下, 全燐 0.018mg/L 以下) ※本来の湖沼 II 類型は全窒素 0.2mg/L 以下, 全燐 0.01mg/L 以下)

出典：ダム便覧 (<http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranA/All.cgi?db4=1980>)

表 5.1.2 土師ダムの諸元

(1)堰長	300 (m)
(2)堤高	50 (m)
(3)総貯水容量	47,300 (千 m <sup>3</sup> )
(4)有効貯水容量	41,100 (千 m <sup>3</sup> )
(5)サーチャージ水位	256.40 (ELm)
(6)年平均滞留時間*	44.5 (日)


\*年平均滞留時間=有効貯水容量／年平均放流量（それぞれ H17～H22 の滞留時間を求めて平均を算出）

出典：ダム諸量データベース (<http://dam5.nirim.go.jp/dam/summary/?damCode=10703421400000>)



注) 国土数値情報 ダウンロードサービス (国土交通省) <http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html>  
「行政区域」「河川」を使用して作成した。

図 5.1.1 土師ダム貯水池位置図

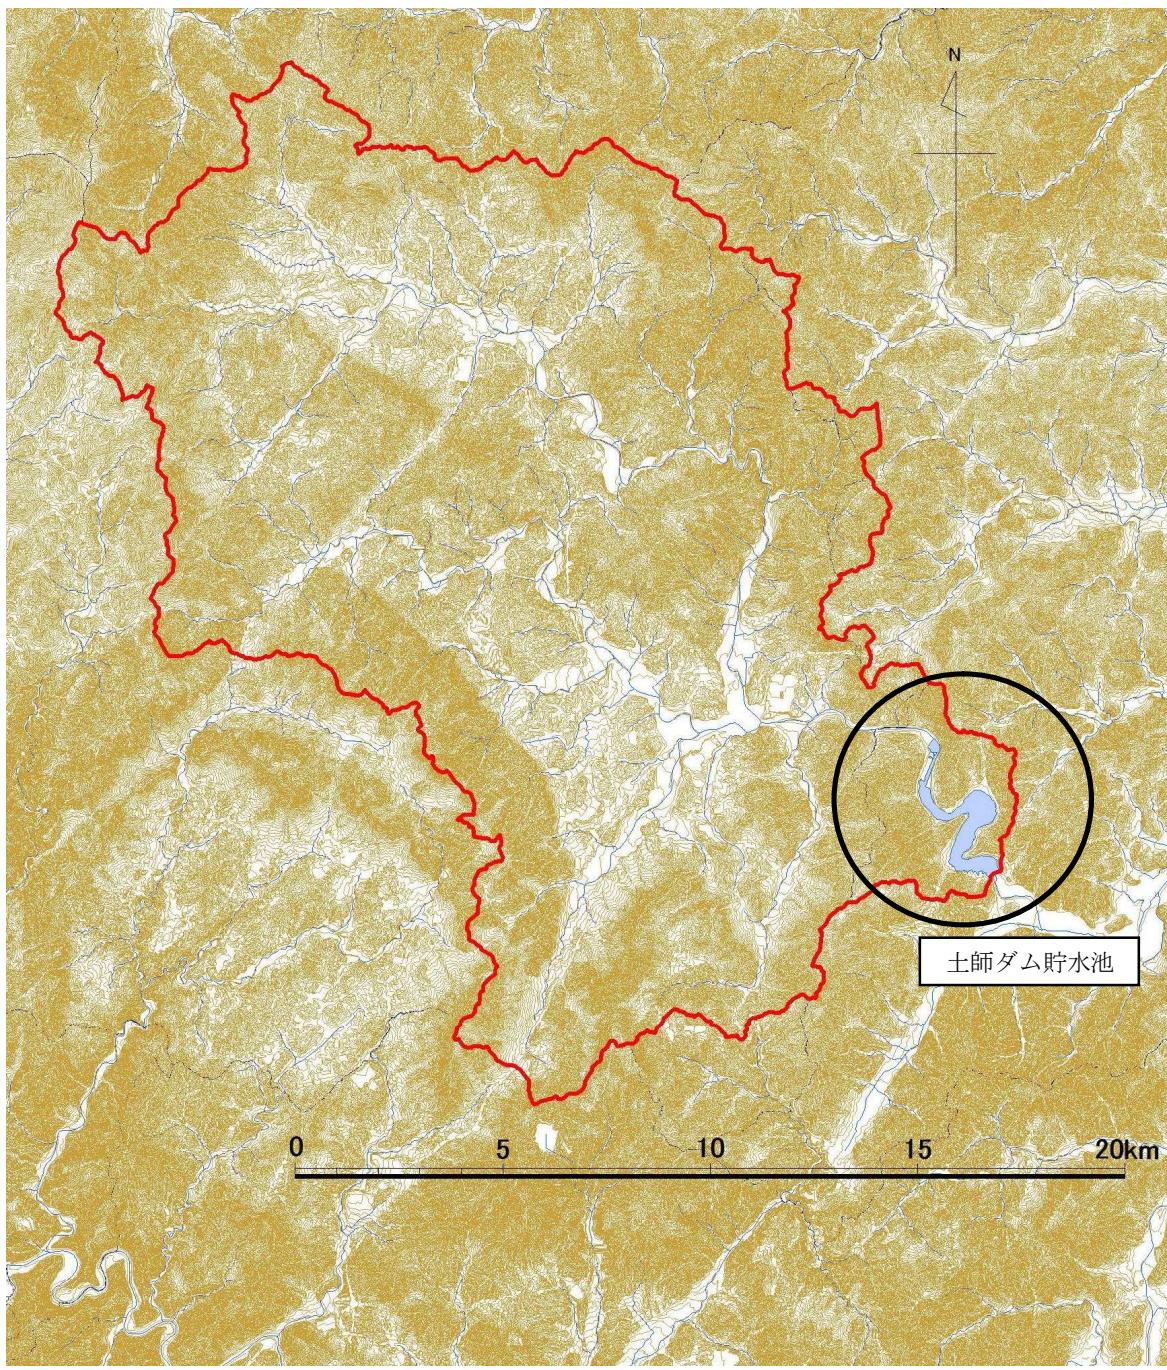

注) 基盤地図情報（国土地理院）<http://www.gsi.go.jp/kiban/> 「標高点」「水涯線」、国土数値情報 ダウンロードサービス（国土交通省）<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html> 「行政区域」「河川」「湖沼」を使用して作成した。

図 5.1.2 土師ダム貯水池流域概要図

## 5.2 土師ダム貯水池流域環境基準の類型指定状況

土師ダム貯水池流域の水域類型指定状況を、表 5.2.1及び図 5.2.1に示した。

表 5.2.1 土師ダム貯水池流域の水域類型指定状況

水域名称	水 域	該当類型	達成期間	指定年月日	
江の川水系の 江の川	江の川（土師ダム貯水池（土師ダム湖）（全域）に係る部分に限る。）を除く 全域）	河川 A	イ	昭和 48 年 3 月 31 日	環境庁 告示
	土師ダム貯水池 (八千代湖) (全域)	湖沼 A 湖沼 II <sup>注1</sup>	イ ニ	平成 13 年 3 月 30 日	環境省 告示
		湖沼 A 湖沼 II <sup>注2</sup>	イ ニ	平成 22 年 9 月 24 日	環境省 告示

注 1) 平成 18 年度までの暫定目標:全窒素 0.43mg/L 以下、全燐 0.02mg/L 以下

注 2) 平成 26 年度までの暫定目標:全窒素 0.43mg/L 以下、全燐 0.018mg/L 以下

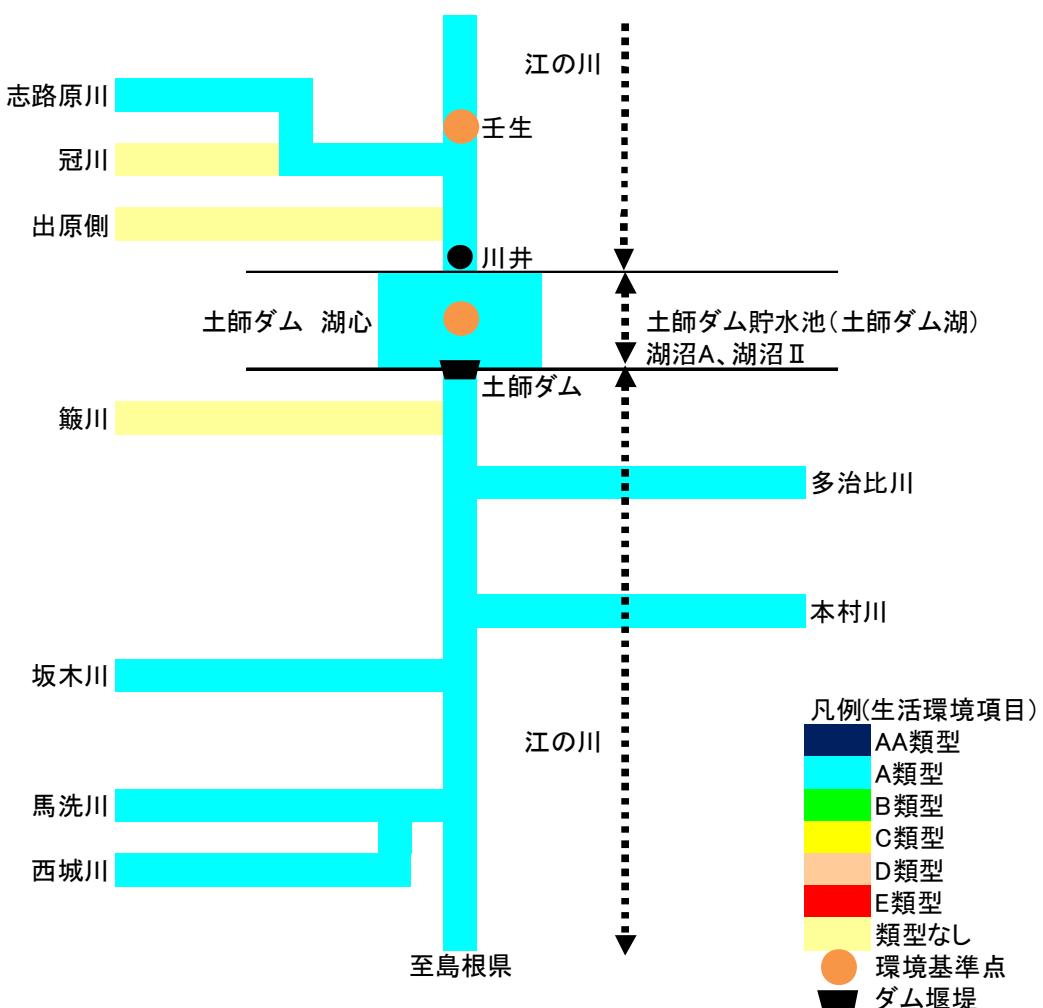


図 5.2.1 土師ダム貯水池流域の水域類型指定状況図

## 5.3 土師ダム貯水池の水質状況

### 5.3.1 土師ダム貯水池の水質状況

土師ダム貯水池の水質測定地点を図 5.3.1に示した。また、土師ダム貯水池の水質測定地点における水質（pH、DO、SS、大腸菌群数、BOD、COD、T-N、T-P）の推移を、表 5.3.1 に示した。



注) 地図は、基盤地図情報（国土地理院）<http://www.gsi.go.jp/kiban/>「標高点」、国土数値情報 ダウンロードサービス（国土交通省）<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html>「河川」「湖沼」を使用して作成した。  
水質測定地点は、水環境総合情報サイト（環境省）  
<https://www2.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/download/download.asp> 公共用水域水質測定データ（水質測定点データ）2012年度の緯度経度情報より作成した。

図 5.3.1 土師ダム貯水池の水質測定地点

表 5.3.1 土師ダム貯水池水質経年変化

年度	pH				DO (mg/L)				BOD (mg/L)							
	最小	最大	x/y		最小	最大	x/y	平均	最小	最大	x/y	平均	75%値			
H7	7.1	~	10.3	4/12		9.1	~	12.0	0/12	10.7	0.6	~	1.7	0/12	1.1	1.3
H8	7.3	~	9.4	3/12		8.0	~	12.0	0/12	10.1	0.5	~	1.7	0/12	1.1	1.3
H9	7.1	~	9.6	6/12		9.4	~	13.0	0/12	11.1	0.5	~	2.6	3/12	1.4	2.0
H10	7.1	~	9.4	4/12		8.5	~	12.0	0/12	10.5	0.5	~	2.3	1/12	1.4	1.6
H11	7.2	~	9.2	3/12		8.9	~	12.0	0/12	10.4	0.5	~	3.2	2/12	1.3	1.8
H12	7.1	~	10.2	5/12		8.6	~	14.0	0/12	10.7	0.5	~	5.3	3/12	1.9	1.8
H13	7.2	~	8.9	2/12		7.6	~	13.0	0/12	10.2	0.6	~	1.8	-/12	1.1	
H14	7.1	~	8.9	1/12		7.3	~	12.0	2/12	9.8	0.5	~	2.2	-/12	1.1	
H15	7.1	~	9.2	2/12		8.7	~	12.0	0/12	10.3	0.7	~	1.3	-/12	1.1	
H16	7.2	~	9.4	3/12		9.5	~	12.0	0/12	10.7	0.5	~	3.8	-/12	1.3	
H17	7.2	~	8.5	0/12		8.8	~	12.0	0/12	10.1	0.5	~	2.0	-/12	1.2	
H18	7.0	~	8.5	0/12		7.9	~	12.0	0/12	10.2	0.7	~	3.2	-/12	1.3	
H19	6.8	~	8.2	0/12		7.9	~	13.0	0/12	10.0	0.5	~	1.6	-/12	0.9	
H20	6.9	~	7.9	0/36		5.1	~	12.0	5/36	9.3	0.5	~	2.9	-/36	1.0	1.1
H21	7.0	~	7.9	0/36		7.8	~	12.0	0/36	9.8	0.5	~	2.5	-/36	1.1	1.2
H22	7.0	~	8.5	0/36		6.5	~	12.0	3/36	9.6	0.5	~	2.8	-/36	1.3	1.4
H23	7.0	~	8.4	0/36		7.1	~	12.0	1/36	9.9	0.5	~	3.1	-/36	1.3	1.5
H24	7.0	~	7.9	0/36		6.2	~	12.0	3/36	9.4	0.6	~	4.4	-/36	2	2.3
H25	6.9	~	9.2	1/36		6.9	~	13.0	2/36	10	0.7	~	2.2	-/36	1.3	1.3


年度	SS (mg/L)				大腸菌群数 (MPN/100mL)				COD (mg/L)							
	最小	最大	x/y	平均値	最小	最大	x/y	算術平均	最小	最大	x/y	平均	75%値			
H7	2	~	9	0/12	3.5	1.0E+00	~	3.3E+03	2/12	5.2E+02	1.6	~	4.7	-/12	2.7	3.0
H8	1	~	4	0/12	2.4	1.0E+00	~	7.9E+03	1/12	7.6E+02	1.5	~	3.7	-/12	2.4	2.5
H9	2	~	12	0/12	4.8	2.0E+00	~	7.0E+02	0/12	1.7E+02	1.5	~	4.5	-/12	2.4	2.6
H10	2	~	8	0/12	4.3	2.0E+00	~	1.4E+03	2/12	3.2E+02	1.6	~	6.3	-/12	3.1	3.5
H11	1	~	6	0/12	3.0	2.0E+00	~	1.3E+03	1/12	1.7E+02	1.4	~	4.0	-/12	2.5	3.1
H12	2	~	33	1/12	7.3	1.7E+01	~	3.5E+03	3/12	7.0E+02	1.5	~	19.0	-/12	4.6	4.3
H13	1	~	10	2/12	3.3	5.0E+00	~	1.3E+04	1/12	1.3E+03	1.3	~	3.2	1/12	2.1	2.5
H14	1	~	6	2/12	3.3	3.3E+01	~	1.7E+04	2/12	1.8E+03	1.6	~	3.6	2/12	2.4	2.7
H15	1	~	10	1/12	3.4	9.0E+00	~	3.3E+03	3/12	7.0E+02	1.7	~	3.3	1/12	2.3	2.6
H16	1	~	6	1/12	3.3	4.0E+00	~	1.7E+03	3/12	5.1E+02	1.2	~	4.0	3/12	2.5	2.9
H17	1	~	4	0/12	2.3	1.7E+01	~	1.1E+04	4/12	2.3E+03	1.7	~	3.5	2/12	2.5	2.9
H18	1	~	8	1/12	3.5	2.3E+01	~	9.4E+03	4/12	2.1E+03	2.0	~	3.9	3/12	2.6	2.8
H19	2	~	6	1/12	3.3	2.7E+01	~	4.9E+04	2/12	7.0E+02	1.9	~	3.4	1/12	2.6	2.8
H20	1	~	8	4/36	3.0	1.3E+01	~	7.9E+03	13/36	1.4E+03	1.9	~	3.7	8/36	2.7	2.9
H21	1	~	8	5/36	4.0	2.0E+00	~	1.4E+04	10/36	1.3E+03	1.4	~	4.2	10/36	2.6	3.0
H22	1	~	8	4/36	4.0	0.0E+00	~	1.3E+03	2/36	2.9E+02	1.9	~	4.0	10/36	2.8	3.0
H23	1	~	11	2/36	3.0	7.0E+00	~	1.1E+04	6/36	1.1E+03	1.5	~	4.5	12/36	2.8	3.0
H24	1	~	10	10/36	4.0	1.7E+01	~	1.3E+04	14/36	2.3E+03	1.3	~	6.7	9/36	2.7	2.9
H25	1	~	8	2/36	3.0	3.3E+01	~	4.9E+04	20/36	5.5E+03	1.3	~	3.4	3/36	2.2	2.4

年度	T-N (mg/L)				T-P (mg/L)					
	最小	最大	x/y	平均値	最小	最大	x/y	平均値		
H7	0.22	~	0.67	-/12	0.51	0.020	~	0.040	-/12	0.023
H8	0.27	~	0.68	-/12	0.45	0.010	~	0.040	-/12	0.019
H9	0.18	~	0.70	-/12	0.48	0.010	~	0.050	-/12	0.025
H10	0.22	~	0.73	-/12	0.48	0.009	~	0.040	-/12	0.019
H11	0.20	~	0.80	-/12	0.50	0.008	~	0.040	-/12	0.014
H12	0.41	~	1.90	-/12	0.74	0.009	~	0.110	-/12	0.030
H13	0.40	~	0.68	12/12	0.50	0.007	~	0.020	5/12	0.014
H14	0.30	~	0.78	12/12	0.59	0.007	~	0.030	6/12	0.016
H15	0.21	~	0.86	12/12	0.53	0.010	~	0.050	3/12	0.015
H16	0.53	~	0.81	12/12	0.66	0.010	~	0.040	6/12	0.017
H17	0.48	~	0.76	12/12	0.61	0.010	~	0.030	7/12	0.018
H18	0.50	~	0.83	12/12	0.64	0.011	~	0.051	12/12	0.025
H19	0.54	~	0.89	12/12	0.72	0.012	~	0.027	12/12	0.018
H20	0.61	~	0.73	8/8	0.67	0.009	~	0.025	6/7	0.017
H21	0.51	~	0.74	12/12	0.62	0.010	~	0.031	11/12	0.022
H22	0.47	~	0.82	12/12	0.63	0.012	~	0.034	12/12	0.023
H23	0.43	~	1.00	12/12	0.73	0.013	~	0.047	12/12	0.021
H24	0.42	~	1.00	12/12	0.64	0.015	~	0.039	12/12	0.024
H25	0.37	~	0.61	12/12	0.51	0.013	~	0.032	12/12	0.021

注) x/y 欄は、H19 年度以前は、x: 環境基準を満足しない日数、y: 測定実施日数、

H20 年度以降は、m/n 値(n: 測定実施検体数、m : 環境基準を満足しない検体数)である

出典:「公共用水域・地下水の水質等調査結果」(広島県)

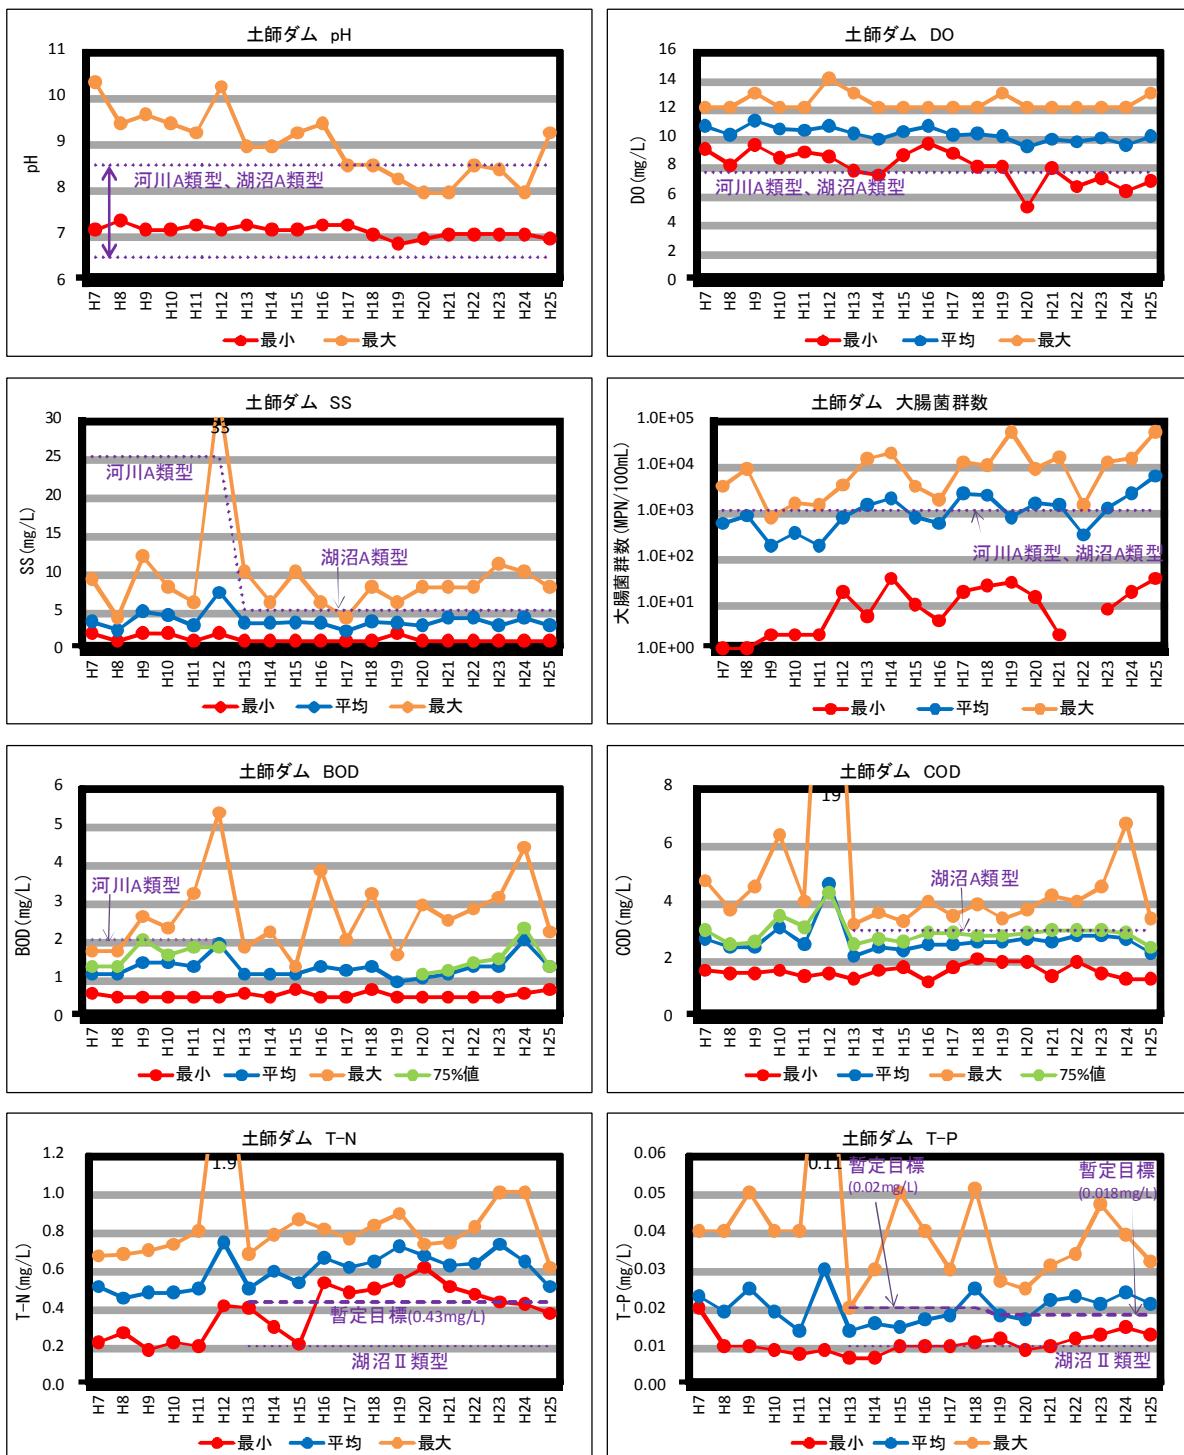

出典：広島県公共用水域・地下水の水質等調査結果

注）1. H12は春先～夏場にかけてミクロキスピティスを種とする藍藻類の異常発生による影響を受けたと考えられる。

2. 平成24年8月にアオコが貯水池全面に発生したため、同年のCODの最大値が高くなっている

(平成26年度中国地方ダム管理フォローアップ委員会 土師ダム定期報告書概要版(平成27年1月22日) p.62)

図 5.3.2 土師ダム貯水池における水質の推移

平成 7 年度から平成 25 年度の期間中、N/P 比が 20 以下の年度は平成 9 年度であった。一方、T-P 年平均濃度が 0.02mg/L 以上の年が平成 7, 9, 12, 18, 21～25 年度であった。これらの年度のうち、平成 9 年度が T-N の項目の基準値を適用すべき湖沼の条件に合致している。

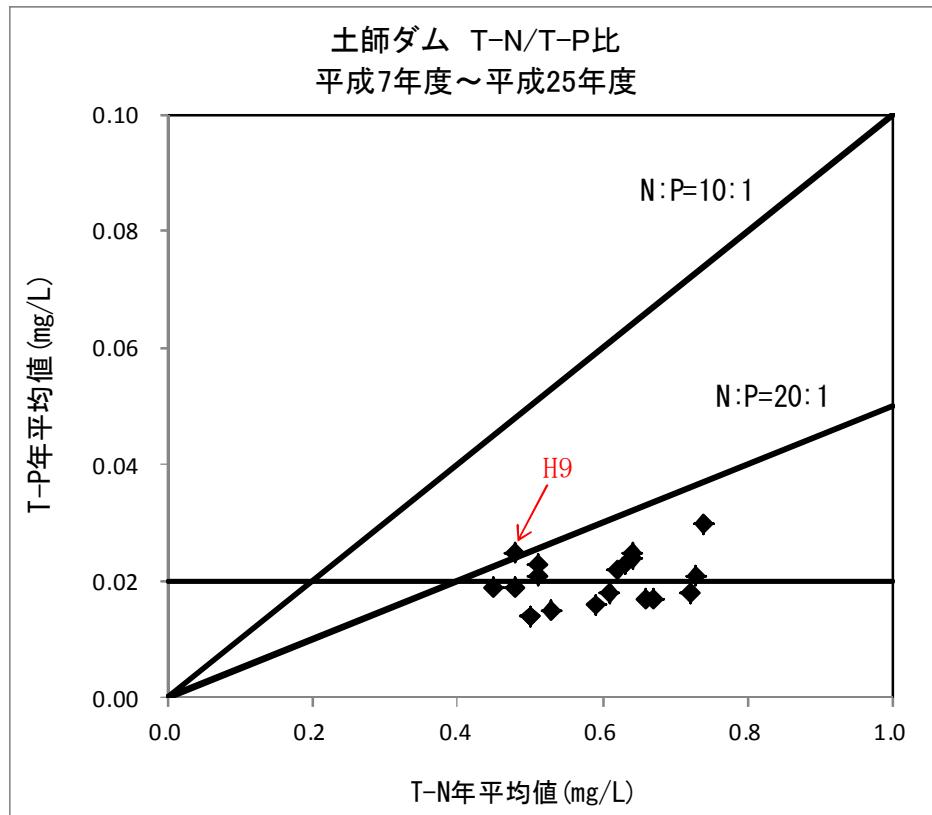


図 5.3.3 土師ダム貯水池における N/P 比の状況


<参考>T-Nの項目の基準値を適用すべき湖沼の条件

全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼（全窒素／全磷比が20以下であり、かつ全磷濃度が0.02mg/L以上である湖沼）についてのみ適用

### 5.3.2 土師ダム貯水池の水質保全対策

水道利用においては、アオコの発生によるカビ臭が発生しているため、各種水質保全対策が実施されている。水質保全施設として、曝気施設（H11：4基、H13：4基追加）及び噴水設備（H11：2基設置済み）がある。これらの設置が完了する平成13年以前は、アオコの発生期間は50日/年を超えることが多く、最大で106日/年であった。水質保全施設完成後の平成14年以降は19～28日/年とほぼ半減している（平成16年は99日/年となった）。なお、アオコの発生時期は主に、7月～10月である。

**曝気循環装置について**  
曝気循環装置については、平成11年度にはダム堤体から発電取水口の間の停滯水域に4基が設置された。  
その後、平成12年は6月後半から7月の降水量が非常に少なく、猛暑の影響でアオコが再び発生した。  
これを受け、平成13年度に4基の曝気循環装置が追加設置された。  
平成20年以降は、常時EL. 223m付近（第4散気口）から散気を行う運用が行われている。

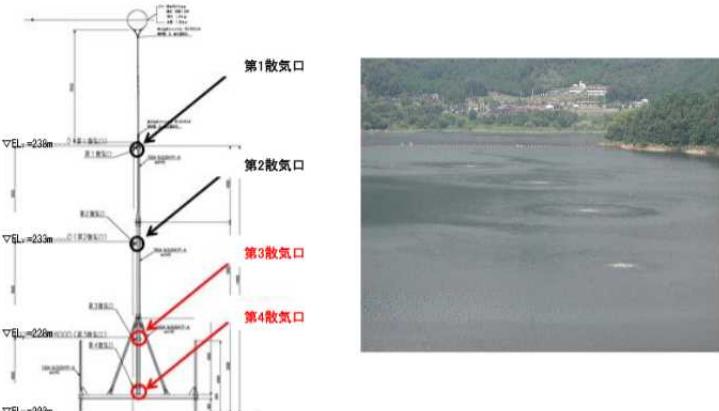

項目	曝気循環装置の諸元等
基数	8基
位置	ダムサイトより200mピッチ
空気量	3,700L/min(1基あたり)
曝気敷高	4標高 (EL. 223m(上流側4基はEL. 225.5m)、228m、233m、238m)
装置タイプ	湖底設置式

※土師ダムの各曝気循環装置は種々の状況に対応できるように散気口を4水深に設け、いずれかの散気口から曝気できるように設計されている。また、曝気基数も可変である。

出典：平成26年度中国地方ダム管理フォローアップ委員会  
土師ダム定期報告書概要版（平成27年1月22日）p.66

図 5.3.4 土師ダム貯水池のばつ気循環装置について

## 5.4 土師ダム貯水池の利水状況

土師ダム貯水池の利用目的を表 5.4.1に、利水の状況を表 5.4.2及び図 5.4.1に示した。土師ダムは洪水調節、流水機能維持、農業用水、水道用水、工業用水及び発電を利用目的としている。


表 5.4.1 土師ダム貯水池の利用目的

洪水調節	流水機能維持	農業用水	水道用水	工業用水	発電	消流雪用水	レクリエーション
○	○	○	○	○	○	斜線	斜線

表 5.4.2 土師ダム貯水池の利水の状況

用途	取水場所	浄水場名	処理水準	特記事項
水道用水	ダム直接取水から太田川水系に流域変更し、高瀬堰から取水（広島市周辺地域や瀬戸内海の島しょ部の5市5町）	広島市緑井浄水場	水道2級（急速ろ過・塩素処理・マンガン接触ろ過・その他浄水処理）(AII類型相当)	土師ダム貯水池において、アオコによるカビ臭あり
		広島市高陽浄水場	水道2級（急速ろ過・塩素処理・マンガン接触ろ過・その他浄水処理）(AII類型相当)	
		広島県瀬野川浄水場	水道2級（急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・アルカリ剤処理）(AII類型相当)	
		呉市宮原浄水場	水道2級（急速ろ過・塩素処理・アルカリ剤処理）(AII類型相当)	
農業用水	ダム下流の江の川支川の簸川沿岸等	—	—	—
工業用水	ダム直接取水から太田川水系に流域変更し、高瀬堰から取水（広島市周辺地域や瀬戸内海の島しょ部の5市5町）	—	工業用水1級	—
発電	ダム直接取水から太田川水系に流域変更し、発電後太田川水系根谷川に放水	—	—	—

出典：水道用水は、水道データベース ([http://www.jwwa.or.jp/mizu/or\\_up.html](http://www.jwwa.or.jp/mizu/or_up.html))

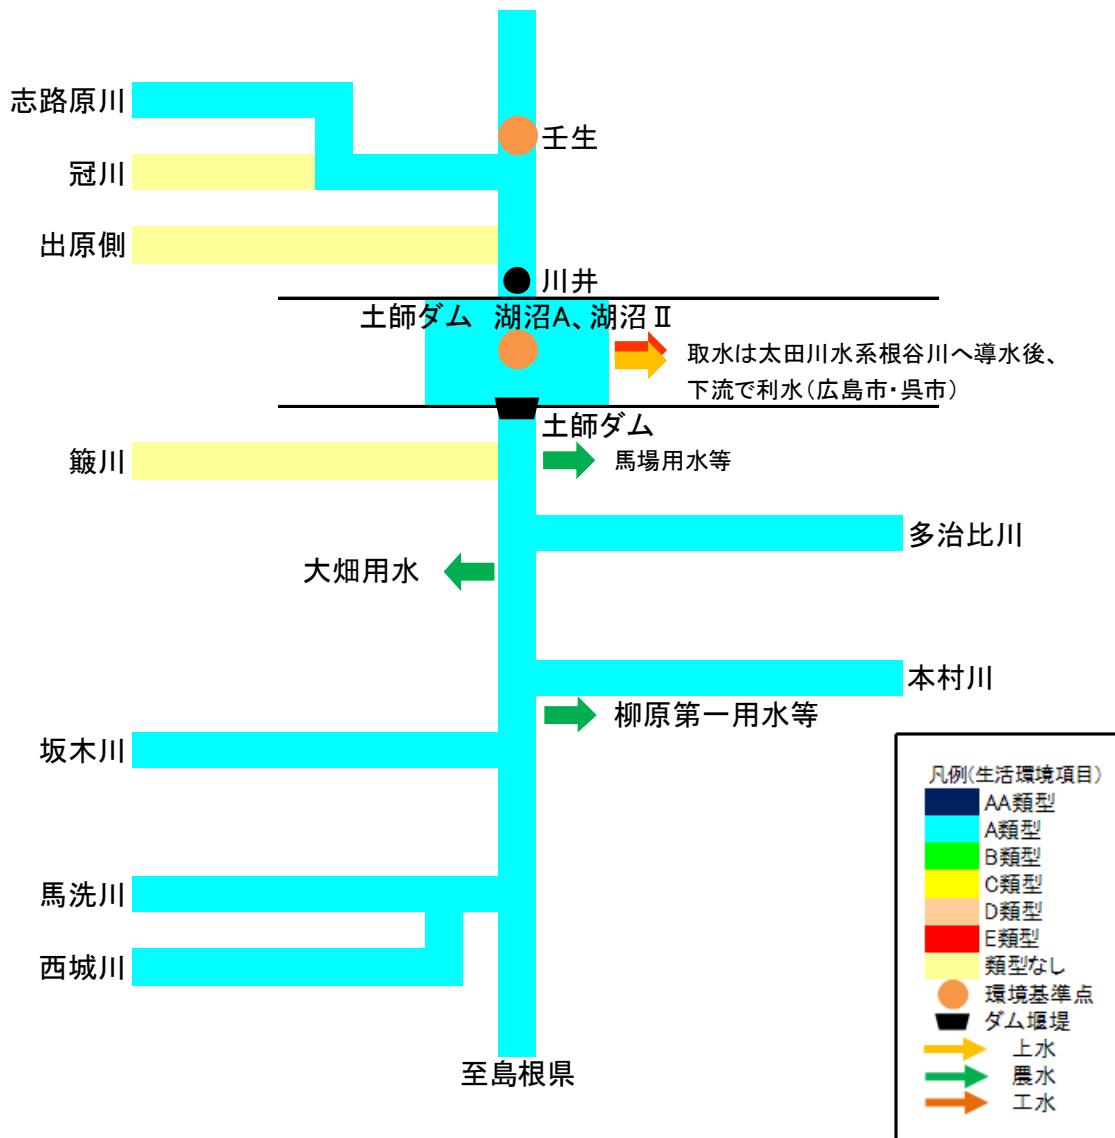

注)水道用水は、土師ダムから太田川へ導水し、下流において広島市、呉市に供給する。下流で取水している。浄水場では主に急速ろ過・塩素処理方式が採用されており、水道2級に相当する(AII類型相当)。アオコの発生によるカビ臭が報告されている。

図 5.4.1 土師ダム貯水池流域の利用状況

土師ダム貯水池流域に係る漁業権について、表 5.4.3に示した。

表 5.4.3 土師ダム貯水池流域の漁業権

免許番号	魚種	魚場	漁業時期	備考
内水共第27号 (第5種共同漁業権)	アユ、コイ	江の川、簸ノ川、出原川、冠川、寺原川、志路原川、多治比川（旧高田郡吉田町、八千代町、旧山県郡千代田町、豊平町、大朝町）	コイ漁業は1月1日から12月31日まで アユ漁業は6月1日から11月30日まで	水産2級 (A類型相当) 水産1種 (II類型相当)
内水共第28号 (第5種共同漁業権)	ウナギ、マス	江の川、簸ノ川、出原川、冠川、寺原川、志路原川、田原川、筏津川、清水が丸川、小瀧川、大谷川、大塚川、岩戸川、琴平川、大倉川、二重谷川、多治比川（旧高田郡吉田町、八千代町、旧山県郡千代田町、豊平町、大朝町、芸北町）	ウナギ漁業は1月1日から12月31日まで マス漁業は3月1日から8月31日まで	
内水共第29号 (第5種共同漁業権)	フナ	江の川（旧高田郡八千代町、旧高田郡吉田町、旧山県郡千代田町）	1月1日から12月31日まで	
内水共第32号 (第5種共同漁業権)	ハヤ	江の川（旧高田郡八千代町、旧高田郡）	1月1日から12月31日まで	

出典：広島県資料(農林水産局ヒアリング)

内水共第27号、28号、29号及び32号（第5種共同漁業権）に限定した漁獲量については公表資料が得られなかつたが、参考として漁業法第127条に基づき免許を受けた漁業協同組合に義務付けられる当該水産動物の増殖の基準として県が定めた魚種ごとの増殖方法及び増殖規模を表 5.4.4に示した。

表 5.4.4 土師ダム貯水池流域の魚種別増殖方法及び増殖規模

免許番号	魚種	増殖方法	増殖規模
内水共第27号	あゆ	種苗放流	1,350kg
	こい	種苗放流	200kg
内水共第28号	ます	種苗放流	160kg
	うなぎ	種苗放流	90kg
内水共第29号	ふな	種苗放流	40kg
内水共第32号	はや	産卵床造成又は種苗放流	2,000m <sup>2</sup> 120kg


出典：広島県報（平成25年8月26日付定期第67号）

## 5.5 土師ダム貯水池にかかる水質汚濁負荷量

### 5.5.1 土師ダム貯水池の水質汚濁負荷量の算定について

土師ダム貯水池の水質汚濁負荷量の算定について、現況年度を平成 22 年度、将来年度を平成 32 年度とした。

土師ダム貯水池に対する水質汚濁負荷量の算定及び将来水質予測方法の概要を、図 5.5.1 に示した。流域フレーム（現況、将来）を設定したのち、点源については実測値法、面源については原単位法により水質汚濁負荷量を算定した。

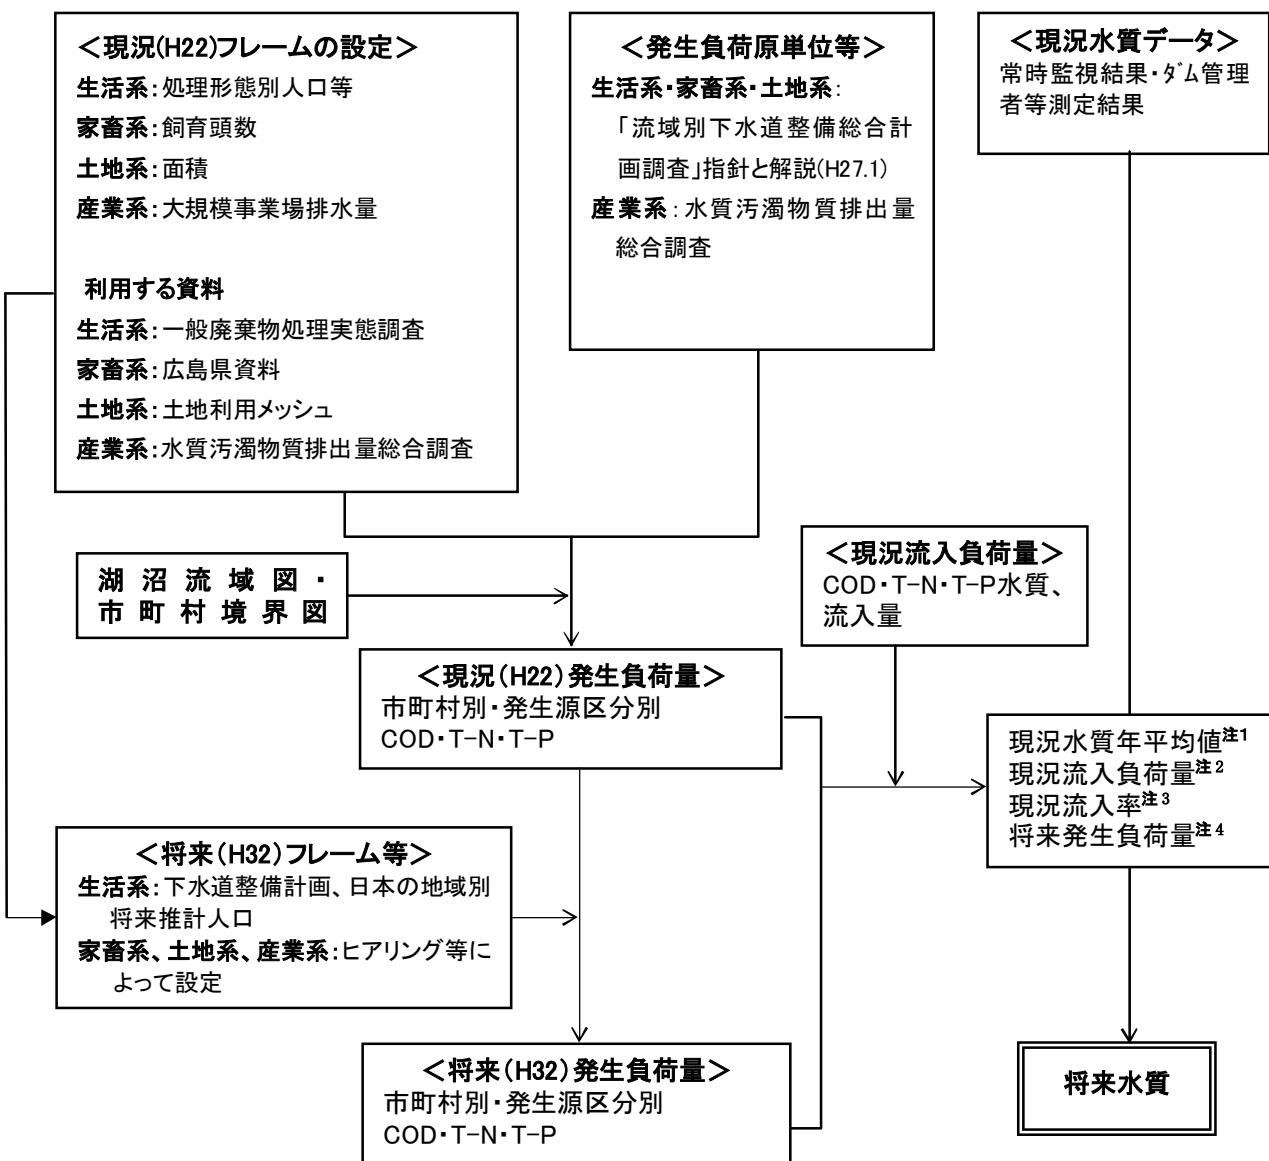

- 注)
1. 現況水質年平均値：現況年度を含む過去 10 ヶ年の水質平均値
  2. 現況流入負荷量：現況年度を含む過去 10 ヶ年の流入負荷量平均値
  3. 現況流入率：現況基準年を含む過去 10 ヶ年の流入率平均値
  4. 将来発生負荷量：将来年度における発生負荷量

図 5.5.1 水質汚濁負荷量の算定及び将来水質予測手法の概要

### 5.5.2 土師ダム貯水池の流域フレーム

土師ダム貯水池に係る現況フレームについては、当該流域が含まれる北広島町及び安芸高田市のフレーム値（生活系、産業系、家畜系、土地系）を収集・整理し、流域に配分した。現況及び将来フレームの設定方法の概要は以下に示すとおりである。また、設定方法及び用いた資料を表 5.5.12及び表 5.5.13に整理した。過去に関しても現況と同様の方法で設定した。平成 17 年度から平成 22 年度までの過去フレームの推移を表 5.5.14に示した。

また、土師ダム貯水池流域の水質汚濁負荷量に係る現況及び将来フレームを表 5.5.15に示した。

#### 1) 生活系


##### ア) 現況

###### i) 総人口

流域内の総人口は平成 22 年度国勢調査 3 次メッシュ別人口の値を用いた(14,425 人)。

###### ii) し尿処理形態別人口

し尿処理形態別人口は、一般廃棄物処理実態調査（環境省）により把握し、流域内外の人口の配分については、市町村別に 3 次メッシュ別人口の流域内外の人口比により配分した。農業集落排水施設人口は北広島町循環型社会形成推進地域計画（平成 20 年 3 月 3 日）より把握した。当該流域にはコミュニティプラントは無かった。一般廃棄物処理実態調査で得られた合併処理浄化槽人口の値から農業集落排水施設人口を差し引いて求めた。土師ダム貯水池流域のし尿処理形態別人口の経年変化を図 5.5.2に示した。

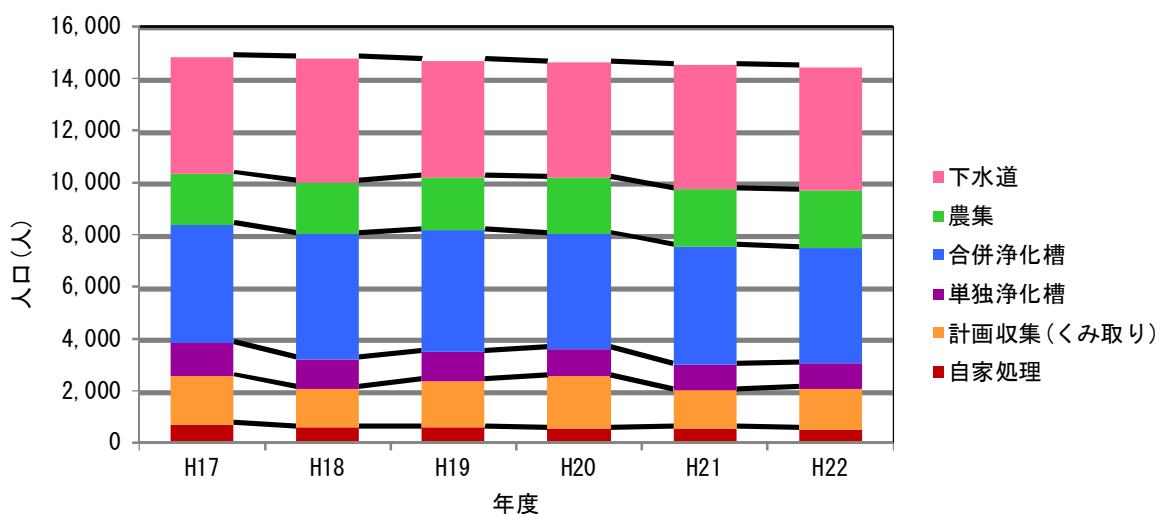

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

図 5.5.2 土師ダム貯水池流域のし尿処理形態別人口の経年変化

## ○北広島町

北広島町は平成17年2月に芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町が合併して誕生した。北広島町における流域内の処理形態別人口を表5.5.1に示した。

表5.5.1 北広島町し尿処理形態別人口（現況）

	H22北広島町人口(人)	H22北広島町の 土師ダム貯水池流域人口(人)
総人口	20,129	14,260
下水道人口	6,699	4,746
コミュニティプラント	0	0
農業集落排水施設	3,111	2,204
合併処理浄化槽人口	6,143	4,352
単独処理浄化槽人口	1,328	941
計画収集(くみ取り)人口	2,120	1,502
自家処理人口	728	516

注) 1. 流域総人口=総人口×0.7084 (土師ダム貯水池の流域の割合、メッシュ統計より)

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

## ○安芸高田市

平成16年3月に旧吉田町、旧八千代町、旧美土里町、旧高宮町、旧甲田町及び旧向原町の6町が合併して安芸高田市となった。このうち旧吉田町、旧八千代町及び旧美土里町が土師ダム貯水池流域に関係している。

一般廃棄物処理実態調査より、安芸高田市の平成22年度の自家処理人口は0人である。また。ヒアリングの結果を踏まえ、吉田町、八千代町及び美土里町の土師ダム貯水池流域では下水道人口及び農業集落排水施設人口が0人であるため、土師ダム貯水池流域内の人口（安芸高田市総人口31,818人×0.0052（メッシュ統計より）=165人）を当該自治体の合併処理浄化槽人口、単独処理浄化槽人口・計画収集(くみ取り)人口の比率で割り振った。

表5.5.2 安芸高田市し尿処理形態別人口（現況）

	H22安芸高田市人口(人)	H22安芸高田市の 土師ダム貯水池流域人口(人)
総人口	31,818	165
下水道人口	6,317	0
コミュニティプラント	69	0
農業集落排水施設	0	0
合併処理浄化槽人口	11,790	76
単独処理浄化槽人口	2,265	15
計画収集(くみ取り)人口	11,377	74
自家処理人口	0	0

注) 1. 流域総人口=総人口×0.0052 (土師ダム貯水池の流域の割合、メッシュ統計より)

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

以上から、土師ダム貯水池流域におけるし尿処理形態別人口（現況）は以下のとおり。

表5.5.3 土師ダム貯水池流域し尿処理形態別人口（現況）

	H22北広島町の 土師ダム貯水池流域人口(人)	H22安芸高田市の 土師ダム貯水池流域人口(人)	H22土師ダム貯水池 流域人口(人)
総人口	14,260	165	14,425
下水道人口	4,746	0	4,746
コミュニティプラント	0	0	0
農業集落排水施設	2,204	0	2,204
合併処理浄化槽人口	4,352	76	4,428
単独処理浄化槽人口	941	15	956
計画収集(くみ取り)人口	1,502	74	1,576
自家処理人口	516	0	516

## Ⅳ) 将来

### i) 総人口

将来総人口は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」の平成 32 年度における中位推計を用い、現在の流域人口を将来の人口の伸び率を乗じて算出した。

### ii) し尿処理形態別人口

#### ○北広島町

「日本の市町村別将来推計人口」によれば、北広島町の平成 32 年度の総人口は、17,732 人であるため、土師ダム貯水池流域の平成 32 年度の総人口は下記式より、12,562 人となつた。

$$12,562 \text{ 人} = 14,260 \text{ 人} (\text{北広島町平成 22 年度土師ダム貯水池流域総人口})$$

$$\times 17,732 \text{ 人} (\text{北広島町平成 32 年度総人口})$$

$$/ 20,129 \text{ 人} (\text{北広島町平成 22 年度総人口})$$

し尿処理形態別人口（将来）は、北広島町循環型社会形成推進地域計画（平成 20 年 3 月 3 日）における平成 32 年度のし尿処理形態別人口と、土師ダム貯水池流域の総人口（12,562 人）を用いて以下のとおり算出した。

表 5.5.4 北広島町し尿処理形態別人口（将来）

	北広島町循環型社会形成推進地域計画		H32北広島町の 土師ダム貯水池流域人口 (流域総人口×し尿処理形態 別人口割合)(人)
	H32北広島町の し尿処理形態別人口(人)	H32北広島町のし尿処理 形態別人口割合	
総人口	20,301	1.00	12,562
下水道人口	7,959	0.39	4,925
コミュニティプラント	0	0.00	0
農業集落排水施設	3,466	0.17	2,145
合併処理浄化槽人口	8,610	0.42	5,328
単独処理浄化槽人口	94	0.00	58
計画収集(くみ取り)人口	121	0.01	75
自家処理人口	51	0.00	32

## ○安芸高田市

「日本の市町村別将来推計人口」によれば、安芸高田市の平成 32 年度の総人口は、27,800 人であるため、土師ダム貯水池流域の平成 32 年度の総人口は下記式より、144 人となった。

$$\begin{aligned} 144 \text{ 人} &= 165 \text{ 人} \text{ (安芸高田市平成 22 年度土師ダム貯水池流域総人口)} \\ &\times 27,800 \text{ 人} \text{ (安芸高田市平成 32 年度総人口)} \\ &/ 31,818 \text{ 人} \text{ (安芸高田市平成 22 年度総人口)} \end{aligned}$$

し尿処理形態別人口（将来）は、ヒアリングの結果を踏まえ、土師ダム貯水池流域内の下水道人口、コミュニティプラント及び農業集落排水施設人口を 0 人とし、合併処理浄化槽人口は平成 17 年度～平成 22 年度の同人口のトレンドから推計し、残りを単独処理浄化槽及び計画収集（くみ取り）人口の現況年度における比率で按分した。

表 5.5.5 安芸高田市し尿処理形態別人口（将来）

	H32 安芸高田市の 土師ダム貯水池流域人口(人)
総人口	144
下水道人口	0
コミュニティプラント	0
農業集落排水施設	0
合併処理浄化槽人口	126
単独処理浄化槽人口	3
計画収集（くみ取り）人口	15
自家処理人口	0

以上から、土師ダム貯水池流域におけるし尿処理形態別人口（将来）は以下のとおりとなった。

表 5.5.6 土師ダム貯水池流域し尿処理形態別人口（将来）

	H32 北広島町の 土師ダム貯水池流域人口(人)	H32 安芸高田市の 土師ダム貯水池流域人口(人)	H32 土師ダム貯水池 流域人口(人)
総人口	12,562	144	12,706
下水道人口	4,925	0	4,925
コミュニティプラント	0	0	0
農業集落排水施設	2,145	0	2,145
合併処理浄化槽人口	5,328	126	5,454
単独処理浄化槽人口	58	3	61
計画収集（くみ取り）人口	75	15	90
自家処理人口	32	0	32

## 2) 家畜系

### ア) 現況

広島県提供資料により、土師ダム貯水池流域内の家畜頭数（平成17年2月1日時点及び平成22年2月1日時点）を把握した。なお、広島県では牛を乳用牛と肉用牛と区分して把握していない。なお、乳用牛・肉用牛の原単位・除去率は同一値である。

表 5.5.7 土師ダム貯水池流域の家畜頭数（広島県提供資料）

	牛(頭)	豚(頭)
平成 17 年 2 月 1 日時点	1,648	0
平成 22 年 2 月 1 日時点	1,768	0

### イ) 将来

経年的に大きな変化が認められていないため、現況と同じとした。

### 3) 土地系

#### ア) 現況


流域の土地利用面積は、平成 18 年度及び平成 21 年度における「土地利用第 3 次 メッシュデータ（土地利用区分別面積）（国土交通省）」の値をもとに、直線回帰式により平成 22 年度の値を推計した。土地利用第 3 次メッシュデータは、土地利用区分として 12 区分されており、表 5.5.8 のように 5 区分に集約した。

表 5.5.8 土地利用第 3 次メッシュデータの土地利用区分の集約

国土数値情報の 土地利用区分	集約区分
田	田
他農用地	畠
森林	山林
建物用地	
道路	
鉄道	
他用地	
荒地	
河川湖沼	その他
海浜	
ゴルフ場	
海水域	除外

表 5.5.9 現況年の土師ダム貯水池流域の土地利用区分別面積

	H22北広島町の 土師ダム貯水池流域面積	H22安芸高田市の 土師ダム貯水池流域面 積	H22土師ダム貯水池 流域面積（合計）
総面積(ha)	29,148	1,602	30,750
田面積(ha)	2,927	7	2,934
畠面積(ha)	230	0	230
山林面積(ha)	24,449	1,358	25,807
市街地面積(ha)	1,414	37	1,451
その他面積(ha)	128	201	329

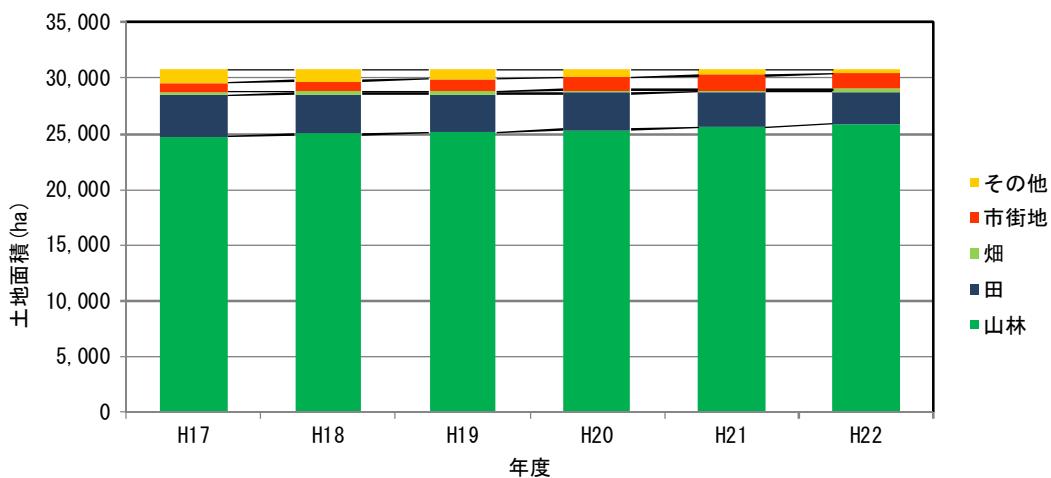

出典：土地利用第 3 次メッシュデータ（土地利用区分別面積、H18, H21）（国土交通省）

図 5.5.3 土師ダム貯水池流域の土地利用区分別面積の経年変化

#### イ) 将来

広島県へのヒアリングよりフレームが大きく変化するような計画は確認されなかったことから、現況と同じとした。

#### 4) 点源の排水

##### ア) 現況

「水質汚濁物質排出量総合調査」において、調査対象事業場となっている大規模事業場(排水量50m<sup>3</sup>/日以上の事業場もしくは有害物質使用特定事業場)については、「水質汚濁物質排出量総合調査」における稼働事業場の実測排水量をフレームとして設定し、発生汚濁負荷量の算定は、実測排水量に実測排水水質を乗じて行った。実測水質がない場合は水質汚濁物質排出量総合調査においてとりまとめられている代表特定施設別平均水質の値を適用した。

##### イ) 将来

###### i) 生活系

生活系においては下水道及び農業集落排水施設利用人口の伸び率を排水量に乗じて負荷量を再算定した。それ以外の生活系点源は現状維持とした。

表 5.5.10 北広島町における下水道利用人口及び農業集落排水施設利用人口の伸び率

市町村名	施設	単位	H22利用人口	H32利用人口	伸び率
北広島町	下水道	人	4,746	4,925	1.04
北広島町	農業集落排水施設	人	2,204	2,145	0.97

表 5.5.11 生活系点源の将来排水量推計結果

種別	H22排水量 (m <sup>3</sup> /日)	H32排水量 (m <sup>3</sup> /日)
下水道	3,163	3,282
農業集落排水施設	0	0
し尿処理施設	481	481
浄化槽	250	250
生活系合計	3,894	4,013

###### ii) 産業系

産業系については広島県へのヒアリングよりフレームが大きく変化するような計画は確認されなかったことから、現況と同じとした。

表 5.5.12 土師ダム貯水池における現況フレームの設定方法及び使用した資料

分類	設定方法	使用する資料
生活系	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総人口は国勢調査 3次メッシュ別人口<sup>1)</sup>の流域人口を用いた。</li> <li>・し尿処理形態別人口は、環境省情報<sup>2)</sup>により把握した。</li> <li>・対象流域分の処理形態別人口は下水道については普及率を考慮した上で、流域内人口と流域外人口の比率で按分した。</li> <li>・50m<sup>3</sup>/日以上の下水処理場、し尿処理場、農業集落排水施設、コミュニティプラントは点源として別途把握されるので、浄化槽(面源分)、雑排水、自家処理分の処理形態別人口に原単位と(1-除去率)を乗じ負荷量算定した。</li> </ul>	1) 平成 22 年度国勢調査 -男女別 人口総数及び世帯総数- (世界 1km メッシュ) 2) 「環境省廃棄物処理技術情報 一般廃棄物処理実態調査結果」 (環境省 HP)
家畜系	<ul style="list-style-type: none"> <li>・家畜頭数は広島県提供資料<sup>3)</sup>よりH17年2月時点とH22年2月時点の流域内の家畜頭数を把握し、H22年2月時点の家畜頭数を現況の家畜頭数とした。</li> <li>・家畜頭数に原単位と(1-除去率)を乗じ負荷量算定した。</li> </ul>	3) 広島県提供資料 (広島県)
土地系	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流域の土地利用区分面積は、国土数値情報<sup>4)</sup>の値をもとに、流域内を山林、田、畠、市街地、その他土地に区分し、その構成比率を把握し、流域面積に乗じて土地利用区分面積を算出した。</li> <li>・土地利用区分面積に原単位を乗じ負荷量算定した。</li> </ul>	4) 「土地利用メッシュ」(国土交通省)
点源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境省資料<sup>5)</sup>により流域内の対象工場・事業場(50m<sup>3</sup>/日以上の全特定事業場及び一部 50m<sup>3</sup>/日未満特定事業場)を把握し、水量×水質にて負荷量を算定した。</li> <li>・実測水質がない場合は水質汚濁物質排出量総合調査においてとりまとめられている代表特定施設別平均水質の値を適用した。</li> </ul>	5) 「水質汚濁物質排出量総合調査」 (環境省)

表 5.5.13 土師ダム貯水池における将来フレームの設定方法及び使用した資料

分類	設定方法	使用した資料
生活系	<ul style="list-style-type: none"> <li>将来総人口は「日本の市町村別将来推計人口」<sup>1)</sup>を用い、将来市町村人口／現況市町村人口×現況流域人口で計算した。</li> <li>北広島町の土師ダム貯水池流域のし尿処理形態別人口は、将来の北広島町の土師ダム貯水池流域人口に、北広島町循環型社会推進地域計画<sup>2)</sup>における平成32年度のし尿処理形態別人口から推計したし尿処理形態別割合を乗じて推計した。</li> <li>安芸高田市の土師ダム貯水池流域のし尿処理形態別人口は、現況年の土師ダム貯水池流域の下水道利用人口、コミュニティプラント利用人口、農業集落排水施設利用人口及び自家処理人口が現況年度において0人のため、将来利用人口も0人とした。</li> <li>安芸高田市の将来年の合併処理浄化槽人口を平成17年度～平成22年度までのトレンドで推計し、土師ダム貯水池流域人口の残りの人口を現況の人口比率で単独処理浄化槽利用人口と計画収集(くみ取り)人口に按分した。</li> <li>下水処理場、し尿処理場は点源として別途把握されるので、浄化槽(面源分)、雑排水、自家処理分の処理形態別人口に原単位と(1-除去率)を乗じ負荷量算定した。</li> </ul>	1) 「日本の市町村別将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所) 2) 北広島町循環型社会推進地域計画(平成20年3月3日 北広島町)
家畜系	<ul style="list-style-type: none"> <li>家畜頭数は現況と同じとした。</li> <li>家畜頭数に原単位と(1-除去率)を乗じ負荷量算定した。</li> </ul>	
土地系	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地利用区分面積は現況と同じとした。</li> <li>土地利用区分面積に原単位を乗じ負荷量算定した。</li> </ul>	
点源	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活系においては該当する利用人口の伸び率を現況負荷量に乗じて算定した。</li> <li>家畜系及び産業系は現況と同じとした。</li> </ul>	

表 5.5.14 土師ダム貯水池流域のフレーム値の推移

区分		単位	H18	H19	H20	H21	H22
生活系	総人口	人	14,774	14,687	14,613	14,487	14,425
	下水道	人	4,783	4,481	4,450	4,765	4,746
	コミュニティプラント	人	0	0	0	0	0
	農業集落排水施設	人	1,985	2,050	2,137	2,170	2,204
	合併処理浄化槽	人	4,794	4,670	4,422	4,552	4,428
	単独処理浄化槽	人	1,125	1,108	1,066	994	956
	計画収集(くみ取り)	人	1,507	1,805	2,011	1,444	1,576
家畜系	自家処理	人	581	573	528	562	516
	点源(水質汚濁物質排出量総合調査)	m <sup>3</sup> /日	4,178	4,395	4,620	4,620	4,620
	牛	頭	1,618	1,648	1,678	1,708	1,768
土地系	豚	頭	0	0	0	0	0
	点源(水質汚濁物質排出量総合調査)	m <sup>3</sup> /日	0	0	0	0	0
	総面積	ha	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750
	田面積	ha	3,596	3,431	3,265	3,099	2,934
	畠面積	ha	263	255	246	238	230
	山林面積	ha	24,944	25,160	25,376	25,592	25,807
	市街地面積	ha	894	1,033	1,172	1,311	1,451
産業系	その他面積	ha	1,053	871	691	509	329
	点源(水質汚濁物質排出量総合調査)	m <sup>3</sup> /日	1,142	768	1,053	1,053	1,053
小計		m <sup>3</sup> /日	1,142	768	1,053	1,053	1,053

表 5.5.15 土師ダム貯水池流域の現況及び将来フレーム

区分	単位	対象流域内 H22現況値	対象流域内 H32将来推計値
生活系	総人口	人	14,425
	下水道	人	4,746
	コミュニティプラント	人	0
	農業集落排水施設	人	2,204
	合併処理浄化槽	人	4,428
	単独処理浄化槽	人	956
	計画収集(くみ取り)	人	1,576
家畜系	自家処理	人	516
	点源(水質汚濁物質排出量総合調査)	m <sup>3</sup> /日	4,620
	牛	頭	1,768
土地系	豚	頭	0
	点源(水質汚濁物質排出量総合調査)	m <sup>3</sup> /日	0
産業系	総面積	ha	30,750
	田面積	ha	2,934
	畑面積	ha	230
	山林面積	ha	25,807
	市街地面積	ha	1,451
	その他面積	ha	329
点源(水質汚濁物質排出量総合調査)		m <sup>3</sup> /日	1,053
小計		m <sup>3</sup> /日	1,053

注) 点源について、生活系は排水量50m<sup>3</sup>/日以上の下水処理場、農業集落排水施設やコミュニティプラント等の大規模浄化槽及びし尿処理施設、家畜系は排水量50m<sup>3</sup>/日以上の大規模畜舎、産業系は生活系、家畜系以外の水質汚濁防止法の特定事業場を表す。

### 5.5.3 土師ダム貯水池の発生負荷量

発生負荷量の算定手法を表 5.5.16に示した。面源については原単位法、点源については実測値法（負荷量=排水量×水質）により発生負荷量を算定した。面源の発生負荷量の算定に用いた原単位を表 5.5.17に示した。これらの算出方法で算定された土師ダム貯水池流域の発生負荷量を表 5.5.18 及び図 5.5.4 に示した。

表 5.5.16 土師ダム貯水池流域の発生負荷量算定手法のまとめ

発生源別		区分	算出方法			
生活系	点源	下水道処理施設	排水量（実測値）×排水水質（実測値）			
		し尿処理施設	排水量（実測値）×排水水質（実測値）			
	面源	し尿・雑排水	合併処理浄化槽人口×原単位（し尿+雑排水）×（1-除去率）			
		し尿（単独処理浄化槽）	単独処理浄化槽人口×原単位（し尿）×（1-除去率）			
		し尿（自家処理）	自家処理人口×原単位（し尿）×（1-除去率）			
		雑排水	（単独処理浄化槽人口+計画収集（くみ取り）人口+自家処理人口）×雑排水原単位			
産業系	点源	工場・事業場	排水量（実測値）×排水水質（実測値）			
家畜系	点源	畜産業	排水量（実測値）×排水水質（実測値）			
	面源	マップ調査以外の畜産業	家畜頭数×原単位×（1-除去率）			
土地系	面源	土地利用形態別負荷	土地利用形態別面積×原単位			

注) マップ調査：平成 23 年度水質汚濁物質排出量総合調査（環境省）

表 5.5.17 土師ダム貯水池流域の発生負荷量原単位

区分	単位	COD		T-N		T-P		
		原単位	除去率	原単位	除去率	原単位	除去率	
生活系	合併処理浄化槽	g/(人・日)	28.0	72.5	13.0	48.5	1.40	46.4
	単独処理浄化槽	g/(人・日)	10.0	53.5	9.0	34.4	0.90	30.0
	雑排水	g/(人・日)	18.0	0.0	4.0	0.0	0.50	0.0
	自家処理	g/(人・日)	10.0	90.0	9.0	90.0	0.90	90.0
土地系	田	kg/(km <sup>2</sup> /日)	30.44	—	3.67	—	1.13	—
	畑	kg/(km <sup>2</sup> /日)	13.56	—	27.51	—	0.35	—
	山林	kg/(km <sup>2</sup> /日)	9.97	—	1.34	—	0.08	—
	市街地	kg/(km <sup>2</sup> /日)	29.32	—	4.44	—	0.52	—
	その他	kg/(km <sup>2</sup> /日)	7.95	—	3.56	—	0.10	—
家畜系	乳用牛	g/(頭・日)	530.0	97.5	290.0	96.1	50.00	98.4
	肉用牛	g/(頭・日)	530.0	97.5	290.0	96.1	50.00	98.4
	豚	g/(頭・日)	130.0	95.9	40.0	93.5	25.00	95.1

出典：「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 平成27年1月 国土交通省水管管理・国土保全局下水道部」

- ・生活系の原単位は、「1人1日当たり汚濁負荷量の参考値」
- ・合併処理浄化槽の除去率は、「小型合併浄化槽の排水量・負荷量原単位」の排出負荷量の平均値と原単位から除去率を算出した
- ・単独処理浄化槽の除去率は、「単独浄化槽の排出負荷量原単位」の排出負荷量の平均値と原単位から除去率を算出した
- ・自家処理の除去率は、前回専門委員会での検討時と同値とした
- ・土地系原単位は、各土地利用区分の原単位の平均値とした（田は純排出負荷量の平均値）  
土地系のその他については「大気降下物の汚濁負荷量原単位」の平均値とした
- なお、CODのみ「非特定汚染源からの流出負荷量の推計手法に関する研究 H24.3 (社)日本水環境学会」の平均値とした
- ・家畜系原単位は、「家畜による発生負荷量原単位」原単位の平均値とした
- ・家畜系除去率は、「牛または豚の汚濁負荷量原単位と排出率（湖沼水質保全計画）」の排出率から算出した

表 5.5.18 土師ダム貯水池流域の発生負荷量


区分	COD (kg/日)		T-N (kg/日)		T-P (kg/日)	
	現況・平成22年度	将来・平成32年度	現況・平成22年度	将来・平成32年度	現況・平成22年度	将来・平成32年度
生活系	合併処理浄化槽	34.1	42.0	29.6	36.5	3.32
	単独処理浄化槽	4.4	0.3	5.6	0.4	0.60
	雑排水	54.9	3.3	12.2	0.7	1.52
	自家処理	0.5	0.0	0.5	0.0	0.05
	点源（水質汚濁物質排出量総合調査）	34.2	34.9	33.4	33.9	4.29
	小計	128.1	80.5	81.3	71.6	9.79
家畜系	牛(乳用牛・肉用牛)	23.4	23.4	20.0	20.0	1.41
	豚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	点源（水質汚濁物質排出量総合調査）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	小計	23.4	23.4	20.0	20.0	1.41
土地系	田	893.1	893.1	107.7	107.7	33.15
	畠	31.2	31.2	63.3	63.3	0.81
	山林	2,573.0	2,573.0	345.8	345.8	20.65
	市街地	425.4	425.4	64.4	64.4	7.55
	その他	26.2	26.2	11.7	11.7	0.33
	小計	3,948.8	3,948.8	592.9	592.9	62.48
産業系	点源（水質汚濁物質排出量総合調査）	12.8	12.8	9.6	9.6	0.87
	小計	12.8	12.8	9.6	9.6	0.87
合 計		4,113.1	4,065.5	703.8	694.0	74.55
						73.33

注) 生活系のうち、「点源」は排水量 50m<sup>3</sup>/日以上の下水処理場、農業集落排水施設やコミュニティプラント等の大規模浄化槽及びし尿処理場を、「合併処理浄化槽」「単独処理浄化槽」は排水量 50m<sup>3</sup>/日未満の浄化槽を、「雑排水」は計画収集(くみ取り)、単独処理浄化槽及び自家処理分から別途排出される未処理の生活雑排水を、「自家処理」はし尿又は浄化槽汚泥を自家肥料として用いる等、自ら処分しているものを、それぞれ表す。


家畜系のうち、「点源」は排水量 50m<sup>3</sup>/日以上の大規模畜舎を、「牛(乳用牛・肉用牛)」「豚」は排水量 50m<sup>3</sup>/日未満の小規模畜舎を、それぞれ表す。

産業系の「点源」は生活系、家畜系以外の水質汚濁防止法の特定事業場を表す。


土師ダム(COD)：現況・平成22年度

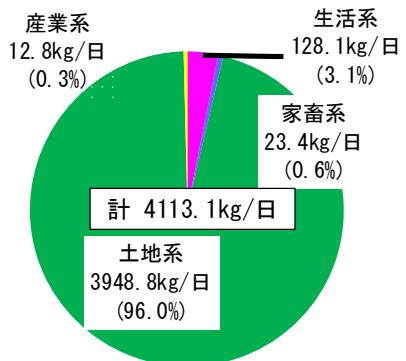


土師ダム(COD)：将来・平成32年度

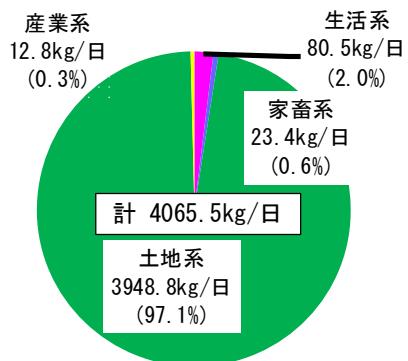


土師ダム(T-N)：現況・平成22年度

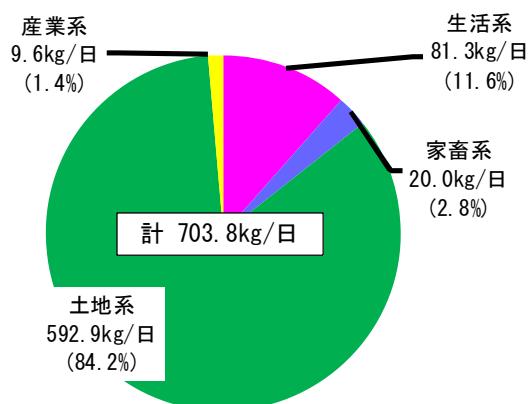

土師ダム(T-N)：将来・平成32年度

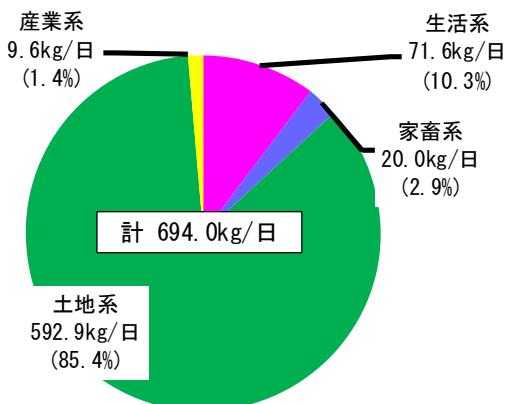

土師ダム(T-P)：現況・平成22年度

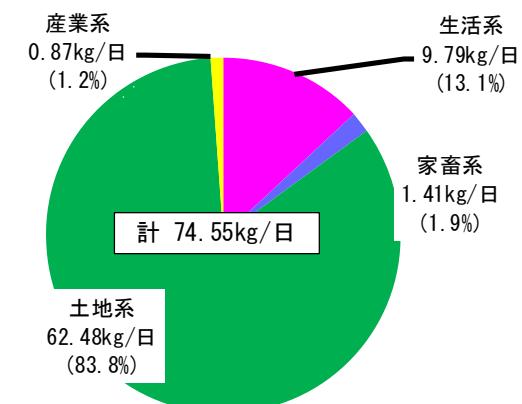

土師ダム(T-P)：将来・平成32年度

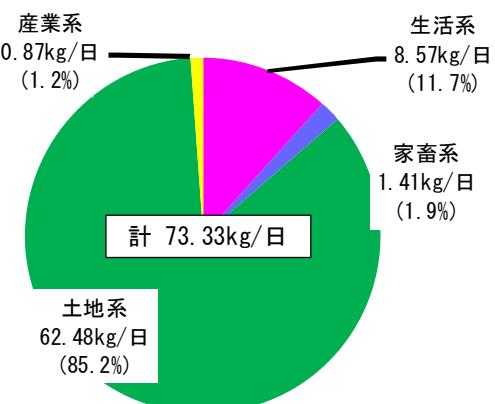


図 5.5.4 土師ダム貯水池流域の発生負荷量

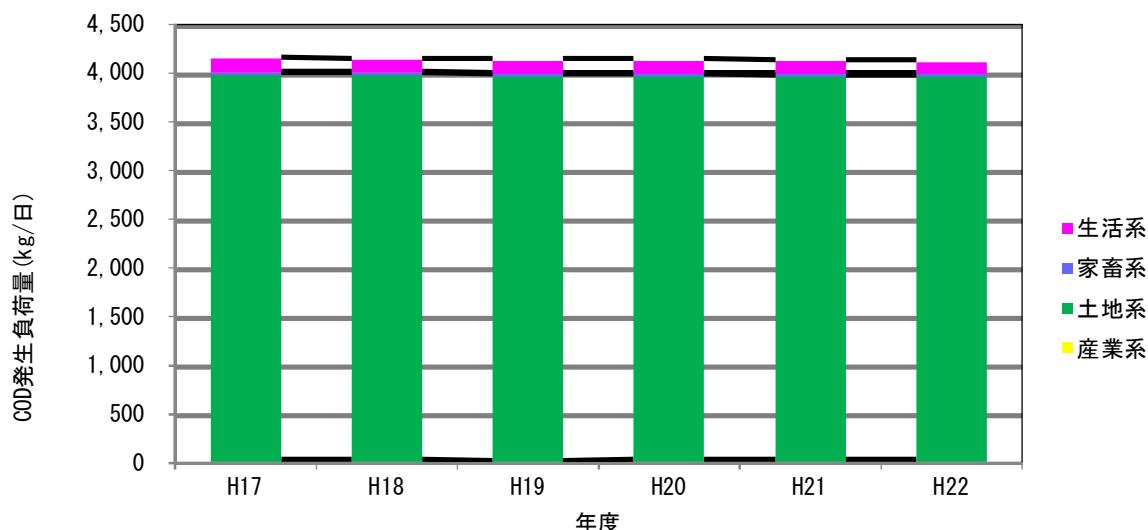


図 5.5.5 土師ダム貯水池流域の COD 発生負荷量経年変化

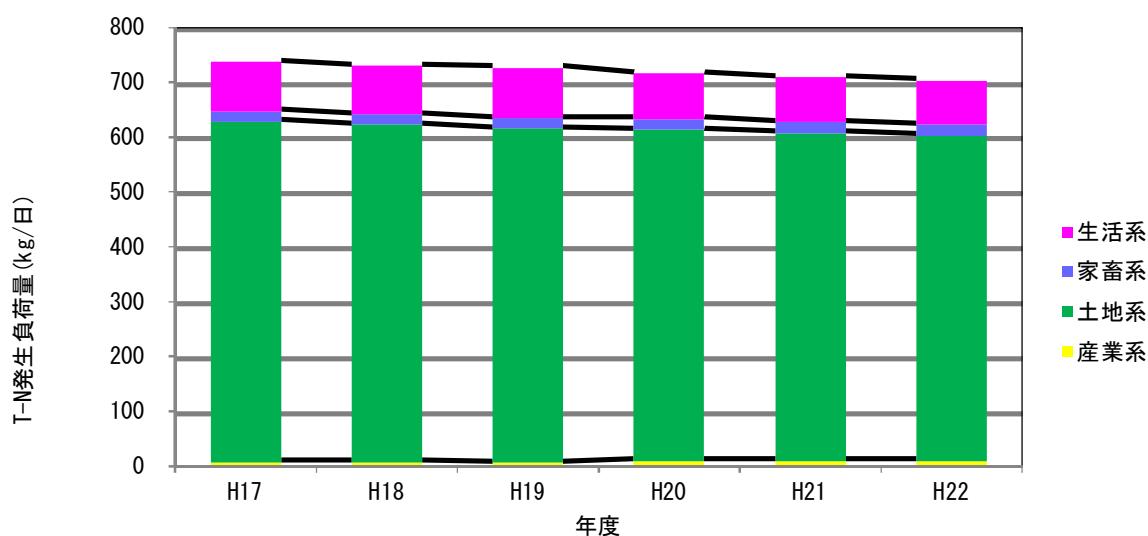


図 5.5.6 土師ダム貯水池流域の T-N 発生負荷量経年変化

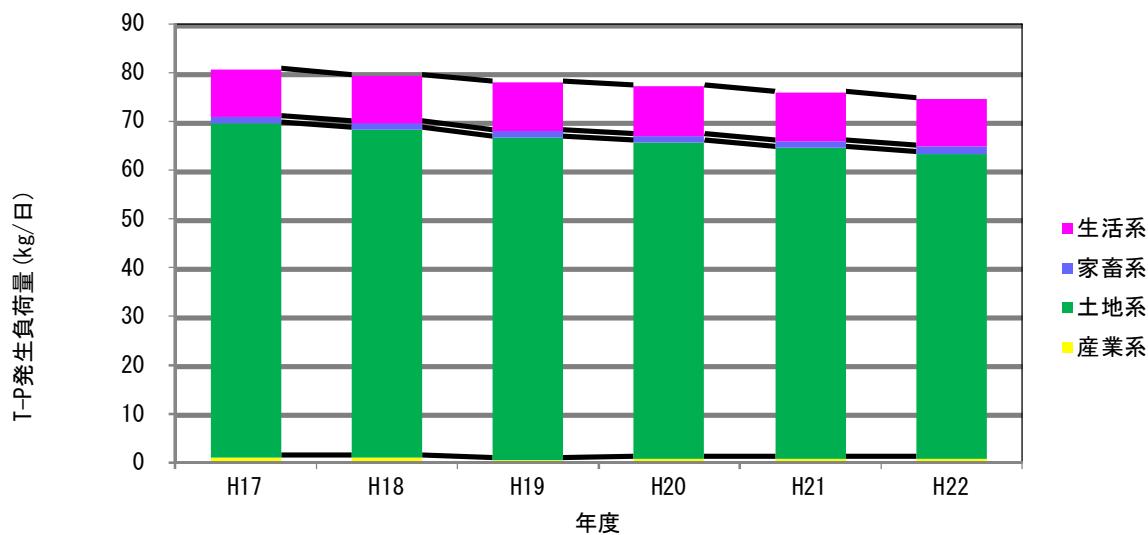


図 5.5.7 土師ダム貯水池流域の T-P 発生負荷量経年変化

## 5.6 土師ダム貯水池の将来水質予測

土師ダム貯水池の流入水量の経年変化は、国土交通省ダム諸量データベースの流入量の月別値を用い年度値に換算した結果を用いた。結果を表 5.6.1に示した。

表 5.6.1 土師ダム貯水池の現況年平均流入量の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況 平均値
年平均流入量 (m <sup>3</sup> /s)	11.5	9.4	13.9	15.0	11.4	15.4	8.4	8.3	9.9	13.5	11.68

### 5.6.1 土師ダム貯水池 COD 水質予測

土師ダム貯水池の COD 水質の経年変化を表 5.6.2に示した。なお、土師ダム貯水池流入水質は土師ダム貯水池上流にある川井の値(土師ダム管理所の公表値)を用いた。土師ダム貯水池負荷量の経年変化を表 5.6.3に示した。

表 5.6.2 土師ダム貯水池の現況 COD 水質の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況 平均値
年平均COD流入水質 (mg/L)	2.2	2.2	2.7	1.9	2.2	2.0	2.7	2.2	2.3	2.2	2.25
年平均COD水質 (mg/L)	2.0	2.3	2.3	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.6	2.8	2.41
年平均COD75%値 (mg/L)	2.5	2.6	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	2.70

### 表 5.6.3 土師ダム貯水池の現況 COD 発生負荷量と流入負荷量の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況 平均値
発生負荷量 (kg/日)	3,979	3,966	3,955	3,947	3,935	4,135	4,129	4,129	4,116	4,113	4,040
流入負荷量 (kg/日)	2,195	1,786	3,236	2,425	2,156	2,691	1,957	1,555	1,932	2,539	2,247
流入率 (流入負荷量/発生負荷量)	0.552	0.450	0.818	0.614	0.548	0.651	0.474	0.377	0.469	0.617	0.557

将来ダム水質の算定には次式を用いた。

$$\text{将来ダム水質年平均値} = \text{現況平均ダム水質} \times \frac{\text{将来流入負荷量}}{\text{現況平均流入負荷量}}$$

※将来流入負荷量は将来発生負荷量×現況平均流入率で計算する

### 表 5.6.4 土師ダム貯水池流域の将来 COD 水質算出に用いる値(再掲)

項目	値	引用箇所
現況平均ダム水質	2.41(mg/L)	表 5.6.2の年平均 COD 水質の現況平均値
将来発生負荷量	4,066(kg/日)	表 5.5.18の COD 将来総発生負荷量
現況平均流入率	0.557	表 5.6.3の流入率の現況平均値
現況平均流入負荷量	2,247(kg/日)	表 5.6.3の流入負荷量の現況平均値

COD 将来水質予測結果は、表 5.6.5に示すとおりである。また、ダム水質 75%値は、図 5.6.1に示す相関式に現況ダム水質平均値を当てはめて推計した。

表 5.6.5 土師ダム貯水池の将来 COD 水質予測結果

項目		土師ダム		現在の類型等	
		将来水質	変動範囲 <sup>注)</sup>	類型指定	現暫定目標
COD水質	年平均値	2.4mg/L	1.9～2.9mg/L	A	なし
	75%値	2.7mg/L	2.3～3.1mg/L	3mg/L 以下	

注)変動範囲は表 5.6.2のダム貯水池の年平均水質から標準偏差(不偏分散)を求め、その2倍の数値(95%信頼区間)を将来水質に加算、減算して求めた。

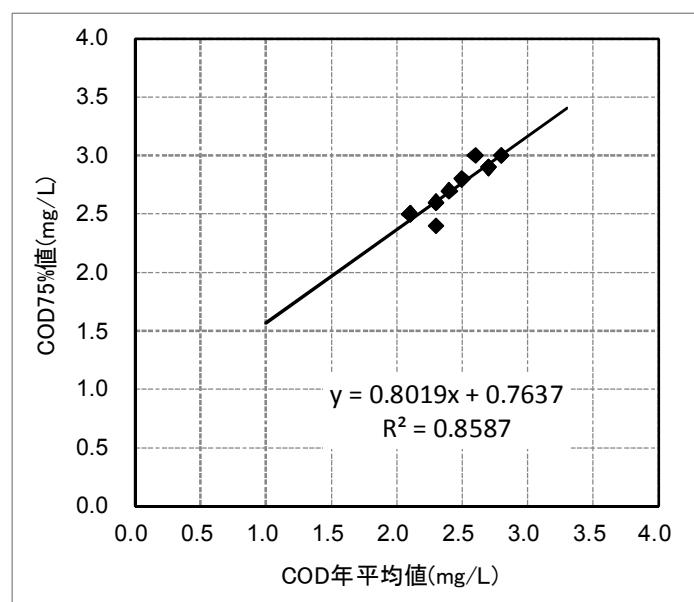


図 5.6.1 土師ダム貯水池の COD 水質年平均値と 75%値との関係

## 5.6.2 土師ダム貯水池T-N水質予測

土師ダム貯水池のT-N水質の経年変化は表5.6.6のとおりである。なお、土師ダム貯水池流入水質は土師ダム貯水池上流にある川井の値(土師ダム管理所の公表値)を用いた。土師ダム貯水池負荷量の経年変化を表5.6.7に示した。

表5.6.6 土師ダム貯水池の現況T-N水質年平均値の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況平均値
年平均T-N流入水質(mg/L)	0.56	0.54	0.67	0.68	0.62	0.62	0.78	0.64	0.58	0.58	0.626
年平均T-N水質(mg/L)	0.56	0.63	0.58	0.71	0.63	0.63	0.72	0.64	0.65	0.66	0.641

表5.6.7 土師ダム貯水池流域の現況T-N発生負荷量と流入負荷量の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況平均値
発生負荷量(kg/日)	671	671	670	676	678	730	726	717	709	704	695
流入負荷量(kg/日)	559	438	803	877	610	822	564	462	500	672	631
流入率(流入負荷量/発生負荷量)	0.833	0.653	1.199	1.298	0.900	1.126	0.776	0.645	0.705	0.954	0.909

将来ダム水質の算定には次式を用いた。

$$\text{将来ダム水質年平均値} = \text{現況平均ダム水質} \times \frac{\text{将来流入負荷量}}{\text{現況平均流入負荷量}}$$

※将来流入負荷量は将来発生負荷量×現況平均流入率で計算する

表5.6.8 土師ダム貯水池流域の将来T-N水質算出に用いる値(再掲)

項目	値	引用箇所
現況平均ダム水質	0.641(mg/L)	表5.6.6の年平均T-N水質の現況平均値
将来発生負荷量	694(kg/日)	表5.5.18のT-N将来総発生負荷量
現況平均流入率	0.909	表5.6.7の流入率の現況平均値
現況平均流入負荷量	631(kg/日)	表5.6.7の流入負荷量の現況平均値

T-N将来水質予測結果は、表5.6.9に示すとおりである。

表5.6.9 土師ダム貯水池の将来T-N水質予測結果

項目	土師ダム		現在の類型等	
	将来水質	変動範囲 <sup>注)</sup>	類型指定	現暫定目標
T-N水質	年平均値	0.64mg/L ～0.74mg/L	II 0.2mg/L以下	0.43mg/L

注)変動範囲は表5.6.6のダム貯水池の年平均水質から標準偏差(不偏分散)を求め、その2倍の数値(95%信頼区間)を将来水質に加算、減算して求めた。

### 5.6.3 土師ダム貯水池T-P水質予測

土師ダム貯水池水質の経年変化を表 5.6.10に示した。なお、土師ダム貯水池流入水質は土師ダム貯水池上流にある川井の値(土師ダム管理所の公表値)を用いた。土師ダム貯水池負荷量の経年変化を表 5.6.11に示した。

表 5.6.10 土師ダム貯水池の現況T-P水質年平均値の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況平均値
年平均T-P流入水質(mg/L)	0.026	0.026	0.036	0.027	0.029	0.022	0.033	0.026	0.032	0.030	0.029
年平均T-P水質(mg/L)	0.018	0.021	0.021	0.021	0.020	0.024	0.019	0.021	0.022	0.023	0.021

表 5.6.11 土師ダム貯水池流域の現況T-P発生負荷量と流入負荷量の経年変化

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	現況平均値
発生負荷量(kg/日)	72.4	71.8	71.6	72.2	72.1	79.2	77.9	77.2	75.8	74.5	74.5
流入負荷量(kg/日)	25.9	21.1	43.1	34.4	28.4	29.9	23.8	18.8	27.0	34.8	28.7
流入率(流入負荷量/発生負荷量)	0.358	0.294	0.602	0.477	0.394	0.378	0.305	0.244	0.357	0.467	0.388

将来ダム水質の算定には次式を用いた。

$$\text{将来ダム水質年平均値} = \text{現況平均ダム水質} \times \frac{\text{将来流入負荷量}}{\text{現況平均流入負荷量}}$$

※将来流入負荷量は将来発生負荷量×現況平均流入率で計算する

表 5.6.12 土師ダム貯水池流域の将来T-P水質算出に用いる値(再掲)

項目	値	引用箇所
現況平均ダム水質	0.021(mg/L)	表 5.6.10の年平均T-P水質の現況平均値
将来発生負荷量	73.3(kg/日)	表 5.5.18のT-P将来総発生負荷量
現況平均流入率	0.388	表 5.6.11の流入率の現況平均値
現況平均流入負荷量	28.7(kg/日)	表 5.6.11の流入負荷量の現況平均値

T-P将来水質予測結果は、表 5.6.13に示すとおりである。

表 5.6.13 土師ダム貯水池の将来T-P水質予測結果

項目	土師ダム		現在の類型等	
	将来水質	変動範囲 <sup>注)</sup>	類型指定	現暫定目標
T-P水質 年平均値	0.021mg/L	0.017mg/L ～0.024mg/L	II 0.01mg/L以下	0.018mg/L

注)変動範囲は表 5.6.10のダム貯水池の年平均水質から標準偏差(不偏分散)を求め、その2倍の数値(95%信頼区間)を将来水質に加算、減算して求めた。

## 5.7 検討結果

項目	基準値 (類型)	H26までの 暫定目標	H21～H25 水質	H32 水質予測 ()内は変動範囲
COD	3 mg/L (湖沼A)	-	H21 3.0 mg/L H22 3.0 mg/L H23 3.0 mg/L H24 2.9 mg/L H25 2.4 mg/L	2.7 mg/L (2.3～3.1)
T-N	0.2 mg/L (湖沼II)	0.43 mg/L	H21 0.62 mg/L H22 0.63 mg/L H23 0.73 mg/L H24 0.64 mg/L H25 0.51 mg/L	0.64 mg/L (0.54～0.74)
T-P	0.01 mg/L (湖沼II)	0.018 mg/L	H21 0.022 mg/L H22 0.023 mg/L H23 0.021 mg/L H24 0.024 mg/L H25 0.021 mg/L	0.021 mg/L (0.017～0.024)

注) COD は年 75% 値、T-N、T-P は年平均値を記載している。