資料７

特定排出水の業種等区分別の濃度分布（平成１６年度）

特定排出水の「年平均濃度」と「ＣＯＤ、窒素及びりんのそれぞれの負荷量最大日濃度」について業種等区分別に分布を整理した。

【凡例】

上段：現行（５次）の業種等の区分番号、名称

下段：現行（５次）のＣｊ下限値（窒素・りんの場合はＣｉ）、Ｃｏ下限／上限値（mg/L）

※一律排水基準との比較　□：一律排水基準（日間平均）よりも大きい場合
■：一律排水基準（日最大値）よりも大きい場合

一律排水基準　・ＣＯＤ：120 mg/L（日間平均）、160 mg/L（日最大値）
・窒　素：　60 mg/L（日間平均）、120 mg/L（日最大値）
・り　ん：　 8 mg/L（日間平均）、 16 mg/L（日最大値）

現行（５次）Ｃｊ（窒素・りんの場合はＣｉ）下限値、Ｃｏの下限／上限値範囲
左線：Ｃｊ（Ｃｉ）下限値　中線：Ｃｏ下限値　右線：Ｃｏ上限値
※Ｃｊ（Ｃｉ）下限値とＣｏ下限値が同値の場合もある。

138000 合成香料製造業

Ｃｊ値下限:110　　Ｃｏ値下限:120　□Ｃｏ値上限:160

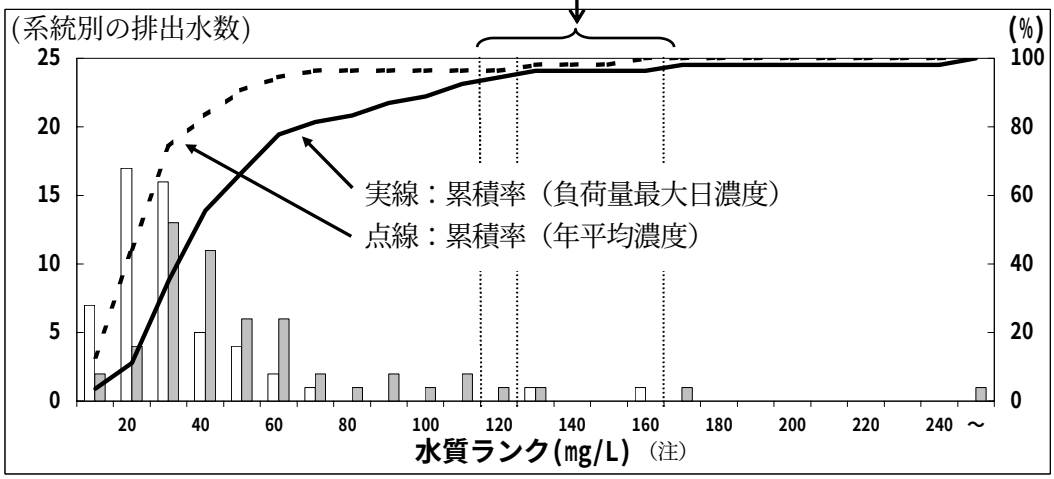



排出水数（年平均濃度）

排出水数（負荷量最大日濃度）