






指針値：40 ngHg/m³ 水銀及びその化合物 (2 : 98)
推計濃度最大値：2.8 ng/m³

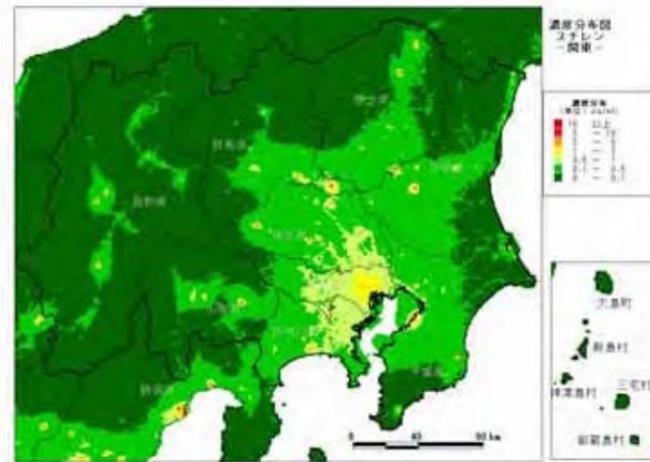


スチレン (62 : 38)
推計濃度最大値：75.7 µg/m³

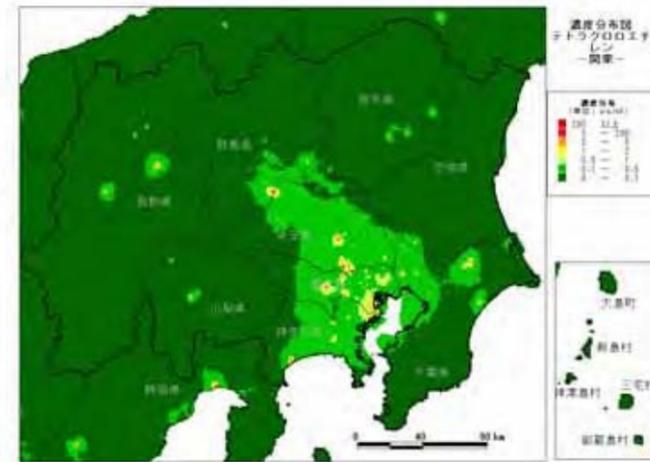


環境基準値：200 µg/m³ テトラクロロエチレン (66 : 34)
推計濃度最大値：54.9 µg/m³

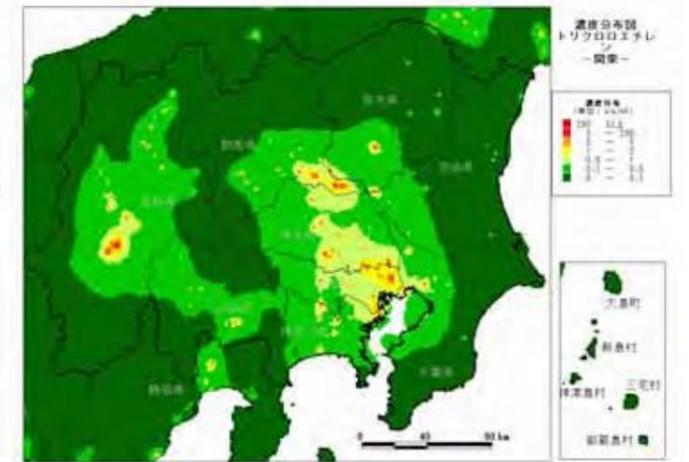

環境基準値：200 µg/m³ トリクロロエチレン (86 : 14)
推計濃度最大値：43.2 µg/m³

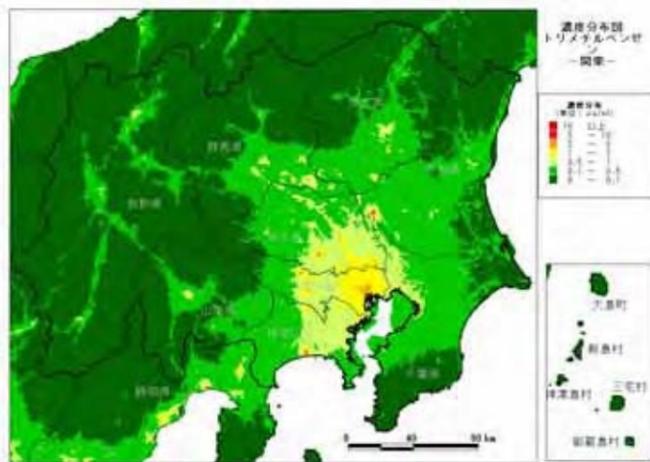


1,3,5 - トリメチルベンゼン (23 : 77)
推計濃度最大値：69.4 µg/m³

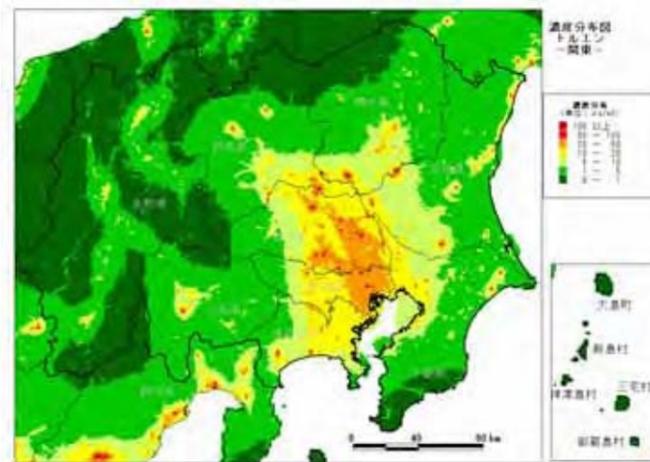


トルエン (64 : 36)
推計濃度最大値：1,284.8 µg/m³




指針値：25 ngNi/m³ ニッケル化合物 (97 : 3)
推計濃度最大値：714.3 ng/m³

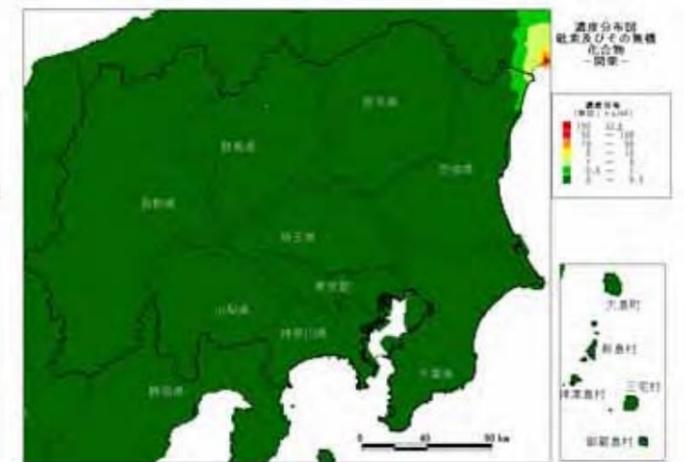


砒素及びその無機化合物 (96 : 4)
推計濃度最大値：2,051.7 ng/m³

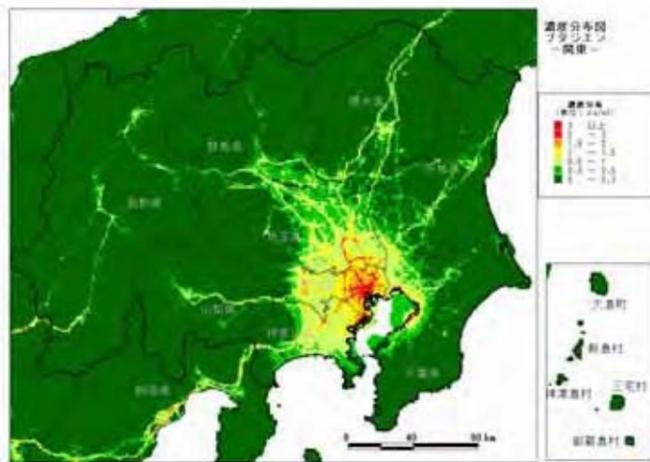


1,3 - ブタジエン (6 : 94)
推計濃度最大値：19.8 µg/m³

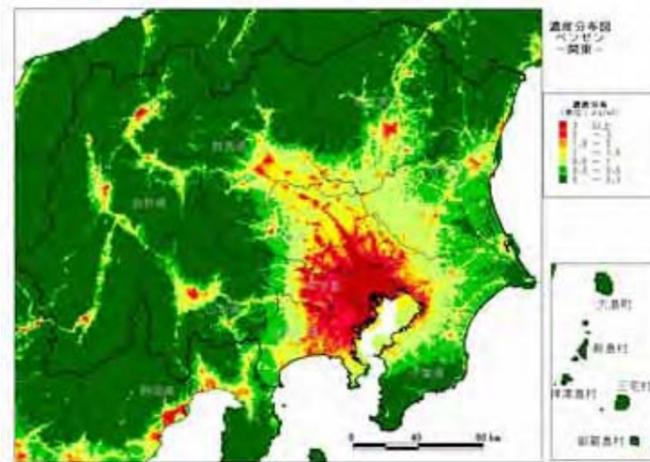

環境基準値：3 µg/m³ ベンゼン (9 : 91)
推計濃度最大値：61.4 µg/m³

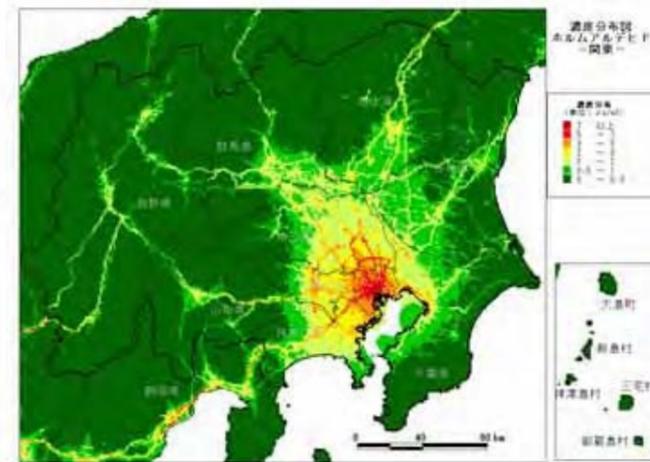

ホルムアルデヒド (3 : 97)
推計濃度最大値：21.8 µg/m³

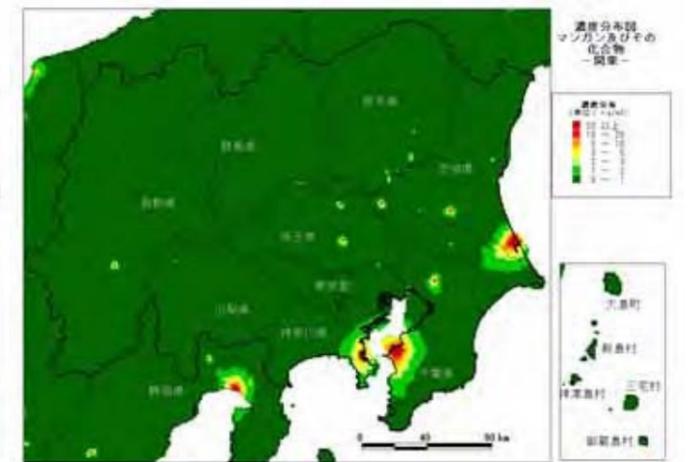

マンガン及びその化合物 (98 : 2)
推計濃度最大値：2,641.0 ng/m³

図4 . PRTR2003 支援システム大気濃度推計結果 (関東地方 2/2)