


ミュージアム側面〔室外機置場〕平面図


冷媒配管寸法リスト (参考)

(A)	6.4φ / 12.7φ
(B)	9.5φ / 15.9φ
(C)	9.5φ / 19.1φ
(D)	9.5φ / 22.2φ
(E)	12.7φ / 25.4φ

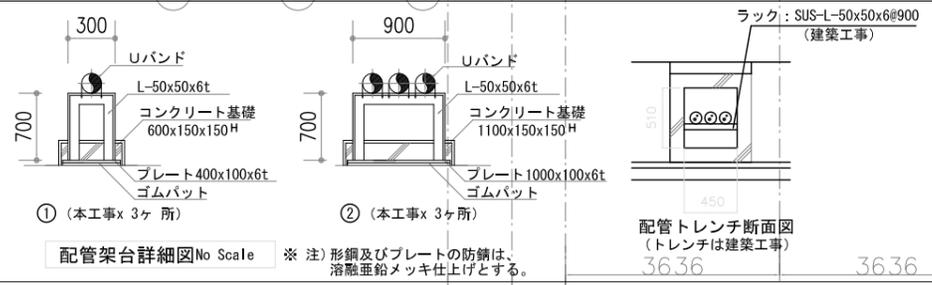


- (特記事項)
1. 図中 は、冷媒漏洩遮断弁装置を示す。
 2. 外部露出する冷媒配管には、SUS製ラッキングを施すこと。
 3. 外部U字溝(トレンチ)は、建築工事とする。

赤字表記は、スリーブ径を示す。

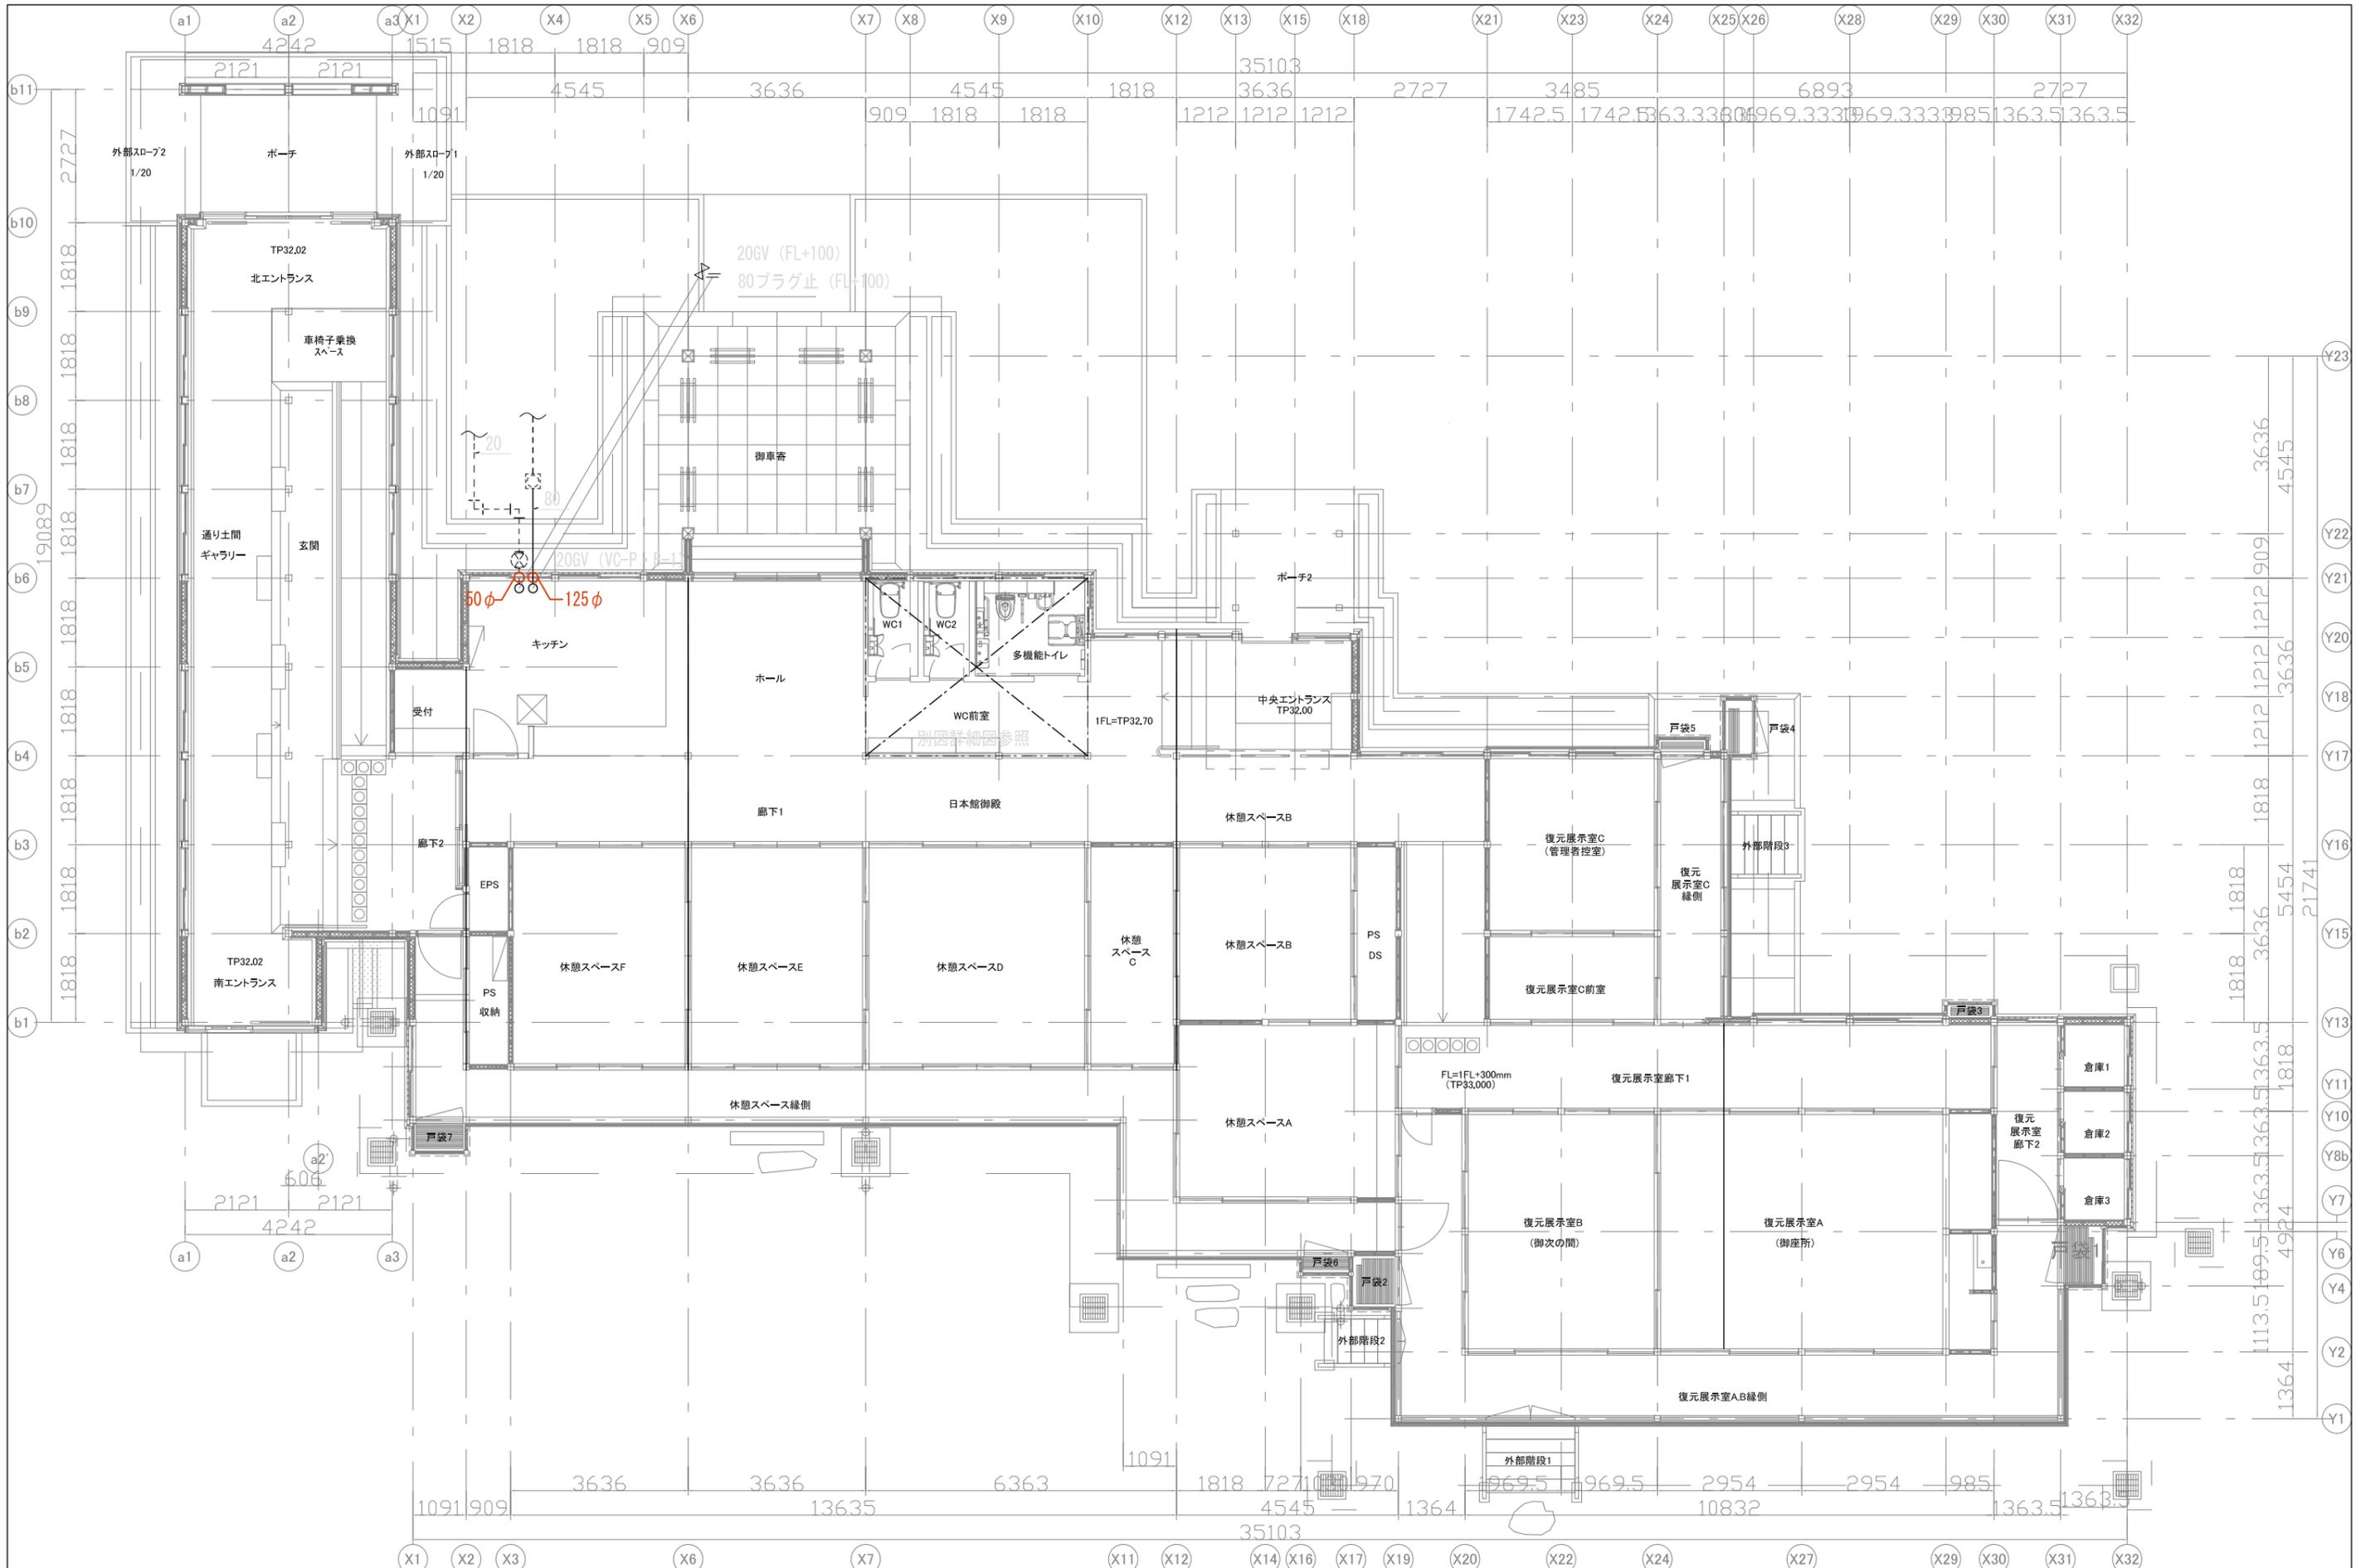

赤文字表記は、スリーブ径を示す。

香山建築研究所 KOHYAMA ATELIER		給排水衛生設備平面図(参考図) A3 : S=1/120
<small>一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F 管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)</small>		
環境省新宿御苑管理事務所		
<small>一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F 主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)</small>		

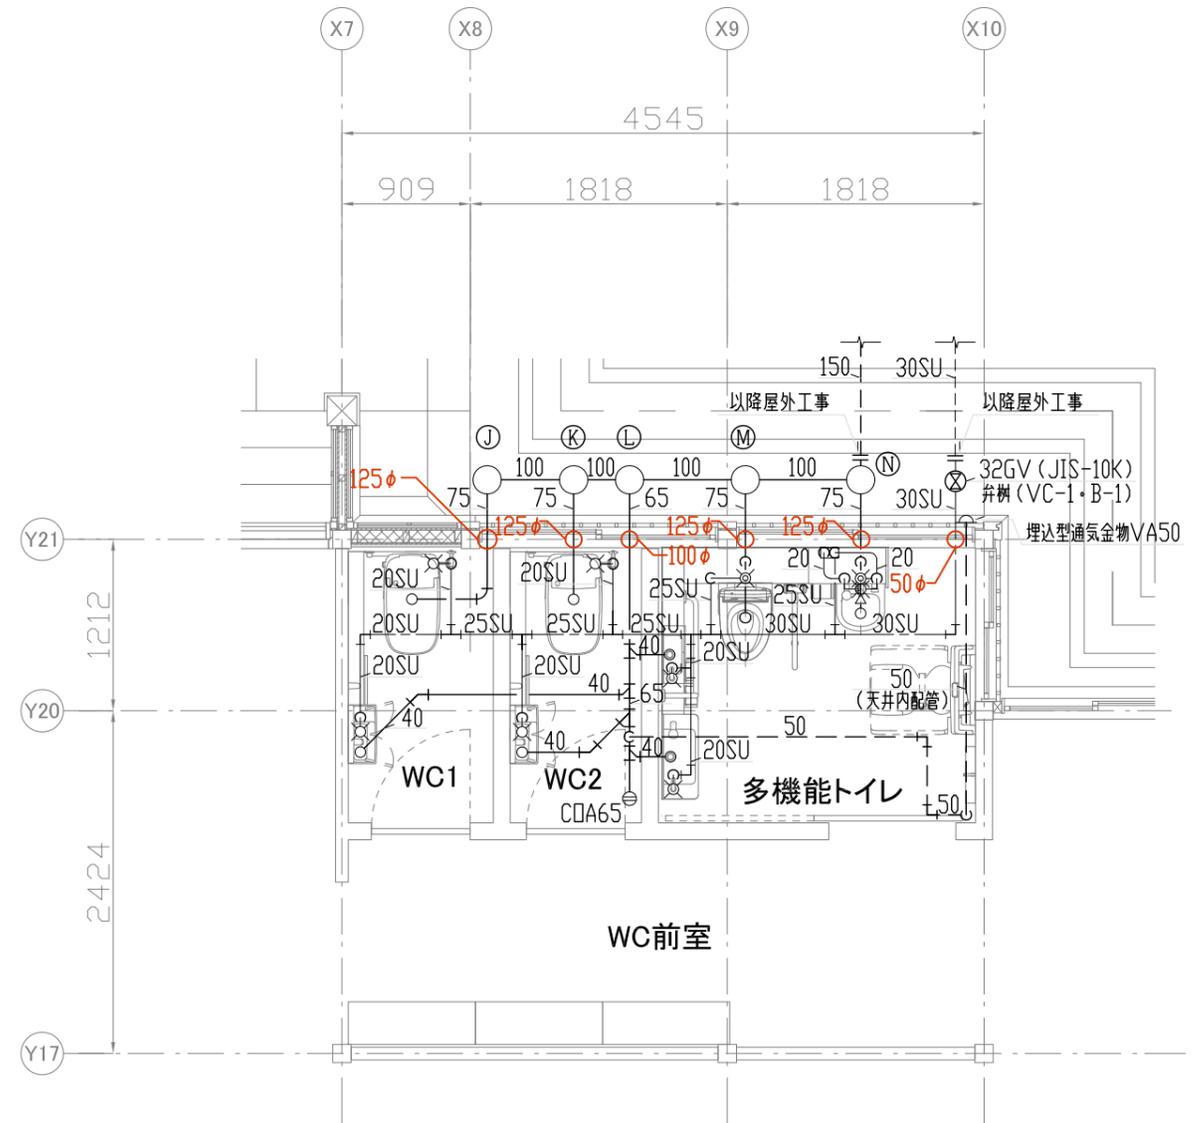

赤文字表記は、スリーブ径を示す。